福島第一原子力発電所　　4号機　保守運転状況

平成20年11月

発電電力量　564,473MWH
設備利用率　100.0%

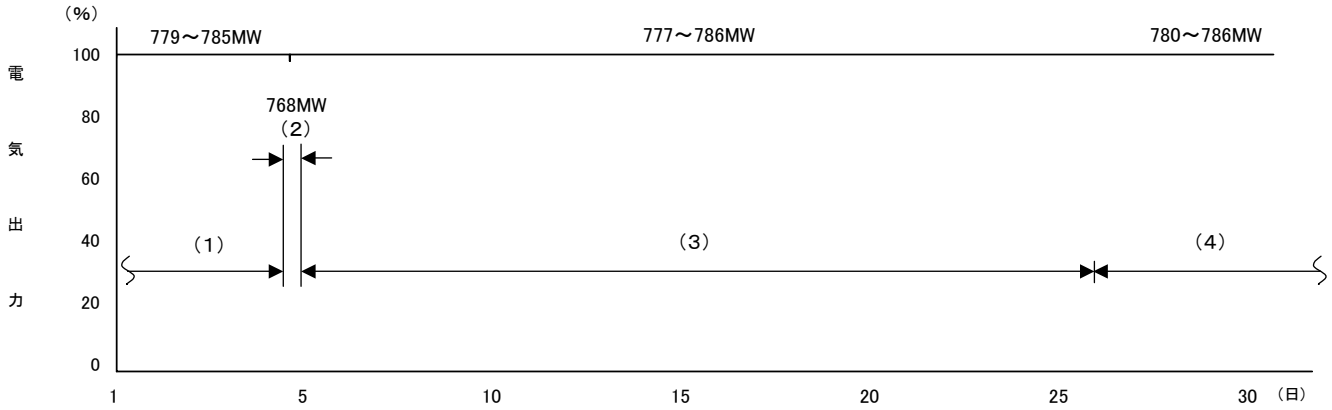

記事	（1）炉心流量出力調整 （ 20. 10. 30　0:00 ～ 20. 11.　5 11:31 ） （2）高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 （ 20. 11.　5 11:31 ～ 20. 11.　5 11:57 ） （3）炉心流量出力調整 （ 20. 11.　5 11:57 ～ 20. 11. 26 10:00 ） （4）制御棒パターン調整 （ 20. 11. 26 10:00 ～ 20. 12.　2 15:00 ） 運転中シュラウド健全性 パラメータに異常なし

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。