


福島第一原子力発電所 4号機 保守運転状況

平成21年 1月

発電電力量 583,290MWH  
設備利用率 100.0%

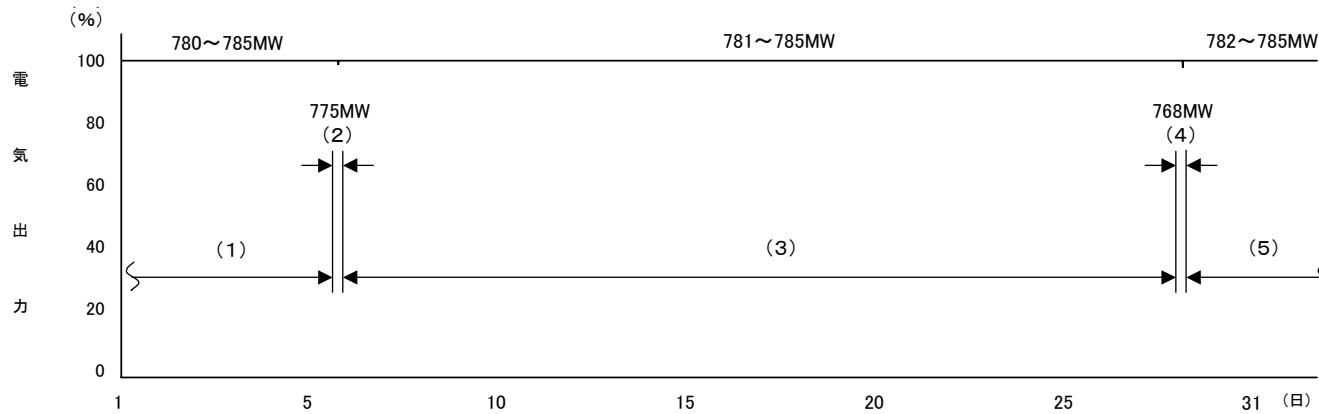

記	(1) 炉心流量出力調整 ( 20. 12. 26 12:02 ~ 21. 1. 6 14:49 ) (2) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 ( 21. 1. 6 14:49 ~ 21. 1. 6 15:14 ) (3) 炉心流量出力調整 ( 21. 1. 6 15:14 ~ 21. 1. 28 12:23 ) (4) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 ( 21. 1. 28 12:23 ~ 21. 1. 28 12:42 ) (5) 炉心流量出力調整 ( 21. 1. 28 12:42 ~ )
事	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     運転中シュラウド健全性                      パラメータに異常なし                 </div>

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。