


福島第一原子力発電所 4号機 保守運転状況

平成21年 2月

発電電力量 526,841MWH
設備利用率 100.0%

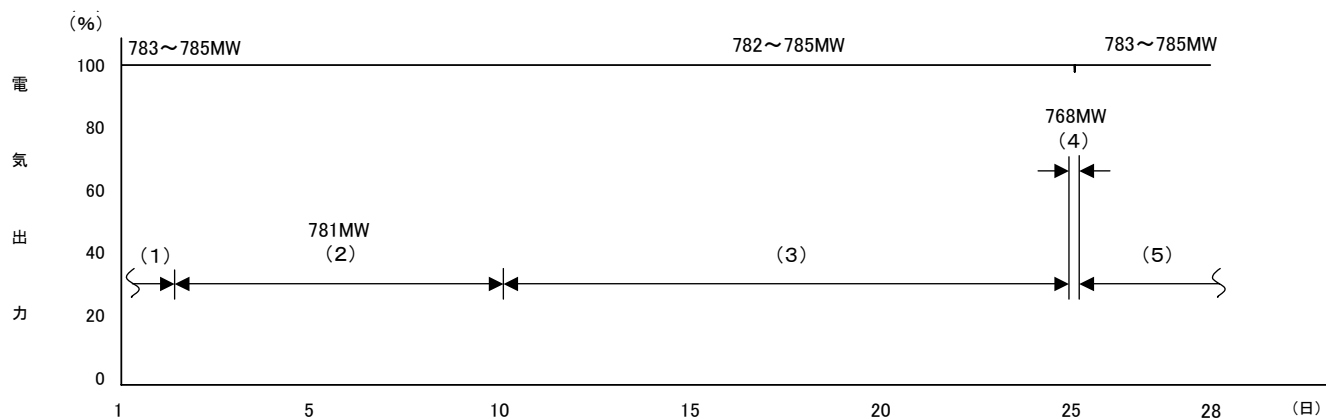

記	(1) 炉心流量出力調整 (21. 1. 28 12:42 ~ 21. 2. 2 14:00) (2) 制御棒パターン調整 (21. 2. 2 14:00 ~ 21. 2. 10 15:00) (3) 炉心流量出力調整 (21. 2. 10 15:00 ~ 21. 2. 25 12:06) (4) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (21. 2. 25 12:06 ~ 21. 2. 25 12:28) (5) 炉心流量出力調整 (21. 2. 25 12:28 ~)
事	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 運転中シュラウド健全性 パラメータに異常なし </div>

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。