


福島第一原子力発電所 4号機 保守運転状況

平成21年 6月

発電電力量 564.451MWH

設備利用率 100.0%

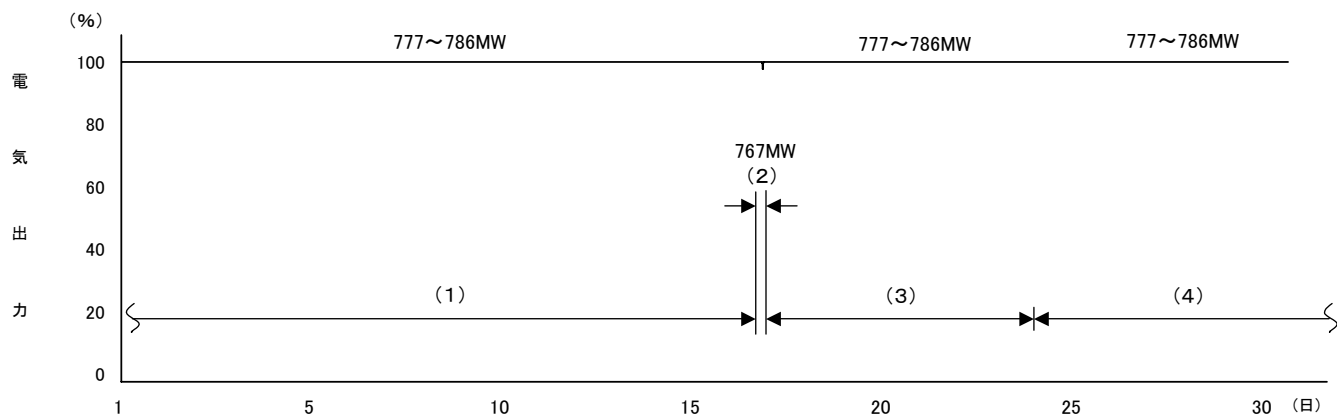

記 事	(1) 炉心流量出力調整 (21. 5. 20 11:39 ~ 21. 6. 17 11:16)
	(2) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (21. 6. 17 11:16 ~ 21. 6. 17 12:13)
	(3) 炉心流量出力調整 (21. 6. 17 12:13 ~ 21. 6. 24 14:00)
	(4) 制御棒パターン調整 (21. 6. 24 14:00 ~ 21. 7. 6 15:00)
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 運転中シュラウド健全性 パラメータに異常なし </div>

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。