


福島第一原子力発電所 4号機 保守運転状況

平成22年2月

発電電力量 529,680MWH

設備利用率 100.5%

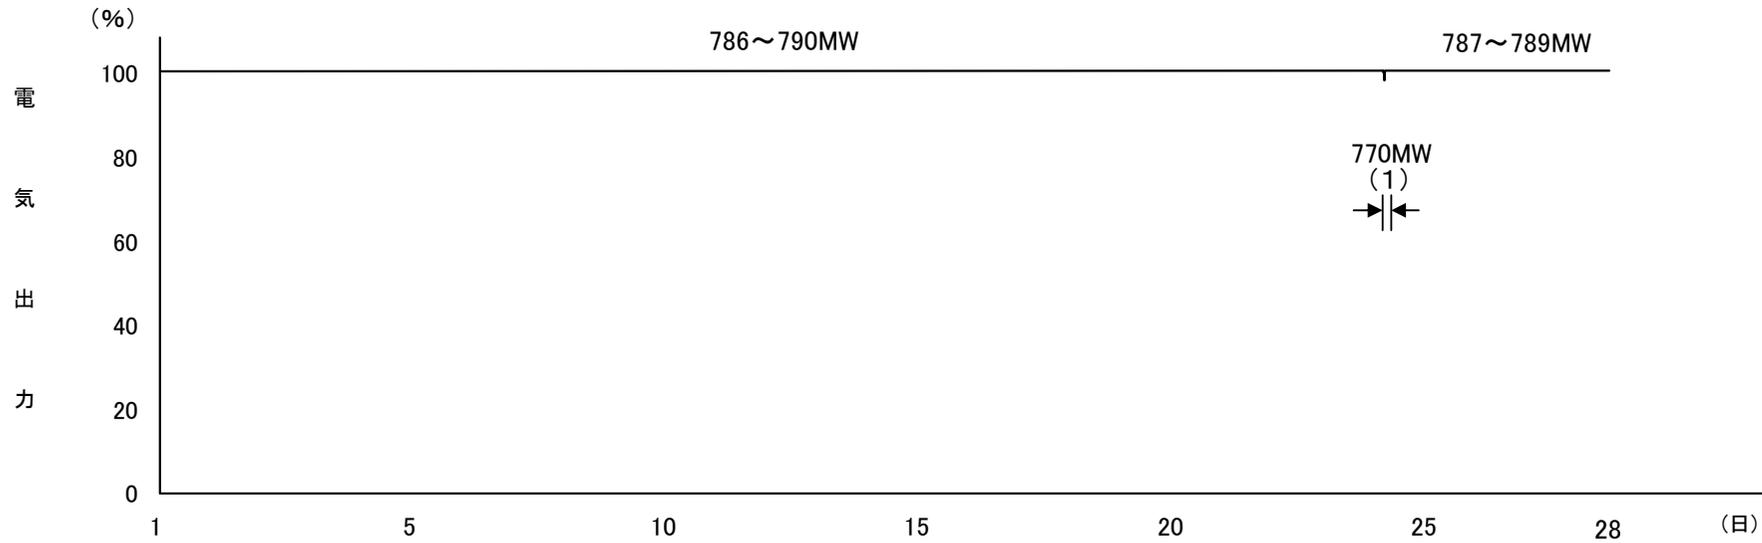

記	(1) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (22. 2. 24 15:10 ~ 22. 2. 24 16:01)
事	定格熱出力一定運転中 運転中シュラウド健全性 パラメータに異常なし

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。