


福島第一原子力発電所 6号機 保守運転状況

平成20年 2月

発電電力量 559,118MWH

設備利用率 73.0%

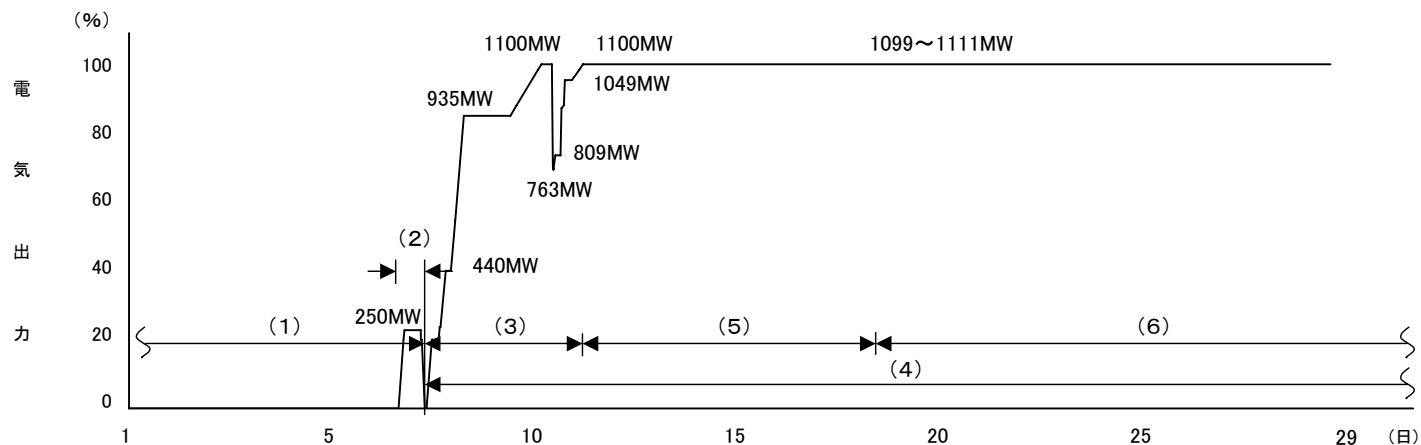

記 事	(1) 第20回定検停止 (19. 9. 30 23:55 ~ 20. 2. 8 4:24)	定格熱出力一定運転中
	(2) タービン調整 (20. 2. 7 12:14 ~ 20. 2. 8 3:21)	
	(3) 発電機並列後の出力上昇 (20. 2. 8 4:24 ~ 20. 2. 12 23:00)	
	(4) 調整運転 (20. 2. 8 4:24 ~ 20. 3. 12 16:40)	
	(5) 炉心流量出力調整 (20. 2. 12 23:00 ~ 20. 2. 18 15:30)	
	(6) 定格熱出力一定運転開始 (20. 2. 18 15:30 ~)	

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。