

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。  
 ※風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。  
 \* 降雨の影響による計測不良。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/6/20 0:00	3.5	6.1	7.2	7.3	6.4	4.5	8.4	6.4	*	*
2012/6/20 0:10	3.5	6.1	7.2	7.3	6.4	4.5	8.4	6.4	*	*
2012/6/20 0:20	3.5	6.1	7.2	7.3	6.4	4.5	8.4	6.4	*	*
2012/6/20 0:30	3.5	6.1	7.1	7.3	6.3	4.5	8.4	6.4	*	*
2012/6/20 0:40	3.5	6.1	7.1	7.3	6.3	4.5	8.4	6.4	*	*
2012/6/20 0:50	3.5	6.1	7.1	7.3	6.3	4.5	8.4	6.4	*	*
2012/6/20 1:00	3.5	6.1	7.0	7.3	6.3	4.5	8.4	6.4	*	*
2012/6/20 1:10	3.5	6.1	7.0	7.3	6.2	4.5	8.3	6.4	*	*
2012/6/20 1:20	3.5	6.1	7.0	7.3	6.2	4.5	8.3	6.4	*	*
2012/6/20 1:30	3.5	6.1	6.9	7.3	6.1	4.5	8.3	6.3	*	*
2012/6/20 1:40	3.5	6.1	6.9	7.3	6.1	4.5	8.3	6.3	*	*
2012/6/20 1:50	3.5	6.1	6.9	7.3	6.1	4.5	8.3	6.3	*	*
2012/6/20 2:00	3.5	6.1	6.9	7.3	6.1	4.5	8.3	6.3	*	*
2012/6/20 2:10	3.5	6.1	6.9	7.3	6.2	4.5	8.3	6.3	*	*
2012/6/20 2:20	3.6	6.2	7.0	7.3	6.3	4.5	8.3	6.3	*	*
2012/6/20 2:30	3.6	6.2	7.0	7.3	6.3	4.5	8.3	6.4	南東	11.8
2012/6/20 2:40	3.6	6.2	7.1	7.4	6.4	4.5	8.4	6.4	南南東	13.0
2012/6/20 2:50	3.6	6.3	7.2	7.4	6.5	4.5	8.4	6.4	南南東	10.8
2012/6/20 3:00	3.6	6.3	7.2	7.4	6.5	4.5	8.5	6.4	南	8.3
2012/6/20 3:10	3.6	6.4	7.3	7.4	6.6	4.5	8.5	6.4	南南西	5.7
2012/6/20 3:20	3.6	6.4	7.3	7.5	6.6	4.6	8.5	6.4	南西	4.1
2012/6/20 3:30	3.6	6.4	7.3	7.5	6.6	4.6	8.5	6.4	西	5.2
2012/6/20 3:40	3.6	6.4	7.3	7.5	6.7	4.6	8.5	6.5	西北西	7.1
2012/6/20 3:50	3.6	6.4	7.3	7.5	6.7	4.6	8.6	6.5	西北西	9.1
2012/6/20 4:00	3.6	6.4	7.4	7.5	6.7	4.6	8.5	6.5	西北西	8.9
2012/6/20 4:10	3.6	6.4	7.4	7.5	6.7	4.6	8.6	6.5	西北西	9.9
2012/6/20 4:20	3.6	6.5	7.4	7.5	6.7	4.6	8.6	6.5	西	10.5
2012/6/20 4:30	3.6	6.5	7.5	7.5	6.8	4.6	8.6	6.5	西	10.4
2012/6/20 4:40	3.6	6.5	7.5	7.5	6.8	4.6	8.6	6.5	西	9.7
2012/6/20 4:50	3.6	6.5	7.6	7.6	6.8	4.6	8.6	6.5	西	9.3
2012/6/20 5:00	3.6	6.5	7.6	7.6	6.8	4.6	8.6	6.5	西北西	8.5
2012/6/20 5:10	3.6	6.5	7.6	7.6	6.8	4.6	8.6	6.5	西北西	7.8
2012/6/20 5:20	3.6	6.5	7.6	7.6	6.8	4.6	8.6	6.5	西北西	8.0
2012/6/20 5:30	3.6	6.5	7.6	7.6	6.9	4.6	8.6	6.5	西北西	9.1
2012/6/20 5:40	3.6	6.5	7.6	7.6	6.9	4.6	8.6	6.5	西北西	8.6
2012/6/20 5:50	3.6	6.5	7.6	7.6	6.9	4.6	8.6	6.5	西北西	8.6
2012/6/20 6:00	3.6	6.5	7.7	7.6	6.9	4.6	8.6	6.5	北西	7.7
2012/6/20 6:10	3.6	6.5	7.7	7.6	6.9	4.6	8.6	6.5	北西	6.3
2012/6/20 6:20	3.7	6.5	7.7	7.6	6.9	4.6	8.6	6.5	北西	5.8
2012/6/20 6:30	3.7	6.5	7.7	7.6	6.9	4.6	8.6	6.5	北北西	4.1
2012/6/20 6:40	3.7	6.5	7.7	7.6	6.9	4.6	8.6	6.5	北北西	4.3

## 福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。  
 ※風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。  
 \*降雨の影響による計測不良。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/6/20 6:50	3.7	6.5	7.7	7.6	6.9	4.6	8.6	6.5	北北西	4.8
2012/6/20 7:00	3.7	6.5	7.7	7.6	7.0	4.6	8.6	6.5	北北西	5.6
2012/6/20 7:10	3.7	6.5	7.7	7.6	7.0	4.6	8.6	6.5	北	5.5
2012/6/20 7:20	3.7	6.5	7.7	7.6	7.0	4.6	8.6	6.5	北北西	6.3
2012/6/20 7:30	3.7	6.5	7.8	7.6	7.0	4.6	8.6	6.5	北北西	5.8
2012/6/20 7:40	3.7	6.5	7.8	7.6	7.0	4.6	8.6	6.5	北北西	6.2
2012/6/20 7:50	3.7	6.5	7.8	7.6	7.0	4.6	8.6	6.5	北北西	6.5
2012/6/20 8:00	3.7	6.5	7.8	7.7	7.0	4.6	8.6	6.5	北北西	6.3
2012/6/20 8:10	3.7	6.6	7.8	7.7	7.0	4.6	8.6	6.5	北	7.9
2012/6/20 8:20	3.7	6.6	7.8	7.7	7.0	4.6	8.6	6.5	北北西	8.8
2012/6/20 8:30	3.7	6.6	7.8	7.7	7.0	4.6	8.7	6.5	北	9.6
2012/6/20 8:40	3.7	6.6	7.8	7.7	7.1	4.6	8.7	6.6	北	8.6
2012/6/20 8:50	3.7	6.6	7.8	7.7	7.1	4.6	8.7	6.6	北	7.6
2012/6/20 9:00	3.7	6.6	7.8	7.7	7.1	4.6	8.7	6.6	北	6.7
2012/6/20 9:10	3.7	6.6	7.8	7.7	7.1	4.6	8.7	6.6	北北東	7.6
2012/6/20 9:20	3.7	6.6	7.8	7.7	7.1	4.6	8.7	6.6	北北東	8.5
2012/6/20 9:30	3.7	6.6	7.8	7.7	7.1	4.6	8.7	6.6	北北東	11.0
2012/6/20 9:40	3.7	6.6	7.9	7.7	7.1	4.6	8.7	6.6	北北東	11.0
2012/6/20 9:50	3.7	6.6	7.9	7.7	7.1	4.6	8.7	6.6	北北東	11.0
2012/6/20 10:00	3.7	6.6	7.9	7.7	7.1	4.6	8.7	6.6	北北東	10.5
2012/6/20 10:10	3.7	6.6	7.9	7.7	7.1	4.6	8.7	6.6	北北東	11.9
2012/6/20 10:20	3.7	6.6	7.9	7.7	7.1	4.6	8.7	6.6	北北東	10.7
2012/6/20 10:30	3.7	6.6	7.9	7.7	7.1	4.6	8.7	6.6	北北東	10.2
2012/6/20 10:40	3.7	6.6	7.9	7.7	7.2	4.7	8.7	6.6	北北東	8.9
2012/6/20 10:50	3.7	6.6	7.9	7.7	7.2	4.7	8.7	6.6	北北東	7.6
2012/6/20 11:00	3.7	6.6	7.9	7.7	7.2	4.7	8.7	6.6	北北東	8.8
2012/6/20 11:10	3.7	6.6	7.9	7.7	7.2	4.7	8.7	6.6	北北東	8.2
2012/6/20 11:20	3.7	6.6	7.9	7.7	7.2	4.7	8.7	6.6	北北東	7.4
2012/6/20 11:30	3.7	6.7	7.9	7.7	7.2	4.7	8.7	6.6	北北東	7.4
2012/6/20 11:40	3.7	6.7	7.9	7.7	7.2	4.7	8.7	6.6	北北東	6.5
2012/6/20 11:50	3.7	6.7	7.9	7.7	7.2	4.7	8.7	6.6	北北東	6.9
2012/6/20 12:00	3.7	6.7	8.0	7.7	7.2	4.7	8.7	6.6	北北東	6.1

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)

日時	事務本館南側 線量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	正門 線量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	西門 線量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )
2012/6/20 0:00	217	18	7
2012/6/20 0:30	216	17	7
2012/6/20 1:00	211	17	7
2012/6/20 1:30	213	17	7
2012/6/20 2:00	213	17	7
2012/6/20 2:30	221	18	7
2012/6/20 3:00	219	18	7
2012/6/20 3:30	221	19	8
2012/6/20 4:00	222	19	8
2012/6/20 4:30	221	19	8
2012/6/20 5:00	220	19	8
2012/6/20 5:30	221	19	8
2012/6/20 6:00	222	19	8
2012/6/20 6:30	221	19	8
2012/6/20 7:00	221	20	8
2012/6/20 7:30	222	20	8
2012/6/20 8:00	222	20	8
2012/6/20 8:30	223	20	8
2012/6/20 9:00	223	20	8
2012/6/20 9:30	223	20	8
2012/6/20 10:00	224	20	8
2012/6/20 10:30	223	20	8
2012/6/20 11:00	222	20	8
2012/6/20 11:30	223	20	8
2012/6/20 12:00	224	20	8

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー)

※モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。


※風向・風速については、10m高の気象観測計(免震棟西側)による測定値。風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

場所	日時	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	中性子線量率 ( $\mu$ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/6/20 0:00	7.5	<0.01	雨	東北東	5.9
西門	2012/6/20 0:10	7.5	<0.01	雨	東	7.7
西門	2012/6/20 0:20	7.5	<0.01	雨	東	8.7
西門	2012/6/20 0:30	7.4	<0.01	雨	東	9.3
西門	2012/6/20 0:40	7.4	<0.01	雨	東	9.9
西門	2012/6/20 0:50	7.5	<0.01	雨	東	10.4
西門	2012/6/20 1:00	7.5	<0.01	雨	東	10.6
西門	2012/6/20 1:10	7.4	<0.01	雨	東	10.6
西門	2012/6/20 1:20	7.4	<0.01	雨	東南東	10.2
西門	2012/6/20 1:30	7.4	<0.01	雨	東南東	9.6
西門	2012/6/20 1:40	7.4	<0.01	雨	東南東	9.3
西門	2012/6/20 1:50	7.5	<0.01	雨	東南東	9.1
西門	2012/6/20 2:00	7.5	<0.01	雨	東南東	9.7
西門	2012/6/20 2:10	7.6	<0.01	雨	東南東	8.2
西門	2012/6/20 2:20	7.6	<0.01	雨	南東	7.8
西門	2012/6/20 2:30	7.6	<0.01	雨	南東	6.8
西門	2012/6/20 2:40	7.7	<0.01	雨	南東	5.4
西門	2012/6/20 2:50	7.7	<0.01	雨	南南東	2.9
西門	2012/6/20 3:00	7.7	<0.01	雨	南	2.3
西門	2012/6/20 3:10	7.7	<0.01	雨	西南西	1.4
西門	2012/6/20 3:20	7.7	<0.01	雨	西	2.8
西門	2012/6/20 3:30	7.8	<0.01	雨	西北西	2.9
西門	2012/6/20 3:40	7.8	<0.01	曇り	西北西	2.7
西門	2012/6/20 3:50	7.8	<0.01	曇り	西北西	3.0
西門	2012/6/20 4:00	7.8	<0.01	曇り	西北西	3.9
西門	2012/6/20 4:10	7.8	<0.01	曇り	西北西	3.8
西門	2012/6/20 4:20	7.8	<0.01	曇り	西北西	3.5
西門	2012/6/20 4:30	7.8	<0.01	曇り	西北西	4.2
西門	2012/6/20 4:40	7.8	<0.01	晴れ	西北西	4.5
西門	2012/6/20 4:50	7.8	<0.01	晴れ	西北西	3.2
西門	2012/6/20 5:00	7.8	<0.01	晴れ	西北西	2.9
西門	2012/6/20 5:10	7.8	<0.01	晴れ	西北西	3.2
西門	2012/6/20 5:20	7.8	<0.01	晴れ	西北西	4.2
西門	2012/6/20 5:30	7.8	<0.01	晴れ	西北西	4.6
西門	2012/6/20 5:40	7.8	<0.01	晴れ	西北西	4.9
西門	2012/6/20 5:50	7.8	<0.01	晴れ	西北西	3.8
西門	2012/6/20 6:00	7.8	<0.01	晴れ	西北西	3.4
西門	2012/6/20 6:10	7.8	<0.01	晴れ	西北西	3.2
西門	2012/6/20 6:20	7.9	<0.01	晴れ	西北西	2.9
西門	2012/6/20 6:30	7.8	<0.01	晴れ	北北西	2.1
西門	2012/6/20 6:40	7.8	<0.01	晴れ	北北西	1.6
西門	2012/6/20 6:50	7.8	<0.01	晴れ	北	2.9
西門	2012/6/20 7:00	7.8	<0.01	晴れ	北	3.0
西門	2012/6/20 7:10	7.9	<0.01	晴れ	北北西	2.9
西門	2012/6/20 7:20	7.9	<0.01	晴れ	北北西	3.5
西門	2012/6/20 7:30	7.8	<0.01	晴れ	北北西	3.7
西門	2012/6/20 7:40	7.9	<0.01	晴れ	北北西	3.1

場所	日時	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	中性子線量率 ( $\mu$ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/6/20 7:50	7.9	<0.01	晴れ	北	3.5
西門	2012/6/20 8:00	7.9	<0.01	晴れ	北	4.1
西門	2012/6/20 8:10	7.9	<0.01	晴れ	北	5.0
西門	2012/6/20 8:20	7.9	<0.01	晴れ	北	5.2
西門	2012/6/20 8:30	7.9	<0.01	晴れ	北北西	5.1
西門	2012/6/20 8:40	7.9	<0.01	晴れ	北	4.3
西門	2012/6/20 8:50	7.9	<0.01	晴れ	北	4.8
西門	2012/6/20 9:00	7.9	<0.01	晴れ	北	4.0
西門	2012/6/20 9:10	7.9	<0.01	晴れ	北北東	4.7
西門	2012/6/20 9:20	7.9	<0.01	晴れ	北北東	5.0
西門	2012/6/20 9:30	7.8	<0.01	晴れ	北北東	5.9
西門	2012/6/20 9:40	7.9	<0.01	晴れ	北北東	5.2
西門	2012/6/20 9:50	7.9	<0.01	晴れ	北北東	5.2
西門	2012/6/20 10:00	7.9	<0.01	晴れ	北北東	4.6
西門	2012/6/20 10:10	7.8	<0.01	晴れ	北北東	5.3
西門	2012/6/20 10:20	7.9	<0.01	晴れ	北北東	5.0
西門	2012/6/20 10:30	7.9	<0.01	晴れ	北北東	4.8
西門	2012/6/20 10:40	7.8	<0.01	晴れ	北北東	5.2
西門	2012/6/20 10:50	7.9	<0.01	晴れ	北北東	4.7
西門	2012/6/20 11:00	7.8	<0.01	晴れ	北北東	5.3
西門	2012/6/20 11:10	7.9	<0.01	晴れ	北北東	4.2
西門	2012/6/20 11:20	7.9	<0.01	晴れ	北東	4.1
西門	2012/6/20 11:30	7.9	<0.01	晴れ	北東	4.0
西門	2012/6/20 11:40	7.9	<0.01	晴れ	北東	3.0
西門	2012/6/20 11:50	7.8	<0.01	晴れ	北東	3.0
西門	2012/6/20 12:00	7.8	<0.01	晴れ	北北東	2.8

福島第一原子力発電所

2012/6/20  
12:00現在

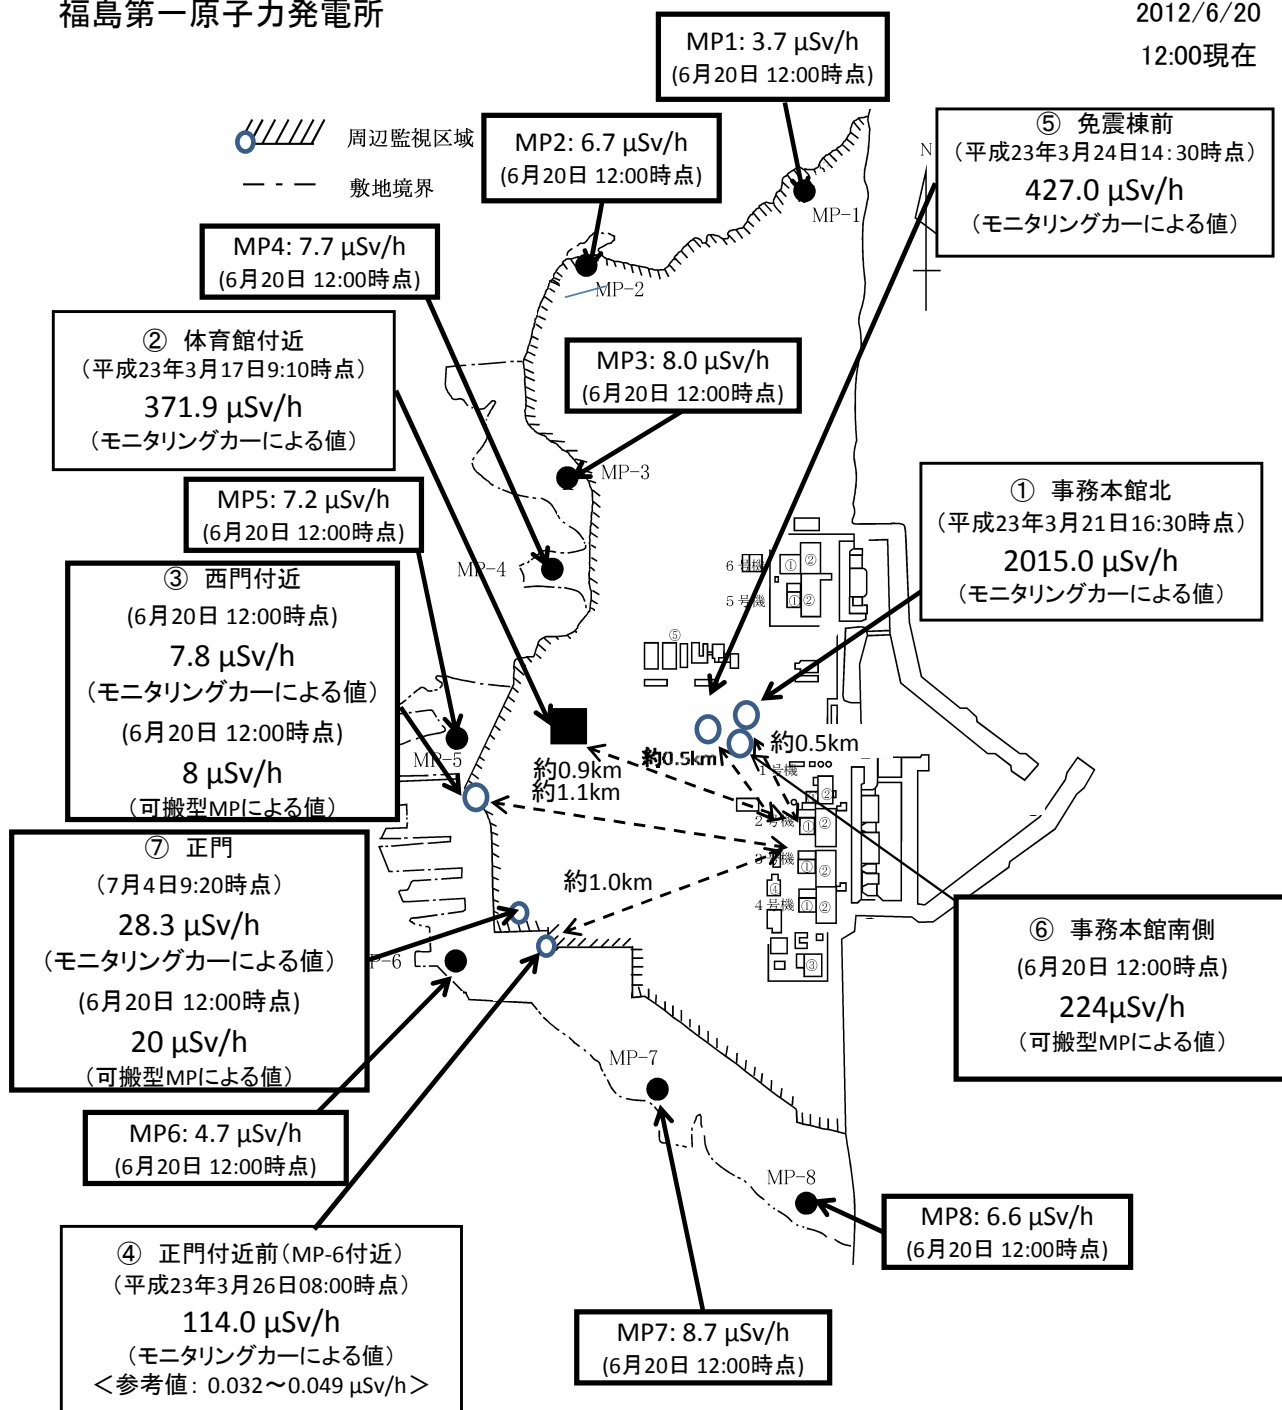

※参考値は、平常時における空間線量率の変動幅です。