

## 福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。  
※風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/8/5 0:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南	2.8
2012/8/5 0:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	2.8
2012/8/5 0:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	3.6
2012/8/5 0:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	3.5
2012/8/5 0:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南	4.4
2012/8/5 0:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	4.6
2012/8/5 1:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南	4.8
2012/8/5 1:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南	4.4
2012/8/5 1:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南	3.9
2012/8/5 1:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南	4.1
2012/8/5 1:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南	3.5
2012/8/5 1:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南	4.4
2012/8/5 2:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南南西	3.8
2012/8/5 2:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南南西	4.8
2012/8/5 2:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南	4.8
2012/8/5 2:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南南西	4.6
2012/8/5 2:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南	5.4
2012/8/5 2:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南	5.2
2012/8/5 3:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南	5.8
2012/8/5 3:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南	6.2
2012/8/5 3:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南南西	6.3
2012/8/5 3:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	6.4
2012/8/5 3:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	6.5
2012/8/5 3:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南南西	5.6
2012/8/5 4:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南南西	4.2
2012/8/5 4:10	3.7	6.8	8.1	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南南西	2.8
2012/8/5 4:20	3.7	6.8	8.1	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南南西	4.2
2012/8/5 4:30	3.7	6.8	8.1	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南南西	3.8
2012/8/5 4:40	3.7	6.7	8.1	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南南西	4.6
2012/8/5 4:50	3.7	6.7	8.1	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南南西	4.0
2012/8/5 5:00	3.7	6.8	8.1	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南南西	4.0
2012/8/5 5:10	3.7	6.7	8.1	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南南西	4.5
2012/8/5 5:20	3.7	6.8	8.1	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南南西	5.4
2012/8/5 5:30	3.7	6.8	8.1	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南南西	5.4
2012/8/5 5:40	3.7	6.8	8.1	7.7	7.7	4.6	8.5	6.3	南南西	6.0
2012/8/5 5:50	3.7	6.7	8.1	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南	5.7
2012/8/5 6:00	3.7	6.8	8.1	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南南西	4.7
2012/8/5 6:10	3.7	6.7	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南南西	4.3
2012/8/5 6:20	3.7	6.8	8.1	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南南西	4.3
2012/8/5 6:30	3.7	6.8	8.1	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	4.6
2012/8/5 6:40	3.7	6.8	8.1	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南南西	4.6

## 福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。  
※風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/8/5 6:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	4.9
2012/8/5 7:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	5.3
2012/8/5 7:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南	5.3
2012/8/5 7:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南	5.3
2012/8/5 7:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	5.3
2012/8/5 7:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	5.0
2012/8/5 7:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	4.1
2012/8/5 8:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	4.3
2012/8/5 8:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	4.3
2012/8/5 8:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	4.1
2012/8/5 8:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	4.8
2012/8/5 8:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	4.2
2012/8/5 8:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	4.6
2012/8/5 9:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	5.3
2012/8/5 9:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	6.1
2012/8/5 9:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南南東	6.0
2012/8/5 9:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	6.6
2012/8/5 9:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	6.0
2012/8/5 9:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	6.1
2012/8/5 10:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南南東	6.8
2012/8/5 10:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	7.7
2012/8/5 10:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	7.9
2012/8/5 10:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	9.3
2012/8/5 10:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	8.9
2012/8/5 10:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	8.2
2012/8/5 11:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	8.2
2012/8/5 11:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	7.6
2012/8/5 11:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	7.9
2012/8/5 11:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	6.9
2012/8/5 11:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	6.9
2012/8/5 11:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南	7.7
2012/8/5 12:00	3.7	6.8	8.2	7.8	7.8	4.6	8.5	6.4	南	7.6

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)

日時	事務本館南側 線量率 ( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	正門 線量率 ( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	西門 線量率 ( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )
2012/8/5 0:00	218	20	7
2012/8/5 0:30	218	20	7
2012/8/5 1:00	217	20	7
2012/8/5 1:30	220	20	7
2012/8/5 2:00	219	20	7
2012/8/5 2:30	218	20	7
2012/8/5 3:00	219	20	7
2012/8/5 3:30	219	20	7
2012/8/5 4:00	219	20	7
2012/8/5 4:30	220	20	7
2012/8/5 5:00	219	20	7
2012/8/5 5:30	220	20	7
2012/8/5 6:00	221	20	7
2012/8/5 6:30	221	20	7
2012/8/5 7:00	221	20	7
2012/8/5 7:30	221	20	7
2012/8/5 8:00	221	20	7
2012/8/5 8:30	221	20	7
2012/8/5 9:00	221	21	7
2012/8/5 9:30	220	21	7
2012/8/5 10:00	220	21	7
2012/8/5 10:30	220	21	7
2012/8/5 11:00	220	21	7
2012/8/5 11:30	219	21	7
2012/8/5 12:00	218	21	7

**福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー)**

※モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。


※風向・風速については、10m高の気象観測計(免震棟西側)による測定値。風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

場所	日時	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	中性子線量率 ( $\mu$ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/8/5 0:00	7.8	<0.01	晴れ	南南東	0.9
西門	2012/8/5 0:10	7.8	<0.01	晴れ	南	0.6
西門	2012/8/5 0:20	7.8	<0.01	晴れ	南	0.9
西門	2012/8/5 0:30	7.8	<0.01	晴れ	南南東	1.5
西門	2012/8/5 0:40	7.8	<0.01	晴れ	南	1.0
西門	2012/8/5 0:50	7.8	<0.01	晴れ	南	1.2
西門	2012/8/5 1:00	7.8	<0.01	晴れ	南南西	0.7
西門	2012/8/5 1:10	7.8	<0.01	晴れ	南	1.0
西門	2012/8/5 1:20	7.8	<0.01	晴れ	南	1.0
西門	2012/8/5 1:30	7.8	<0.01	晴れ	南	1.3
西門	2012/8/5 1:40	7.8	<0.01	晴れ	南西	0.7
西門	2012/8/5 1:50	7.9	<0.01	晴れ	西	0.7
西門	2012/8/5 2:00	7.8	<0.01	晴れ	南	0.5
西門	2012/8/5 2:10	7.8	<0.01	晴れ	南南東	0.9
西門	2012/8/5 2:20	7.8	<0.01	晴れ	南南西	1.0
西門	2012/8/5 2:30	7.8	<0.01	晴れ	南南西	0.7
西門	2012/8/5 2:40	7.8	<0.01	晴れ	南	1.3
西門	2012/8/5 2:50	7.8	<0.01	晴れ	南	1.5
西門	2012/8/5 3:00	7.8	<0.01	晴れ	南南西	1.5
西門	2012/8/5 3:10	7.9	<0.01	晴れ	南西	1.3
西門	2012/8/5 3:20	7.8	<0.01	晴れ	南南西	1.5
西門	2012/8/5 3:30	7.8	<0.01	晴れ	南南西	1.1
西門	2012/8/5 3:40	7.8	<0.01	晴れ	西南西	1.4
西門	2012/8/5 3:50	7.8	<0.01	晴れ	南南西	1.0
西門	2012/8/5 4:00	7.8	<0.01	晴れ	南西	0.9
西門	2012/8/5 4:10	7.8	<0.01	晴れ	西南西	1.0
西門	2012/8/5 4:20	7.8	<0.01	晴れ	南南西	1.4
西門	2012/8/5 4:30	7.8	<0.01	晴れ	南	1.2
西門	2012/8/5 4:40	7.8	<0.01	晴れ	南南西	1.1
西門	2012/8/5 4:50	7.8	<0.01	晴れ	南西	1.3
西門	2012/8/5 5:00	7.8	<0.01	晴れ	南南東	0.9
西門	2012/8/5 5:10	7.8	<0.01	晴れ	東南東	1.4
西門	2012/8/5 5:20	7.9	<0.01	晴れ	東南東	1.3
西門	2012/8/5 5:30	7.8	<0.01	晴れ	南東	1.1
西門	2012/8/5 5:40	7.9	<0.01	晴れ	南南東	0.8
西門	2012/8/5 5:50	7.9	<0.01	晴れ	南南東	1.1
西門	2012/8/5 6:00	7.8	<0.01	晴れ	南東	1.3
西門	2012/8/5 6:10	7.9	<0.01	晴れ	南南東	1.5
西門	2012/8/5 6:20	7.9	<0.01	晴れ	南東	1.5
西門	2012/8/5 6:30	7.8	<0.01	晴れ	南東	1.8
西門	2012/8/5 6:40	7.8	<0.01	晴れ	南東	1.7
西門	2012/8/5 6:50	7.9	<0.01	晴れ	南東	2.2
西門	2012/8/5 7:00	7.8	<0.01	晴れ	南東	1.8
西門	2012/8/5 7:10	7.8	<0.01	晴れ	南東	1.6
西門	2012/8/5 7:20	7.9	<0.01	晴れ	南東	2.1
西門	2012/8/5 7:30	7.9	<0.01	晴れ	南東	2.1
西門	2012/8/5 7:40	7.8	<0.01	晴れ	南東	1.8

場所	日時	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	中性子線量率 ( $\mu$ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/8/5 7:50	7.9	<0.01	晴れ	東南東	1.7
西門	2012/8/5 8:00	7.9	<0.01	晴れ	東南東	1.8
西門	2012/8/5 8:10	7.8	<0.01	晴れ	東南東	2.2
西門	2012/8/5 8:20	7.8	<0.01	晴れ	南東	2.3
西門	2012/8/5 8:30	7.9	<0.01	晴れ	南東	2.2
西門	2012/8/5 8:40	7.9	<0.01	晴れ	南東	2.5
西門	2012/8/5 8:50	7.9	<0.01	晴れ	南東	2.5
西門	2012/8/5 9:00	7.8	<0.01	晴れ	南東	2.6
西門	2012/8/5 9:10	7.9	<0.01	晴れ	南東	2.9
西門	2012/8/5 9:20	7.9	<0.01	晴れ	南東	2.7
西門	2012/8/5 9:30	7.8	<0.01	晴れ	南東	3.1
西門	2012/8/5 9:40	7.9	<0.01	晴れ	南東	2.8
西門	2012/8/5 9:50	7.8	<0.01	晴れ	南東	2.6
西門	2012/8/5 10:00	7.9	<0.01	晴れ	南東	2.8
西門	2012/8/5 10:10	7.9	<0.01	晴れ	南東	3.1
西門	2012/8/5 10:20	7.9	<0.01	晴れ	南東	3.0
西門	2012/8/5 10:30	7.9	<0.01	晴れ	南東	3.0
西門	2012/8/5 10:40	7.8	<0.01	晴れ	南東	3.3
西門	2012/8/5 10:50	7.8	<0.01	晴れ	南南東	3.5
西門	2012/8/5 11:00	7.9	<0.01	晴れ	南東	3.2
西門	2012/8/5 11:10	7.9	<0.01	晴れ	南東	3.0
西門	2012/8/5 11:20	7.9	<0.01	晴れ	南東	3.5
西門	2012/8/5 11:30	7.9	<0.01	晴れ	南東	3.9
西門	2012/8/5 11:40	7.9	<0.01	晴れ	南東	3.3
西門	2012/8/5 11:50	7.9	<0.01	晴れ	南東	2.7
西門	2012/8/5 12:00	7.9	<0.01	晴れ	南東	3.3

## 福島第一原子力発電所

2012/8/5  
12:00現在

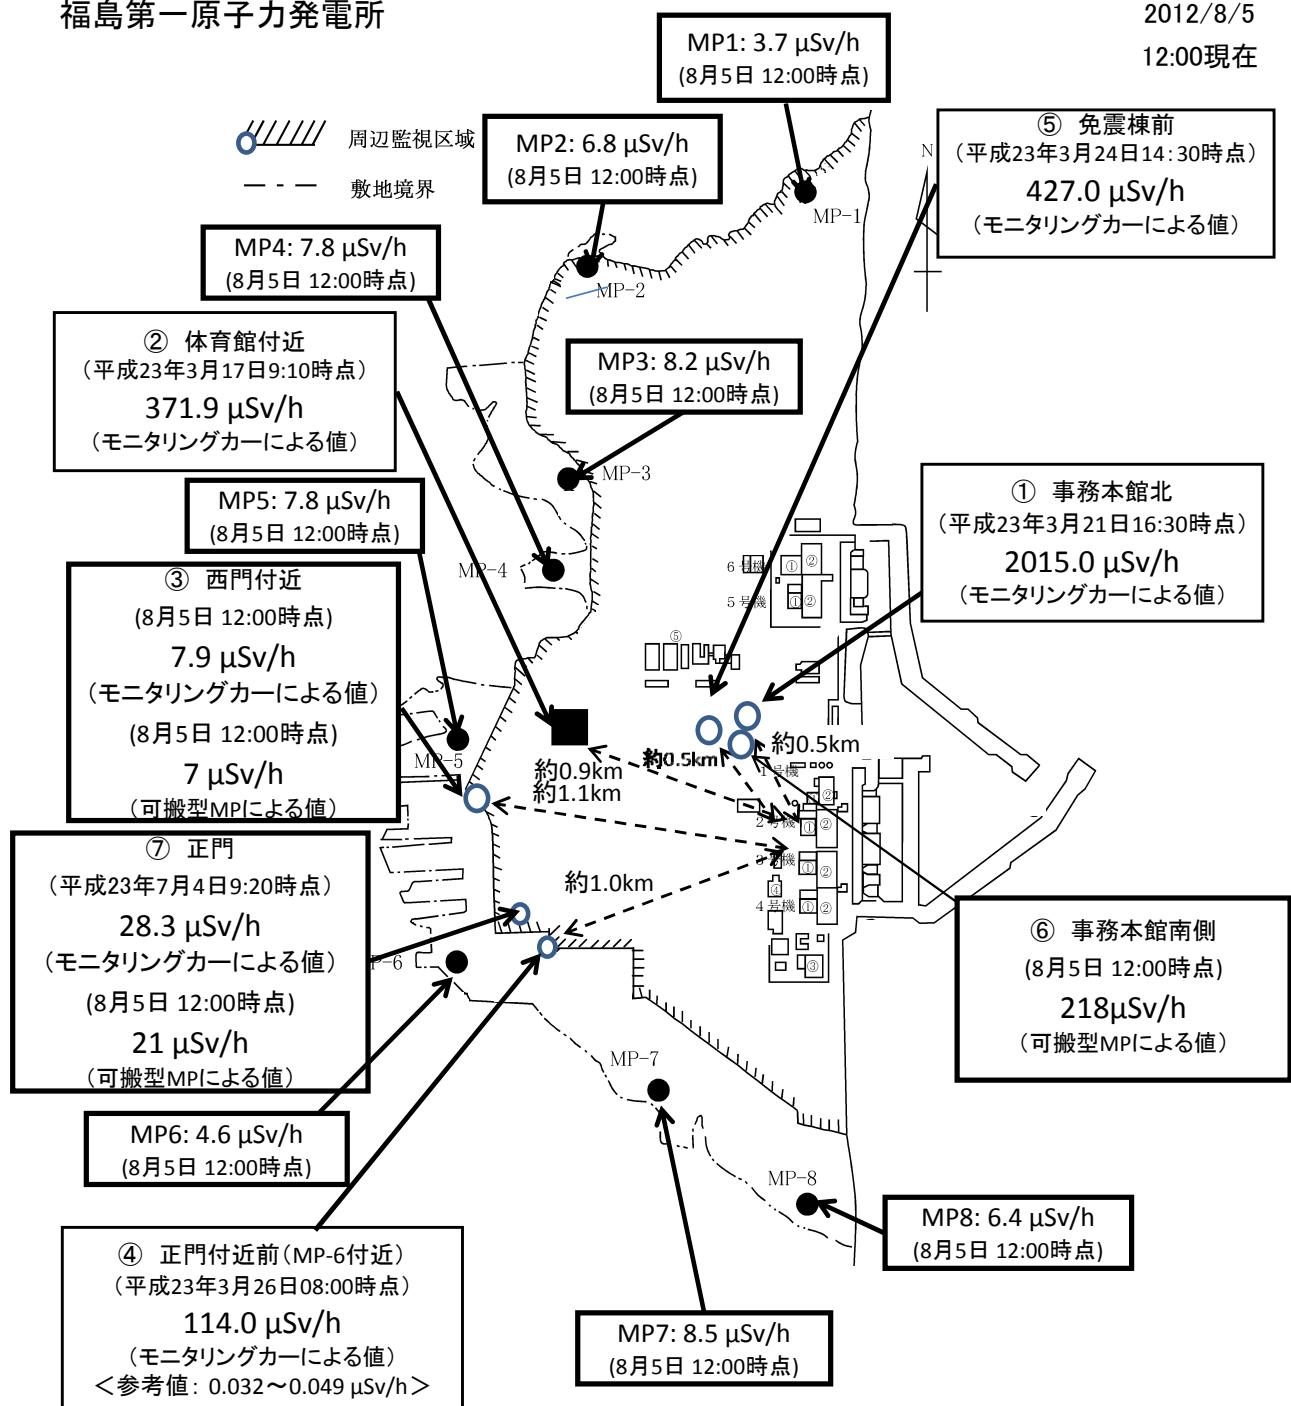

※参考値は、平常時における空間線量率の変動幅です。