


1F1 水位・圧力に関するパラメータ

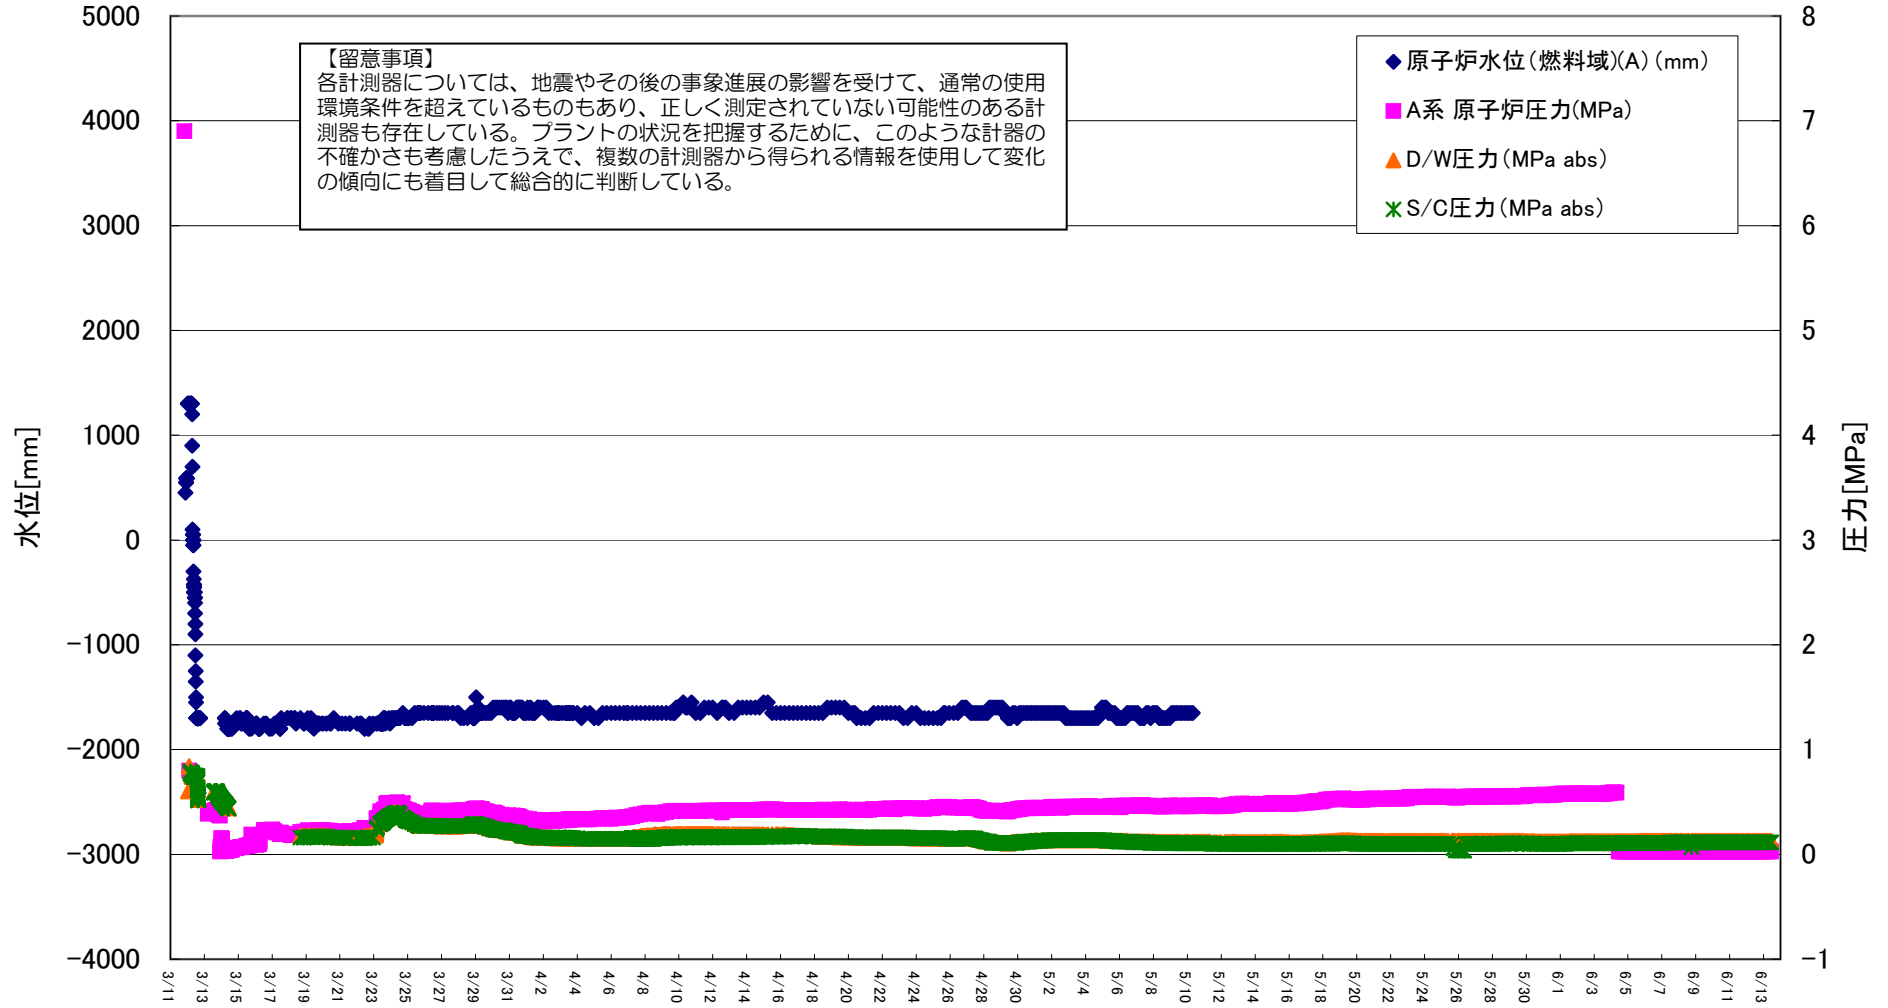

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水 位(燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/3/11 19:30											
2011/3/11 19:37											
2011/3/11 20:00											
2011/3/11 20:07			6.900								
2011/3/11 20:30											
2011/3/11 21:00											
2011/3/11 21:30	450										
2011/3/11 22:00	550										
2011/3/11 22:10	550										
2011/3/11 22:20	590										
2011/3/11 22:30											
2011/3/11 22:35	590										
2011/3/11 22:47	590										
2011/3/11 23:05	590										
2011/3/11 23:24	590										
2011/3/11 23:30											
2011/3/12 0:30	1300										
2011/3/12 0:45	1300										
2011/3/12 1:00	1300										
2011/3/12 1:05					0.600						
2011/3/12 1:25	1300										
2011/3/12 1:40	1300										
2011/3/12 1:55	1300	530									
2011/3/12 2:10	1300	500									
2011/3/12 2:30	1300	500			0.840						
2011/3/12 2:45			0.800		0.840						
2011/3/12 2:50		500									
2011/3/12 3:05	1300	500									
2011/3/12 3:30	1300										
2011/3/12 3:55	1300	500									
2011/3/12 4:19	1300	500			0.780	0.790					
2011/3/12 4:35	1300	500			0.770	0.770					
2011/3/12 4:55	1300	500									
2011/3/12 5:20	1300	500									
2011/3/12 5:30	1300	500									
2011/3/12 5:55	1300	500									
2011/3/12 6:00	1300	500			0.740						
2011/3/12 6:05					0.740						
2011/3/12 6:30	1300	550			0.790	0.780					
2011/3/12 6:47	1200	400			0.770	0.770					
2011/3/12 7:00	900	300									
2011/3/12 7:01					0.760	0.760					
2011/3/12 7:15	700	250									
2011/3/12 7:17					0.760	0.760					
2011/3/12 7:30	100	200			0.760	0.760					
2011/3/12 7:40					0.755						
2011/3/12 7:55	50	-100			0.755	0.755					
2011/3/12 8:03	50	-100			0.755	0.755					
2011/3/12 8:10	0	-200									
2011/3/12 8:15					0.750	0.750					
2011/3/12 8:20	-50	-300									
2011/3/12 8:22	0	-300									
2011/3/12 8:23					0.750	0.750					
2011/3/12 8:30	0	-400									
2011/3/12 8:36					0.750						

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断していただく。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/3/12 8:39	-50	-500									
2011/3/12 8:49	-300	-550			0.740	0.740					
2011/3/12 8:56	-375	-600									
2011/3/12 9:00	-500	-650									
2011/3/12 9:02					0.740	0.740					
2011/3/12 9:10	-425	-650									
2011/3/12 9:20	-425	-700			0.740	0.740					
2011/3/12 9:25	-450	-700			0.740	0.740					
2011/3/12 9:45	-450	-700			0.740	0.740					
2011/3/12 9:52	-500	-700			0.740	0.740					
2011/3/12 10:04	-500	-700									
2011/3/12 10:19					0.750						
2011/3/12 10:20					0.750						
2011/3/12 10:27					0.750						
2011/3/12 10:33	-500	-700									
2011/3/12 10:38	-550	-700			0.740	0.740					
2011/3/12 10:47	-550	-750			0.740	0.740					
2011/3/12 10:52	-600	-750			0.750	0.750					
2011/3/12 11:00	-700	-800			0.750	0.750					
2011/3/12 11:10	-800	-800									
2011/3/12 11:20	-900	-800			0.750	0.750					
2011/3/12 11:30	-1100	-900			0.750	0.750					
2011/3/12 11:41	-1250	-1000			0.750	0.750					
2011/3/12 11:52	-1350	-1100			0.750	0.740					
2011/3/12 12:05	-1500	-1400			0.750	0.740					
2011/3/12 12:12	-1550	-1450			0.750	0.740					
2011/3/12 12:35	-1700	-1450			0.750	0.750					
2011/3/12 12:45	-1700	-1450			0.750	0.745					
2011/3/12 12:55	-1700	-1500			0.750	0.745					
2011/3/12 13:05	-1700	-1500			0.750	0.745					
2011/3/12 13:14	-1700	-1550			0.750	0.745					
2011/3/12 13:26	-1700	-1550			0.755	0.745					
2011/3/12 13:38	-1700	-1550			0.755	0.745					
2011/3/12 13:48	-1700	-1650			0.755	0.745					
2011/3/12 13:52	-1700	-1650			0.755	0.744					
2011/3/12 13:58	-1700	-1650			0.755	0.744					
2011/3/12 14:05	-1700	-1650			0.735	0.735					
2011/3/12 14:10	-1700	-1650			0.730	0.730					
2011/3/12 14:18	-1700	-1600			0.725	0.725					
2011/3/12 14:20	-1700	-1600			0.710	0.710					
2011/3/12 14:25	-1700	-1600			0.690	0.690					
2011/3/12 14:30	-1700	-1600			0.670						
2011/3/12 14:35	-1700	-1600			0.640	0.640					
2011/3/12 14:40	-1700	-1650			0.620	0.620					
2011/3/12 14:41	-1700	-1650			0.610	0.610					
2011/3/12 14:50	-1700	-1600			0.580	0.580					
2011/3/12 14:52	-1700	-1650			0.570	0.570					
2011/3/12 14:54	-1700	-1650			0.565	0.565					
2011/3/12 14:56	-1700	-1650			0.555	0.555					
2011/3/12 14:58	-1700	-1650			0.550	0.550					
2011/3/12 15:00					0.540	0.540					
2011/3/12 15:02					0.535	0.535					
2011/3/12 15:04	-1700	-1650			0.530	0.530					
2011/3/12 15:06	-1700	-1650			0.525	0.525					
2011/3/12 15:08	-1700	-1650			0.525	0.525					

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/3/12 15:10	-1700	-1650			0.520	0.515					
2011/3/12 15:12	-1700	-1650			0.520	0.515					
2011/3/12 15:14	-1700	-1650			0.525	0.520					
2011/3/12 15:18	-1700	-1650			0.525	0.520					
2011/3/12 15:20	-1700	-1650			0.530	0.520					
2011/3/12 15:22	-1700	-1650			0.535	0.520					
2011/3/12 15:26	-1700	-1650			0.535	0.520					
2011/3/12 15:28	-1700	-1650			0.540	0.525					
2011/3/12 15:30	-1700	-1650			0.540	0.525					
2011/3/12 15:35	-1700	-1650			0.540	0.525					
2011/3/12 15:37	-1700	-1650									
2011/3/12 16:10	-1700	-1650									
2011/3/12 16:31	-1700	-1650									
2011/3/12 16:45	-1700	-1700									
2011/3/12 17:00	-1700	-1700									
2011/3/12 17:30	-1700	-1700									
2011/3/12 18:00	-1700	-1700									
2011/3/12 20:08		-1700		0.370							
2011/3/12 20:20				0.367							
2011/3/12 20:30		-1600		0.367							
2011/3/12 21:00		-1750		0.360							
2011/3/12 21:30		-1700		0.355							
2011/3/12 22:00		-1700		0.355							
2011/3/12 22:20		-1700		0.353							
2011/3/12 23:00		-1750		0.358							
2011/3/12 23:30		-1750		0.368							
2011/3/13 0:00		-1750		0.368							
2011/3/13 0:30		-1750		0.378							
2011/3/13 1:00		-1700		0.375							
2011/3/13 2:00		-1700		0.375							
2011/3/13 3:00		-1700		0.373							
2011/3/13 4:00		-1700		0.248							
2011/3/13 5:00		-1700	0.389								
2011/3/13 5:30		-1700	0.389								
2011/3/13 6:00		-1700	0.389								
2011/3/13 6:30		-1700	0.389								
2011/3/13 7:00		-1700	0.394								
2011/3/13 7:30		-1700	0.392								
2011/3/13 8:00		-1700	0.392								
2011/3/13 8:20		-1700	0.396								
2011/3/13 8:55		-1700	0.398								
2011/3/13 9:25		-1700	0.392								
2011/3/13 9:55		-1700	0.392								
2011/3/13 10:35		-1750	0.402								
2011/3/13 10:55		-1700	0.398								
2011/3/13 11:25		-1700	0.404								
2011/3/13 11:55		-1700	0.405								
2011/3/13 12:20		-1700	0.405								
2011/3/13 12:40		-1700	0.405								
2011/3/13 13:00		-1700	0.408								
2011/3/13 13:37					0.595	0.590					
2011/3/13 14:00		-1700	0.413		0.595	0.590					
2011/3/13 14:10		-1700	0.413		0.600	0.600					
2011/3/13 14:30		-1700		0.415	0.600	0.600					
2011/3/13 14:45		-1700		0.415	0.600	0.600					

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断していただく。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水 位(燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/3/13 15:00		-1700	0.415		0.600	0.600					
2011/3/13 15:15		-1700		0.418	0.605	0.600					
2011/3/13 15:30		-1700		0.418	0.605	0.600					
2011/3/13 15:45		-1700		0.420	0.605	0.600					
2011/3/13 16:00		-1700	0.420		0.605	0.600					
2011/3/13 16:15		-1700	0.420		0.605	0.600					
2011/3/13 16:30		-1700	0.420		0.605	0.600					
2011/3/13 16:45		-1700	0.422		0.605	0.600					
2011/3/13 17:00		-1700	0.422		0.605	0.600					
2011/3/13 17:15		-1700	0.418		0.605	0.600					
2011/3/13 17:30		-1700	0.415		0.600	0.600					
2011/3/13 18:00		-1700	0.415		0.600	0.600					
2011/3/13 18:20		-1700	0.408		0.590	0.590					
2011/3/13 18:40		-1700	0.403		0.590	0.585					
2011/3/13 19:00		-1750	0.398		0.580	0.580					
2011/3/13 19:30		-1750	0.393		0.575	0.570					
2011/3/13 19:45		-1750	0.388		0.570	0.570					
2011/3/13 20:00		-1750	0.388		0.570	0.565					
2011/3/13 20:15		-1750	0.382		0.560	0.560					
2011/3/13 20:30		-1750	0.382		0.560	0.560					
2011/3/13 20:45		-1750	0.378		0.550	0.550					
2011/3/13 21:00		-1750	0.382		0.550	0.550					
2011/3/13 21:15		-1750	0.380		0.550	0.550					
2011/3/13 21:30		-1750	0.380		0.550	0.550					
2011/3/13 21:45		-1700			0.550	0.550					
2011/3/13 22:00		-1700			0.540	0.540					
2011/3/13 22:15		-1750	0.370		0.540	0.540					
2011/3/13 22:30		-1750	0.030	0.368	0.540	0.540					
2011/3/13 22:45		-1750	0.028	0.366	0.540	0.530					
2011/3/13 23:00		-1750	0.062	0.366	0.540	0.530					
2011/3/13 23:15		-1750	0.068	0.360	0.530	0.530					
2011/3/13 23:30		-1750	0.056	0.360	0.530	0.530					
2011/3/14 0:00		-1700	0.156	0.356	0.520	0.520					
2011/3/14 0:15		-1700	0.072	0.356	0.520	0.520					
2011/3/14 0:30		-1700	0.070	0.356	0.520	0.520					
2011/3/14 0:45		-1700	0.106	0.356	0.520	0.520					
2011/3/14 1:00		-1700	0.056	0.350	0.515	0.510					
2011/3/14 1:15		-1700	0.150	0.350							
2011/3/14 1:30		-1750	0.050	0.350	0.515	0.510					
2011/3/14 1:45		-1750	0.040	0.350	0.515	0.505					
2011/3/14 2:00		-1700	0.040	0.350	0.510	0.505					
2011/3/14 2:15		-1700	0.040	0.346	0.510	0.505					
2011/3/14 2:30		-1700	0.036	0.342	0.505	0.500					
2011/3/14 2:45		-1700	0.032	0.340	0.505	0.500					
2011/3/14 3:00		-1700	0.032	0.340	0.505	0.500					
2011/3/14 3:15		-1700	0.032	0.340	0.500	0.500					
2011/3/14 3:30		-1700	0.032	0.340	0.500	0.495					
2011/3/14 3:45		-1700	0.032	0.338	0.500	0.495					
2011/3/14 4:00		-1700	0.032	0.338	0.495	0.490					
2011/3/14 4:15		-1700	0.030	0.328	0.495	0.490					
2011/3/14 4:30		-1700	0.030	0.328	0.495	0.490					
2011/3/14 4:45		-1700	0.038	0.332	0.490	0.485					
2011/3/14 5:00	-1700	-1700	0.030	0.326	0.485	0.480					
2011/3/14 5:15	-1700	-1700	0.030	0.326	0.485	0.480					
2011/3/14 5:30	-1750	-1750	0.030	0.326	0.480	0.480					

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/3/14 5:45	-1750	-1750	0.030	0.323	0.480	0.475					
2011/3/14 6:00	-1750	-1750	0.030	0.326	0.480	0.475	1.64E+02		2.66E+01		
2011/3/14 6:15	-1750	-1750	0.030	0.318	0.480	0.470					
2011/3/14 6:30	-1750	-1750	0.036	0.320	0.475	0.470	1.62E+02		2.66E+01		
2011/3/14 6:45	-1750	-1750	0.030	0.316	0.475	0.470					
2011/3/14 7:00	-1750	-1750	0.036	0.318	0.470	0.467	1.61E+02		2.65E+01		
2011/3/14 7:15	-1750	-1750	0.038	0.318	0.465	0.460					
2011/3/14 7:30	-1750	-1750	0.038	0.316	0.465	0.460	1.60E+02		2.65E+01		
2011/3/14 7:45							1.60E+02		2.65E+01		
2011/3/14 8:00	-1750	-1750	0.038	0.316	0.460	0.455	1.60E+02		2.65E+01		
2011/3/14 8:15							1.57E+02		2.65E+01		
2011/3/14 8:30	-1800	-1750	0.038	0.312	0.460	0.455	1.52E+02		2.65E+01		
2011/3/14 8:45	-1800	-1750					1.49E+02		2.65E+01		
2011/3/14 9:00	-1800	-1750	0.036	0.306	0.450	0.445	1.45E+02		2.65E+01		
2011/3/14 9:35	-1800	-1750	0.040	0.306	0.450	0.445	1.41E+02		2.65E+01		
2011/3/14 9:45	-1800	-1750	0.040	0.306	0.450	0.445	1.40E+02		2.65E+01		
2011/3/14 10:00	-1800	-1750	0.042	0.310	0.445	0.440	1.39E+02		2.65E+01		
2011/3/14 10:15	-1800	-1750					1.37E+02		2.65E+01		
2011/3/14 10:30	-1800	-1750	0.038	0.306	0.440	0.435	1.35E+02		2.65E+01		
2011/3/14 10:45	-1800	-1750					1.33E+02		2.65E+01		
2011/3/14 11:00			0.038	0.306							
2011/3/14 12:00	-1800	-1750	0.040	0.306			1.23E+02		2.64E+01		
2011/3/14 12:30	-1800	-1750	0.040	0.306			1.18E+02		2.64E+01		
2011/3/14 14:45	-1800	-1750	0.046	0.300			9.80E+01		2.62E+01		
2011/3/14 15:00	-1800	-1750	0.046	0.298			9.48E+01		2.62E+01		
2011/3/14 15:30	-1750	-1750	0.048	0.300			9.17E+01		2.62E+01		
2011/3/14 16:00	-1750	-1750	0.052	0.300			8.97E+01		2.62E+01		
2011/3/14 19:15	-1750	-1750	0.062	0.272			7.88E+01		2.59E+01		
2011/3/14 21:00	-1750	-1750	0.060	0.270			6.56E+01		2.57E+01		
2011/3/14 22:00	-1700	-1700	0.058	0.260			6.10E+01		2.56E+01		
2011/3/15 2:30	-1700	-1700									
2011/3/15 3:00	-1700	-1700	0.068	0.248			5.73E+01		2.46E+01		
2011/3/15 4:00	-1750	-1750	0.068	0.240			6.27E+01		2.47E+01		
2011/3/15 5:00	-1750		0.066	0.240			7.74E+01		2.47E+01		
2011/3/15 11:25	-1700	-1700	0.078	0.206			8.70E+01		2.42E+01		
2011/3/15 11:42	-1700	-1700	0.080	0.206			8.58E+01		2.41E+01		
2011/3/15 11:58	-1700	-1700	0.079	0.202			8.44E+01		2.41E+01		
2011/3/15 13:00	-1700	-1700	0.076	0.206			8.19E+01		2.41E+01		
2011/3/15 15:25	-1800	-1750	0.082	0.195			1.04E+02		2.37E+01		
2011/3/15 16:10	-1800	-1750	0.090	0.200			9.75E+01		2.36E+01		
2011/3/15 18:43	-1800	-1800	0.188				6.89E+01		2.33E+01		
2011/3/16 1:24	-1750	-1750	0.180	0.096			3.84E+01		2.31E+01		
2011/3/16 1:44	-1750	-1750	0.092	0.176			3.50E+01		2.36E+01		
2011/3/16 1:54	-1750	-1750	0.092	0.176			3.44E+01		2.33E+01		
2011/3/16 5:00	-1800	-1750	0.096	0.178			7.92E+00		2.42E+01		
2011/3/16 5:10	-1800	-1750		0.180			4.15E+00		2.42E+01		
2011/3/16 5:15	-1800	-1750	0.098	0.180			4.15E+00		2.42E+01		
2011/3/16 5:35	-1800	-1750	0.100	0.180			9.81E+01		3.64E+01		
2011/3/16 6:55	-1800	-1750	0.120	0.186							
2011/3/16 12:35	-1750	-1750	0.230	0.190							
2011/3/16 15:30	-1750	-1750	0.232	0.188				1.85E+01		2.20E+01	
2011/3/16 20:00	-1800	-1800	0.228	0.188				3.70E-03		2.27E+01	
2011/3/16 20:20	-1800	-1800	0.228	0.188				3.70E-03		2.27E+01	
2011/3/16 23:50	-1800	-1750	0.238	0.188				3.05E-03		2.29E+01	
2011/3/17 3:10	-1750	-1750	0.220	0.172				3.09E-03		2.40E+01	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/3/17 6:00	-1750	-1750	0.206	0.168				3.15E-03		1.38E+01	
2011/3/17 11:00	-1800	-1800	0.192	0.160				3.60E-03		2.38E+01	
2011/3/17 11:15	-1800	-1800	0.192	0.160				2.70E-03		3.08E+01	
2011/3/17 11:30	-1800	-1800	0.192	0.160				4.10E-03		3.15E+01	
2011/3/17 12:50	-1700	-1750	0.206	0.160				4.10E-03		3.16E+01	
2011/3/17 21:40	-1700		0.192	0.168				3.23E-03		4.82E+01	
2011/3/17 21:50	-1700		0.192	0.168				4.15E-03		4.81E+01	
2011/3/18 2:20	-1700		0.186	0.158				2.65E-03		4.78E+01	
2011/3/18 2:50	-1700		0.182	0.158				3.80E-03		4.77E+01	
2011/3/18 7:40	-1700		0.190	0.162				3.50E-03		4.70E+01	
2011/3/18 7:55	-1700		0.188	0.162				3.75E-03		4.69E+01	
2011/3/18 9:40	-1750	-1700	0.192	0.160				2.75E-03		4.67E+01	
2011/3/18 16:00	-1700	-1800	0.212	0.170	0.180	0.160		3.56E-03		4.60E+01	
2011/3/18 20:55	-1750	-1800	0.212	0.162	0.180	0.160		2.97E-03		4.54E+01	
2011/3/18 21:10	-1750	-1800	0.216	0.168	0.180	0.160		4.00E-03		4.53E+01	
2011/3/19 2:40	-1700	-1700	0.228	0.172	0.180	0.165		3.55E-03		4.46E+01	
2011/3/19 3:30	-1750	-1750	0.228	0.172	0.180	0.165		2.63E-03		1.45E+01	
2011/3/19 7:10	-1700	-1700	0.222	0.170	0.180	0.170		2.33E-03		4.40E+01	
2011/3/19 11:00	-1800	-1700	0.218	0.168	0.180	0.170		2.32E-03		4.35E+01	
2011/3/19 16:30	-1750	-1750	0.228	0.178	0.180	0.170		3.67E+01		4.29E+01	
2011/3/19 16:45	-1750	-1750	0.228	0.178	0.180	0.170		3.60E+01		4.28E+01	
2011/3/19 16:50	-1750	-1750	0.228	0.178	0.180	0.170		3.60E+01		4.28E+01	
2011/3/19 19:00	-1750	-1700	0.232	0.180	0.170	0.165		3.35E+01		4.26E+01	
2011/3/19 22:30	-1750	-1750	0.228	0.182	0.180	0.170		2.49E+01		4.21E+01	
2011/3/20 0:00	-1750	-1750	0.228	0.186	0.180	0.170		1.89E+01		4.19E+01	
2011/3/20 4:50	-1750	-1750	0.226	0.180	0.180	0.170		1.20E+01		4.13E+01	
2011/3/20 5:00	-1750	-1750	0.226	0.180	0.180	0.170		1.11E+01		4.12E+01	
2011/3/20 10:00	-1750	-1750	0.226	0.182	0.170	0.160		3.83E+00		4.07E+01	
2011/3/20 11:00	-1750	-1750	0.216	0.178	0.170	0.160		2.76E+01		4.05E+01	
2011/3/20 15:00	-1700	-1750	0.208	0.176	0.170	0.160		1.20E+01		4.00E+01	
2011/3/20 22:00	-1750	-1800	0.216	0.178	0.160	0.160		4.80E+01		3.91E+01	
2011/3/21 3:00	-1750	-1750	0.216	0.176	0.160	0.160		4.66E+01		3.85E+01	
2011/3/21 8:00	-1750	-1750	0.218	0.182	0.160	0.160		4.71E+01		3.79E+01	
2011/3/21 13:30	-1750	-1750	0.218	0.188	0.160	0.155		4.75E+01		3.74E+01	
2011/3/21 14:00	-1750	-1750	0.220	0.190	0.160	0.155		4.76E+01		3.73E+01	
2011/3/21 14:25	-1750	-1750	0.220	0.190	0.160	0.155		4.76E+01		3.73E+01	
2011/3/21 14:30	-1750	-1750	0.220	0.190	0.160	0.155		4.76E+01		3.73E+01	
2011/3/22 0:15	-1750	-1700	0.218	0.190	0.160	0.155		4.77E+01		3.62E+01	
2011/3/22 5:00	-1750	-1700	0.232	0.200	0.160	0.155		4.80E+01		3.56E+01	
2011/3/22 6:00	-1750	-1700	0.218	0.186	0.160	0.155		4.80E+01		3.55E+01	
2011/3/22 10:30	-1800	-1750	0.250	0.228	0.175	0.155		4.79E+01		3.49E+01	
2011/3/22 11:20	-1800	-1750	0.252	0.228	0.175	0.155		4.78E+01		3.49E+01	
2011/3/22 15:30	-1800	-1750	0.240	0.188	0.180	0.160		4.65E+01		3.40E+01	
2011/3/22 17:00	-1800	-1750	0.242	0.212	0.180	0.160		4.68E+01		3.40E+01	
2011/3/22 18:00	-1750	-1750	0.242	0.212	0.180	0.160		4.64E+01		3.40E+01	
2011/3/22 23:00	-1750	-1750	0.246	0.218	0.185	0.160		4.71E+01		3.36E+01	
2011/3/23 2:55					0.180						
2011/3/23 3:00					0.190						
2011/3/23 3:07					0.200						
2011/3/23 3:10					0.200						
2011/3/23 3:15					0.200						
2011/3/23 3:20					0.220						
2011/3/23 3:30					0.220						
2011/3/23 3:40					0.250						
2011/3/23 3:50					0.260						

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/3/23 4:00	-1750	-1750	0.336	0.300	0.260	0.240		4.60E+01		3.16E+01	
2011/3/23 4:40	-1750	-1750	0.348	0.322	0.280	0.260		4.76E+01		3.15E+01	
2011/3/23 5:00					0.280						
2011/3/23 5:20					0.290						
2011/3/23 6:00					0.295						
2011/3/23 6:30					0.295						
2011/3/23 7:00					0.295						
2011/3/23 7:30					0.295						
2011/3/23 8:00					0.295						
2011/3/23 8:30					0.300						
2011/3/23 9:00	-1750	-1750	0.376	0.342	0.305	0.285		4.88E+01		3.06E+01	
2011/3/23 9:30	-1750	-1750	0.412	0.368	0.310	0.290					
2011/3/23 10:00	-1750	-1750	0.388	0.358	0.320	0.295					
2011/3/23 10:30	-1750	-1750	0.390	0.358	0.320	0.295					
2011/3/23 11:00	-1750	-1750	0.396	0.360	0.325	0.300					
2011/3/23 11:30	-1750	-1750	0.400	0.366	0.320	0.300					
2011/3/23 12:00	-1750	-1750	0.396	0.356	0.320	0.300					
2011/3/23 12:30	-1750	-1750	0.392	0.362	0.325	0.305					
2011/3/23 13:00	-1750	-1750	0.400	0.366	0.330	0.305					
2011/3/23 13:30	-1750	-1700	0.400	0.370	0.330	0.310					
2011/3/23 14:00	-1700	-1700	0.418	0.398	0.345	0.320		4.80E+01		2.98E+01	
2011/3/23 14:20	-1700	-1700	0.390	0.430	0.340	0.320		4.80E+01		2.99E+01	
2011/3/23 14:30	-1700	-1700	0.428	0.390	0.340	0.320					
2011/3/23 15:00	-1700	-1700	0.416	0.380	0.345	0.325					
2011/3/23 15:30	-1700	-1700	0.416	0.378	0.345	0.330					
2011/3/23 16:00	-1750	-1700	0.422	0.398	0.360	0.330					
2011/3/23 18:09	-1740	-1670	0.483		0.347	0.339					
2011/3/23 18:10	-1740	-1680	0.481		0.347	0.339					
2011/3/23 19:32	-1740	-1680	0.490		0.360	0.346					
2011/3/23 20:21	-1740	-1660	0.492		0.354	0.347					
2011/3/23 21:00	-1700	-1650	0.440	0.416	0.375	0.355		3.12E+01		2.88E+01	
2011/3/23 23:00	-1750	-1750	0.466	0.440	0.380	0.365					
2011/3/24 1:00	-1700	-1700	0.456	0.430	0.385	0.370		4.39E+01		2.79E+01	
2011/3/24 3:00	-1700	-1700	0.470	0.440	0.395	0.380					
2011/3/24 5:00	-1700	-1700	0.472	0.446	0.400	0.390		4.37E+01		2.71E+01	
2011/3/24 7:00	-1700	-1700	0.480	0.450	0.400	0.390		4.37E+01		2.71E+01	
2011/3/24 9:00	-1700	-1700	0.496	0.466	0.400	0.400		4.41E+01		2.67E+01	
2011/3/24 11:00	-1700	-1700	0.480	0.446	0.400	0.395		4.35E+01		2.63E+01	
2011/3/24 13:00	-1700	-1650	0.470	0.430	0.390	0.382		4.24E+01		2.61E+01	
2011/3/24 17:00	-1650	-1650	0.488	0.408	0.355	0.355		4.09E+01		2.58E+01	
2011/3/24 20:00	-1700	-1650	0.430	0.402	0.345	0.340		4.05E+01		2.56E+01	
2011/3/24 21:45	-1700	-1650	0.420	0.388	0.330	0.325		4.13E+01		2.55E+01	
2011/3/24 22:00	-1700	-1650	0.422	0.388	0.325	0.325		4.16E+01		2.55E+01	
2011/3/25 0:00	-1700	-1650	0.416	0.388	0.325	0.320		4.16E+01		2.54E+01	
2011/3/25 2:00	-1700	-1650	0.418	0.398	0.325	0.315		4.11E+01		2.54E+01	
2011/3/25 6:00	-1700	-1650	0.406	0.390	0.310	0.305		4.00E+01		2.51E+01	
2011/3/25 10:00	-1650	-1650	0.388	0.388	0.295	0.290		3.89E+01		2.49E+01	
2011/3/25 14:00	-1650	-1600	0.380	0.388	0.280	0.280		3.78E+01		2.47E+01	
2011/3/25 15:45	-1650	-1600	0.376	0.382	0.275	0.275		3.78E+01		2.47E+01	
2011/3/25 16:00	-1650	-1600	0.378	0.382	0.275	0.275		3.72E+01		2.46E+01	
2011/3/25 16:30	-1650	-1600	0.380	0.380	0.275	0.275		3.71E+01		2.45E+01	
2011/3/25 18:30	-1650	-1600	0.376	0.376	0.275	0.275		3.67E+01		2.44E+01	
2011/3/25 23:00	-1650	-1600	0.388	0.392	0.275	0.275		3.60E+01		2.42E+01	
2011/3/26 5:00	-1650	-1600	0.392	0.400	0.270	0.270		3.53E+01		2.38E+01	
2011/3/26 9:30	-1650	-1600	0.418	0.400	0.270	0.270		3.51E+01		2.36E+01	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/3/26 11:30	-1650	-1600	0.418	0.392	0.275	0.275		3.57E+01		2.35E+01	
2011/3/26 12:00	-1650	-1600	0.396	0.420	0.275	0.275		3.57E+01		2.35E+01	
2011/3/26 13:00	-1650	-1600	0.390	0.422	0.275	0.275		3.54E+01		2.34E+01	
2011/3/26 17:30	-1650	-1650	0.388	0.416	0.275	0.275		3.63E+01		2.31E+01	
2011/3/26 21:00	-1650	-1650	0.406	0.432	0.270	0.270		3.47E+01		2.29E+01	
2011/3/27 1:00	-1650	-1650	0.406	0.440	0.265	0.265		3.41E+01		2.27E+01	
2011/3/27 5:00	-1650	-1600	0.412	0.452	0.270	0.270		3.40E+01		2.25E+01	
2011/3/27 9:00	-1650	-1600	0.416	0.462	0.270	0.270		3.46E+01		2.22E+01	
2011/3/27 15:30	-1650	-1650	0.412	0.476	0.270	0.270		3.36E+01		2.19E+01	
2011/3/27 16:20	-1650	-1650	0.410	0.482	0.265	0.270		3.36E+01		2.18E+01	
2011/3/27 22:00	-1650	-1650	0.412	0.492	0.265	0.270		3.36E+01		2.16E+01	
2011/3/28 0:00	-1650	-1600	0.416	0.490	0.270	0.270		3.36E+01		2.15E+01	
2011/3/28 3:00	-1700	-1650	0.418	0.492	0.270	0.270		3.38E+01		2.13E+01	
2011/3/28 7:00	-1700	-1650	0.420	0.506	0.270	0.270		3.37E+01		2.11E+01	
2011/3/28 12:30	-1700	-1650	0.418	0.502	0.270	0.270		3.39E+01		2.08E+01	
2011/3/28 17:30	-1650	-1650	0.422	0.528	0.280	0.280		3.39E+01		2.06E+01	
2011/3/28 21:00	-1700	-1700	0.430	0.530	0.290	0.290		3.40E+01		2.04E+01	
2011/3/28 21:20	-1700	-1700	0.428	0.536	0.290	0.290		3.39E+01		2.04E+01	
2011/3/28 21:40	-1700	-1700	0.424	0.536	0.290	0.290					
2011/3/28 22:00	-1700	-1700	0.432	0.539	0.290	0.290		3.40E+01		2.03E+01	
2011/3/28 22:20	-1700	-1700	0.432	0.536	0.290	0.290					
2011/3/29 1:00	-1500	-1650	0.438	0.556	0.290	0.290		3.38E+01		2.02E+01	
2011/3/29 4:00	-1600	-1600	0.436	0.558	0.285	0.285		3.60E+01		2.00E+01	
2011/3/29 7:00	-1650	-1700	0.430	0.552	0.275	0.275		3.77E+01		1.99E+01	
2011/3/29 8:30	-1650	-1650	0.430	0.552	0.275						
2011/3/29 8:35	-1650	-1650	0.430	0.552	0.275						
2011/3/29 8:45	-1650	-1650	0.426	0.550	0.275	0.275		4.01E+01		1.98E+01	
2011/3/29 9:10	-1650	-1650	0.428	0.550	0.275	0.275		3.37E+01		1.98E+01	
2011/3/29 9:40	-1650	-1650	0.426	0.546	0.275	0.275		3.94E+01		1.98E+01	
2011/3/29 13:00	-1650	-1600	0.412	0.546	0.265	0.265		3.38E+01		1.97E+01	
2011/3/29 16:00	-1650	-1600	0.408	0.546	0.265	0.265		3.36E+01		1.96E+01	
2011/3/29 19:00	-1650	-1650	0.398	0.536	0.250	0.250		3.48E+01		1.94E+01	
2011/3/29 22:00	-1650	-1650	0.392	0.536	0.245	0.250		3.94E+01		1.93E+01	
2011/3/30 1:00	-1600	-1600	0.400	0.546	0.240	0.240		3.97E+01		1.92E+01	
2011/3/30 4:00	-1600	-1600	0.392	0.542	0.235	0.235		3.32E+01		1.91E+01	
2011/3/30 7:00	-1600	-1600	0.380	0.538	0.235	0.235		3.71E+01		1.90E+01	
2011/3/30 10:00	-1600	-1600	0.376	0.536	0.230	0.230		4.06E+01		1.89E+01	
2011/3/30 13:00	-1600	-1600	0.378	0.546	0.230	0.230		3.77E+01		1.82E+01	
2011/3/30 16:00	-1600	-1600	0.366	0.538	0.230	0.230		4.00E+01		1.85E+01	
2011/3/30 18:00	-1600	-1600	0.366	0.538	0.225	0.225		4.07E+01		1.85E+01	
2011/3/30 20:00	-1600	-1600	0.362	0.548	0.220	0.220		4.01E+01		1.85E+01	
2011/3/30 22:00	-1650	-1650	0.372	0.562	0.220	0.220		4.00E+01		1.84E+01	
2011/3/31 0:00	-1600	-1600	0.362	0.552	0.220	0.220		4.12E+01		1.83E+01	
2011/3/31 2:00	-1600	-1600	0.362	0.552	0.210	0.210		4.23E+01		1.83E+01	
2011/3/31 4:00	-1650	-1650	0.370	0.568	0.210	0.210		4.17E+01		1.82E+01	
2011/3/31 6:00	-1650	-1650	0.368	0.568	0.210	0.210		3.82E+01		1.81E+01	
2011/3/31 8:00	-1650	-1650	0.366	0.550	0.210	0.210		3.42E+01		1.80E+01	
2011/3/31 10:00	-1600	-1600	0.358	0.566	0.210	0.210		4.23E+01		1.80E+01	
2011/3/31 12:00	-1600	-1650	0.366	0.562	0.210	0.205		4.12E+01		1.72E+01	
2011/3/31 13:00	-1600	-1550	0.356	0.552	0.205	0.205		4.12E+01		1.72E+01	
2011/3/31 14:00	-1600	-1550	0.352	0.552	0.205	0.205		3.44E+01		1.76E+01	
2011/3/31 16:00	-1600	-1550	0.350	0.552	0.190	0.190		4.35E+01		1.77E+01	
2011/3/31 18:00	-1600	-1600	0.340	0.548	0.180	0.180		4.10E+01		1.77E+01	
2011/3/31 20:00	-1650	-1650	0.336	0.538	0.180	0.180		4.25E+01		1.76E+01	
2011/3/31 22:00	-1650	-1650	0.340	0.546	0.180	0.180		4.29E+01		1.76E+01	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/4/1 0:00	-1650	-1650	0.326	0.536	0.175	0.175		4.39E+01		1.75E+01	
2011/4/1 2:00	-1600	-1600	0.328	0.546	0.175	0.175		3.87E+01		1.75E+01	
2011/4/1 4:00	-1650	-1600	0.336	0.558	0.170	0.175		4.24E+01		1.74E+01	
2011/4/1 6:00	-1600	-1600	0.326	0.550	0.170	0.170		4.43E+01		1.74E+01	
2011/4/1 8:00	-1650	-1650	0.322	0.552	0.165	0.170		4.25E+01		1.73E+01	
2011/4/1 10:00	-1650	-1650	0.328	0.552	0.165	0.165		4.30E+01		1.72E+01	
2011/4/1 12:00	-1650	-1600	0.320	0.550	0.165	0.165		4.09E+01		1.72E+01	
2011/4/1 16:00	-1600	-1600	0.326	0.550	0.160	0.160		4.42E+01		1.69E+01	
2011/4/1 16:30	-1600	-1600	0.326	0.564	0.160	0.160		4.30E+01		1.70E+01	
2011/4/1 17:00	-1600	-1600	0.326	0.560	0.160	0.160		4.38E+01		1.70E+01	
2011/4/1 20:00	-1600	-1600	0.316	0.556	0.160	0.160		4.29E+01		1.69E+01	
2011/4/2 0:30	-1600	-1600	0.310	0.566	0.160	0.160		4.10E+01		1.67E+01	
2011/4/2 4:00	-1600	-1600	0.320	0.578	0.160	0.160		4.55E+01		1.65E+01	
2011/4/2 8:00	-1650	-1600	0.326	0.582	0.160	0.160		4.42E+01		1.62E+01	
2011/4/2 12:00	-1650	-1650	0.322	0.590	0.155	0.155		4.51E+01		1.60E+01	
2011/4/2 16:30	-1650	-1650	0.316	0.598	0.155	0.155		3.63E+01		1.57E+01	
2011/4/2 20:00	-1650	-1650	0.326	0.598	0.155	0.155		3.38E+01		1.55E+01	
2011/4/2 20:37	-1650	-1650	0.328	0.598	0.155	0.155					
2011/4/2 20:47	-1650	-1650	0.328	0.600	0.155	0.160					
2011/4/2 21:07	-1650	-1650	0.326	0.598	0.155	0.160	3.19E+01			1.56E+01	
2011/4/2 23:00	-1650	-1650	0.322	0.590	0.155	0.160	3.75E+01			1.55E+01	
2011/4/3 3:00	-1650	-1650	0.322	0.602	0.155	0.160	3.18E+01			1.53E+01	
2011/4/3 7:00	-1650	-1600	0.328	0.608	0.155	0.160	4.74E+01			1.50E+01	
2011/4/3 9:00	-1650	-1650	0.326	0.608	0.155	0.155	4.46E+01			1.49E+01	
2011/4/3 10:52	-1650	-1650	0.330	0.612	0.155	0.155					
2011/4/3 11:02			0.330	0.618	0.155	0.155					
2011/4/3 11:07	-1650	-1650	0.328	0.616	0.155	0.155					
2011/4/3 11:12	-1650	-1650	0.328	0.612	0.155	0.155					
2011/4/3 11:17	-1650	-1650	0.328	0.612	0.155	0.155					
2011/4/3 11:37	-1650	-1650		0.616	0.155	0.155					
2011/4/3 12:17	-1650	-1650	0.330	0.626	0.155	0.155					
2011/4/3 12:35	-1650	-1650	0.336	0.628	0.155	0.155	3.11E+01			1.41E+01	
2011/4/3 14:00	-1650	-1650	0.328	0.618	0.155	0.155	3.86E+01			1.42E+01	
2011/4/3 17:20	-1650	-1650	0.336	0.628	0.155	0.155	3.89E+01			1.38E+01	
2011/4/3 17:35	-1650	-1650	0.336	0.632	0.155	0.155					
2011/4/3 17:45	-1650	-1650	0.336	0.632	0.155	0.155					
2011/4/3 18:00	-1650	-1650	0.332	0.636	0.155	0.155	3.84E+01			1.38E+01	
2011/4/4 0:00	-1650	-1650	0.338	0.658	0.155	0.155	3.83E+01			1.34E+01	
2011/4/4 6:00	-1700	-1650	0.338	0.670	0.150	0.150	3.77E+01			1.28E+01	
2011/4/4 11:00	-1650	-1650	0.332	0.670	0.150	0.150	3.87E+01			1.22E+01	
2011/4/4 18:00	-1650	-1650	0.332	0.672	0.150	0.150	3.19E+01			1.16E+01	
2011/4/5 0:00	-1700	-1650	0.338	0.672	0.150	0.150	3.21E+01			1.08E+01	
2011/4/5 6:00	-1700	-1650	0.342	0.688	0.150	0.150	3.15E+01			1.02E+01	
2011/4/5 12:00	-1650	-1650	0.346	0.696	0.150	0.150	3.23E+01			9.64E+00	
2011/4/5 18:00	-1650	-1650	0.338	0.718	0.150	0.150	3.15E+01			9.19E+00	
2011/4/6 0:00	-1650	-1650	0.338	0.703	0.150	0.150	3.11E+01			8.79E+00	
2011/4/6 6:00	-1650	-1700	0.350	0.723	0.150	0.150	3.11E+01			8.40E+00	
2011/4/6 12:00	-1650	-1650	0.348	0.725	0.150	0.150	3.10E+01			8.01E+00	
2011/4/6 18:00	-1650	-1650	0.350	0.720	0.150	0.150	3.05E+01			7.57E+00	
2011/4/6 22:00	-1650	-1650	0.353	0.733	0.150	0.150	4.06E+01			7.32E+00	
2011/4/7 0:00	-1650	-1650	0.355	0.735	0.150	0.150	3.37E+01			7.17E+00	
2011/4/7 5:20					0.155	0.155					
2011/4/7 5:30					0.155	0.155					
2011/4/7 5:40					0.155	0.155					
2011/4/7 5:50					0.155	0.155					

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/4/7 6:00	-1650	-1650	0.363	0.758	0.155	0.155		3.08E+01		1.29E+01	
2011/4/7 7:00					0.160	0.155					
2011/4/7 7:10					0.160	0.155					
2011/4/7 7:20					0.160	0.155					
2011/4/7 7:30					0.160	0.155					
2011/4/7 7:40					0.160	0.155					
2011/4/7 7:50					0.160	0.155					
2011/4/7 8:00					0.160	0.155					
2011/4/7 8:10					0.160	0.155					
2011/4/7 8:20					0.160	0.155					
2011/4/7 8:30					0.160	0.155					
2011/4/7 8:40					0.160	0.155					
2011/4/7 8:50					0.160	0.155					
2011/4/7 9:00					0.160	0.155					
2011/4/7 9:10					0.165	0.155					
2011/4/7 9:20					0.165	0.155					
2011/4/7 9:30					0.165	0.155					
2011/4/7 9:40					0.165	0.155					
2011/4/7 9:50					0.165	0.155					
2011/4/7 10:00					0.165	0.155					
2011/4/7 10:10					0.165	0.155					
2011/4/7 10:20					0.165	0.155					
2011/4/7 10:30					0.165	0.155					
2011/4/7 11:00					0.165	0.150					
2011/4/7 12:00	-1650	-1650	0.375	0.758	0.165	0.150		3.17E+01		1.29E+01	
2011/4/7 13:00					0.165	0.150					
2011/4/7 14:00					0.165	0.150					
2011/4/7 15:00					0.165	0.150					
2011/4/7 16:00					0.170	0.150					
2011/4/7 17:00					0.170	0.150					
2011/4/7 18:00	-1650	-1650	0.380	0.773	0.170	0.150		3.11E+01		1.28E+01	
2011/4/7 19:00					0.175	0.150					
2011/4/7 20:00					0.175	0.150					
2011/4/7 21:00					0.175	0.150					
2011/4/7 22:00					0.175	0.150					
2011/4/7 23:00					0.175	0.150					
2011/4/8 0:00	-1650	-1650	0.390	0.788	0.175	0.150		1.00E+02		1.27E+01	
2011/4/8 1:00					0.180	0.150					
2011/4/8 2:00					0.180	0.150					
2011/4/8 3:00					0.180	0.150					
2011/4/8 4:00					0.180	0.150					
2011/4/8 5:00					0.180	0.150					
2011/4/8 6:00	-1650	-1650	0.395	0.785	0.180	0.150		1.87E+02		1.26E+01	
2011/4/8 8:00					0.180	0.150		7.62E+01		1.25E+01	
2011/4/8 9:00					0.180	0.150		1.79E+02		1.25E+01	
2011/4/8 10:00					0.180	0.150		1.76E+02		1.25E+01	
2011/4/8 11:00					0.180	0.150		6.20E+01		1.25E+01	
2011/4/8 12:00	-1650	-1650	0.395	0.793	0.180	0.150		6.29E+01		1.18E+01	
2011/4/8 13:00					0.185	0.155		6.83E+01		1.22E+01	
2011/4/8 14:00					0.190	0.155	2.25E+00	7.10E+01		1.22E+01	
2011/4/8 15:00					0.190	0.155	2.03E+00	1.95E+02		1.23E+01	CAMS D/W(A)および(B) 計器不良を確認
2011/4/8 16:00					0.185	0.155	2.05E+00	1.89E+02		1.23E+01	
2011/4/8 17:00					0.185	0.155	4.10E-03	6.10E+01		1.22E+01	
2011/4/8 18:00	-1650	-1650	0.385	0.795	0.185	0.155	3.95E-03	1.85E+02		1.22E+01	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/4/8 19:00					0.185	0.155	2.90E-03	8.15E+01		1.22E+01	
2011/4/8 20:00					0.185	0.155	3.45E-03	5.85E+01		1.22E+01	
2011/4/8 21:00					0.185	0.155	3.37E-03	2.00E+02		1.22E+01	
2011/4/8 22:00					0.185	0.155	3.48E-03	1.51E+02		1.22E+01	
2011/4/8 23:00					0.185	0.155	3.70E-03	9.00E+01		1.22E+01	
2011/4/9 0:00	-1650	-1650	0.395	0.803	0.190	0.155	3.88E-03	8.16E+01		1.22E+01	
2011/4/9 1:00					0.190	0.155	3.12E-03	3.14E+01		1.22E+01	
2011/4/9 2:00					0.190	0.160	2.86E-03	8.12E+01		1.21E+01	
2011/4/9 3:00					0.190	0.160	3.54E-03	1.58E+02		1.21E+01	
2011/4/9 4:00					0.190	0.160	3.75E-03	2.03E+02		1.21E+01	
2011/4/9 4:10					0.190						
2011/4/9 4:20					0.190						
2011/4/9 4:30					0.190	0.160					
2011/4/9 4:40					0.190	0.160					
2011/4/9 4:50					0.190	0.160					
2011/4/9 5:00					0.190	0.160	3.85E-03	1.85E+02		1.21E+01	
2011/4/9 6:00	-1650	-1650	0.403	0.820	0.190	0.160	3.29E-03	1.78E+02		1.21E+01	
2011/4/9 7:00					0.190	0.160	3.07E-03	1.60E+02		1.20E+01	
2011/4/9 8:00					0.190	0.160	2.66E-03	1.98E+02		1.20E+01	
2011/4/9 9:00					0.190	0.160	3.01E-03	1.13E+02		1.20E+01	
2011/4/9 10:00					0.190	0.160	2.50E-03	8.00E+01		1.20E+01	
2011/4/9 11:00					0.190	0.160	3.40E-03	9.50E-01		1.20E+01	
2011/4/9 12:00	-1650	-1650	0.410	0.825	0.190	0.160	3.55E-03	1.78E+02		1.19E+01	
2011/4/9 16:00	-1650	-1650	0.410	0.825	0.190	0.160	3.90E-03	1.61E+02		1.19E+01	
2011/4/9 18:00	-1650	-1650	0.413	0.830	0.190	0.160	2.54E-03	1.58E+02		1.18E+01	
2011/4/9 20:00	-1600	-1650	0.413	0.838	0.195	0.165	2.94E-03	1.52E+02		1.18E+01	
2011/4/9 22:00	-1600	-1650	0.413	0.843	0.195	0.165	2.67E-03	1.49E+02		1.17E+01	
2011/4/10 0:00	-1600	-1650	0.415	0.850	0.195	0.160	3.27E-03	1.04E+02		1.17E+01	
2011/4/10 2:00					0.195	0.160	3.71E-03	1.32E+02		1.17E+01	
2011/4/10 4:00					0.195	0.165	4.00E-03	1.40E+02		1.16E+01	
2011/4/10 6:00	-1550	-1600	0.410	0.848	0.195	0.165	3.77E-03	1.51E+02		1.16E+01	
2011/4/10 10:00	-1600	-1700	0.413	0.858	0.195	0.160	3.38E-03	1.16E+02		1.15E+01	
2011/4/10 12:00	-1600	-1650	0.415	0.858	0.195	0.165	4.01E-03	8.45E+01		1.07E+01	
2011/4/10 14:00					0.195	0.165	4.08E-03	1.63E+02		1.11E+01	
2011/4/10 16:00					0.195	0.165	3.36E-03	1.56E+02		1.12E+01	
2011/4/10 18:00	-1550	-1650	0.415	0.863	0.195	0.165	4.05E-03	1.23E+02		1.12E+01	
2011/4/10 20:00					0.195	0.160	2.83E-03	1.36E+02		1.12E+01	
2011/4/10 22:00					0.195	0.165	3.04E-03	1.27E+02		1.12E+01	
2011/4/11 0:00	-1650	-1650	0.413	0.873	0.195	0.165	3.75E-03	1.32E+02		1.12E+01	
2011/4/11 2:00					0.195	0.165	4.05E-03	1.28E+02		1.12E+01	
2011/4/11 4:00					0.195	0.165	3.71E-03	1.35E+02		1.12E+01	
2011/4/11 6:00	-1650	-1650	0.410	0.873	0.195	0.165	3.40E-03	1.27E+02		1.11E+01	
2011/4/11 8:00					0.195	0.165	4.10E-03	1.22E+02		1.11E+01	
2011/4/11 10:00					0.195	0.165	3.97E-03	1.28E+02		1.11E+01	
2011/4/11 10:45					0.195	0.165	3.81E-03	1.28E+02		1.11E+01	
2011/4/11 11:30					0.195	0.165	3.72E-03	1.26E+02		1.11E+01	
2011/4/11 12:00	-1600	-1650	0.416	0.873	0.195	0.165	3.75E-03	1.23E+02		1.11E+01	
2011/4/11 14:30					0.195	0.165	3.55E-03	1.25E+02		1.10E+01	
2011/4/11 16:00					0.195	0.165	2.17E-03	1.35E+02		1.10E+01	
2011/4/11 18:30	-1600	-1600	0.416	0.895	0.195	0.165	2.75E-03	1.22E+02		1.04E+01	
2011/4/11 20:00					0.195	0.165	2.08E-03	1.28E+02		1.06E+01	
2011/4/11 22:00					0.195	0.160	2.80E-03	1.46E+02		1.08E+01	
2011/4/11 23:40					0.195	0.165					
2011/4/12 0:00	-1600	-1500	0.416	0.898	0.195	0.165	2.55E-03	1.27E+02		1.08E+01	
2011/4/12 4:00					0.190	0.165	3.03E-03	1.05E+02		1.08E+01	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/4/12 6:00	-1650	-1650	0.416	0.908	0.190	0.165	3.35E-03	1.29E+02		1.08E+01	
2011/4/12 8:00					0.190	0.165	2.41E-03	1.31E+02		1.07E+01	
2011/4/12 10:00					0.190	0.165	2.72E-03	1.43E+02		1.07E+01	
2011/4/12 13:00	-1600	-1600	0.400	0.900	0.190	0.165	2.56E-03	9.01E+01		9.50E+00	
2011/4/12 14:00					0.190	0.165	4.15E-03	1.24E+02		1.00E+01	
2011/4/12 15:00	-1600	-1600	0.418	0.918	0.190	0.165	4.13E-03	1.45E+02		1.02E+01	
2011/4/12 17:00					0.190	0.165	2.00E-03	1.69E+02		1.03E+01	
2011/4/12 18:00	-1600	-1600	0.420	0.920	0.190	0.165	3.60E-03	1.36E+02		1.04E+01	
2011/4/12 21:00					0.190	0.165	3.41E-03	1.38E+02		1.04E+01	
2011/4/12 23:00	-1650	-1650	0.423	0.925	0.190	0.165	2.75E-03	1.48E+02		1.04E+01	
2011/4/13 3:30					0.190	0.165	2.19E-03	1.41E+02		1.04E+01	
2011/4/13 6:00	-1650	-1650	0.423	0.928	0.190	0.165	3.16E-03	1.38E+02		1.04E+01	
2011/4/13 9:00					0.190	0.165	3.61E-03	1.33E+02		1.04E+01	
2011/4/13 12:00	-1600	-1650	0.420	0.933	0.190	0.165	3.20E-03	1.33E+02		1.03E+01	
2011/4/13 15:00					0.190	0.165	2.20E-03	1.34E+02		1.03E+01	
2011/4/13 18:00	-1600	-1650	0.425	0.938	0.190	0.165	2.85E-03	1.30E+02		1.02E+01	
2011/4/13 21:00					0.190	0.165	2.60E-03	1.07E+02		1.02E+01	
2011/4/14 0:00	-1600	-1600	0.423	0.940	0.190	0.165	2.64E-03	1.30E+02		1.01E+01	
2011/4/14 3:00					0.190	0.165	3.36E-03	1.45E+02		1.01E+01	
2011/4/14 6:00	-1600	-1600	0.420	0.940	0.190	0.165	3.44E-03	1.50E+02		1.00E+01	
2011/4/14 9:00					0.190	0.165	2.69E-03	1.42E+02		1.00E+01	
2011/4/14 12:00	-1600	-1600	0.423	0.948	0.190	0.165	3.21E-03	1.57E+02		9.96E+00	
2011/4/14 15:00					0.190	0.165	3.07E-03	1.41E+02		9.92E+00	
2011/4/14 18:00	-1600	-1600	0.425	0.940	0.190	0.170	2.53E-03	1.38E+02		9.87E+00	
2011/4/14 21:00					0.190	0.170	3.00E-03	1.16E+02		9.82E+00	
2011/4/15 0:00	-1550	-1550	0.428	0.953	0.190	0.170	2.73E-03	1.16E+02		9.77E+00	
2011/4/15 3:00			0.428	0.953	0.185	0.165	1.84E-03	8.13E+01		9.72E+00	
2011/4/15 6:00	-1550	-1600	0.430	0.965	0.190	0.170	2.94E-03	9.58E+01		9.68E+00	
2011/4/15 12:00	-1650	-1650	0.430	0.965	0.190	0.170	3.01E-03	1.58E+02		9.58E+00	
2011/4/15 18:00	-1650	-1650	0.428	0.963	0.190	0.170	2.89E-03	1.49E+02	1.21E+00	9.49E+00	
2011/4/15 21:00					0.190	0.170	2.36E-03	1.48E+02	1.21E+00	9.44E+00	
2011/4/16 0:00	-1650	-1700	0.423	0.978	0.185	0.170	3.50E-03	1.58E+02	1.20E+00	9.39E+00	
2011/4/16 3:00					0.190	0.170	1.93E-03	6.70E+01	1.20E+00	9.35E+00	
2011/4/16 6:00	-1650	-1650	0.423	0.978	0.190	0.170	3.55E-03	1.60E+02	1.20E+00	9.30E+00	
2011/4/16 9:00					0.185	0.170	2.63E-03	1.37E+02	1.20E+00	9.26E+00	
2011/4/16 12:00	-1650	-1650	0.423	0.975	0.185	0.175	2.22E-03	1.80E+02	1.19E+00	9.22E+00	
2011/4/16 15:00					0.185	0.170	3.13E-03	1.03E+02	1.19E+00	9.17E+00	
2011/4/16 18:00	-1650	-1650	0.423	0.985	0.185	0.175	2.14E-03	1.17E+02	1.19E+00	9.11E+00	
2011/4/16 21:00					0.180	0.175	4.00E-03	1.76E+02	1.18E+00	9.08E+00	
2011/4/17 0:00	-1650	-1650	0.425	0.993	0.180	0.175	2.85E-03	1.64E+02	1.18E+00	9.03E+00	
2011/4/17 3:00					0.180	0.175	3.28E-03	1.51E+02	1.16E+00	8.91E+00	
2011/4/17 6:00	-1650	-1650	0.425	1.003	0.180	0.175	3.30E-03	1.41E+02	1.12E+00	8.38E+00	
2011/4/17 9:00					0.180	0.175	3.80E-03	1.84E+02	1.09E+00	7.55E+00	
2011/4/17 12:00	-1650	-1650	0.420	0.973	0.175	0.170	2.72E-03	2.24E+02	1.07E+00	6.67E+00	
2011/4/17 15:00					0.180	0.175	2.90E-03	1.73E+02	1.06E+00	5.93E+00	
2011/4/17 18:00	-1650	-1650	0.423	1.008	0.175	0.175	3.06E-03	1.93E+02	1.04E+00	5.32E+00	
2011/4/17 21:00					0.175	0.170	2.32E-03	1.65E+02	1.03E+00	4.77E+00	
2011/4/18 0:00	-1650	-1650	0.420	1.015	0.175	0.170	2.79E-03	1.76E+02	1.02E+00	4.26E+00	
2011/4/18 6:00	-1650	-1650	0.423	1.030	0.170	0.170	1.71E-03	1.75E+02	1.00E+00	3.30E+00	
2011/4/18 9:00					0.170	0.170	2.99E-03	1.74E+02	9.96E-01	2.90E+00	
2011/4/18 12:00	-1650	-1650	0.428	1.035	0.170	0.170	2.46E-03	1.73E+02	9.92E-01	2.56E+00	
2011/4/18 13:00					0.170	0.170	3.85E-03	1.64E+02	9.92E-01	2.55E+00	
2011/4/18 18:00	-1600	-1550	0.423	1.023	0.170	0.170	3.70E-03	1.46E+02	9.89E-01	2.33E+00	
2011/4/18 21:00					0.170	0.170	3.50E-03	1.34E+02	9.90E-01	2.31E+00	
2011/4/19 0:00	-1600	-1550	0.425	1.035	0.170	0.170	2.70E-03	1.30E+02	9.90E-01	2.30E+00	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/4/19 3:00					0.170	0.170	1.81E-03	1.67E+02	9.89E-01	2.28E+00	
2011/4/19 6:00	-1600	-1550	0.423	1.040	0.170	0.170	2.84E-03	1.02E+02	9.89E-01	2.26E+00	
2011/4/19 9:00					0.165	0.170	1.18E+00	1.70E+02	9.88E-01	2.24E+00	
2011/4/19 12:00	-1600	-1550	0.430	1.048	0.165	0.170	1.10E+00	1.67E+02	9.88E-01	2.21E+00	
2011/4/19 15:00					0.170	0.170	1.39E+00	1.53E+02	9.88E-01	2.19E+00	
2011/4/19 18:00	-1600	-1600	0.428	1.065	0.170	0.170	2.02E-03	1.24E+02	9.87E-01	2.14E+00	
2011/4/19 21:00					0.165	0.170	1.50E-03	1.38E+02	9.87E-01	2.11E+00	
2011/4/20 0:00	-1650	-1650	0.423	1.070	0.165	0.165	1.72E+00	1.40E+02	9.89E-01	2.10E+00	
2011/4/20 3:00					0.165	0.165	1.65E+00	1.44E+02	9.90E-01	2.09E+00	
2011/4/20 6:00	-1650	-1650	0.425	1.075	0.165	0.165	1.01E+00	1.63E+02	9.91E-01	2.08E+00	
2011/4/20 9:00	-1650	-1700			0.165	0.165	9.92E-01	1.41E+02	9.91E-01	2.07E+00	
2011/4/20 12:00	-1700	-1700	0.420	1.078	0.160	0.160	1.00E+00	1.43E+02	9.91E-01	2.05E+00	
2011/4/20 15:00					0.160	0.160	1.07E+00	1.50E+02	9.92E-01	1.04E+00	
2011/4/20 18:00	-1700	-1650	0.428	1.088	0.160	0.160	1.06E+00	1.51E+02	9.92E-01	2.03E+00	
2011/4/20 21:00					0.160	0.160	1.57E+00	1.40E+02	9.92E-01	2.03E+00	
2011/4/21 0:00	-1700	-1650	0.420	1.093	0.160	0.160	1.57E+00	1.42E+02	9.92E-01	2.02E+00	
2011/4/21 3:00					0.160	0.165	3.85E-03	1.42E+02	9.92E-01	2.00E+00	
2011/4/21 6:00	-1700	-1650	0.425	1.103	0.160	0.160	2.42E-03	1.40E+02	9.94E-01	1.99E+00	
2011/4/21 9:00					0.160	0.160	3.77E-03	1.40E+02	9.95E-01	1.98E+00	
2011/4/21 12:00	-1650	-1650	0.433	1.110	0.160	0.160	1.45E+00	1.51E+02	9.96E-01	1.96E+00	
2011/4/21 15:00					0.160	0.160	1.48E+00	1.45E+02	9.95E-01	1.93E+00	
2011/4/21 18:00	-1650	-1700	0.433	1.103	0.160	0.160	1.53E+00	1.51E+02	9.94E-01	1.91E+00	
2011/4/21 21:00					0.160	0.160	1.57E+00	1.60E+02	9.94E-01	1.89E+00	
2011/4/22 0:00	-1650	-1650	0.433	1.105	0.160	0.160	1.53E+00	1.54E+02	9.94E-01	1.88E+00	
2011/4/22 3:00					0.160	0.160	1.36E-03	1.25E+02	9.93E-01	1.87E+00	
2011/4/22 6:00	-1650	-1650	0.435	1.113	0.160	0.160	1.66E-03	1.53E+02	9.94E-01	1.85E+00	
2011/4/22 9:00					0.160	0.160	1.74E-03	1.16E+02	9.94E-01	1.84E+00	
2011/4/22 12:00	-1650	-1650	0.440	1.120	0.160	0.160	1.42E-03	1.82E+02	9.94E-01	1.83E+00	
2011/4/22 15:00					0.160	0.160	1.56E-03	1.84E+02	9.95E-01	1.83E+00	
2011/4/22 18:00	-1650	-1650	0.430	1.113	0.160	0.160	1.31E-03	2.43E+02	9.96E-01	1.82E+00	
2011/4/22 21:00					0.160	0.160	1.71E-03	9.92E+01	9.96E-01	1.81E+00	
2011/4/23 0:00	-1650	-1650	0.440	1.128	0.160	0.160	1.84E-03	1.22E+02	9.97E-01	1.80E+00	
2011/4/23 3:00					0.160	0.160	1.39E-03	1.59E+02	9.97E-01	1.79E+00	
2011/4/23 6:00	-1700	-1700	0.443	1.138	0.160	0.160	1.66E-03	1.58E+02	9.98E-01	1.78E+00	
2011/4/23 9:00					0.160	0.160	1.43E-03	1.43E+02	9.99E-01	1.77E+00	
2011/4/23 12:00	-1700	-1700	0.440	1.130	0.160	0.160	1.80E-03	1.52E+02	1.00E+00	1.77E+00	
2011/4/23 15:00					0.160	0.160	1.78E-03	1.42E+02	1.00E+00	1.76E+00	
2011/4/23 18:00	-1650	-1700	0.440	1.130	0.155	0.155	1.45E-03	1.65E+02	1.00E+00	1.75E+00	
2011/4/23 21:00					0.155	0.155	1.34E-03	1.55E+02	1.00E+00	1.75E+00	
2011/4/24 0:00	-1650	-1650	0.438	1.130	0.155	0.155	1.28E-03	1.53E+02	1.01E+00	1.74E+00	
2011/4/24 3:00					0.155	0.155	1.38E-03	9.50E+01	1.01E+00	1.74E+00	
2011/4/24 6:00	-1700	-1700	0.435	1.143	0.155	0.155	1.66E-03	1.08E+02	1.01E+00	1.74E+00	
2011/4/24 12:00	-1700	-1700	0.433	1.143	0.155	0.155	2.12E-03	1.21E+02	1.02E+00	1.74E+00	
2011/4/24 15:00					0.155	0.155	1.57E-03	3.02E+02	1.03E+00	1.74E+00	
2011/4/24 18:00	-1700	-1700	0.438	1.148	0.150	0.155	1.45E-03	1.97E+02	1.03E+00	1.74E+00	
2011/4/24 21:00					0.155	0.155	1.05E-03	1.96E+02	1.04E+00	1.74E+00	
2011/4/25 0:00	-1700	-1700	0.440	1.160	0.155	0.155	1.49E-03	2.05E+02	1.04E+00	1.74E+00	
2011/4/25 3:00					0.155	0.155	1.43E-03	1.02E+02	1.05E+00	1.75E+00	
2011/4/25 6:00	-1700	-1650	0.450	1.173	0.155	0.155	1.27E-03	1.54E+02	1.06E+00	1.76E+00	
2011/4/25 9:00					0.155	0.155	2.14E-03	1.40E+02	1.07E+00	1.76E+00	
2011/4/25 11:00	-1700	-1650	0.448	1.168	0.155	0.155	1.36E-03	1.47E+02	1.08E+00	1.76E+00	
2011/4/25 15:00	-1650	-1650	0.453	1.173	0.150	0.155	1.30E-03	1.45E+02	1.08E+00	1.74E+00	
2011/4/25 17:00	-1650	-1550	0.448	1.165	0.150	0.150	1.34E-03	1.58E+02	1.09E+00	1.74E+00	
2011/4/25 20:00					0.150	0.150	1.78E-03	2.09E+02	1.10E+00	1.75E+00	
2011/4/25 23:00	-1650	-1650	0.450	1.173	0.150	0.150	1.47E-03	2.00E+02	1.10E+00	1.75E+00	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/4/26 2:00					0.150	0.150	1.58E-03	2.47E+02	1.11E+00	1.75E+00	
2011/4/26 5:00	-1650	-1650	0.445	1.185	0.150	0.150	1.39E-03	1.37E+02	1.11E+00	1.74E+00	
2011/4/26 8:00					0.150	0.150	1.70E-03	1.76E+02	1.12E+00	1.74E+00	
2011/4/26 11:00	-1650	-1650	0.445	1.180	0.150	0.150	1.71E-03	1.96E+02	1.12E+00	1.74E+00	
2011/4/26 14:00					0.155	0.155	1.22E-03	2.40E+02	1.12E+00	1.74E+00	
2011/4/26 17:00	-1600	-1650	0.443	1.183	0.155	0.150	1.66E-03	1.36E+02	1.13E+00	1.74E+00	
2011/4/26 20:00	-1600	-1650	0.445	1.190	0.155	0.155	1.10E-03	2.08E+02	1.13E+00	1.74E+00	
2011/4/26 23:00	-1600	-1650	0.443	1.203	0.155	0.155	1.46E-03	2.22E+02	1.13E+00	1.73E+00	
2011/4/27 2:00					0.155	0.155	1.70E-03	1.85E+02	1.13E+00	1.73E+00	
2011/4/27 5:00	-1650	-1600	0.450	1.205	0.155	0.155	1.48E-03	8.00E+01	1.14E+00	1.73E+00	
2011/4/27 8:00	-1650	-1650	0.450	1.205	0.155	0.155	1.84E-03	2.30E+02	1.14E+00	1.72E+00	
2011/4/27 11:00	-1650	-1650	0.445	1.203	0.155	0.155	1.80E-03	6.78E+01	1.14E+00	1.72E+00	
2011/4/27 14:00	-1650	-1650	0.440	1.198	0.145	0.145	2.08E-03	6.75E+01	1.15E+00	1.71E+00	
2011/4/27 17:00	-1650	-1650	0.435	1.188	0.140	0.140	3.45E-01	6.59E+01	1.15E+00	1.71E+00	
2011/4/27 20:00	-1650	-1650	0.423	1.175	0.135	0.135	1.85E-03	6.53E+01	1.16E+00	1.70E+00	
2011/4/27 23:00	-1650	-1550	0.420	1.173	0.130	0.130	5.90E-01	8.10E+01	1.16E+00	1.69E+00	
2011/4/28 2:00	-1650	-1600	0.415	1.170	0.125	0.125	1.17E+00	4.75E+01	1.16E+00	1.68E+00	
2011/4/28 5:00	-1650	-1600	0.415	1.168	0.125	0.125	1.92E+00	2.48E+01	1.16E+00	1.67E+00	
2011/4/28 8:00	-1600	-1600	0.415	1.170	0.120	0.120	2.59E+00	2.46E+01	1.16E+00	1.65E+00	
2011/4/28 11:00	-1600	-1600	0.418	1.170	0.120	0.110	2.22E+00	2.46E+01	1.16E+00	1.64E+00	
2011/4/28 14:00	-1600	-1600	0.413	1.163	0.120	0.110	2.27E+00	2.46E+01	1.17E+00	1.62E+00	
2011/4/28 17:00	-1600	-1600	0.410	1.168	0.115	0.110	2.05E+00	2.49E+01	1.17E+00	1.60E+00	
2011/4/28 20:00	-1600	-1600	0.410	1.165	0.115	0.110	9.88E-01	3.16E+01	1.17E+00	1.58E+00	
2011/4/28 23:00	-1600	-1600	0.410	1.168	0.110	0.110	1.30E+00	2.94E+01	1.17E+00	1.56E+00	
2011/4/29 2:00	-1600	-1650	0.413	1.170	0.110	0.110	1.57E+00	3.01E+01	1.17E+00	1.53E+00	
2011/4/29 5:00	-1650	-1650	0.413	1.175	0.110	0.110	2.55E+00	4.99E+01	1.17E+00	1.50E+00	
2011/4/29 8:00	-1650	-1650	0.408	1.180	0.105	0.105	2.63E+00	5.65E+01	1.17E+00	1.48E+00	
2011/4/29 10:00	-1700	-1700	0.408	1.173	0.105	0.105	2.75E+00	5.70E+01	1.16E+00	1.46E+00	
2011/4/29 11:00	-1700	-1700	0.410	1.175	0.105	0.105	2.78E+00	6.66E+01	1.17E+00	1.49E+00	
2011/4/29 14:00	-1700	-1700	0.420	1.185	0.115	0.110	2.80E+00	7.67E+01	1.16E+00	1.57E+00	
2011/4/29 17:00	-1650	-1650	0.423	1.188	0.120	0.110	2.23E+00	6.14E+01	1.16E+00	1.59E+00	
2011/4/29 20:00	-1650	-1700	0.425	1.190	0.120	0.110	1.91E+00	3.53E+01	1.16E+00	1.60E+00	
2011/4/29 23:00	-1700	-1700	0.430	1.200	0.120	0.110	1.51E+00	1.07E+02	1.16E+00	1.60E+00	
2011/4/30 2:00	-1650	-1700	0.430	1.198	0.120	0.115	1.51E+00	1.12E+02	1.16E+00	1.59E+00	
2011/4/30 5:00	-1650	-1700	0.435	1.205	0.120	0.115	1.35E+00	1.15E+02	1.16E+00	1.57E+00	
2011/4/30 8:00	-1650	-1700	0.438	1.210	0.125	0.120	1.06E+00	3.36E+01	1.16E+00	1.55E+00	
2011/4/30 11:00	-1650	-1700	0.440	1.215	0.125	0.120	1.33E+00	6.39E+01	1.16E+00	1.53E+00	
2011/4/30 14:00	-1650	-1700	0.438	1.213	0.125	0.120	1.08E+00	6.75E+01	1.16E+00	1.50E+00	
2011/4/30 17:00	-1650	-1700	0.440	1.210	0.125	0.120	7.33E-01	7.72E+01	1.16E+00	1.46E+00	
2011/4/30 20:00	-1650	-1700	0.445	1.215	0.130	0.125	1.05E+00	8.85E+01	1.15E+00	1.41E+00	
2011/4/30 23:00	-1650	-1700	0.443	1.218	0.130	0.125	7.44E-01	8.85E+01	1.15E+00	1.37E+00	
2011/5/1 2:00	-1650	-1700	0.443	1.220	0.135	0.130	7.84E-01	3.66E+01	1.15E+00	1.32E+00	
2011/5/1 5:00	-1650	-1650	0.445	1.230	0.130	0.130	5.90E-01	3.34E+01	1.15E+00	1.29E+00	
2011/5/1 8:00	-1650	-1700	0.443	1.225	0.130	0.130	8.64E-01	3.42E+01	1.15E+00	1.27E+00	
2011/5/1 11:00	-1650	-1700	0.440	1.225	0.130	0.130	9.18E-01	4.10E+01	1.15E+00	1.27E+00	
2011/5/1 14:00	-1650	-1700	0.443	1.223	0.135	0.130	8.18E-01	1.38E+02	1.15E+00	1.26E+00	
2011/5/1 17:00	-1650	-1700	0.443	1.215	0.135	0.130	7.58E-01	1.35E+02	1.15E+00	1.25E+00	
2011/5/1 20:00	-1650	-1650	0.445	1.223	0.135	0.135	1.08E+00	1.28E+02	1.14E+00	1.25E+00	
2011/5/1 23:00	-1650	-1700	0.450	1.225	0.135	0.135	1.08E+00	1.30E+02	1.14E+00	1.24E+00	
2011/5/2 2:00	-1650	-1700	0.450	1.233	0.135	0.135	1.71E-01	3.63E+01	1.14E+00	1.24E+00	
2011/5/2 5:00	-1650	-1700	0.453	1.240	0.135	0.135	2.45E-01	3.72E+01	1.14E+00	1.23E+00	
2011/5/2 8:00	-1650	-1700	0.448	1.243	0.135	0.135	7.81E-01	3.99E+01	1.14E+00	1.23E+00	
2011/5/2 11:00	-1650	-1700	0.448	1.245	0.135	0.135	1.13E+00	5.81E+01	1.14E+00	1.22E+00	
2011/5/2 14:00	-1650	-1700	0.443	1.245	0.135	0.135	9.47E-01	5.71E+01	1.14E+00	1.22E+00	
2011/5/2 17:00	-1650	-1700	0.450	1.248	0.135	0.135	7.37E-01	4.70E+01	1.14E+00	1.22E+00	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/5/2 20:00	-1700	-1750	0.450	1.255	0.135	0.135	7.71E-01	4.36E+01	1.14E+00	1.21E+00	
2011/5/2 23:00	-1700	-1750	0.453	1.248	0.135	0.135	6.34E-01	3.70E+01	1.13E+00	1.21E+00	
2011/5/3 2:00	-1700	-1700	0.455	1.250	0.135	0.135	8.02E-01	2.87E+02	1.13E+00	1.21E+00	
2011/5/3 5:00	-1700	-1700	0.453	1.253	0.135	0.135	8.44E-01	6.97E+01	1.13E+00	1.20E+00	
2011/5/3 8:00	-1700	-1700	0.455	1.250	0.135	0.135	8.20E-01	2.93E+02	1.13E+00	1.20E+00	
2011/5/3 11:00	-1700	-1700	0.455	1.258	0.135	0.135	7.83E-01	4.12E+01	1.13E+00	1.20E+00	
2011/5/3 14:00	-1700	-1750	0.450	1.255	0.135	0.135	8.70E-01	3.55E+01	1.13E+00	1.19E+00	
2011/5/3 17:00	-1700	-1700	0.450	1.253	0.135	0.135	8.34E-01	3.48E+01	1.13E+00	1.19E+00	
2011/5/3 20:00	-1700	-1700	0.455	1.255	0.135	0.135	1.11E+00	3.44E+01	1.13E+00	1.19E+00	
2011/5/3 23:00	-1700	-1700	0.455	1.258	0.135	0.135	1.12E+00	7.82E+01	1.13E+00	1.20E+00	
2011/5/4 2:00	-1700	-1700	0.458	1.263	0.135	0.135	1.08E+00	9.25E+01	1.13E+00	1.20E+00	
2011/5/4 5:00	-1700	-1700	0.460	1.268	0.135	0.135	1.21E+00	3.80E+01	1.14E+00	1.20E+00	
2011/5/4 8:00	-1700	-1700	0.455	1.270	0.135	0.135	1.26E+00	3.53E+01	1.14E+00	1.20E+00	
2011/5/4 11:00	-1700	-1700	0.450	1.265	0.135	0.135	1.02E+00	3.17E+01	1.14E+00	1.19E+00	
2011/5/4 14:00	-1700	-1650	0.453	1.260	0.135	0.135	9.40E-01	6.65E+01	1.14E+00	1.19E+00	
2011/5/4 17:00	-1700	-1650	0.453	1.260	0.135	0.135	9.98E-01	4.05E+01	1.14E+00	1.19E+00	
2011/5/4 20:00	-1650	-1650	0.450	1.265	0.135	0.135	1.33E+00	5.85E+01	1.14E+00	1.19E+00	
2011/5/4 23:00	-1600	-1600	0.450	1.268	0.135	0.135	1.02E+00	3.01E+01	1.14E+00	1.19E+00	
2011/5/5 2:00	-1600	-1600	0.455	1.273	0.135	0.135	7.33E-01	4.44E+01	1.14E+00	1.19E+00	
2011/5/5 5:00	-1600	-1600	0.450	1.278	0.130	0.130	1.22E+00	5.29E+01	1.14E+00	1.18E+00	
2011/5/5 8:00	-1650	-1600	0.450	1.275	0.130	0.130	1.17E+00	4.80E+01	1.14E+00	1.18E+00	
2011/5/5 11:00	-1650	-1500	0.460	1.283	0.130	0.130	1.19E+00	5.80E+01	1.14E+00	1.18E+00	
2011/5/5 14:00	-1650	-1500	0.460	1.283	0.130	0.130	1.20E+00	7.61E+01	1.14E+00	1.18E+00	
2011/5/5 17:00	-1650	-1450	0.463	1.283	0.130	0.130	1.20E+00	4.18E+01	1.14E+00	1.18E+00	
2011/5/5 20:00	-1700	-1450	0.460	1.280	0.130	0.125	1.23E+00	5.20E+01	1.14E+00	1.18E+00	
2011/5/5 23:00	-1700	-1600	0.463	1.290	0.130	0.120	1.36E+00	2.05E+02	1.14E+00	1.18E+00	
2011/5/6 2:00	-1700	-1650	0.448	1.280	0.130	0.120	1.70E+00	6.05E+01	1.14E+00	1.17E+00	
2011/5/6 5:00	-1700	-1700	0.463	1.295	0.130	0.120	2.04E+00	2.22E+02	1.13E+00	1.17E+00	
2011/5/6 8:00	-1700	-1650	0.460	1.288	0.130	0.120	1.15E+00	2.29E+02	1.13E+00	1.17E+00	
2011/5/6 11:00	-1650	-1700	0.465	1.285	0.130	0.120	1.81E+00	2.19E+02	1.13E+00	1.16E+00	
2011/5/6 14:00	-1650	-1700	0.463	1.290	0.125	0.120	1.93E+00	4.26E+01	1.13E+00	1.16E+00	
2011/5/6 17:00	-1650	-1700	0.463	1.285	0.125	0.120	2.29E+00	3.71E+01	1.13E+00	1.16E+00	
2011/5/6 20:00	-1650	-1700	0.460	1.295	0.125	0.115	2.80E+00	3.35E+01	1.12E+00	1.16E+00	
2011/5/6 23:00	-1650	-1700	0.460	1.295	0.125	0.115	2.11E+00	3.27E+01	1.12E+00	1.16E+00	
2011/5/7 2:00	-1650	-1650	0.468	1.303	0.125	0.115	2.54E+00	2.88E+01	1.12E+00	1.16E+00	
2011/5/7 5:00	-1700	-1700	0.465	1.303	0.125	0.115	2.56E+00	3.40E+01	1.12E+00	1.15E+00	
2011/5/7 8:00	-1700	-1650	0.468	1.293	0.125	0.115	2.65E+00	3.54E+01	1.12E+00	1.15E+00	
2011/5/7 11:00	-1700	-1650	0.463	1.290	0.125	0.115	2.31E+00	3.20E+01	1.12E+00	1.15E+00	
2011/5/7 14:00	-1650	-1650	0.460	1.285	0.125	0.115	2.60E+00	3.28E+01	1.12E+00	1.15E+00	
2011/5/7 17:00	-1650	-1650	0.463	1.293	0.125	0.115	3.07E+00	3.80E+01	1.12E+00	1.15E+00	
2011/5/7 20:00	-1700	-1700	0.463	1.293	0.120	0.110	3.26E+00	3.15E+01	1.12E+00	1.15E+00	
2011/5/7 23:00	-1650	-1650	0.458	1.293	0.125	0.110	3.40E+00	3.38E+01	1.12E+00	1.15E+00	
2011/5/8 2:00	-1650	-1700	0.460	1.298	0.120	0.110	2.94E+00	2.97E+01	1.12E+00	1.14E+00	
2011/5/8 5:00	-1650	-1700	0.460	1.290	0.120	0.110	2.59E+00	3.63E+01	1.12E+00	1.14E+00	
2011/5/8 8:00	-1700	-1700	0.458	1.293	0.120	0.110	3.48E+00	3.12E+01	1.12E+00	1.14E+00	
2011/5/8 11:00	-1700	-1700	0.455	1.290	0.120	0.110	3.16E+00	3.00E+01	1.12E+00	1.14E+00	
2011/5/8 14:00	-1700	-1700	0.458	1.290	0.120	0.110	3.25E+00	3.30E+01	1.12E+00	1.14E+00	
2011/5/8 17:00	-1700	-1700	0.458	1.285	0.120	0.110	3.62E+00	4.52E+01	1.12E+00	1.14E+00	
2011/5/8 20:00	-1700	-1700	0.458	1.295	0.120	0.110	3.05E+00	3.02E+01	1.11E+00	1.13E+00	
2011/5/8 23:00	-1700	-1700	0.465	1.295	0.120	0.110	2.78E+00	3.81E+01	1.11E+00	1.13E+00	
2011/5/9 2:00	-1650	-1700	0.460	1.290	0.120	0.105	2.88E+00	3.60E+01	1.11E+00	1.13E+00	
2011/5/9 5:00	-1650	-1700	0.460	1.300	0.120	0.105	3.18E+00	2.76E+01	1.11E+00	1.13E+00	
2011/5/9 8:00	-1650	-1700	0.458	1.293	0.120	0.105	3.10E+00	3.23E+01	1.11E+00	1.13E+00	
2011/5/9 11:00	-1650	-1650	0.465	1.288	0.120	0.105	3.19E+00	4.48E+01	1.11E+00	1.12E+00	
2011/5/9 14:00	-1650	-1650	0.458	1.290	0.120	0.105	3.71E+00	4.68E+01	1.11E+00	1.12E+00	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/5/9 17:00	-1650	-1700	0.460	1.280	0.115	0.105	3.55E+00	2.48E+01	1.11E+00	1.12E+00	
2011/5/9 20:00	-1650	-1700	0.460	1.278	0.120	0.105	3.30E+00	1.72E+02	1.11E+00	1.12E+00	
2011/5/9 23:00	-1650	-1650	0.458	1.283	0.120	0.105	3.97E+00	3.19E+01	1.11E+00	1.12E+00	
2011/5/10 2:00	-1650	-1650	0.465	1.280	0.120	0.105	3.73E+00	2.93E+01	1.11E+00	1.12E+00	
2011/5/10 5:00	-1650	-1650	0.458	1.275	0.115	0.105	3.40E+00	1.72E+02	1.10E+00	1.11E+00	
2011/5/10 8:00	-1650	-1650	0.463	1.280	0.120	0.105	3.76E+00	3.16E+01	1.10E+00	1.11E+00	
2011/5/10 11:00		-1650	0.463	1.273	0.120	0.105	3.44E+00	1.50E+02	1.10E+00	1.11E+00	
2011/5/10 14:00		-1650	0.463	1.273	0.120	0.105	3.69E+00	6.22E+01	1.10E+00	1.11E+00	
2011/5/10 17:00		-1650	0.463	1.273	0.120	0.105	3.71E+00	1.70E+02	1.10E+00	1.11E+00	
2011/5/10 20:00		-1650	0.463	1.278	0.120	0.105	3.28E+00	1.76E+02	1.10E+00	1.11E+00	
2011/5/10 23:00		-1650	0.470	1.283	0.120	0.105	3.25E+00	3.10E+01	1.10E+00	1.10E+00	
2011/5/11 2:00		-1700	0.465	1.285	0.120	0.105	3.20E+00	1.81E+02	1.10E+00	1.10E+00	
2011/5/11 5:00		-1700	0.463	1.280	0.120	0.105	3.61E+00	1.81E+02	1.09E+00	1.10E+00	
2011/5/11 8:00		-1700	0.465	1.288	0.120	0.105	3.56E+00	1.88E+02	1.09E+00	1.10E+00	
2011/5/11 11:00		-1500	0.460	1.278	0.110	0.100	3.35E+00	1.95E+02	1.09E+00	1.10E+00	
2011/5/11 14:00		-1450	0.458	1.278	0.115	0.100	3.33E+00	3.00E+01	1.09E+00	1.10E+00	
2011/5/11 17:00		-1550	0.460	1.283	0.1153	0.100	3.88E+00	2.01E+02	1.09E+00	1.10E+00	
2011/5/11 20:00		-1650	0.458	1.285	0.1164	0.100	3.48E+00	3.69E+01	1.09E+00	1.10E+00	
2011/5/11 23:00		-1650	0.460	1.290	0.1172	0.100	3.65E+00	2.04E+02	1.09E+00	1.09E+00	
2011/5/12 5:00		-1650	0.463	1.293	0.1185	0.100	3.65E+00	2.63E+01	1.09E+00	1.09E+00	
2011/5/12 8:00		-1700	0.460	1.293	0.1188	0.100	3.82E+00	2.07E+02	1.09E+00	1.09E+00	
2011/5/12 11:00		-1700	0.465	1.300	0.1192	0.100	3.59E+00	3.75E+01	1.09E+00	1.09E+00	
2011/5/12 14:00		-1700	0.465	1.310	0.1196	0.100	3.83E+00	2.12E+02	1.08E+00	1.09E+00	
2011/5/12 17:00		-1700	0.470	1.305	0.1199	0.100	4.13E+00	1.97E+02	1.08E+00	1.09E+00	
2011/5/12 20:00		-1700	0.475	1.303	0.1199	0.100	4.06E+00	2.08E+02	1.08E+00	1.09E+00	
2011/5/12 23:00		-1650	0.480	1.303	0.1191	0.100	3.87E+00	3.50E+01	1.08E+00	1.09E+00	
2011/5/13 2:00		-1700	0.480	1.295	0.1187	0.100	3.88E+00	2.08E+02	1.08E+00	1.08E+00	
2011/5/13 5:00		-1700	0.485	1.295	0.1185	0.100	3.50E+00	2.04E+02	1.07E+00	1.08E+00	
2011/5/13 8:00		-1700	0.480	1.293	0.1184	0.100	3.77E+00	2.15E+02	1.07E+00	1.08E+00	
2011/5/13 11:00		-1700	0.478	1.298	0.1185	0.100	3.78E+00	2.19E+02	1.07E+00	1.08E+00	
2011/5/13 14:00		-1700	0.483	1.295	0.1187	0.100	3.59E+00	2.23E+02	1.07E+00	1.08E+00	
2011/5/13 17:00		-1700	0.480	1.298	0.1188	0.100	4.15E+00	3.23E+01	1.07E+00	1.08E+00	
2011/5/13 20:00		-1700	0.483	1.313	0.1188	0.100	3.57E+00	2.26E+02	1.07E+00	1.08E+00	
2011/5/13 23:00		-1700	0.480	1.318	0.1187	0.100	3.50E+00	2.15E+02	1.07E+00	1.08E+00	
2011/5/14 2:00		-1700	0.478	1.313	0.1189	0.100	3.63E+00	2.22E+02	1.07E+00	1.07E+00	
2011/5/14 5:00		-1700	0.480	1.310	0.1189	0.100	3.54E+00	2.28E+02	1.06E+00	1.07E+00	
2011/5/14 8:00		-1700	0.483	1.308	0.1189	0.100	3.82E+00	2.20E+02	1.06E+00	1.07E+00	
2011/5/14 11:00		-1700	0.483	1.305	0.1192	0.100	3.67E+00	2.57E+02	1.06E+00	1.07E+00	
2011/5/14 14:00		-1700	0.480	1.300	0.1199	0.100	3.00E+00	2.54E+02	1.06E+00	1.07E+00	
2011/5/14 17:00		-1700	0.478	1.300	0.1192	0.100	3.90E+00	2.53E+02	1.06E+00	1.07E+00	
2011/5/14 20:00		-1700	0.478	1.295	0.1194	0.100	3.72E+00	2.51E+02	1.06E+00	1.07E+00	
2011/5/14 23:00		-1700	0.488	1.313	0.1196	0.100	3.63E+00	2.51E+02	1.06E+00	1.06E+00	
2011/5/15 2:00		-1700	0.490	1.323	0.1198	0.100	3.73E+00	3.07E+01	1.06E+00	1.06E+00	
2011/5/15 5:00		-1700	0.488	1.330	0.1198	0.100	3.62E+00	5.27E+01	1.06E+00	1.06E+00	
2011/5/15 8:00		-1700	0.488	1.335	0.1199	0.100	3.76E+00	4.90E+01	1.06E+00	1.06E+00	
2011/5/15 11:00		-1700	0.485	1.335	0.1201	0.100	3.80E+00	3.28E+01	1.05E+00	1.06E+00	
2011/5/15 14:00		-1700	0.485	1.330	0.1200	0.100	3.99E+00	2.29E+02	1.05E+00	1.06E+00	
2011/5/15 17:00		-1650	0.485	1.323	0.1183	0.100	3.88E+00	2.29E+02	1.05E+00	1.06E+00	
2011/5/15 20:00		-1700	0.483	1.330	0.1171	0.100	4.06E+00	5.30E+01	1.05E+00	1.05E+00	
2011/5/15 23:00		-1700	0.483	1.333	0.1166	0.100	3.85E+00	4.40E+01	1.05E+00	1.05E+00	
2011/5/16 2:00		-1700	0.480	1.343	0.1161	0.100	4.46E+00	4.45E+01	1.05E+00	1.05E+00	
2011/5/16 5:00		-1700	0.485	1.350	0.1158	0.100	3.63E+00	4.52E+01	1.05E+00	1.05E+00	
2011/5/16 8:00		-1750	0.488	1.360	0.1155	0.100	3.91E+00	3.13E+01	1.05E+00	1.05E+00	
2011/5/16 11:00		-1750	0.485	1.350	0.1155	0.100	3.99E+00	3.11E+01	1.04E+00	1.05E+00	
2011/5/16 14:00		-1750	0.485	1.335	0.1157	0.100	4.10E+00	3.65E+01	1.04E+00	1.05E+00	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水 位(燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/5/16 17:00		-1750	0.490	1.338	0.1161	0.100	3.84E+00	3.19E+01	1.04E+00	1.05E+00	
2011/5/16 20:00		-1750	0.490	1.345	0.1169	0.100	3.88E+00	3.26E+01	1.04E+00	1.05E+00	
2011/5/16 23:00		-1750	0.493	1.343	0.1176	0.100	3.66E+00	3.73E+01	1.04E+00	1.05E+00	
2011/5/17 2:00		-1750	0.495	1.345	0.1183	0.100	2.14E+00	3.76E+01	1.04E+00	1.05E+00	
2011/5/17 5:00		-1750	0.495	1.358	0.1183	0.100	1.61E+00	3.23E+01	1.04E+00	1.04E+00	
2011/5/17 8:00		-1750	0.498	1.355	0.1179	0.100	1.51E+00	2.88E+01	1.04E+00	1.04E+00	
2011/5/17 11:00		-1750	0.500	1.355	0.1176	0.100	1.05E+00	2.18E+02	1.04E+00	1.04E+00	
2011/5/17 12:05		-1700	0.503	1.355	0.1179	0.100					CAMS D/W(A)および (B), S/C(A)および(B), データ採取せず
2011/5/17 12:20		-1700	0.503	1.353	0.1180	0.100					CAMS D/W(A)および (B), S/C(A)および(B), データ採取せず
2011/5/17 14:00		-1700	0.505	1.358	0.1192	0.105	1.21E+00	3.32E+01	1.04E+00	1.04E+00	
2011/5/17 17:00		-1700	0.505	1.353	0.1214	0.105	1.30E+00	2.93E+01	1.04E+00	1.04E+00	
2011/5/17 20:00		-1700	0.503	1.360	0.1228	0.105	1.21E+00	3.19E+01	1.04E+00	1.04E+00	
2011/5/17 23:00		-1700	0.510	1.368	0.1240	0.105	1.08E+00	3.65E+01	1.04E+00	1.04E+00	
2011/5/18 2:00		-1750	0.513	1.383	0.1252	0.105	1.06E+00	2.81E+01	1.04E+00	1.04E+00	
2011/5/18 5:00		-1750	0.520	1.398	0.1263	0.100	9.87E-01	2.54E+01	1.04E+00	1.04E+00	
2011/5/18 8:00		-1750	0.520	1.400	0.1275	0.100	1.15E+00	3.12E+01	1.04E+00	1.04E+00	
2011/5/18 11:00		-1750	0.523	1.395	0.1287	0.100	1.31E+00	4.54E+01	1.04E+00	1.03E+00	
2011/5/18 14:00		-1750	0.523	1.393	0.1299	0.100	1.29E+00	2.85E+01	1.04E+00	1.03E+00	
2011/5/18 17:00		-1750	0.525	1.405	0.1316	0.105	1.19E+00	3.08E+01	1.04E+00	1.03E+00	
2011/5/18 20:00		-1750	0.528	1.405	0.1333	0.105	1.23E+00	3.70E+01	1.04E+00	1.03E+00	
2011/5/18 23:00		-1700	0.530	1.413	0.1343	0.105	7.87E-01	3.83E+01	1.04E+00	1.03E+00	
2011/5/19 2:00		-1750	0.528	1.413	0.1352	0.105	1.08E+00	3.78E+01	1.04E+00	1.03E+00	
2011/5/19 5:00		-1750	0.535	1.420	0.1360	0.105	9.69E-01	3.63E+01	1.04E+00	1.03E+00	
2011/5/19 8:00		-1700	0.523	1.415	0.1367	0.105	8.81E-01	3.36E+01	1.03E+00	1.03E+00	
2011/5/19 11:00		-1650	0.528	1.408	0.1372	0.105	6.25E-01	3.42E+01	1.03E+00	1.03E+00	
2011/5/19 14:00		-1500	0.520	1.400	0.1357	0.105	6.70E-01	5.54E+01	1.03E+00	1.04E+00	
2011/5/19 17:00		-1650	0.525	1.408	0.1341	0.105	9.84E-01	4.00E+01	1.03E+00	1.04E+00	
2011/5/19 20:00		-1500	0.523	1.408	0.1331	0.105	8.15E-01	5.50E+01	1.03E+00	1.04E+00	
2011/5/19 23:00		-1550	0.518	1.405	0.1323	0.100	6.70E-01	3.90E+01	1.03E+00	1.03E+00	
2011/5/20 2:00		-1600	0.525	1.418	0.1315	0.100	7.70E-01	4.67E+01	1.02E+00	1.03E+00	
2011/5/20 5:00		-1550	0.525	1.420	0.1311	0.100	4.34E-01	3.35E+01	1.02E+00	1.03E+00	
2011/5/20 8:00		-1600	0.518	1.410	0.1306	0.100	4.50E-01	3.38E+01	1.02E+00	1.03E+00	
2011/5/20 11:00		-1600	0.525	1.418	0.1302	0.100	7.84E-01	4.65E+01	1.02E+00	1.03E+00	
2011/5/20 14:00		-1600	0.525	1.415	0.1300	0.100	1.11E+00	3.75E+01	1.02E+00	1.03E+00	
2011/5/20 17:00		-1500	0.525	1.413	0.1298	0.100	4.55E-01	4.28E+01	1.01E+00	1.03E+00	
2011/5/20 20:00		-1500	0.530	1.413	0.1297	0.100	3.65E-01	3.21E+01	1.01E+00	1.03E+00	
2011/5/20 23:00		-1500	0.535	1.418	0.1297	0.100	5.45E-01	3.80E+01	1.01E+00	1.02E+00	
2011/5/21 2:00		-1600	0.528	1.423	0.1297	0.100	5.74E-01	3.71E+01	1.01E+00	1.02E+00	
2011/5/21 5:00		-1550	0.530	1.418	0.1296	0.100	6.27E-01	3.62E+01	1.01E+00	1.02E+00	
2011/5/21 8:00		-1600	0.528	1.428	0.1297	0.100	5.31E-01	3.65E+01	1.01E+00	1.02E+00	
2011/5/21 11:00		-1550	0.528	1.423	0.1298	0.100	2.35E-01	3.36E+01	1.01E+00	1.02E+00	
2011/5/21 14:00		-1600	0.528	1.420	0.1297	0.100	3.42E-01	3.65E+01	1.00E+00	1.02E+00	
2011/5/21 17:00		-1600	0.528	1.413	0.1284	0.100	2.54E-01	4.51E+01	1.00E+00	1.02E+00	
2011/5/21 20:00		-1600	0.530	1.418	0.1287	0.100	3.77E-01	5.18E+01	9.99E-01	1.02E+00	
2011/5/21 23:00		-1550	0.533	1.428	0.1290	0.100	4.50E-01	3.89E+01	9.98E-01	1.02E+00	
2011/5/22 2:00		-1600	0.530	1.430	0.1294	0.100	4.17E-01	4.40E+01	9.97E-01	1.02E+00	
2011/5/22 5:00		-1600	0.533	1.435	0.1296	0.100	4.56E-01	3.36E+01	9.95E-01	1.01E+00	
2011/5/22 8:00		-1600	0.533	1.435	0.1298	0.100	5.50E-01	2.00E+02	9.94E-01	1.01E+00	
2011/5/22 11:00		-1600	0.530	1.435	0.1299	0.100	5.18E-01	1.96E+02	9.92E-01	1.01E+00	
2011/5/22 14:00		-1600	0.533	1.445	0.1304	0.100	4.80E-01	1.91E+02	9.91E-01	1.01E+00	
2011/5/22 17:00		-1600	0.530	1.448	0.1300	0.100	7.75E-01	3.56E+01	9.90E-01	1.01E+00	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水 位(燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/5/22 20:00		-1600	0.540	1.463	0.1300	0.100	9.74E-01	3.04E+01	9.89E-01	1.01E+00	
2011/5/22 23:00		-1600	0.535	1.465	0.1300	0.100	5.97E-01	1.92E+02	9.88E-01	1.01E+00	
2011/5/23 2:00		-1600	0.545	1.473	0.1305	0.100	5.78E-01	3.59E+01	9.87E-01	1.01E+00	
2011/5/23 5:00		-1600	0.545	1.473	0.1309	0.100	4.25E-01	3.31E+01	9.85E-01	1.01E+00	
2011/5/23 8:00		-1600	0.543	1.475	0.1311	0.100	3.46E-01	1.89E+02	9.84E-01	1.00E+00	
2011/5/23 11:00		-1600	0.545	1.468	0.1314	0.100	4.14E-01	2.01E+02	9.82E-01	1.00E+00	
2011/5/23 14:00		-1600	0.550	1.470	0.1315	0.100	5.14E-01	3.60E+01	9.81E-01	1.00E+00	
2011/5/23 17:00		-1600	0.545	1.473	0.1315	0.100	5.76E-01	1.97E+02	9.80E-01	1.00E+00	
2011/5/23 20:00		-1600	0.545	1.478	0.1314	0.100	4.95E-01	1.85E+02	9.78E-01	1.00E+00	
2011/5/23 23:00		-1600	0.545	1.465	0.1314	0.100	4.90E-01	1.87E+02	9.77E-01	1.00E+00	
2011/5/24 2:00		-1600	0.548	1.473	0.1314	0.100	5.88E-01	4.99E+01	9.76E-01	9.99E-01	
2011/5/24 5:00		-1600	0.545	1.475	0.1314	0.100	6.33E-01	3.05E+01	9.74E-01	9.97E-01	
2011/5/24 8:00		-1600	0.545	1.485	0.1315	0.100	6.66E-01	1.94E+02	9.73E-01	9.96E-01	
2011/5/24 11:00		-1600	0.553	1.483	0.1315	0.100	3.85E-01	1.92E+02	9.72E-01	9.95E-01	
2011/5/24 14:00		-1600	0.548	1.478	0.1315	0.100	5.65E-01	3.10E+01	9.70E-01	9.93E-01	
2011/5/24 17:00		-1550	0.545	1.473	0.1316	0.100	5.81E-01	1.91E+02	9.69E-01	9.92E-01	
2011/5/24 20:00		-1650	0.548	1.480	0.1316	0.100	6.90E-01	1.85E+02	9.68E-01	9.91E-01	
2011/5/24 23:00		-1650	0.545	1.485	0.1316	0.100	3.15E-01	2.05E+02	9.66E-01	9.89E-01	
2011/5/25 2:00		-1650	0.545	1.495	0.1316	0.100	4.42E-01	2.05E+02	9.65E-01	9.88E-01	
2011/5/25 5:00		-1650	0.545	1.493	0.1316	0.100	4.52E-01	2.04E+02	9.63E-01	9.87E-01	
2011/5/25 9:00		-1650	0.553	1.498	0.1315	0.100	3.00E-01	2.15E+02	9.61E-01	9.85E-01	
2011/5/25 15:00		-1650	0.545	1.478	0.1303	0.100	7.07E-01	2.93E+01	8.85E-01	8.96E-01	
2011/5/25 17:00		-1600	0.543	1.483	0.1299	0.060	6.85E-01	4.95E+01	9.01E-01	9.12E-01	
2011/5/25 20:00		-1650	0.540	1.485	0.1286	0.040	5.53E-01	2.47E+02	9.16E-01	9.34E-01	
2011/5/25 23:00		-1600	0.540	1.493	0.1293	0.035	5.17E-01	6.51E+01	9.24E-01	9.43E-01	
2011/5/26 2:00		-1650	0.548	1.495	0.1296	0.035	4.37E-01	2.86E+01	9.29E-01	9.50E-01	
2011/5/26 5:00		-1650	0.550	1.498	0.1300	0.035	5.27E-01	3.93E+01	9.32E-01	9.54E-01	
2011/5/26 8:00		-1650	0.545	1.498	0.1301	0.035	4.31E-01	4.47E+01	9.34E-01	9.56E-01	
2011/5/26 11:00		-1600	0.550	1.500	0.1304	0.100	9.46E-01	4.37E+01	9.35E-01	9.58E-01	S/C圧力について、計 器点検を実施
2011/5/26 14:00		-1650	0.550	1.500	0.1305	0.100	5.75E-01	4.23E+01	9.35E-01	9.59E-01	
2011/5/26 17:00		-1650	0.553	1.503	0.1308	0.100	9.31E-01	4.23E+01	9.36E-01	9.59E-01	
2011/5/26 20:00		-1650	0.550	1.505	0.1308	0.100	8.20E-01	5.82E+01	9.36E-01	9.60E-01	
2011/5/26 23:00		-1650	0.553	1.503	0.1308	0.100	8.54E-01	5.73E+01	9.35E-01	9.60E-01	
2011/5/27 2:00		-1650	0.550	1.505	0.1310	0.100	1.08E+00	5.92E+01	9.35E-01	9.59E-01	
2011/5/27 5:00		-1650	0.548	1.513	0.1309	0.100	5.52E-01	5.35E+01	9.35E-01	9.59E-01	
2011/5/27 8:00		-1650	0.550	1.510	0.1310	0.100	6.35E-01	5.32E+01	9.34E-01	9.58E-01	
2011/5/27 11:00		-1650	0.545	1.510	0.1310	0.105	6.39E-01	6.38E+01	9.33E-01	9.57E-01	
2011/5/27 14:00		-1550	0.555	1.503	0.1311	0.100	5.52E-01	7.10E+01	9.32E-01	9.56E-01	
2011/5/27 17:00		-1600	0.553	1.510	0.1309	0.100	9.03E-01	1.27E+02	9.31E-01	9.55E-01	
2011/5/27 20:00		-1600	0.550	1.510	0.1308	0.100	1.10E+00	8.00E+01	9.31E-01	9.55E-01	
2011/5/27 23:00		-1650	0.555	1.508	0.1307	0.100	1.19E+00	2.33E+02	9.30E-01	9.54E-01	
2011/5/28 2:00		-1650	0.553	1.505	0.1308	0.100	1.02E+00	2.95E+01	9.29E-01	9.54E-01	
2011/5/28 5:00		-1650	0.553	1.508	0.1307	0.100	9.75E-01	2.15E+02	9.28E-01	9.52E-01	
2011/5/28 8:00		-1600	0.550	1.500	0.1307	0.100	9.44E-01	2.29E+02	9.27E-01	9.51E-01	
2011/5/28 11:00		-1600	0.555	1.508	0.1307	0.100	6.59E-01	3.01E+01	9.26E-01	9.50E-01	
2011/5/28 14:00		-1600	0.553	1.505	0.1307	0.105	4.80E-01	4.30E+01	9.25E-01	9.49E-01	
2011/5/28 17:00		-1600	0.550	1.515	0.1308	0.105	6.15E-01	6.55E+01	9.24E-01	9.47E-01	
2011/5/28 20:00		-1600	0.558	1.515	0.1304	0.105	7.35E-01	1.81E+02	9.23E-01	9.47E-01	
2011/5/28 23:00		-1650	0.555	1.513	0.1304	0.100	6.70E-01	2.25E+02	9.22E-01	9.46E-01	
2011/5/29 2:00		-1600	0.555	1.510	0.1302	0.105	6.15E-01	2.65E+01	9.21E-01	9.45E-01	
2011/5/29 5:00		-1600	0.550	1.515	0.1299	0.105	4.84E-01	2.25E+02	9.20E-01	9.44E-01	
2011/5/29 8:00		-1600	0.553	1.513	0.1299	0.105	4.77E-01	2.34E+02	9.19E-01	9.42E-01	
2011/5/29 11:00		-1600	0.555	1.508	0.1298	0.100	2.75E-01	2.68E+01	9.17E-01	9.41E-01	
2011/5/29 14:00		-1600	0.558	1.505	0.1293	0.105	6.80E-01	2.30E+02	9.17E-01	9.40E-01	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水 位(燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/5/29 17:00		-1550	0.553	1.505	0.1290	0.105	4.62E-01	2.27E+02	9.15E-01	9.39E-01	
2011/5/29 20:00		-1600	0.555	1.513	0.1290	0.100	5.81E-01	2.83E+01	9.14E-01	9.37E-01	
2011/5/29 23:00		-1600	0.555	1.513	0.1285	0.105	5.99E-01	2.34E+02	9.13E-01	9.36E-01	
2011/5/30 2:00		-1600	0.563	1.520	0.1276	0.105	4.31E-01	2.36E+02	9.12E-01	9.37E-01	
2011/5/30 5:00		-1600	0.565	1.523	0.1271	0.100	6.45E-01	4.18E+01	9.11E-01	9.36E-01	
2011/5/30 8:00		-1600	0.568	1.523	0.1262	0.105	5.63E-01	4.26E+01	9.10E-01	9.35E-01	
2011/5/30 11:00		-1600	0.563	1.518	0.1259	0.100	5.48E-01	3.61E+01	9.09E-01	9.33E-01	
2011/5/30 14:00		-1600	0.568	1.520	0.1255	0.100	6.32E-01	3.20E+01	9.07E-01	9.32E-01	
2011/5/30 17:00		-1600	0.565	1.523	0.1250	0.100	8.84E-01	3.18E+01	9.06E-01	9.31E-01	
2011/5/30 20:00		-1650	0.568	1.528	0.1246	0.100	1.16E+00	2.63E+01	9.05E-01	9.31E-01	
2011/5/30 23:00		-1650	0.560	1.528	0.1246	0.100	8.78E-01	2.83E+01	9.04E-01	9.30E-01	
2011/5/31 2:00		-1700	0.570	1.533	0.1246	0.100	1.03E+00	3.94E+01	9.03E-01	9.29E-01	
2011/5/31 5:00		-1700	0.565	1.525	0.1248	0.105	6.30E-01	2.40E+01	9.02E-01	9.28E-01	
2011/5/31 8:00		-1700	0.565	1.538	0.1249	0.100	7.27E-01	5.20E+01	9.01E-01	9.27E-01	
2011/5/31 11:00		-1700	0.565	1.548	0.1249	0.100	6.30E-01	5.90E+01	9.00E-01	9.26E-01	
2011/5/31 14:00		-1700	0.570	1.545	0.1250	0.100	6.33E-01	5.11E+01	8.98E-01	9.25E-01	
2011/5/31 17:00		-1700	0.568	1.545	0.1252	0.100	5.41E-01	6.08E+01	8.97E-01	9.25E-01	
2011/5/31 20:00		-1700	0.573	1.543	0.1254	0.100	6.04E-01	1.90E+02	8.96E-01	9.24E-01	
2011/5/31 23:00		-1750	0.573	1.558	0.1255	0.100	5.99E-01	3.82E+01	8.94E-01	9.23E-01	
2011/6/1 2:00		-1750	0.580	1.565	0.1254	0.100	9.00E-01	3.28E+01	8.93E-01	9.21E-01	
2011/6/1 5:00		-1750	0.578	1.568	0.1254	0.100	6.94E-01	1.85E+02	8.92E-01	9.19E-01	
2011/6/1 8:00		-1750	0.578	1.570	0.1255	0.100	7.63E-01	2.64E+01	8.92E-01	9.18E-01	
2011/6/1 11:00		-1650	0.573	1.568	0.1257	0.105	9.76E-01	3.01E+01	8.91E-01	9.17E-01	
2011/6/1 14:00		-1650	0.575	1.563	0.1258	0.105	9.20E-01	2.76E+01	8.89E-01	9.15E-01	
2011/6/1 17:00		-1650	0.578	1.565	0.1259	0.105	8.49E-01	2.09E+02	8.88E-01	9.14E-01	
2011/6/1 20:00		-1600	0.578	1.575	0.1259	0.105	8.02E-01	1.97E+02	8.87E-01	9.13E-01	
2011/6/1 23:00		-1600	0.578	1.573	0.1259	0.105	8.40E-01	1.91E+02	8.86E-01	9.12E-01	
2011/6/2 2:00		-1600	0.580	1.575	0.1261	0.105	8.13E-01	6.94E+01	8.85E-01	9.11E-01	
2011/6/2 5:00		-1600	0.580	1.585	0.1262	0.105	7.34E-01	2.09E+02	8.84E-01	9.09E-01	
2011/6/2 8:00		-1600	0.583	1.583	0.1262	0.105	6.48E-01	4.65E+01	8.83E-01	9.08E-01	
2011/6/2 11:00		-1600	0.578	1.575	0.1265	0.105	6.14E-01	3.47E+01	8.82E-01	9.06E-01	
2011/6/2 14:00		-1600	0.580	1.558	0.1266	0.105	5.52E-01	2.40E+02	8.81E-01	9.06E-01	
2011/6/2 17:00		-1600	0.575	1.563	0.1263	0.105	5.50E-01	2.13E+02	8.80E-01	9.04E-01	
2011/6/2 20:00		-1600	0.573	1.563	0.1265	0.105	5.85E-01	2.09E+02	8.79E-01	9.03E-01	
2011/6/2 23:00		-1600	0.575	1.568	0.1265	0.105	5.65E-01	3.34E+01	8.78E-01	9.02E-01	
2011/6/3 2:00		-1600	0.575	1.563	0.1267	0.105	5.61E-01	2.29E+02	8.77E-01	9.00E-01	
2011/6/3 5:00		-1600	0.578	1.573	0.1269	0.105	4.41E-01	2.22E+02	8.76E-01	8.98E-01	
2011/6/3 8:00		-1600	0.580	1.575	0.1270	0.105	4.27E-01	3.34E+01	8.75E-01	8.97E-01	
2011/6/3 11:00		-1600	0.578	1.568	0.1270	0.105	6.00E-01	2.13E+02	8.74E-01	8.96E-01	
2011/6/3 13:30		-1550	0.580	1.575	0.1271	0.105	5.05E-01	4.30E+01	8.73E-01	8.95E-01	
2011/6/3 17:00		-1600	0.575	1.563	0.1274	0.105	7.02E-01	2.29E+02	8.72E-01	8.94E-01	
2011/6/3 20:00		-1600	0.583	1.568	0.1274	0.105	8.52E-01	2.24E+02	8.71E-01	8.92E-01	
2011/6/3 23:00		-1600	0.583	1.568	0.1275	0.105	9.44E-01	4.47E+01	8.70E-01	8.91E-01	
2011/6/4 2:00		-1600	0.593	1.573	0.1276	0.105	5.10E-01	2.54E+02	8.69E-01	8.90E-01	
2011/6/4 5:00		-1600	0.590	1.580	0.1276	0.105	4.10E-01	2.50E+02	8.68E-01	8.89E-01	
2011/6/4 8:00		-1550	0.590	1.575	0.1277	0.105	4.85E-01	2.44E+02	8.67E-01	8.87E-01	
2011/6/4 11:00		-1700	0.025	-	0.1278	0.105	4.07E-01	5.48E+01	8.65E-01	8.86E-01	
2011/6/4 14:00		-1650	0.025	-	0.1277	0.110	7.02E-01	2.33E+02	8.64E-01	8.85E-01	
2011/6/4 17:00		-1600	0.025	-	0.1276	0.110	6.00E-01	2.42E+02	8.63E-01	8.84E-01	
2011/6/4 20:00		-1600	0.025	-	0.1276	0.110	3.20E-01	6.45E+01	8.62E-01	8.84E-01	
2011/6/4 23:00		-1550	0.025	-	0.1277	0.110	4.21E-01	9.17E+01	8.61E-01	8.82E-01	
2011/6/5 2:00		-1600	0.025	-	0.1279	0.110	3.98E-01	8.72E+01	8.60E-01	8.82E-01	
2011/6/5 5:00		-1550	0.025	-	0.1280	0.110	3.67E-01	5.86E+01	8.59E-01	8.81E-01	
2011/6/5 8:00		-1600	0.025	-	0.1280	0.110	3.66E-01	7.08E+01	8.58E-01	8.80E-01	
2011/6/5 11:00		-1600	0.025	-	0.1282	0.110	3.18E-01	2.70E+01	8.58E-01	8.79E-01	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/6/5 14:00		-1550	0.025	-	0.1286	0.110	7.19E-01	3.16E+01	8.57E-01	8.78E-01	
2011/6/5 17:00		-1550	0.025	-	0.1288	0.110	7.65E-01	3.04E+01	8.56E-01	8.77E-01	
2011/6/5 20:00		-1550	0.025	-	0.1290	0.110	7.75E-01	3.51E+01	8.55E-01	8.76E-01	
2011/6/5 23:00		-1550	0.025	-	0.1289	0.110	4.73E-01	2.63E+01	8.54E-01	8.75E-01	
2011/6/6 2:00		-1550	0.025	-	0.1290	0.110	9.13E-01	3.66E+01	8.54E-01	8.74E-01	
2011/6/6 5:00		-1550	0.027	-	0.1290	0.110	8.98E-01	3.55E+01	8.53E-01	8.73E-01	
2011/6/6 8:00		-1550	0.026	-	0.1291	0.110	1.03E+00	2.53E+02	8.52E-01	8.72E-01	
2011/6/6 11:00		-1550	0.026	-	0.1294	0.110	9.38E-01	3.55E+01	8.51E-01	8.71E-01	
2011/6/6 14:00		-1550	0.026	-	0.1298	0.110	1.08E+00	2.79E+01	8.50E-01	8.70E-01	
2011/6/6 17:00		-1550	0.026	-	0.1298	0.110	8.64E-01	3.09E+01	8.49E-01	8.69E-01	
2011/6/6 20:00		-1600	0.026	-	0.1299	0.110	9.08E-01	2.63E+01	8.49E-01	8.69E-01	
2011/6/6 23:00		-1650	0.026	-	0.1298	0.110	1.22E+00	2.99E+01	8.48E-01	8.68E-01	
2011/6/7 2:00		-1600	0.026	-	0.1299	0.110	1.16E+00	3.91E+01	8.47E-01	8.68E-01	
2011/6/7 5:00		-1650	0.026	-	0.1299	0.110	1.09E+00	2.47E+02	8.46E-01	8.67E-01	
2011/6/7 8:00		-1650	0.026	-	0.1300	0.110	1.01E+00	2.87E+01	8.45E-01	8.66E-01	
2011/6/7 11:00		-1550	0.026	-	0.1302	0.115	1.05E+00	2.54E+02	8.44E-01	8.65E-01	
2011/6/7 14:00		-1550	0.026	-	0.1305	0.115	1.06E+00	2.80E+01	8.44E-01	8.65E-01	
2011/6/7 17:00		-1550	0.026	-	0.1309	0.115	9.42E-01	2.72E+02	8.43E-01	8.63E-01	
2011/6/7 20:00		-1600	0.028	-	0.1311	0.115	1.01E+00	3.40E+01	8.42E-01	8.60E-01	
2011/6/7 23:00		-1600	0.028	-	0.1311	0.115	1.10E+00	2.80E+02	8.41E-01	8.60E-01	
2011/6/8 2:00		-1600	0.028	-	0.1310	0.115	1.01E+00	3.53E+01	8.41E-01	8.59E-01	
2011/6/8 5:00		-1650	0.028	-	0.1309	0.115	1.38E+00	5.12E+01	8.39E-01	8.57E-01	
2011/6/8 8:00		-1650	0.028	-	0.1307	0.115	1.47E+00	3.94E+01	8.38E-01	8.56E-01	
2011/6/8 11:00		-1650	0.028	-	0.1307	0.115	1.06E+00	4.55E+01	8.38E-01	8.57E-01	
2011/6/8 14:00		-1600		-	0.1308	0.115	1.09E+00	3.40E+01	8.37E-01	8.56E-01	A系 原子炉圧力データ 採取せず
2011/6/8 18:00		-1600	0.027	-	0.1288	0.070	1.05E+00	4.24E+01	0.00E+00	7.93E-01	計器調査中(S/C圧力、 CAMS S/C(A))
2011/6/8 20:00		-1600	0.027	-	0.1295	0.110	0.00E+00	5.17E+01	8.04E-01	8.13E-01	計器調査中(S/C圧力、 CAMS D/W(A))
2011/6/8 23:00		-1650	0.027	-	0.1297	0.115	0.00E+00	5.80E+01	8.12E-01	8.25E-01	計器調査中(S/C圧力、 CAMS D/W(A))
2011/6/9 2:00		-1700	0.027	-	0.1298	0.110	0.00E+00	6.45E+01	8.16E-01	8.32E-01	計器調査中(S/C圧力、 CAMS D/W(A))
2011/6/9 5:00		-1700	0.027	-	0.1298	0.115	0.00E+00	3.21E+01	8.18E-01	8.36E-01	計器調査中(S/C圧力、 CAMS D/W(A))
2011/6/9 8:00		-1750	0.027	-	0.1297	0.115	0.00E+00	2.26E+02	8.20E-01	8.37E-01	計器調査中(S/C圧力、 CAMS D/W(A))
2011/6/9 11:00		-1750	0.027	-	0.1300	0.115	0.00E+00	2.24E+02	8.21E-01	8.39E-01	計器調査中(S/C圧力、 CAMS D/W(A))
2011/6/9 14:00		-1750	0.027	-	0.1303	0.115	0.00E+00	3.10E+01	8.22E-01	8.41E-01	計器調査中(S/C圧力、 CAMS D/W(A))
2011/6/9 17:00		-1700	0.027	-	0.1304	0.115	0.00E+00	2.95E+01	8.23E-01	8.41E-01	計器調査中(S/C圧力、 CAMS D/W(A))
2011/6/9 20:00		-1700	0.027	-	0.1304	0.115	0.00E+00	3.82E+01	8.23E-01	8.41E-01	計器調査中(S/C圧力、 CAMS D/W(A))
2011/6/9 23:00		-1750	0.027	-	0.1303	0.115	0.00E+00	2.39E+02	8.23E-01	8.42E-01	計器調査中(S/C圧力、 CAMS D/W(A))
2011/6/10 2:00		-1750	0.027	-	0.1303	0.115	0.00E+00	3.00E+01	8.23E-01	8.42E-01	計器調査中(S/C圧力、 CAMS D/W(A))
2011/6/10 5:00		-1750	0.027	-	0.1303	0.115	0.00E+00	2.25E+02	8.22E-01	8.43E-01	計器調査中(S/C圧力、 CAMS D/W(A))
2011/6/10 8:00		-1750	0.027	-	0.1302	0.115	0.00E+00	2.77E+02	8.22E-01	8.42E-01	計器調査中(S/C圧力、 CAMS D/W(A))
2011/6/10 11:00		-1750	0.027	-	0.1303	0.115	0.00E+00	5.10E+01	8.20E-01	8.42E-01	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/6/10 14:00		-1750	0.027	-	0.1304	0.115	0.00E+00	2.78E+02	8.22E-01	8.42E-01	
2011/6/10 17:00		-1750	0.027	-	0.1306	0.115	0.00E+00	2.38E+02	8.22E-01	8.42E-01	
2011/6/10 20:00		-1650	0.027	-	0.1306	0.115	0.00E+00	5.10E+01	8.21E-01	8.42E-01	
2011/6/10 23:00		-1650	0.027	-	0.1307	0.115	0.00E+00	2.80E+01	8.21E-01	8.42E-01	
2011/6/11 2:00		-1650	0.027	-	0.1307	0.115	0.00E+00	2.46E+02	8.21E-01	8.41E-01	
2011/6/11 5:00		-1700	0.027	-	0.1306	0.115	0.00E+00	9.11E+01	8.20E-01	8.41E-01	
2011/6/11 8:00		-1700	0.027	-	0.1305	0.115	0.00E+00	6.50E+01	8.19E-01	8.40E-01	
2011/6/11 11:00		-1700	0.027	-	0.1305	0.115	0.00E+00	3.14E+01	8.19E-01	8.40E-01	
2011/6/11 14:00		-1700	0.027	-	0.1304	0.115	0.00E+00	9.17E+01	8.19E-01	8.40E-01	
2011/6/11 17:00		-1700	0.027	-	0.1307	0.115	0.00E+00	3.46E+01	8.18E-01	8.39E-01	
2011/6/11 20:00		-1700	0.027	-	0.1307	0.115	0.00E+00	7.30E+01	8.18E-01	8.39E-01	
2011/6/11 23:00		-1700	0.027	-	0.1307	0.115	0.00E+00	6.10E+01	8.17E-01	8.38E-01	
2011/6/12 2:00		-1700	0.027	-	0.1306	0.115	0.00E+00	2.60E+02	8.17E-01	8.39E-01	
2011/6/12 5:00		-1700	0.027	-	0.1306	0.115	0.00E+00	2.51E+02	8.17E-01	8.37E-01	
2011/6/12 8:00		-1700	0.027	-	0.1306	0.115	0.00E+00	2.56E+02	8.16E-01	8.37E-01	
2011/6/12 11:00		-1700	0.027	-	0.1306	0.115	0.00E+00	2.61E+02	8.16E-01	8.38E-01	
2011/6/12 14:00		-1650	0.027	-	0.1309	0.115	0.00E+00	2.98E+01	8.16E-01	8.38E-01	
2011/6/12 17:00		-1700	0.027	-	0.1311	0.115	0.00E+00	2.71E+01	8.15E-01	8.36E-01	
2011/6/12 20:00		-1700	0.027	-	0.1310	0.115	0.00E+00	2.43E+02	8.15E-01	8.35E-01	
2011/6/12 23:00		-1700	0.027	-	0.1310	0.115	0.00E+00	2.94E+01	8.14E-01	8.34E-01	
2011/6/13 2:00		-1700	0.027	-	0.1308	0.115	0.00E+00	3.30E+01	8.14E-01	8.36E-01	
2011/6/13 5:00		-1700	0.027	-	0.1307	0.115	0.00E+00	1.02E+02	8.13E-01	8.35E-01	
2011/6/13 8:00		-1750	0.027	-	0.1306	0.115	0.00E+00	2.73E+01	8.12E-01	8.34E-01	
2011/6/13 11:00		-1700	0.027	-	0.1305	0.115	0.00E+00	2.28E+02	8.12E-01	8.34E-01	