


## 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

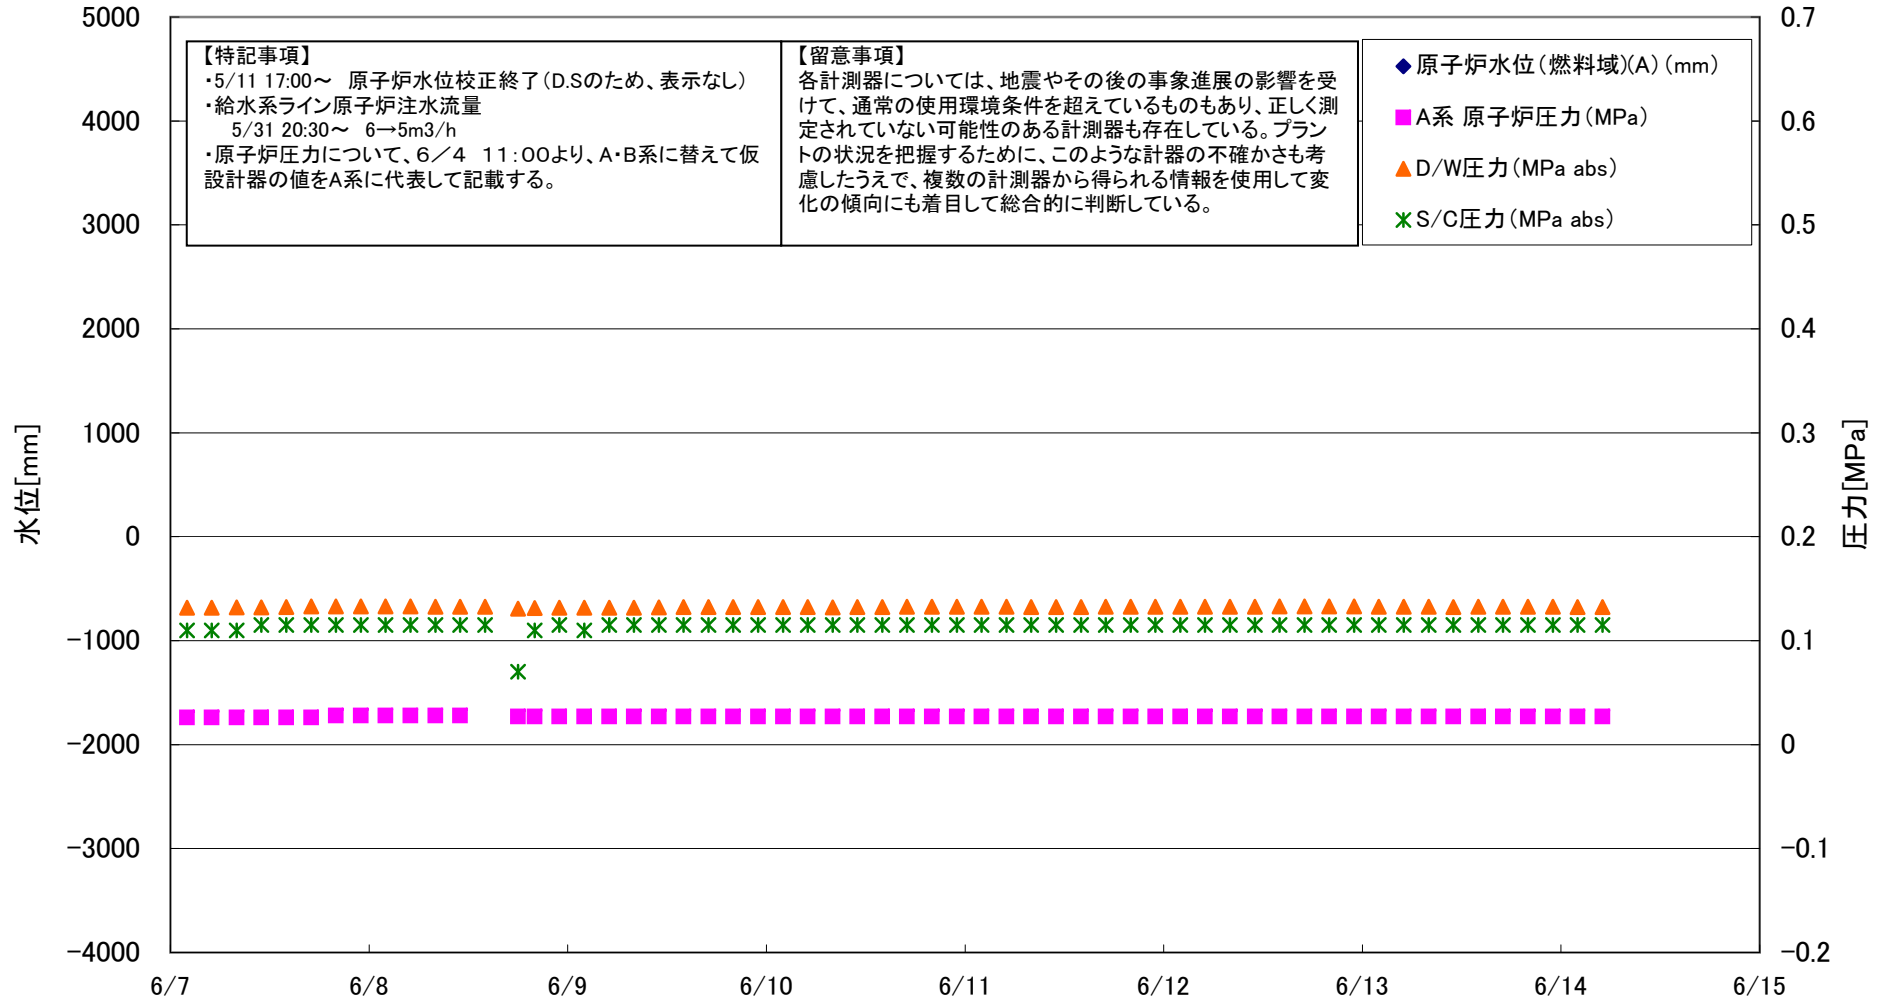

福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
6/7 2:00		-1600	0.026	-	0.1318	0.110	1.16E+00	3.91E+01	8.47E-01	8.68E-01	
6/7 5:00		-1650	0.026	-	0.1318	0.110	1.09E+00	2.47E+02	8.46E-01	8.67E-01	
6/7 8:00		-1650	0.026	-	0.1319	0.110	1.01E+00	2.87E+01	8.45E-01	8.66E-01	
6/7 11:00		-1550	0.026	-	0.1321	0.115	1.05E+00	2.54E+02	8.44E-01	8.65E-01	
6/7 14:00		-1550	0.026	-	0.1324	0.115	1.06E+00	2.80E+01	8.44E-01	8.65E-01	
6/7 17:00		-1550	0.026	-	0.1328	0.115	9.42E-01	2.72E+02	8.43E-01	8.63E-01	
6/7 20:00		-1600	0.028	-	0.1330	0.115	1.01E+00	3.40E+01	8.42E-01	8.60E-01	
6/7 23:00		-1600	0.028	-	0.1330	0.115	1.10E+00	2.80E+02	8.41E-01	8.60E-01	
6/8 2:00		-1600	0.028	-	0.1329	0.115	1.01E+00	3.53E+01	8.41E-01	8.59E-01	
6/8 5:00		-1650	0.028	-	0.1328	0.115	1.38E+00	5.12E+01	8.39E-01	8.57E-01	
6/8 8:00		-1650	0.028	-	0.1326	0.115	1.47E+00	3.94E+01	8.38E-01	8.56E-01	
6/8 11:00		-1650	0.028	-	0.1326	0.115	1.06E+00	4.55E+01	8.38E-01	8.57E-01	
6/8 14:00		-1600	-	-	0.1327	0.115	1.09E+00	3.40E+01	8.37E-01	8.56E-01	A系 原子炉圧力データ採取せず
6/8 18:00		-1600	0.027	-	0.1308	0.070	1.05E+00	4.24E+01	0.00E+00	7.93E-01	計器調査中 (S/C圧力、CAMS S/C(A))
6/8 20:00		-1600	0.027	-	0.1314	0.110	0.00E+00	5.17E+01	8.04E-01	8.13E-01	計器調査中 (S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A))
6/8 23:00		-1650	0.027	-	0.1316	0.115	0.00E+00	5.80E+01	8.12E-01	8.25E-01	計器調査中 (S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A))
6/9 2:00		-1700	0.027	-	0.1317	0.110	0.00E+00	6.45E+01	8.16E-01	8.32E-01	計器調査中 (S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A))
6/9 5:00		-1700	0.027	-	0.1317	0.115	0.00E+00	3.21E+01	8.18E-01	8.36E-01	計器調査中 (S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A))
6/9 8:00		-1750	0.027	-	0.1316	0.115	0.00E+00	2.26E+02	8.20E-01	8.37E-01	計器調査中 (S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A))
6/9 11:00		-1750	0.027	-	0.1319	0.115	0.00E+00	2.24E+02	8.21E-01	8.39E-01	計器調査中 (S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A))
6/9 14:00		-1750	0.027	-	0.1322	0.115	0.00E+00	3.10E+01	8.22E-01	8.41E-01	計器調査中 (S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A))
6/9 17:00		-1700	0.027	-	0.1323	0.115	0.00E+00	2.95E+01	8.23E-01	8.41E-01	計器調査中 (S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A))
6/9 20:00		-1700	0.027	-	0.1323	0.115	0.00E+00	3.82E+01	8.23E-01	8.41E-01	計器調査中 (S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A))
6/9 23:00		-1750	0.027	-	0.1322	0.115	0.00E+00	2.39E+02	8.23E-01	8.42E-01	計器調査中 (S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A))
6/10 2:00		-1750	0.027	-	0.1322	0.115	0.00E+00	3.00E+01	8.23E-01	8.42E-01	計器調査中 (S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A))
6/10 5:00		-1750	0.027	-	0.1322	0.115	0.00E+00	2.25E+02	8.22E-01	8.43E-01	計器調査中 (S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A))
6/10 8:00		-1750	0.027	-	0.1321	0.115	0.00E+00	2.77E+02	8.22E-01	8.42E-01	計器調査中 (S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A))
6/10 11:00		-1750	0.027	-	0.1322	0.115	0.00E+00	5.10E+01	8.20E-01	8.42E-01	
6/10 14:00		-1750	0.027	-	0.1323	0.115	0.00E+00	2.78E+02	8.22E-01	8.42E-01	
6/10 17:00		-1750	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	2.38E+02	8.22E-01	8.42E-01	
6/10 20:00		-1650	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	5.10E+01	8.21E-01	8.42E-01	
6/10 23:00		-1650	0.027	-	0.1326	0.115	0.00E+00	2.80E+01	8.21E-01	8.42E-01	
6/11 2:00		-1650	0.027	-	0.1326	0.115	0.00E+00	2.46E+02	8.21E-01	8.41E-01	
6/11 5:00		-1700	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	9.11E+01	8.20E-01	8.41E-01	
6/11 8:00		-1700	0.027	-	0.1324	0.115	0.00E+00	6.50E+01	8.19E-01	8.40E-01	
6/11 11:00		-1700	0.027	-	0.1324	0.115	0.00E+00	3.14E+01	8.19E-01	8.40E-01	
6/11 14:00		-1700	0.027	-	0.1323	0.115	0.00E+00	9.17E+01	8.19E-01	8.40E-01	
6/11 17:00		-1700	0.027	-	0.1326	0.115	0.00E+00	3.46E+01	8.18E-01	8.39E-01	
6/11 20:00		-1700	0.027	-	0.1326	0.115	0.00E+00	7.30E+01	8.18E-01	8.39E-01	
6/11 23:00		-1700	0.027	-	0.1326	0.115	0.00E+00	6.10E+01	8.17E-01	8.38E-01	
6/12 2:00		-1700	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	2.60E+02	8.17E-01	8.39E-01	
6/12 5:00		-1700	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	2.51E+02	8.17E-01	8.37E-01	
6/12 8:00		-1700	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	2.56E+02	8.16E-01	8.37E-01	
6/12 11:00		-1700	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	2.61E+02	8.16E-01	8.38E-01	
6/12 14:00		-1650	0.027	-	0.1328	0.115	0.00E+00	2.98E+01	8.16E-01	8.38E-01	
6/12 17:00		-1700	0.027	-	0.1330	0.115	0.00E+00	2.71E+01	8.15E-01	8.36E-01	
6/12 20:00		-1700	0.027	-	0.1329	0.115	0.00E+00	2.43E+02	8.15E-01	8.35E-01	
6/12 23:00		-1700	0.027	-	0.1329	0.115	0.00E+00	2.94E+01	8.14E-01	8.34E-01	
6/13 2:00		-1700	0.027	-	0.1327	0.115	0.00E+00	3.30E+01	8.14E-01	8.36E-01	
6/13 5:00		-1700	0.027	-	0.1326	0.115	0.00E+00	1.02E+02	8.13E-01	8.35E-01	
6/13 8:00		-1750	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	2.73E+01	8.12E-01	8.34E-01	
6/13 11:00		-1700	0.027	-	0.1324	0.115	0.00E+00	2.28E+02	8.12E-01	8.34E-01	
6/13 14:00		-1700	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	2.52E+02	8.11E-01	8.33E-01	
6/13 17:00		-1650	0.027	-	0.1326	0.115	0.00E+00	5.10E+01	8.11E-01	8.32E-01	
6/13 20:00		-1700	0.027	-	0.1326	0.115	0.00E+00	5.06E+01	8.10E-01	8.32E-01	
6/13 23:00		-1700	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	2.54E+01	8.10E-01	8.33E-01	
6/14 2:00		-1700	0.027	-	0.1324	0.115	0.00E+00	3.14E+01	8.10E-01	8.31E-01	
6/14 5:00		-1700	0.027	-	0.1323	0.115	0.00E+00	3.95E+01	8.09E-01	8.31E-01	

DS

計器不良 計器不良