


## 福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

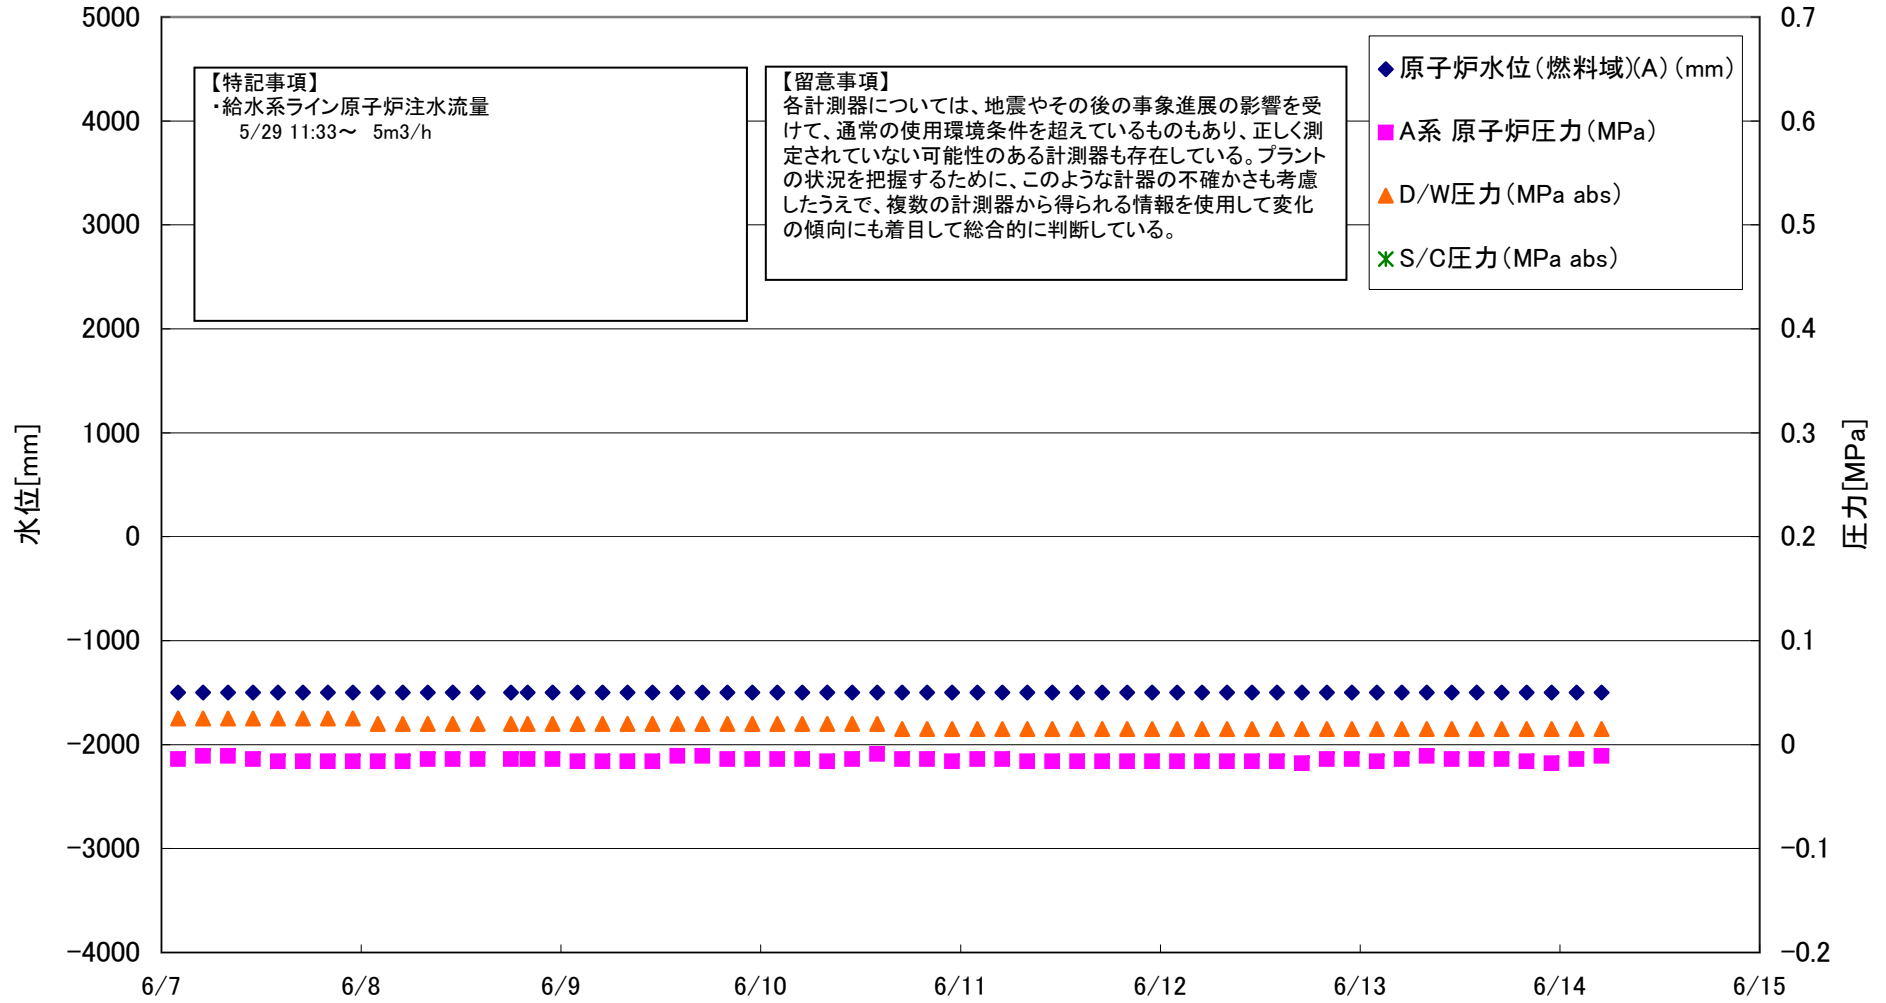

福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
6/7 2:00	-1500	-2100	-0.014	-0.011	0.025		1.54E+01	1.71E+01	3.00E-01	2.83E+01	0.014	
6/7 5:00	-1500	-2100	-0.011	-0.009	0.025		1.54E+01	1.71E+01	2.99E-01	2.82E+01	0.015	
6/7 8:00	-1500	-2100	-0.011	-0.009	0.025		1.54E+01	1.71E+01	2.99E-01	2.81E+01	0.015	
6/7 11:00	-1500	-2100	-0.014	-0.011	0.025		1.54E+01	1.70E+01	2.98E-01	2.79E+01	0.020	
6/7 14:00	-1500	-2100	-0.016	-0.009	0.025		1.54E+01	1.70E+01	2.98E-01	2.78E+01	0.014	
6/7 17:00	-1500	-2100	-0.016	-0.009	0.025		1.53E+01	1.70E+01	2.97E-01	2.76E+01	0.017	
6/7 20:00	-1500	-2100	-0.016	-0.009	0.025		1.53E+01	1.70E+01	2.97E-01	2.74E+01	0.013	
6/7 23:00	-1500	-2100	-0.016	-0.011	0.025		1.53E+01	1.70E+01	2.96E-01	2.73E+01	0.015	
6/8 2:00	-1500	-2100	-0.016	-0.011	0.020		1.53E+01	1.70E+01	2.96E-01	2.71E+01	0.013	
6/8 5:00	-1500	-2100	-0.016	-0.011	0.020		1.53E+01	1.69E+01	2.96E-01	2.70E+01	0.015	
6/8 8:00	-1500	-2100	-0.014	-0.011	0.020		1.53E+01	1.69E+01	2.95E-01	2.70E+01	0.015	
6/8 11:00	-1500	-2100	-0.014	-0.011	0.020		1.53E+01	1.69E+01	2.94E-01	2.70E+01	0.014	
6/8 14:00	-1500	-2100	-0.014	-0.011	0.020		1.52E+01	1.69E+01	2.94E-01	2.68E+01	0.016	
6/8 18:00	-1500	-2100	-0.014	-0.011	0.020		1.48E+01	1.69E+01	2.93E-01	4.30E+01	0.014	計器調査中(CAMS S/C(B))
6/8 20:00	-1500	-2100	-0.014	-0.011	0.020		1.50E+01	1.69E+01	2.94E-01	2.93E+01	0.019	計器調査中(CAMS S/C(B))
6/8 23:00	-1500	-2100	-0.014	-0.011	0.020		1.50E+01	1.69E+01	2.93E-01	2.77E+01	0.016	計器調査中(CAMS S/C(B))
6/9 2:00	-1500	-2100	-0.016	-0.011	0.020		1.51E+01	1.68E+01	2.93E-01	2.72E+01	0.016	計器調査中(CAMS S/C(B))
6/9 5:00	-1500	-2100	-0.016	-0.011	0.020		1.51E+01	1.68E+01	2.92E-01	2.70E+01	0.012	計器調査中(CAMS S/C(B))
6/9 8:00	-1500	-2100	-0.016	-0.009	0.020		1.51E+01	1.68E+01	2.91E-01	2.67E+01	0.013	計器調査中(CAMS S/C(B))
6/9 11:00	-1500	-2100	-0.016	-0.009	0.020		1.51E+01	1.68E+01	2.91E-01	3.47E+01	0.015	計器調査中(CAMS S/C(B))
6/9 14:00	-1500	-2100	-0.011	-0.007	0.020		1.51E+01	1.68E+01	2.90E-01	2.65E+01	0.013	計器調査中(CAMS S/C(B))
6/9 17:00	-1500	-2100	-0.011	-0.005	0.020		1.51E+01	1.68E+01	2.90E-01	2.64E+01	0.013	計器調査中(CAMS S/C(B))
6/9 20:00	-1500	-2100	-0.014	-0.009	0.020		1.51E+01	1.67E+01	2.89E-01	2.63E+01	0.013	計器調査中(CAMS S/C(B))
6/9 23:00	-1500	-2150	-0.014	-0.009	0.020		1.51E+01	1.67E+01	2.88E-01	2.61E+01	0.012	計器調査中(CAMS S/C(B))
6/10 2:00	-1500	-2150	-0.014	-0.009	0.020		1.50E+01	1.67E+01	2.88E-01	2.62E+01	0.015	計器調査中(CAMS S/C(B))
6/10 5:00	-1500	-2100	-0.014	-0.009	0.020		1.50E+01	1.67E+01	2.87E-01	2.60E+01	0.012	計器調査中(CAMS S/C(B))
6/10 8:00	-1500	-2100	-0.016	-0.009	0.020		1.50E+01	1.67E+01	2.87E-01	2.59E+01	0.013	計器調査中(CAMS S/C(B))
6/10 11:00	-1500	-2100	-0.014	-0.007	0.020		1.50E+01	1.67E+01	2.86E-01	2.60E+01	0.013	CAMS S/C(B)検出器不良
6/10 14:00	-1500	-2100	-0.009	-0.007	0.020		1.50E+01	1.66E+01	2.85E-01	2.60E+01	0.014	
6/10 17:00	-1500	-2100	-0.014	-0.007	0.015		1.50E+01	1.66E+01	2.85E-01	2.58E+01	0.014	
6/10 20:00	-1500	-2100	-0.014	-0.007	0.015		1.50E+01	1.66E+01	2.84E-01	2.57E+01	0.013	
6/10 23:00	-1500	-2100	-0.016	-0.009	0.015		1.50E+01	1.66E+01	2.84E-01	2.55E+01	0.013	
6/11 2:00	-1500	-2100	-0.014	-0.009	0.015		1.50E+01	1.66E+01	2.84E-01	2.55E+01	0.013	
6/11 5:00	-1500	-2100	-0.014	-0.009	0.015		1.49E+01	1.66E+01	2.83E-01	2.54E+01	0.013	
6/11 8:00	-1500	-2100	-0.016	-0.009	0.015		1.49E+01	1.66E+01	2.82E-01	2.52E+01	0.013	
6/11 11:00	-1500	-2100	-0.016	-0.007	0.015		1.49E+01	1.65E+01	2.82E-01	2.51E+01	0.013	
6/11 14:00	-1500	-2100	-0.016	-0.007	0.015		1.49E+01	1.65E+01	2.81E-01	2.51E+01	0.013	
6/11 17:00	-1500	-2100	-0.016	-0.007	0.015		1.49E+01	1.65E+01	2.80E-01	2.50E+01	0.013	
6/11 20:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.015		1.49E+01	1.65E+01	2.80E-01	2.50E+01	0.013	
6/11 23:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.015		1.49E+01	1.65E+01	2.79E-01	2.49E+01	0.013	
6/12 2:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.015		1.48E+01	1.65E+01	2.79E-01	2.49E+01	0.013	
6/12 5:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.015		1.48E+01	1.65E+01	2.78E-01	2.48E+01	0.014	
6/12 8:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.015		1.48E+01	1.65E+01	2.77E-01	2.48E+01	0.013	
6/12 11:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.015		1.47E+01	1.64E+01	2.77E-01	2.48E+01	0.013	
6/12 14:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.015		1.47E+01	1.64E+01	2.76E-01	2.48E+01	0.013	
6/12 17:00	-1500	-2100	-0.018	-0.005	0.015		1.47E+01	1.64E+01	2.75E-01	2.48E+01	0.010	
6/12 20:00	-1500	-2100	-0.014	-0.002	0.015		1.47E+01	1.64E+01	2.75E-01	2.48E+01	0.014	
6/12 23:00	-1500	-2100	-0.014	-0.002	0.015		1.47E+01	1.64E+01	2.74E-01	2.46E+01	0.013	
6/13 2:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.015		1.47E+01	1.64E+01	2.73E-01	2.45E+01	0.017	
6/13 5:00	-1500	-2100	-0.014	-0.002	0.015		1.47E+01	1.64E+01	2.73E-01	2.46E+01	0.015	
6/13 8:00	-1500	-2100	-0.011	-0.002	0.015		1.46E+01	1.63E+01	2.72E-01	2.47E+01	0.012	
6/13 11:00	-1500	-2100	-0.014	-0.007	0.015		1.46E+01	1.63E+01	2.71E-01	2.48E+01	0.017	
6/13 14:00	-1500	-2100	-0.014	-0.005	0.015		1.46E+01	1.63E+01	2.71E-01	2.47E+01	0.014	
6/13 17:00	-1500	-2100	-0.014	-0.005	0.015		1.46E+01	1.63E+01	2.70E-01	2.47E+01	0.013	
6/13 20:00	-1500	-2100	-0.016	-0.002	0.015		1.46E+01	1.63E+01	2.70E-01	2.45E+01	0.012	
6/13 23:00	-1500	-2100	-0.018	-0.005	0.015		1.46E+01	1.63E+01	2.69E-01	2.38E+01	0.015	
6/14 2:00	-1500	-2100	-0.014	-0.005	0.015		1.74E+01	1.63E+01	2.69E-01	2.42E+01	0.014	
6/14 5:00	-1500	-2100	-0.011	-0.005	0.015		1.47E+01	1.62E+01	2.68E-01	2.42E+01	0.014	

計器不良

計器不良