


## 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

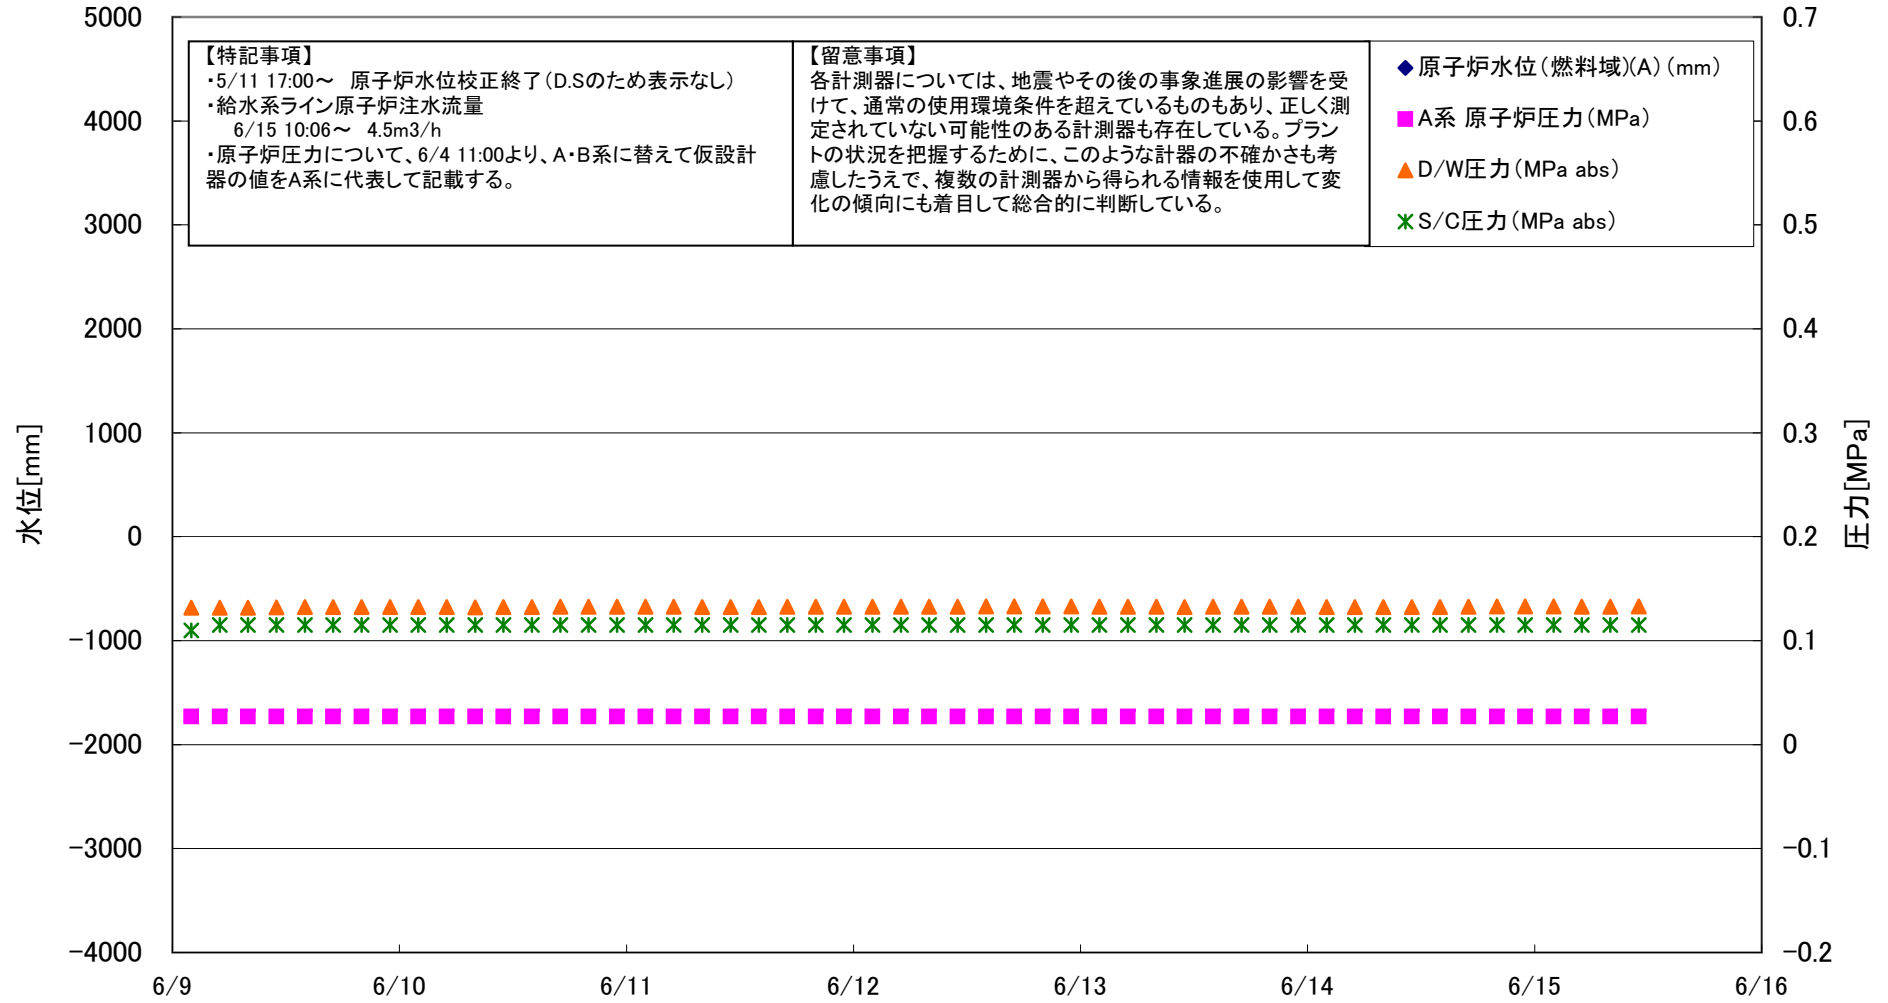

福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力(MPa) | B系 原子炉<br>圧力(MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考                              |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 6/9 2:00   |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1317             | 0.110              | 0.00E+00                 | 6.45E+01                 | 8.16E-01                 | 8.32E-01                 | 計器調査中(S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A)) |
| 6/9 5:00   |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1317             | 0.115              | 0.00E+00                 | 3.21E+01                 | 8.18E-01                 | 8.36E-01                 | 計器調査中(S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A)) |
| 6/9 8:00   |                           | -1750                     | 0.027             | -                 | 0.1316             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.26E+02                 | 8.20E-01                 | 8.37E-01                 | 計器調査中(S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A)) |
| 6/9 11:00  |                           | -1750                     | 0.027             | -                 | 0.1319             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.24E+02                 | 8.21E-01                 | 8.39E-01                 | 計器調査中(S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A)) |
| 6/9 14:00  |                           | -1750                     | 0.027             | -                 | 0.1322             | 0.115              | 0.00E+00                 | 3.10E+01                 | 8.22E-01                 | 8.41E-01                 | 計器調査中(S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A)) |
| 6/9 17:00  |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1323             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.95E+01                 | 8.23E-01                 | 8.41E-01                 | 計器調査中(S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A)) |
| 6/9 20:00  |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1323             | 0.115              | 0.00E+00                 | 3.82E+01                 | 8.23E-01                 | 8.41E-01                 | 計器調査中(S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A)) |
| 6/9 23:00  |                           | -1750                     | 0.027             | -                 | 0.1322             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.39E+02                 | 8.23E-01                 | 8.42E-01                 | 計器調査中(S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A)) |
| 6/10 2:00  |                           | -1750                     | 0.027             | -                 | 0.1322             | 0.115              | 0.00E+00                 | 3.00E+01                 | 8.23E-01                 | 8.42E-01                 | 計器調査中(S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A)) |
| 6/10 5:00  |                           | -1750                     | 0.027             | -                 | 0.1322             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.25E+02                 | 8.22E-01                 | 8.43E-01                 | 計器調査中(S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A)) |
| 6/10 8:00  |                           | -1750                     | 0.027             | -                 | 0.1321             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.77E+02                 | 8.22E-01                 | 8.42E-01                 | 計器調査中(S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A)) |
| 6/10 11:00 |                           | -1750                     | 0.027             | -                 | 0.1322             | 0.115              | 0.00E+00                 | 5.10E+01                 | 8.20E-01                 | 8.42E-01                 |                                 |
| 6/10 14:00 |                           | -1750                     | 0.027             | -                 | 0.1323             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.78E+02                 | 8.22E-01                 | 8.42E-01                 |                                 |
| 6/10 17:00 |                           | -1750                     | 0.027             | -                 | 0.1325             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.38E+02                 | 8.22E-01                 | 8.42E-01                 |                                 |
| 6/10 20:00 |                           | -1650                     | 0.027             | -                 | 0.1325             | 0.115              | 0.00E+00                 | 5.10E+01                 | 8.21E-01                 | 8.42E-01                 |                                 |
| 6/10 23:00 |                           | -1650                     | 0.027             | -                 | 0.1326             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.80E+01                 | 8.21E-01                 | 8.42E-01                 |                                 |
| 6/11 2:00  |                           | -1650                     | 0.027             | -                 | 0.1326             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.46E+02                 | 8.21E-01                 | 8.41E-01                 |                                 |
| 6/11 5:00  |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1325             | 0.115              | 0.00E+00                 | 9.11E+01                 | 8.20E-01                 | 8.41E-01                 |                                 |
| 6/11 8:00  |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1324             | 0.115              | 0.00E+00                 | 6.50E+01                 | 8.19E-01                 | 8.40E-01                 |                                 |
| 6/11 11:00 |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1324             | 0.115              | 0.00E+00                 | 3.14E+01                 | 8.19E-01                 | 8.40E-01                 |                                 |
| 6/11 14:00 |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1323             | 0.115              | 0.00E+00                 | 9.17E+01                 | 8.19E-01                 | 8.40E-01                 |                                 |
| 6/11 17:00 |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1326             | 0.115              | 0.00E+00                 | 3.46E+01                 | 8.18E-01                 | 8.39E-01                 |                                 |
| 6/11 20:00 |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1326             | 0.115              | 0.00E+00                 | 7.30E+01                 | 8.18E-01                 | 8.39E-01                 |                                 |
| 6/11 23:00 |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1326             | 0.115              | 0.00E+00                 | 6.10E+01                 | 8.17E-01                 | 8.38E-01                 |                                 |
| 6/12 2:00  |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1325             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.60E+02                 | 8.17E-01                 | 8.39E-01                 |                                 |
| 6/12 5:00  |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1325             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.51E+02                 | 8.17E-01                 | 8.37E-01                 |                                 |
| 6/12 8:00  |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1325             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.56E+02                 | 8.16E-01                 | 8.37E-01                 |                                 |
| 6/12 11:00 |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1325             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.61E+02                 | 8.16E-01                 | 8.38E-01                 |                                 |
| 6/12 14:00 |                           | -1650                     | 0.027             | -                 | 0.1328             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.98E+01                 | 8.16E-01                 | 8.38E-01                 |                                 |
| 6/12 17:00 |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1330             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.71E+01                 | 8.15E-01                 | 8.36E-01                 |                                 |
| 6/12 20:00 |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1329             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.43E+02                 | 8.15E-01                 | 8.35E-01                 |                                 |
| 6/12 23:00 |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1329             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.94E+01                 | 8.14E-01                 | 8.34E-01                 |                                 |
| 6/13 2:00  |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1327             | 0.115              | 0.00E+00                 | 3.30E+01                 | 8.14E-01                 | 8.36E-01                 |                                 |
| 6/13 5:00  |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1326             | 0.115              | 0.00E+00                 | 1.02E+02                 | 8.13E-01                 | 8.35E-01                 |                                 |
| 6/13 8:00  |                           | -1750                     | 0.027             | -                 | 0.1325             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.73E+01                 | 8.12E-01                 | 8.34E-01                 |                                 |
| 6/13 11:00 |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1324             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.28E+02                 | 8.12E-01                 | 8.34E-01                 |                                 |
| 6/13 14:00 |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1325             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.52E+02                 | 8.11E-01                 | 8.33E-01                 |                                 |
| 6/13 17:00 |                           | -1650                     | 0.027             | -                 | 0.1326             | 0.115              | 0.00E+00                 | 5.10E+01                 | 8.11E-01                 | 8.32E-01                 |                                 |
| 6/13 20:00 |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1326             | 0.115              | 0.00E+00                 | 5.06E+01                 | 8.10E-01                 | 8.32E-01                 |                                 |
| 6/13 23:00 |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1325             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.54E+01                 | 8.10E-01                 | 8.33E-01                 |                                 |
| 6/14 2:00  |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1324             | 0.115              | 0.00E+00                 | 3.14E+01                 | 8.10E-01                 | 8.31E-01                 |                                 |
| 6/14 5:00  |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1323             | 0.115              | 0.00E+00                 | 3.95E+01                 | 8.09E-01                 | 8.31E-01                 |                                 |
| 6/14 8:00  |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1323             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.69E+02                 | 8.08E-01                 | 8.30E-01                 |                                 |
| 6/14 11:00 |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1323             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.81E+01                 | 8.08E-01                 | 8.30E-01                 |                                 |
| 6/14 14:00 |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1324             | 0.115              | 0.00E+00                 | 4.06E+01                 | 8.08E-01                 | 8.29E-01                 |                                 |
| 6/14 17:00 |                           | -1650                     | 0.027             | -                 | 0.1326             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.59E+02                 | 8.07E-01                 | 8.29E-01                 |                                 |
| 6/14 20:00 |                           | -1650                     | 0.027             | -                 | 0.1328             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.55E+02                 | 8.07E-01                 | 8.29E-01                 |                                 |
| 6/14 23:00 |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1328             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.64E+02                 | 8.07E-01                 | 8.27E-01                 |                                 |
| 6/15 2:00  |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1328             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.62E+02                 | 8.06E-01                 | 8.27E-01                 |                                 |
| 6/15 5:00  |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1327             | 0.115              | 0.00E+00                 | 1.62E+02                 | 8.06E-01                 | 8.26E-01                 |                                 |
| 6/15 8:00  |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1327             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.53E+01                 | 8.06E-01                 | 8.27E-01                 |                                 |
| 6/15 11:00 |                           | -1700                     | 0.027             | -                 | 0.1329             | 0.115              | 0.00E+00                 | 2.76E+01                 | 8.06E-01                 | 8.27E-01                 |                                 |

DS

計器不良 計器不良