


福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

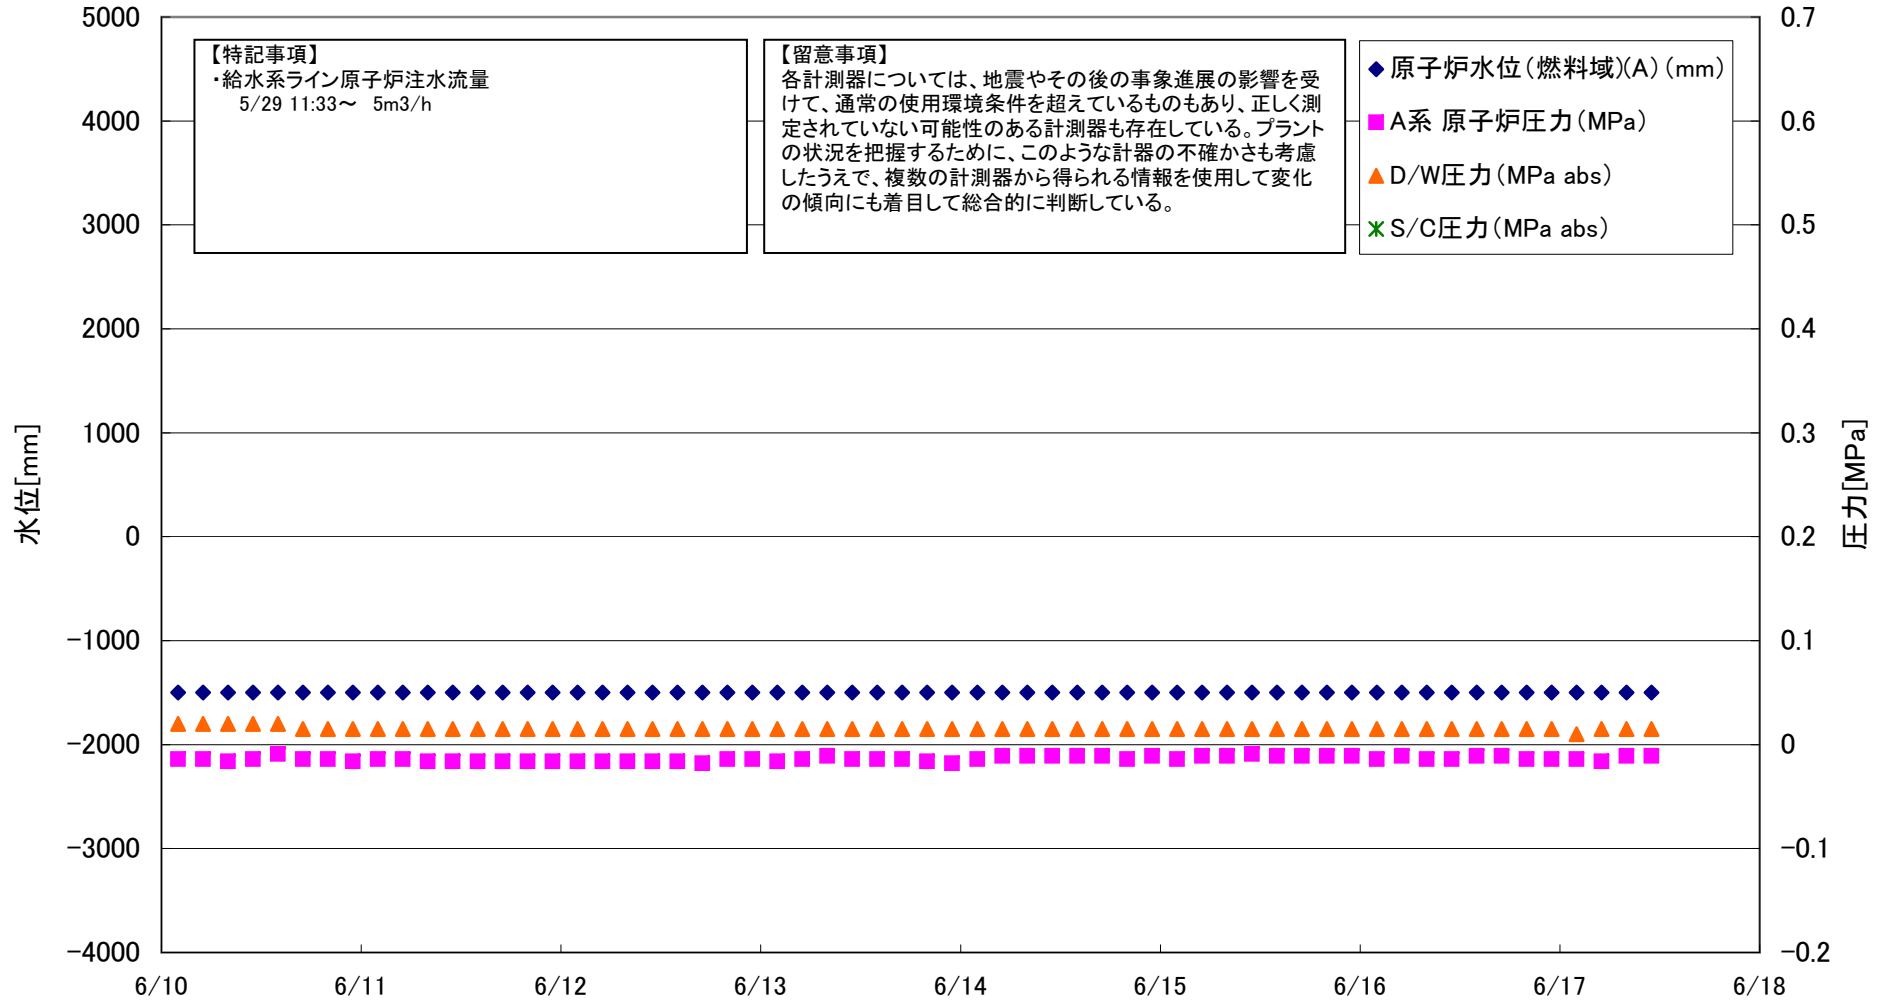

福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
6/10 2:00	-1500	-2150	-0.014	-0.009	0.020		1.50E+01	1.67E+01	2.88E-01	2.62E+01	0.015	計器調査中(CAMS S/C(B))
6/10 5:00	-1500	-2100	-0.014	-0.009	0.020		1.50E+01	1.67E+01	2.87E-01	2.60E+01	0.012	計器調査中(CAMS S/C(B))
6/10 8:00	-1500	-2100	-0.016	-0.009	0.020		1.50E+01	1.67E+01	2.87E-01	2.59E+01	0.013	計器調査中(CAMS S/C(B))
6/10 11:00	-1500	-2100	-0.014	-0.007	0.020		1.50E+01	1.67E+01	2.86E-01	2.60E+01	0.013	CAMS S/C(B)検出器不良
6/10 14:00	-1500	-2100	-0.009	-0.007	0.020		1.50E+01	1.66E+01	2.85E-01	2.60E+01	0.014	
6/10 17:00	-1500	-2100	-0.014	-0.007	0.015		1.50E+01	1.66E+01	2.85E-01	2.58E+01	0.014	
6/10 20:00	-1500	-2100	-0.014	-0.007	0.015		1.50E+01	1.66E+01	2.84E-01	2.57E+01	0.013	
6/10 23:00	-1500	-2100	-0.016	-0.009	0.015		1.50E+01	1.66E+01	2.84E-01	2.55E+01	0.013	
6/11 2:00	-1500	-2100	-0.014	-0.009	0.015		1.50E+01	1.66E+01	2.84E-01	2.55E+01	0.013	
6/11 5:00	-1500	-2100	-0.014	-0.009	0.015		1.49E+01	1.66E+01	2.83E-01	2.54E+01	0.013	
6/11 8:00	-1500	-2100	-0.016	-0.009	0.015		1.49E+01	1.66E+01	2.82E-01	2.52E+01	0.013	
6/11 11:00	-1500	-2100	-0.016	-0.007	0.015		1.49E+01	1.65E+01	2.82E-01	2.51E+01	0.013	
6/11 14:00	-1500	-2100	-0.016	-0.007	0.015		1.49E+01	1.65E+01	2.81E-01	2.51E+01	0.013	
6/11 17:00	-1500	-2100	-0.016	-0.007	0.015		1.49E+01	1.65E+01	2.80E-01	2.50E+01	0.013	
6/11 20:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.015		1.49E+01	1.65E+01	2.80E-01	2.50E+01	0.013	
6/11 23:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.015		1.49E+01	1.65E+01	2.79E-01	2.49E+01	0.013	
6/12 2:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.015		1.48E+01	1.65E+01	2.79E-01	2.49E+01	0.013	
6/12 5:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.015		1.48E+01	1.65E+01	2.78E-01	2.48E+01	0.014	
6/12 8:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.015		1.48E+01	1.65E+01	2.77E-01	2.48E+01	0.013	
6/12 11:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.015		1.47E+01	1.64E+01	2.77E-01	2.48E+01	0.013	
6/12 14:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.015		1.47E+01	1.64E+01	2.76E-01	2.48E+01	0.013	
6/12 17:00	-1500	-2100	-0.018	-0.005	0.015		1.47E+01	1.64E+01	2.75E-01	2.48E+01	0.010	
6/12 20:00	-1500	-2100	-0.014	-0.002	0.015		1.47E+01	1.64E+01	2.75E-01	2.48E+01	0.014	
6/12 23:00	-1500	-2100	-0.014	-0.002	0.015		1.47E+01	1.64E+01	2.74E-01	2.46E+01	0.013	
6/13 2:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.015		1.47E+01	1.64E+01	2.73E-01	2.45E+01	0.017	
6/13 5:00	-1500	-2100	-0.014	-0.002	0.015		1.47E+01	1.64E+01	2.73E-01	2.46E+01	0.015	
6/13 8:00	-1500	-2100	-0.011	-0.002	0.015		1.46E+01	1.63E+01	2.72E-01	2.47E+01	0.012	
6/13 11:00	-1500	-2100	-0.014	-0.007	0.015		1.46E+01	1.63E+01	2.71E-01	2.48E+01	0.017	
6/13 14:00	-1500	-2100	-0.014	-0.005	0.015		1.46E+01	1.63E+01	2.71E-01	2.47E+01	0.014	
6/13 17:00	-1500	-2100	-0.014	-0.005	0.015		1.46E+01	1.63E+01	2.70E-01	2.47E+01	0.013	
6/13 20:00	-1500	-2100	-0.016	-0.002	0.015		1.46E+01	1.63E+01	2.70E-01	2.45E+01	0.012	
6/13 23:00	-1500	-2100	-0.018	-0.005	0.015		1.46E+01	1.63E+01	2.69E-01	2.38E+01	0.015	
6/14 2:00	-1500	-2100	-0.014	-0.005	0.015		1.74E+01	1.63E+01	2.69E-01	2.42E+01	0.014	
6/14 5:00	-1500	-2100	-0.011	-0.005	0.015		1.47E+01	1.62E+01	2.68E-01	2.42E+01	0.014	
6/14 8:00	-1500	-2100	-0.011	-0.002	0.015		1.47E+01	1.62E+01	2.68E-01	2.41E+01	0.013	
6/14 11:00	-1500	-2100	-0.011	-0.002	0.015		1.47E+01	1.62E+01	2.67E-01	2.41E+01	0.017	
6/14 14:00	-1500	-2100	-0.011	-0.002	0.015		1.47E+01	1.62E+01	2.66E-01	2.41E+01	0.013	
6/14 17:00	-1500	-2100	-0.011	-0.002	0.015		1.47E+01	1.62E+01	2.66E-01	2.46E+01	0.012	
6/14 20:00	-1500	-2100	-0.014	-0.002	0.015		1.47E+01	1.62E+01	2.65E-01	2.42E+01	0.014	
6/14 23:00	-1500	-2100	-0.011	-0.005	0.015		1.46E+01	1.62E+01	2.65E-01	2.41E+01	0.017	
6/15 2:00	-1500	-2100	-0.014	-0.005	0.015		1.47E+01	1.62E+01	2.64E-01	2.39E+01	0.015	
6/15 5:00	-1500	-2100	-0.011	-0.002	0.015		1.47E+01	1.61E+01	2.63E-01	2.39E+01	0.015	
6/15 8:00	-1500	-2100	-0.011	-0.005	0.015		1.47E+01	1.61E+01	2.63E-01	2.40E+01	0.014	
6/15 11:00	-1500	-2100	-0.009	-0.002	0.015		1.47E+01	1.61E+01	2.62E-01	2.37E+01	0.015	
6/15 14:00	-1500	-2100	-0.011	-0.002	0.015		1.47E+01	1.61E+01	2.62E-01	2.37E+01	0.015	
6/15 17:00	-1500	-2100	-0.011	-0.002	0.015		1.46E+01	1.61E+01	2.61E-01	2.36E+01	0.011	
6/15 20:00	-1500	-2100	-0.011	0.000	0.015		1.46E+01	1.61E+01	2.61E-01	2.37E+01	0.016	
6/15 23:00	-1500	-2100	-0.011	-0.002	0.015		1.46E+01	1.61E+01	2.60E-01	2.37E+01	0.014	
6/16 2:00	-1500	-2100	-0.014	-0.005	0.015		1.46E+01	1.61E+01	2.59E-01	2.35E+01	0.012	
6/16 5:00	-1500	-2100	-0.011	0.000	0.015		1.46E+01	1.60E+01	2.59E-01	2.34E+01	0.014	
6/16 8:00	-1500	-2100	-0.014	-0.002	0.015		1.46E+01	1.60E+01	2.58E-01	2.33E+01	0.015	
6/16 11:00	-1500	-2100	-0.014	-0.005	0.015		1.46E+01	1.60E+01	2.58E-01	2.31E+01	0.012	
6/16 14:00	-1500	-2100	-0.011	0.000	0.015		1.46E+01	1.60E+01	2.58E-01	2.31E+01	0.014	
6/16 17:00	-1500	-2100	-0.011	0.000	0.015		1.46E+01	1.60E+01	2.58E-01	2.32E+01	0.015	
6/16 20:00	-1500	-2100	-0.014	-0.005	0.015		1.46E+01	1.61E+01	2.58E-01	2.32E+01	0.014	
6/16 23:00	-1500	-2100	-0.014	0.000	0.015		1.46E+01	1.60E+01	2.58E-01	2.32E+01	0.014	
6/17 2:00	-1500	-2100	-0.014	0.000	0.010		1.45E+01	1.60E+01	2.58E-01	2.31E+01	0.014	
6/17 5:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.015		1.45E+01	1.59E+01	2.58E-01	2.30E+01	0.014	
6/17 8:00	-1500	-2100	-0.011	-0.002	0.015		1.45E+01	1.59E+01	2.58E-01	2.28E+01	0.012	
6/17 11:00	-1500	-2100	-0.011	-0.002	0.015		1.45E+01	1.59E+01	2.58E-01	2.29E+01	0.014	

計器不良

計器不良