


# 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

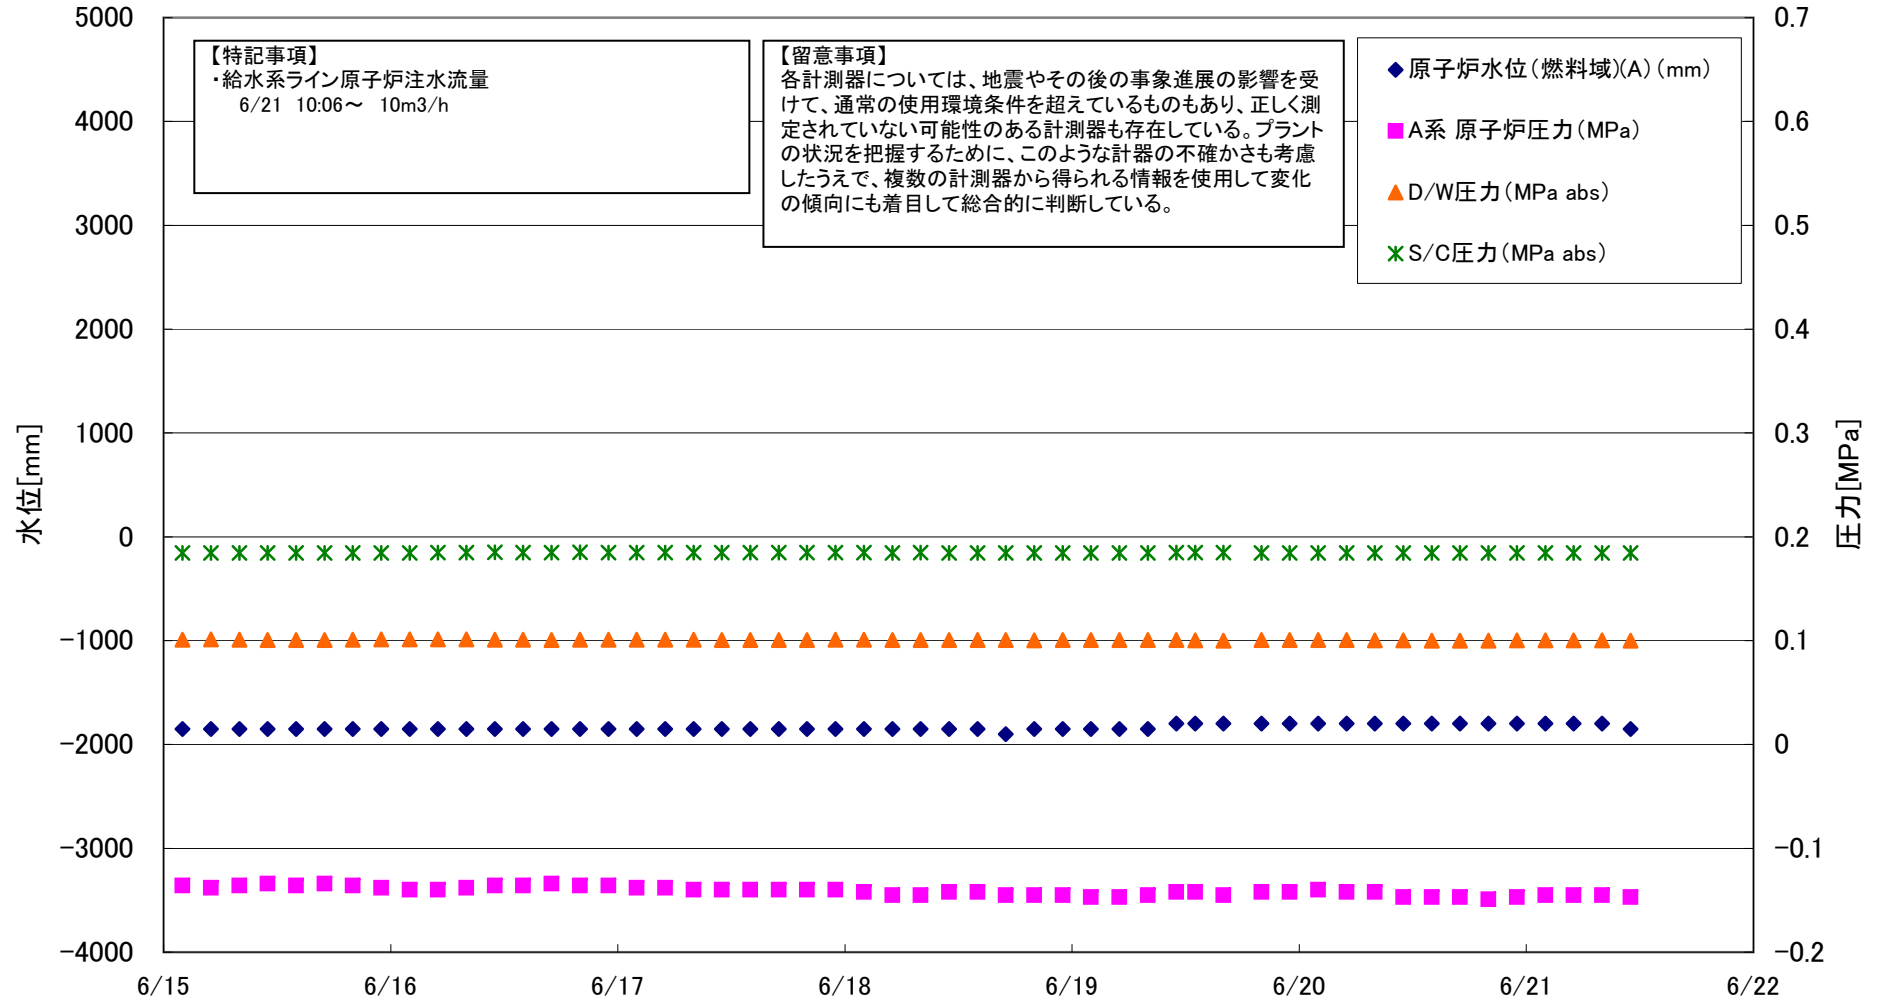

### 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)A (mm)	原子炉水位 (燃料域)B (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉圧 力(MPa)	D/W圧力(MPa abs)	S/C圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
6/15 2:00	-1850	-2200	-0.136	-0.102	0.1008	0.1845	5.53E+00	3.15E+00	3.45E-01	3.20E-01	0.026	
6/15 5:00	-1850	-2250	-0.138	-0.102	0.1012	0.1845	5.52E+00	3.14E+00	3.45E-01	3.20E-01	0.026	
6/15 8:00	-1850	-2250	-0.136	-0.104	0.1010	0.1845	5.52E+00	3.14E+00	3.45E-01	3.20E-01	0.028	
6/15 11:00	-1850	-2250	-0.134	-0.102	0.1006	0.1846	5.51E+00	3.14E+00	3.45E-01	3.19E-01	0.028	
6/15 14:00	-1850	-2250	-0.136	-0.100	0.1006	0.1846	5.50E+00	3.14E+00	3.44E-01	3.19E-01	0.028	
6/15 17:00	-1850	-2200	-0.134	-0.100	0.1005	0.1846	5.49E+00	3.13E+00	3.44E-01	3.19E-01	0.027	
6/15 20:00	-1850	-2200	-0.136	-0.100	0.1008	0.1846	5.49E+00	3.13E+00	3.44E-01	3.19E-01	0.027	
6/15 23:00	-1850	-2200	-0.138	-0.102	0.1012	0.1846	5.48E+00	3.13E+00	3.44E-01	3.19E-01	0.027	
6/16 2:00	-1850	-2250	-0.140	-0.104	0.1012	0.1846	5.47E+00	3.13E+00	3.44E-01	3.19E-01	0.028	
6/16 5:00	-1850	-2250	-0.140	-0.106	0.1013	0.1848	5.47E+00	3.13E+00	3.44E-01	3.19E-01	0.028	
6/16 8:00	-1850	-2250	-0.138	-0.104	0.1012	0.1848	5.46E+00	3.12E+00	3.44E-01	3.19E-01	0.028	
6/16 11:00	-1850	-2300	-0.136	-0.102	0.1010	0.1850	5.46E+00	3.12E+00	3.43E-01	3.18E-01	0.028	
6/16 14:00	-1850	-2250	-0.136	-0.100	0.1008	0.1848	5.45E+00	3.12E+00	3.43E-01	3.18E-01	0.028	
6/16 17:00	-1850	-2250	-0.134	-0.100	0.1006	0.1848	5.44E+00	3.12E+00	3.43E-01	3.18E-01	0.028	
6/16 20:00	-1850	-2250	-0.136	-0.100	0.1008	0.1850	5.43E+00	3.11E+00	3.42E-01	3.17E-01	0.026	
6/16 23:00	-1850	-2250	-0.136	-0.100	0.1008	0.1848	5.43E+00	3.11E+00	3.42E-01	3.17E-01	0.028	
6/17 2:00	-1850	-2250	-0.138	-0.102	0.1010	0.1848	5.42E+00	3.11E+00	3.42E-01	3.17E-01	0.028	
6/17 5:00	-1850	-2250	-0.138	-0.102	0.1008	0.1848	5.42E+00	3.11E+00	3.42E-01	3.17E-01	0.028	
6/17 8:00	-1850	-2250	-0.140	-0.102	0.1008	0.1848	5.41E+00	3.12E+00	3.41E-01	3.16E-01	0.028	
6/17 11:00	-1850	-2250	-0.140	-0.102	0.1006	0.1848	5.40E+00	3.12E+00	3.41E-01	3.16E-01	0.028	
6/17 14:00	-1850	-2250	-0.140	-0.102	0.1006	0.1848	5.40E+00	3.12E+00	3.41E-01	3.16E-01	0.028	
6/17 17:00	-1850	-2250	-0.140	-0.102	0.1006	0.1848	6.20E+00	3.12E+00	3.40E-01	3.15E-01	0.028	
6/17 20:00	-1850	-2250	-0.140	-0.102	0.1006	0.1848	5.50E+00	3.11E+00	3.40E-01	3.15E-01	0.028	
6/17 23:00	-1850	-2250	-0.140	-0.102	0.1008	0.1848	5.37E+00	3.11E+00	3.40E-01	3.15E-01	0.026	
6/18 2:00	-1850	-2300	-0.142	-0.106	0.1008	0.1848	5.37E+00	3.11E+00	3.40E-01	3.15E-01	0.027	
6/18 5:00	-1850	-2300	-0.145	-0.106	0.1006	0.1846	5.36E+00	3.11E+00	3.39E-01	3.15E-01	0.025	
6/18 8:00	-1850	-2300	-0.145	-0.104	0.1006	0.1848	5.36E+00	3.11E+00	3.39E-01	3.14E-01	0.026	
6/18 11:00	-1850	-2300	-0.142	-0.104	0.1005	0.1846	5.35E+00	3.11E+00	3.39E-01	3.14E-01	0.026	
6/18 14:00	-1850	-2300	-0.142	-0.104	0.1005	0.1845	5.34E+00	3.10E+00	3.38E-01	3.14E-01	0.025	
6/18 17:00	-1900	-2250	-0.145	-0.104	0.1005	0.1845	5.34E+00	3.10E+00	3.38E-01	3.14E-01	0.027	
6/18 20:00	-1850	-2250	-0.145	-0.102	0.1003	0.1846	5.33E+00	3.10E+00	3.38E-01	3.13E-01	0.026	
6/18 23:00	-1850	-2250	-0.145	-0.104	0.1005	0.1845	5.33E+00	3.10E+00	3.38E-01	3.13E-01	0.026	
6/19 2:00	-1850	-2300	-0.147	-0.106	0.1005	0.1845	5.32E+00	3.10E+00	3.38E-01	3.13E-01	0.025	
6/19 5:00	-1850	-2300	-0.147	-0.106	0.1006	0.1846	5.32E+00	3.10E+00	3.38E-01	3.13E-01	0.026	
6/19 8:00	-1850	-2300	-0.145	-0.104	0.1005	0.1846	5.31E+00	3.10E+00	3.38E-01	3.13E-01	0.030	
6/19 11:00	-1800	-2300	-0.142	-0.102	0.1005	0.1848	5.30E+00	3.10E+00	3.38E-01	3.13E-01	0.027	
6/19 13:00	-1800	-2300	-0.142	-0.100	0.1003	0.1848	5.30E+00	3.10E+00	3.38E-01	3.13E-01	0.027	
6/19 16:00	-1800	-2300	-0.145	-0.100	0.1001	0.1848	5.29E+00	3.09E+00	3.37E-01	3.13E-01	0.029	
6/19 20:00	-1800	-2300	-0.142	-0.102	0.1005	0.1846	5.29E+00	3.09E+00	3.37E-01	3.13E-01	0.027	
6/19 23:00	-1800	-2300	-0.142	-0.102	0.1005	0.1846	5.28E+00	3.09E+00	3.37E-01	3.12E-01	0.028	
6/20 2:00	-1800	-2300	-0.140	-0.102	0.1005	0.1846	5.27E+00	3.09E+00	3.37E-01	3.12E-01	0.027	
6/20 5:00	-1800	-2300	-0.142	-0.104	0.1006	0.1846	5.27E+00	3.09E+00	3.37E-01	3.12E-01	0.028	
6/20 8:00	-1800	-2300	-0.142	-0.102	0.1003	0.1846	8.00E+00	3.09E+00	3.36E-01	3.12E-01	0.028	
6/20 11:00	-1800	-2300	-0.147	-0.102	0.1003	0.1846	8.00E+00	3.09E+00	3.36E-01	3.11E-01	0.027	
6/20 14:00	-1800	-2300	-0.147	-0.102	0.1001	0.1846	6.00E+00	3.09E+00	3.36E-01	3.11E-01	0.027	
6/20 17:00	-1800	-2250	-0.147	-0.102	0.1001	0.1846	5.50E+00	3.09E+00	3.35E-01	3.11E-01	0.027	
6/20 20:00	-1800	-2250	-0.149	-0.102	0.1001	0.1846	9.85E+00	3.09E+00	3.35E-01	3.11E-01	0.027	
6/20 23:00	-1800	-2200	-0.147	-0.102	0.1003	0.1845	9.00E+00	3.09E+00	3.35E-01	3.10E-01	0.028	
6/21 2:00	-1800	-2200	-0.145	-0.102	0.1003	0.1845	7.25E+00	3.09E+00	3.35E-01	3.10E-01	0.028	
6/21 5:00	-1800	-2200	-0.145	-0.102	0.1003	0.1845	5.70E+00	3.09E+00	3.34E-01	3.10E-01	0.028	
6/21 8:00	-1800	-2200	-0.145	-0.102	0.1003	0.1845	5.20E+00	3.09E+00	3.34E-01	3.10E-01	0.027	
6/21 11:00	-1850	-2200	-0.147	-0.102	0.1001	0.1845	5.50E+00	3.08E+00	3.34E-01	3.10E-01	0.027	