
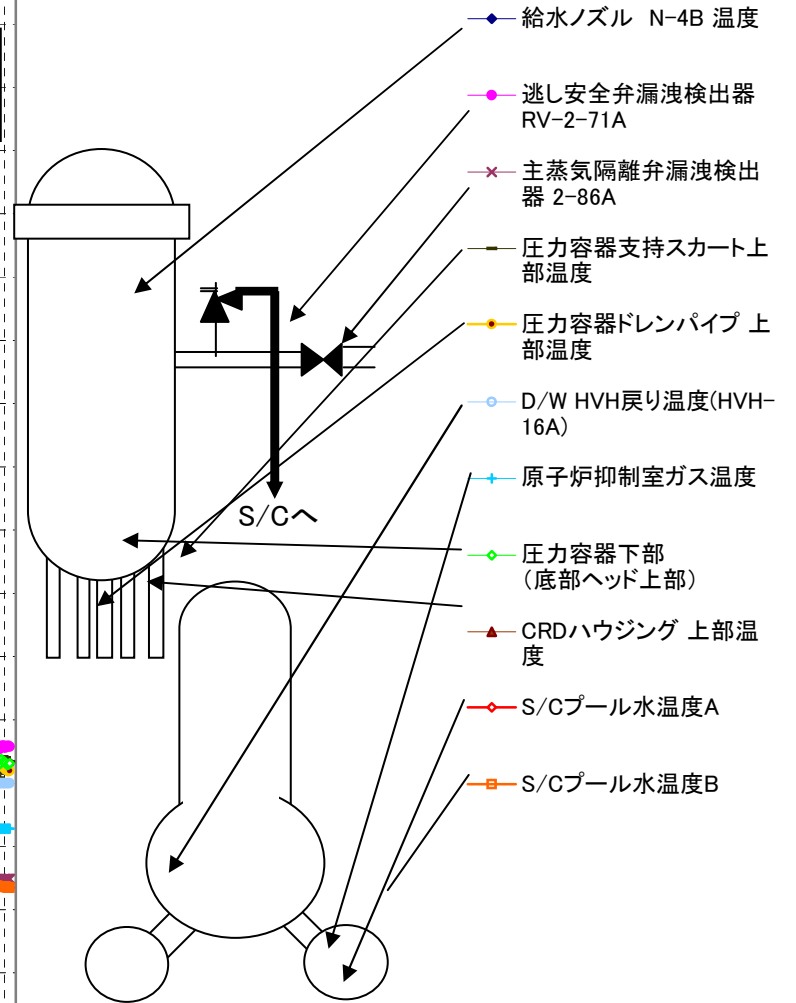


# 福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ(代表点)

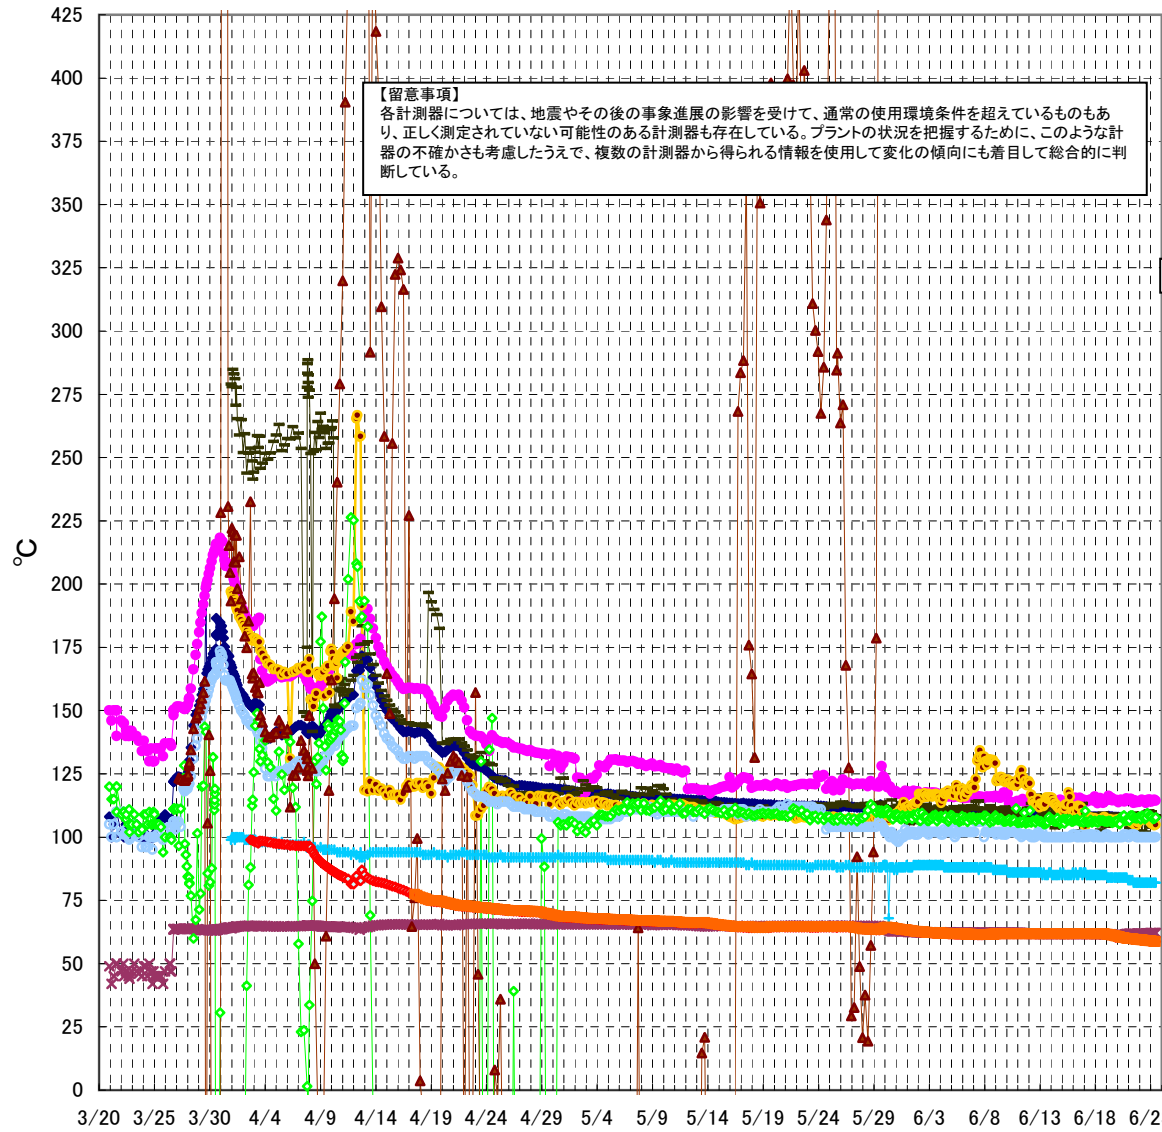

福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	逃し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A	主蒸気隔離弁漏洩 検出器 2-86A	給水ノズル N-4B 温度	CRDハウジング 上部温度	圧力容器下部 (底部ヘッド上部)	圧力容器支持ス カート上部温度	圧力容器ドレンパ イプ 上部温度	D/W HVH戻り温 度(HVH-16A)	RPVベロー シール	原子炉抑制室 ガス温度	S/Cプール 水温度A	S/Cプール 水温度B	備考
6/17 2:00	114.4	61.8	107.8	565.0	110.3	106.8	104.3	100.0	60.0	86.0	61.8	61.8	
6/17 5:00	114.2	61.7	108.1	565.0	106.0	107.0	106.6	101.0	62.0	85.0	61.8	61.8	
6/17 8:00	114.1	61.7	108.0	565.0	105.8	108.1	108.1	100.0	62.0	85.0	61.8	61.8	
6/17 11:00	114.6	61.7	108.0	565.1	106.0	109.2	107.8	101.0	62.0	85.0	61.8	61.8	
6/17 14:00	114.8	61.7	108.0	565.1	106.8	107.8	107.2	101.0	62.0	85.0	61.8	61.8	
6/17 17:00	114.8	61.7	108.0	565.1	105.8	107.6	107.5	101.0	64.0	85.0	61.7	61.8	
6/17 20:00	114.4	61.7	108.0	565.1	106.1	106.4	106.9	100.0	64.0	85.0	61.7	61.8	
6/17 23:00	116.0	61.7	108.0	565.1	106.4	109.1	107.4	100.0	66.0	85.0	61.7	61.8	
6/18 2:00	114.3	61.6	108.0	565.1	106.0	108.7	107.1	101.0	70.0	85.0	61.7	61.8	
6/18 5:00	113.4	61.7	108.0	565.2	105.8	106.7	106.8	100.0	72.0	85.0	61.7	61.7	
6/18 8:00	114.3	61.7	107.9	565.1	106.6	108.0	106.7	100.0	70.0	85.0	61.7	61.8	
6/18 11:00	115.4	61.6	107.9	565.1	106.5	102.7	107.0	100.0	70.0	85.0	61.7	61.7	
6/18 14:00	114.2	61.7	107.9	565.1	106.5	101.7	107.2	100.0	58.0	85.0	61.7	61.7	
6/18 17:00	113.5	61.6	107.9	565.1	106.5	109.4	107.5	100.0	58.0	85.0	61.7	61.7	
6/18 20:00	113.9	61.6	107.9	565.1	106.2	108.9	107.9	100.0	60.0	85.0	61.7	61.7	
6/18 23:00	114.5	61.6	108.0	565.1	106.2	104.2	107.2	101.0	60.0	85.0	61.6	61.6	
6/19 2:00	115.4	61.6	107.8	565.1	106.0	108.7	106.9	101.0	70.0	84.0	61.6	61.6	
6/19 5:00	116.3	61.6	108.3	565.0	106.4	106.3	106.9	100.0	66.0	84.0	61.5	61.5	
6/19 8:00	114.7	61.6	108.1	565.1	106.4	108.3	107.1	100.0	65.0	84.0	61.4	61.5	
6/19 11:00	115.5	61.6	108.0	565.0	105.8	107.8	106.7	100.0	63.0	84.0	61.3	61.3	
6/19 13:00	114.5	61.5	108.0	565.0	105.7	106.0	106.0	100.0	62.0	84.0	61.2	61.2	
6/19 17:00	114.7	61.4	107.9	565.1	106.0	108.6	106.8	100.0	64.0	84.0	61.0	61.0	
6/19 20:00	114.5	61.4	107.9	565.4	106.3	109.1	106.3	100.0	31.0	84.0	60.3	60.8	
6/19 23:00	114.6	61.5	107.9	565.5	106.1	106.1	106.8	100.0	38.0	84.0	60.8	60.8	
6/20 2:00	113.8	61.5	107.9	565.7	105.3	107.0	107.0	100.0	35.0	84.0	60.7	60.7	
6/20 5:00	114.4	61.4	107.8	565.7	105.2	106.1	106.8	100.0	34.0	84.0	60.5	60.6	
6/20 8:00	114.8	61.4	107.7	565.8	107.9	106.6	107.3	100.0	36.0	84.0	60.4	60.4	
6/20 11:00	114.3	61.3	107.7	566.0	108.1	106.9	107.2	100.0	42.0	84.0	60.3	60.3	
6/20 14:00	114.1	61.3	107.7	565.9	108.6	106.5	107.3	101.0	38.0	84.0	60.2	60.2	
6/20 17:00	114.1	61.6	107.7	565.9	106.5	106.6	107.2	101.0	40.0	84.0	60.1	60.1	
6/20 20:00	115.3	61.8	107.7	566.0	106.5	106.6	106.4	101.0	40.0	84.0	60.0	60.0	
6/20 23:00	114.6	61.8	107.5	566.0	107.2	106.8	106.6	100.0	41.0	83.0	59.9	59.9	
6/21 2:00	114.9	61.9	107.5	566.1	106.5	103.5	106.4	100.0	40.0	83.0	59.9	59.9	
6/21 5:00	115.1	61.9	107.4	566.1	108.6	104.6	106.0	101.0	38.0	83.0	59.8	59.8	
6/21 8:00	114.7	61.9	107.6	566.1	108.5	106.0	105.6	101.0	39.0	83.0	59.8	59.8	
6/21 11:00	113.5	61.7	107.4	566.2	107.7	109.5	105.7	101.0	40.0	82.0	59.7	59.7	
6/21 14:00	114.5	61.7	107.5	566.2	107.6	106.5	104.9	101.0	38.0	82.0	59.6	59.6	
6/21 17:00	113.7	61.7	107.4	566.2	107.4	107.6	104.6	100.0	35.0	82.0	59.6	59.6	
6/21 20:00	114.1	61.9	107.4	566.2	107.6	102.2	105.9	100.0	41.0	82.0	59.5	59.5	
6/21 23:00	113.9	61.9	107.4	566.2	108.0	108.0	106.2	100.0	40.0	82.0	59.5	59.5	
6/22 2:00	114.2	61.9	107.5	566.3	107.1	107.6	106.8	100.0	39.0	82.0	59.4	59.4	
6/22 5:00	114.7	61.9	107.4	566.3	108.4	102.3	107.2	100.0	42.0	82.0	59.3	59.3	
6/22 8:00	114.2	61.9	107.4	566.3	108.0	108.8	107.1	100.0	48.0	82.0	59.3	59.3	
6/22 11:00	114.3	61.8	107.4	566.4	107.2	101.9	107.0	100.0	45.0	82.0	59.2	59.2	
6/22 14:00	113.5	62.0	107.5	566.4	107.7	108.6	107.5	100.0	47.0	82.0	59.1	59.1	
6/22 17:00	114.6	62.0	107.6	566.4	109.5	109.8	107.3	100.0	45.0	82.0	59.1	59.1	
6/22 20:00	114.8	62.0	107.7	566.4	108.4	110.3	106.8	100.0	46.0	82.0	59.0	59.0	
6/22 23:00	114.8	62.1	107.5	566.5	108.5	103.9	106.7	100.0	48.0	82.0	59.0	59.0	
6/23 2:00	114.0	62.1	107.7	566.5	108.0	109.9	105.4	100.0	49.0	82.0	58.9	58.9	
6/23 5:00	114.5	62.1	107.7	566.5	107.2	108.5	105.5	100.0	48.0	82.0	58.8	58.8	
6/23 8:00	114.8	62.1	107.8	566.6	107.3	107.3	104.7	100.0	50.0	82.0	58.8	58.8	
6/23 11:00	114.4	62.1	107.9	566.6	107.8	108.3	104.9	100.0	53.0	82.0	58.7	58.7	

計器不良

計器不良