


## 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

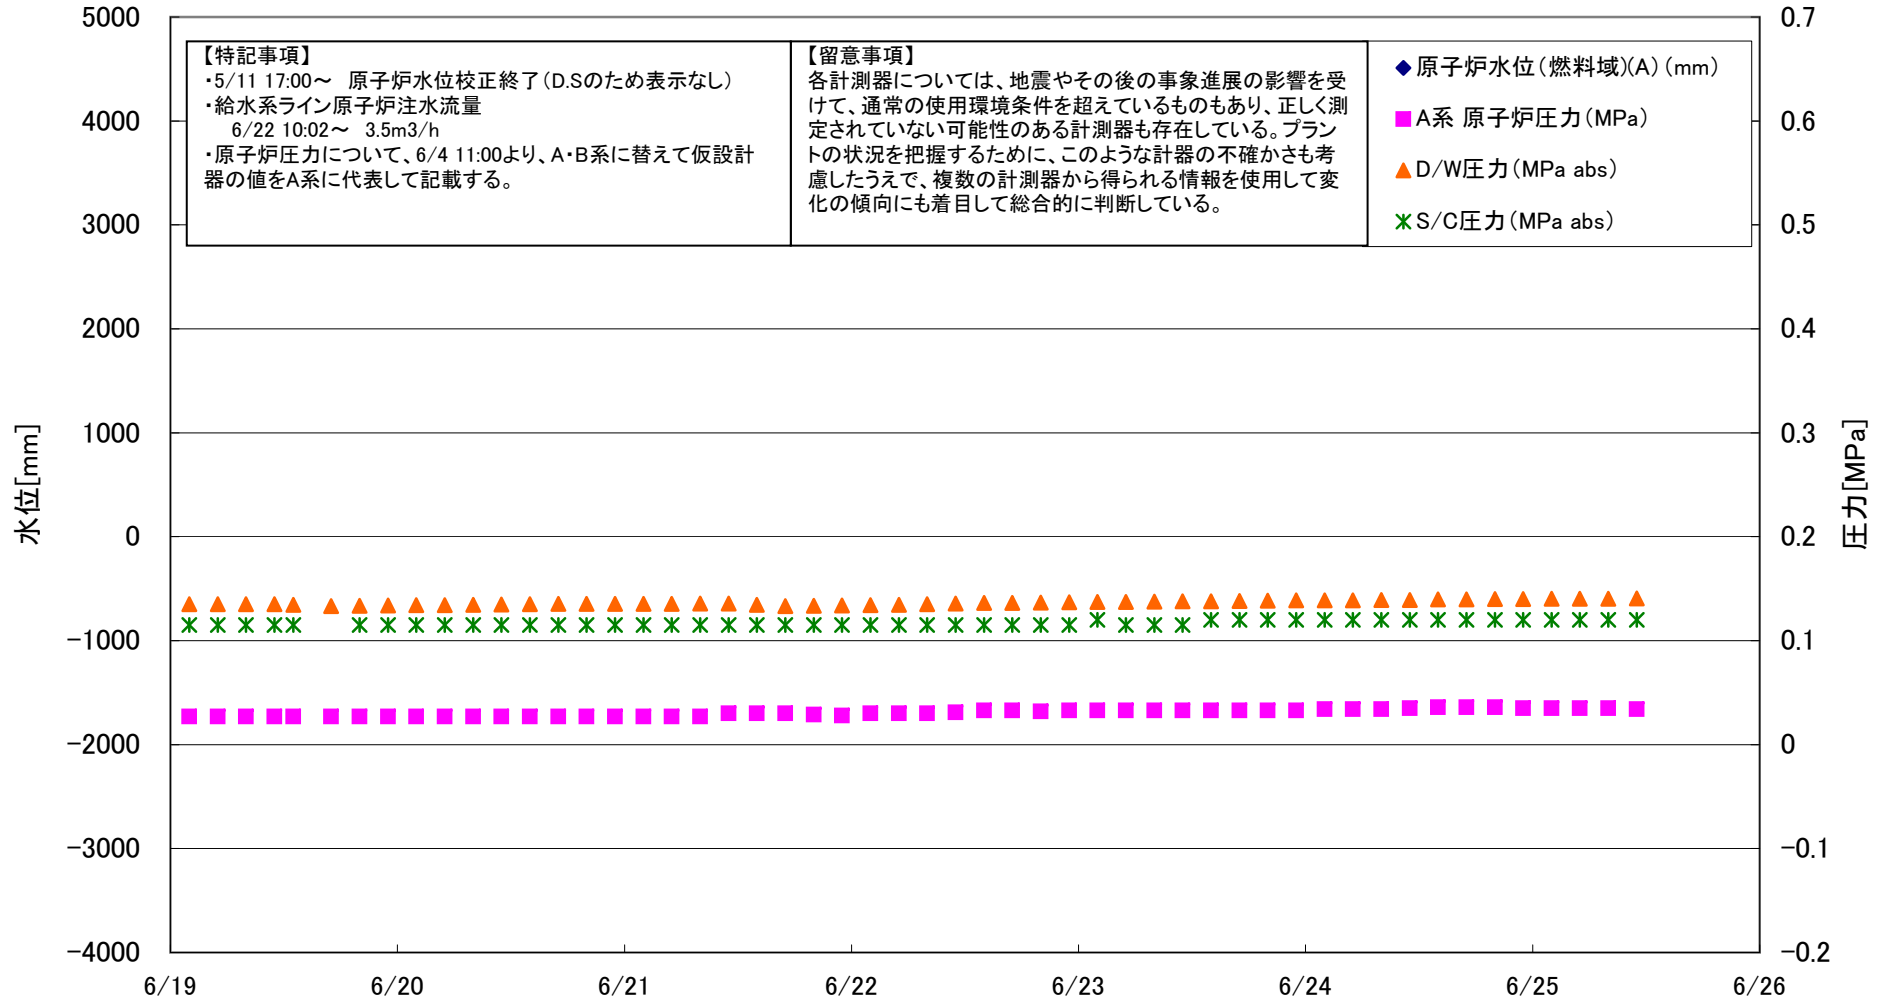

福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
6/19 2:00		-1600	0.027	-	0.1351	0.115	0.00E+00	8.21E+01	7.93E-01	8.17E-01	
6/19 5:00		-1600	0.027	-	0.1351	0.115	0.00E+00	4.19E+01	7.93E-01	8.17E-01	
6/19 8:00		-1650	0.027	-	0.1350	0.115	0.00E+00	4.20E+01	7.92E-01	8.17E-01	
6/19 11:00		-1650	0.027	-	0.1350	0.115	0.00E+00	4.41E+01	7.91E-01	8.16E-01	
6/19 13:00		-1650	0.027	-	0.1344	0.115	0.00E+00	2.77E+01	7.91E-01	8.16E-01	
6/19 17:00		-1600	0.027	-	0.1331	-	0.00E+00	2.73E+01	7.56E-01	7.67E-01	計器点検のため、S/C圧力欠損
6/19 20:00		-1600	0.027	-	0.1337	0.115	0.00E+00	3.28E+01	7.67E-01	7.86E-01	
6/19 23:00		-1650	0.027	-	0.1339	0.115	0.00E+00	4.92E+01	7.72E-01	7.93E-01	
6/20 2:00		-1650	0.027	-	0.1342	0.115	0.00E+00	3.33E+01	7.75E-01	7.98E-01	
6/20 5:00		-1650	0.027	-	0.1343	0.115	0.00E+00	4.02E+01	7.77E-01	8.01E-01	
6/20 8:00		-1650	0.027	-	0.1344	0.115	0.00E+00	5.10E+01	7.78E-01	8.03E-01	
6/20 11:00		-1650	0.027	-	0.1347	0.115	0.00E+00	4.34E+01	7.79E-01	8.04E-01	
6/20 14:00		-1650	0.027	-	0.1351	0.115	0.00E+00	4.26E+01	7.80E-01	8.05E-01	
6/20 17:00		-1650	0.027	-	0.1353	0.115	0.00E+00	4.73E+01	7.80E-01	8.06E-01	
6/20 20:00		-1650	0.027	-	0.1353	0.115	0.00E+00	4.84E+01	7.81E-01	8.06E-01	
6/20 23:00		-1650	0.027	-	0.1355	0.115	0.00E+00	3.29E+01	7.81E-01	8.06E-01	
6/21 2:00		-1650	0.027	-	0.1355	0.115	0.00E+00	3.32E+01	7.81E-01	8.07E-01	
6/21 5:00		-1650	0.027	-	0.1355	0.115	0.00E+00	3.16E+01	7.81E-01	8.07E-01	
6/21 8:00		-1650	0.027	-	0.1356	0.115	0.00E+00	3.03E+01	7.81E-01	8.07E-01	
6/21 11:00		-1650	0.030	-	0.1357	0.115	0.00E+00	2.23E+02	7.81E-01	8.07E-01	
6/21 14:00		-1650	0.030	-	0.1345	0.115	0.00E+00	4.30E+01	7.80E-01	8.05E-01	
6/21 17:00		-1600	0.030	-	0.1332	0.115	0.00E+00	3.39E+01	7.79E-01	8.04E-01	
6/21 20:00		-1600	0.029	-	0.1334	0.115	0.00E+00	4.19E+01	7.79E-01	8.05E-01	
6/21 23:00		-1600	0.028	-	0.1338	0.115	0.00E+00	3.24E+01	7.79E-01	8.05E-01	
6/22 2:00		-1600	0.030	-	0.1343	0.115	0.00E+00	6.41E+01	7.79E-01	8.05E-01	
6/22 5:00		-1650	0.030	-	0.1346	0.115	0.00E+00	3.84E+01	7.79E-01	8.05E-01	
6/22 8:00		-1600	0.030	-	0.1351	0.115	0.00E+00	2.45E+02	7.79E-01	8.05E-01	
6/22 11:00		-1600	0.031	-	0.1357	0.115	0.00E+00	3.46E+01	7.79E-01	8.05E-01	
6/22 14:00		-1600	0.033	-	0.1362	0.115	0.00E+00	4.13E+01	7.79E-01	8.05E-01	
6/22 17:00		-1550	0.033	-	0.1364	0.115	0.00E+00	4.24E+01	7.78E-01	8.05E-01	
6/22 20:00		-1550	0.032	-	0.1367	0.115	0.00E+00	4.79E+01	7.78E-01	8.04E-01	
6/22 23:00		-1550	0.033	-	0.1369	0.115	0.00E+00	4.80E+01	7.77E-01	8.04E-01	
6/23 2:00		-1550	0.033	-	0.1372	0.120	0.00E+00	3.75E+01	7.77E-01	8.03E-01	
6/23 5:00		-1550	0.033	-	0.1374	0.115	0.00E+00	5.43E+01	7.77E-01	8.03E-01	
6/23 8:00		-1600	0.033	-	0.1375	0.115	0.00E+00	3.56E+01	7.77E-01	8.04E-01	
6/23 11:00		-1600	0.033	-	0.1379	0.115	0.00E+00	3.76E+01	7.76E-01	8.03E-01	
6/23 14:00		-1600	0.033	-	0.1380	0.120	0.00E+00	3.77E+01	7.76E-01	8.03E-01	
6/23 17:00		-1600	0.033	-	0.1383	0.120	0.00E+00	3.95E+01	7.75E-01	8.02E-01	
6/23 20:00		-1650	0.033	-	0.1385	0.120	0.00E+00	1.19E+02	7.75E-01	8.03E-01	
6/23 23:00		-1550	0.033	-	0.1387	0.120	0.00E+00	8.82E+01	7.74E-01	8.02E-01	
6/24 2:00		-1550	0.034	-	0.1388	0.120	0.00E+00	5.00E+01	7.74E-01	8.01E-01	
6/24 5:00		-1550	0.034	-	0.1388	0.120	0.00E+00	4.16E+01	7.73E-01	8.01E-01	
6/24 8:00		-1550	0.034	-	0.1390	0.120	0.00E+00	4.63E+01	7.73E-01	8.01E-01	
6/24 11:00		-1550	0.035	-	0.1392	0.120	0.00E+00	3.46E+01	7.72E-01	8.01E-01	
6/24 14:00		-1550	0.036	-	0.1396	0.120	0.00E+00	2.57E+02	7.72E-01	8.01E-01	
6/24 17:00		-1550	0.036	-	0.1397	0.120	0.00E+00	1.76E+02	7.72E-01	8.01E-01	
6/24 20:00		-1550	0.036	-	0.1401	0.120	0.00E+00	4.05E+01	7.71E-01	8.00E-01	
6/24 23:00		-1550	0.035	-	0.1402	0.120	0.00E+00	4.23E+01	7.71E-01	8.01E-01	
6/25 2:00		-1650	0.035	-	0.1404	0.120	0.00E+00	5.68E+01	7.71E-01	8.00E-01	
6/25 5:00		-1650	0.035	-	0.1404	0.120	0.00E+00	4.26E+01	7.70E-01	7.99E-01	
6/25 8:00		-1650	0.035	-	0.1404	0.120	0.00E+00	2.98E+01	7.70E-01	7.98E-01	
6/25 11:00		-1700	0.034	-	0.1406	0.120	0.00E+00	3.44E+01	7.70E-01	7.98E-01	

DS

計器不良 計器不良