


福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

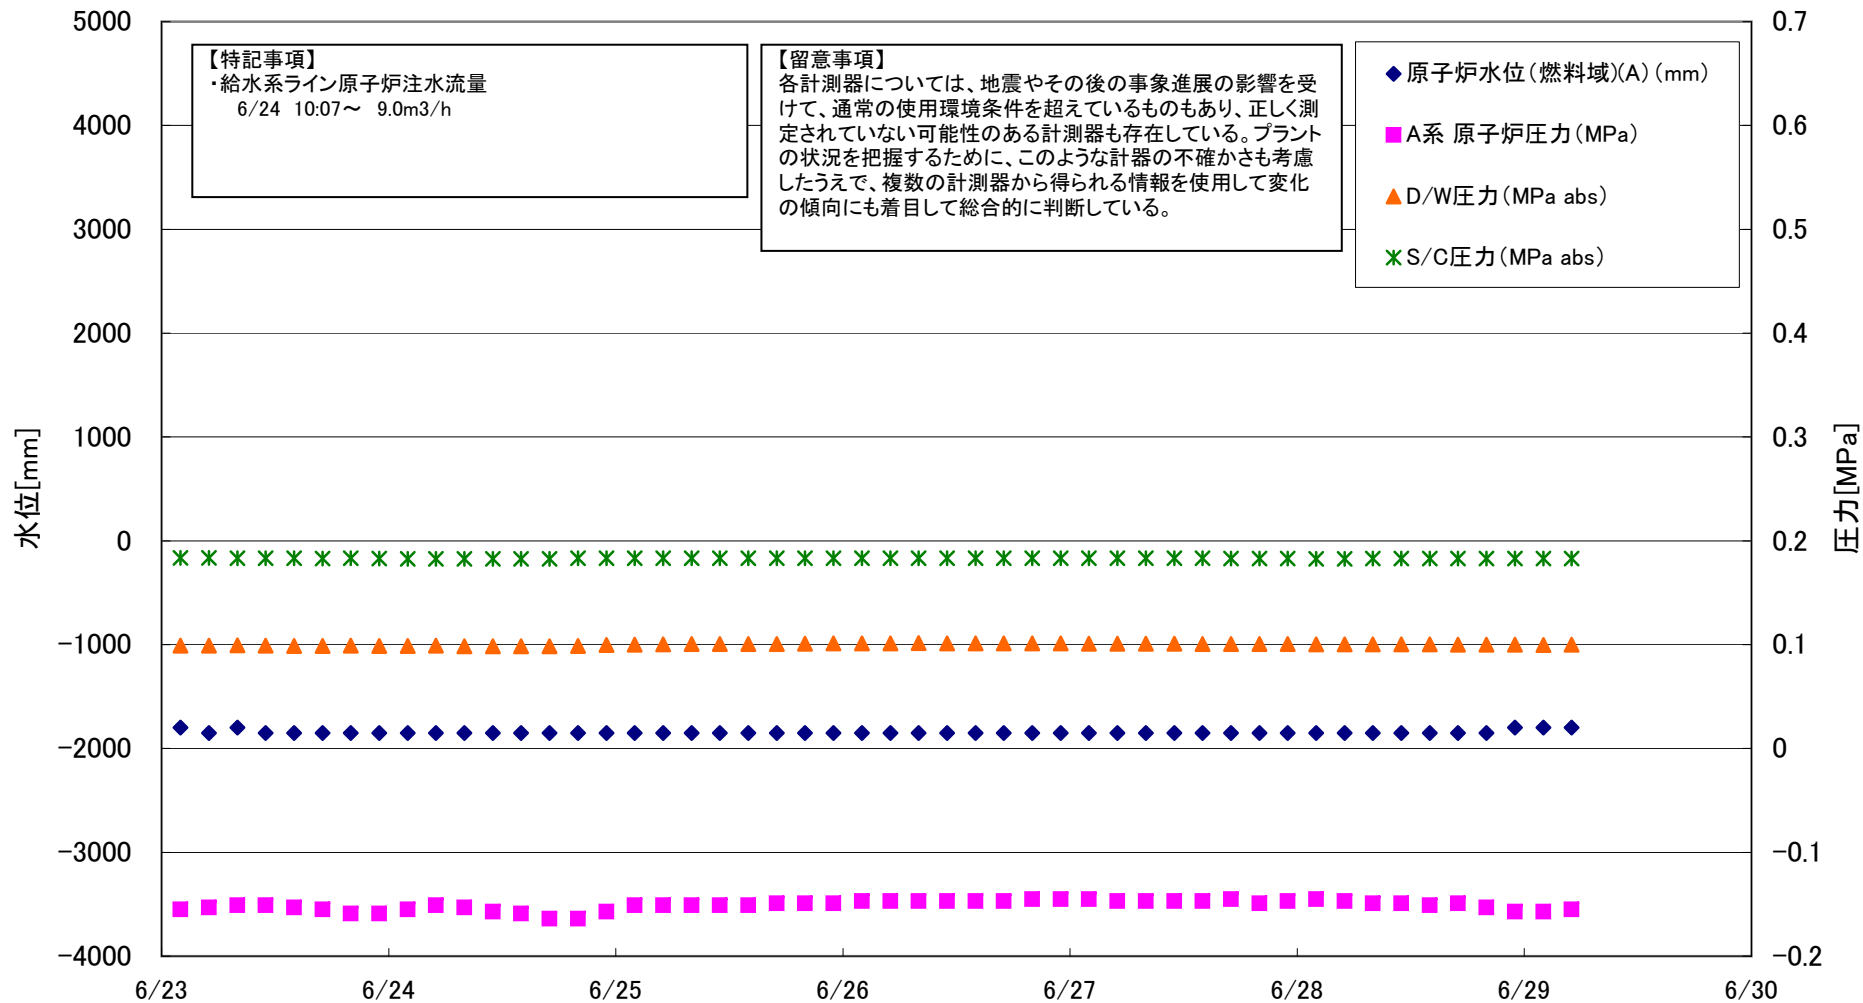

福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)A (mm) | 原子炉水位 (燃料域)B (mm) | A系 原子炉圧 力(MPa) | B系 原子炉圧 力(MPa) | D/W圧力(MPa abs) | S/C圧力(MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御 室線量 (mSv/h) | 備考 |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----|
| 6/23 2:00 | -1800 | -1850 | -0.155 | -0.100 | 0.0992 | 0.1836 | 5.12E+00 | 3.06E+00 | 3.31E-01 | 3.07E-01 | 0.027 | |
| 6/23 5:00 | -1850 | -1900 | -0.153 | -0.100 | 0.0992 | 0.1836 | 5.12E+00 | 3.05E+00 | 3.31E-01 | 3.07E-01 | 0.027 | |
| 6/23 8:00 | -1800 | -2000 | -0.151 | -0.100 | 0.0994 | 0.1834 | 5.11E+00 | 3.05E+00 | 3.31E-01 | 3.07E-01 | 0.026 | |
| 6/23 11:00 | -1850 | -2100 | -0.151 | -0.100 | 0.0991 | 0.1832 | 5.11E+00 | 3.05E+00 | 3.31E-01 | 3.07E-01 | 0.028 | |
| 6/23 14:00 | -1850 | -2100 | -0.153 | -0.100 | 0.0989 | 0.1831 | 6.50E+00 | 3.04E+00 | 3.31E-01 | 3.07E-01 | 0.028 | |
| 6/23 17:00 | -1850 | -2100 | -0.155 | -0.100 | 0.0989 | 0.1829 | 8.00E+00 | 3.04E+00 | 3.31E-01 | 3.07E-01 | 0.027 | |
| 6/23 20:00 | -1850 | -2100 | -0.159 | -0.100 | 0.0991 | 0.1831 | 5.80E+00 | 3.04E+00 | 3.31E-01 | 3.07E-01 | 0.028 | |
| 6/23 23:00 | -1850 | -2100 | -0.159 | -0.100 | 0.0989 | 0.1829 | 5.20E+00 | 3.04E+00 | 3.31E-01 | 3.07E-01 | 0.027 | |
| 6/24 2:00 | -1850 | -2100 | -0.155 | -0.098 | 0.0989 | 0.1825 | 7.70E+00 | 3.03E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.027 | |
| 6/24 5:00 | -1850 | -2100 | -0.151 | -0.100 | 0.0991 | 0.1825 | 5.70E+00 | 3.03E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.027 | |
| 6/24 8:00 | -1850 | -2100 | -0.153 | -0.100 | 0.0985 | 0.1825 | 8.00E+00 | 3.03E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.028 | |
| 6/24 11:00 | -1850 | -2100 | -0.157 | -0.100 | 0.0985 | 0.1827 | 5.50E+00 | 3.02E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.027 | |
| 6/24 14:00 | -1850 | -2150 | -0.159 | -0.100 | 0.0984 | 0.1827 | 5.50E+00 | 3.02E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.027 | |
| 6/24 17:00 | -1850 | -2150 | -0.164 | -0.102 | 0.0984 | 0.1827 | 5.05E+00 | 3.01E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.028 | |
| 6/24 20:00 | -1850 | -2100 | -0.164 | -0.102 | 0.0987 | 0.1831 | 5.02E+00 | 3.01E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.028 | |
| 6/24 23:00 | -1850 | -2100 | -0.157 | -0.098 | 0.0998 | 0.1831 | 5.02E+00 | 3.00E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.027 | |
| 6/25 2:00 | -1850 | -2100 | -0.151 | -0.100 | 0.1001 | 0.1831 | 5.01E+00 | 3.00E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.028 | |
| 6/25 5:00 | -1850 | -2100 | -0.151 | -0.102 | 0.1003 | 0.1831 | 5.01E+00 | 3.00E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.028 | |
| 6/25 8:00 | -1850 | -2100 | -0.151 | -0.102 | 0.1006 | 0.1832 | 5.00E+00 | 2.99E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.027 | |
| 6/25 11:00 | -1850 | -2250 | -0.151 | -0.102 | 0.1006 | 0.1832 | 5.00E+00 | 2.99E+00 | 3.31E-01 | 3.07E-01 | 0.026 | |
| 6/25 14:00 | -1850 | -2250 | -0.151 | -0.102 | 0.1006 | 0.1832 | 4.99E+00 | 2.99E+00 | 3.31E-01 | 3.07E-01 | 0.024 | |
| 6/25 17:00 | -1850 | -2250 | -0.149 | -0.102 | 0.1006 | 0.1832 | 4.99E+00 | 2.99E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.024 | |
| 6/25 20:00 | -1850 | -2250 | -0.149 | -0.104 | 0.1010 | 0.1832 | 4.98E+00 | 2.99E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.025 | |
| 6/25 23:00 | -1850 | -2250 | -0.149 | -0.104 | 0.1012 | 0.1834 | 4.98E+00 | 2.98E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.025 | |
| 6/26 2:00 | -1850 | -2250 | -0.147 | -0.106 | 0.1012 | 0.1834 | 4.97E+00 | 2.98E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.025 | |
| 6/26 5:00 | -1850 | -2250 | -0.147 | -0.104 | 0.1012 | 0.1832 | 4.97E+00 | 2.98E+00 | 3.31E-01 | 3.07E-01 | 0.028 | |
| 6/26 8:00 | -1850 | -2250 | -0.147 | -0.106 | 0.1015 | 0.1834 | 4.96E+00 | 2.98E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.028 | |
| 6/26 11:00 | -1850 | -2250 | -0.147 | -0.106 | 0.1013 | 0.1834 | 4.96E+00 | 2.98E+00 | 3.31E-01 | 3.07E-01 | 0.026 | |
| 6/26 14:00 | -1850 | -2250 | -0.147 | -0.104 | 0.1012 | 0.1832 | 4.95E+00 | 2.98E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.025 | |
| 6/26 17:00 | -1850 | -2250 | -0.147 | -0.106 | 0.1012 | 0.1832 | 4.95E+00 | 2.98E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.026 | |
| 6/26 20:00 | -1850 | -2250 | -0.145 | -0.106 | 0.1012 | 0.1834 | 4.94E+00 | 2.98E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.025 | |
| 6/26 23:00 | -1850 | -2250 | -0.145 | -0.106 | 0.1012 | 0.1834 | 4.94E+00 | 2.98E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.026 | |
| 6/27 2:00 | -1850 | -2250 | -0.145 | -0.106 | 0.1010 | 0.1832 | 4.93E+00 | 2.98E+00 | 3.30E-01 | 3.07E-01 | 0.028 | |
| 6/27 5:00 | -1850 | -2250 | -0.147 | -0.106 | 0.1010 | 0.1832 | 4.93E+00 | 2.97E+00 | 3.30E-01 | 3.06E-01 | 0.025 | |
| 6/27 8:00 | -1850 | -2250 | -0.147 | -0.104 | 0.1010 | 0.1832 | 4.92E+00 | 2.97E+00 | 3.30E-01 | 3.06E-01 | 0.027 | |
| 6/27 11:00 | -1850 | -2250 | -0.147 | -0.106 | 0.1008 | 0.1832 | 4.92E+00 | 2.97E+00 | 3.30E-01 | 3.06E-01 | 0.027 | |
| 6/27 14:00 | -1850 | -2200 | -0.147 | -0.106 | 0.1006 | 0.1831 | 4.91E+00 | 2.97E+00 | 3.29E-01 | 3.06E-01 | 0.026 | |
| 6/27 17:00 | -1850 | -2200 | -0.145 | -0.106 | 0.1006 | 0.1829 | 4.91E+00 | 2.97E+00 | 3.29E-01 | 3.06E-01 | 0.026 | |
| 6/27 20:00 | -1850 | -2200 | -0.149 | -0.104 | 0.1006 | 0.1829 | 4.90E+00 | 2.97E+00 | 3.29E-01 | 3.06E-01 | 0.026 | |
| 6/27 23:00 | -1850 | -2200 | -0.147 | -0.104 | 0.1005 | 0.1829 | 4.90E+00 | 2.97E+00 | 3.29E-01 | 3.06E-01 | 0.026 | |
| 6/28 2:00 | -1850 | -2200 | -0.145 | -0.104 | 0.1003 | 0.1827 | 4.89E+00 | 2.97E+00 | 3.29E-01 | 3.06E-01 | 0.027 | |
| 6/28 5:00 | -1850 | -2200 | -0.147 | -0.102 | 0.1003 | 0.1827 | 4.89E+00 | 2.97E+00 | 3.29E-01 | 3.06E-01 | 0.027 | |
| 6/28 8:00 | -1850 | -2200 | -0.149 | -0.104 | 0.1003 | 0.1829 | 4.89E+00 | 2.97E+00 | 3.29E-01 | 3.06E-01 | 0.027 | |
| 6/28 11:00 | -1850 | -2200 | -0.149 | -0.102 | 0.1003 | 0.1829 | 4.88E+00 | 2.96E+00 | 3.29E-01 | 3.06E-01 | 0.027 | |
| 6/28 14:00 | -1850 | -2150 | -0.151 | -0.100 | 0.1003 | 0.1829 | 4.88E+00 | 2.96E+00 | 3.29E-01 | 3.06E-01 | 0.026 | |
| 6/28 17:00 | -1850 | -2150 | -0.149 | -0.100 | 0.0999 | 0.1829 | 4.87E+00 | 2.96E+00 | 3.28E-01 | 3.05E-01 | 0.027 | |
| 6/28 20:00 | -1850 | -2150 | -0.153 | -0.098 | 0.0999 | 0.1829 | 4.86E+00 | 2.96E+00 | 3.28E-01 | 3.05E-01 | 0.026 | |
| 6/28 23:00 | -1800 | -2150 | -0.157 | -0.100 | 0.0999 | 0.1829 | 4.86E+00 | 2.96E+00 | 3.28E-01 | 3.05E-01 | 0.026 | |
| 6/29 2:00 | -1800 | -2150 | -0.157 | -0.102 | 0.0998 | 0.1829 | 4.85E+00 | 2.95E+00 | 3.28E-01 | 3.05E-01 | 0.027 | |
| 6/29 5:00 | -1800 | -2150 | -0.155 | -0.100 | 0.1001 | 0.1829 | 8.50E+00 | 2.95E+00 | 3.27E-01 | 3.04E-01 | 0.027 | |