


福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

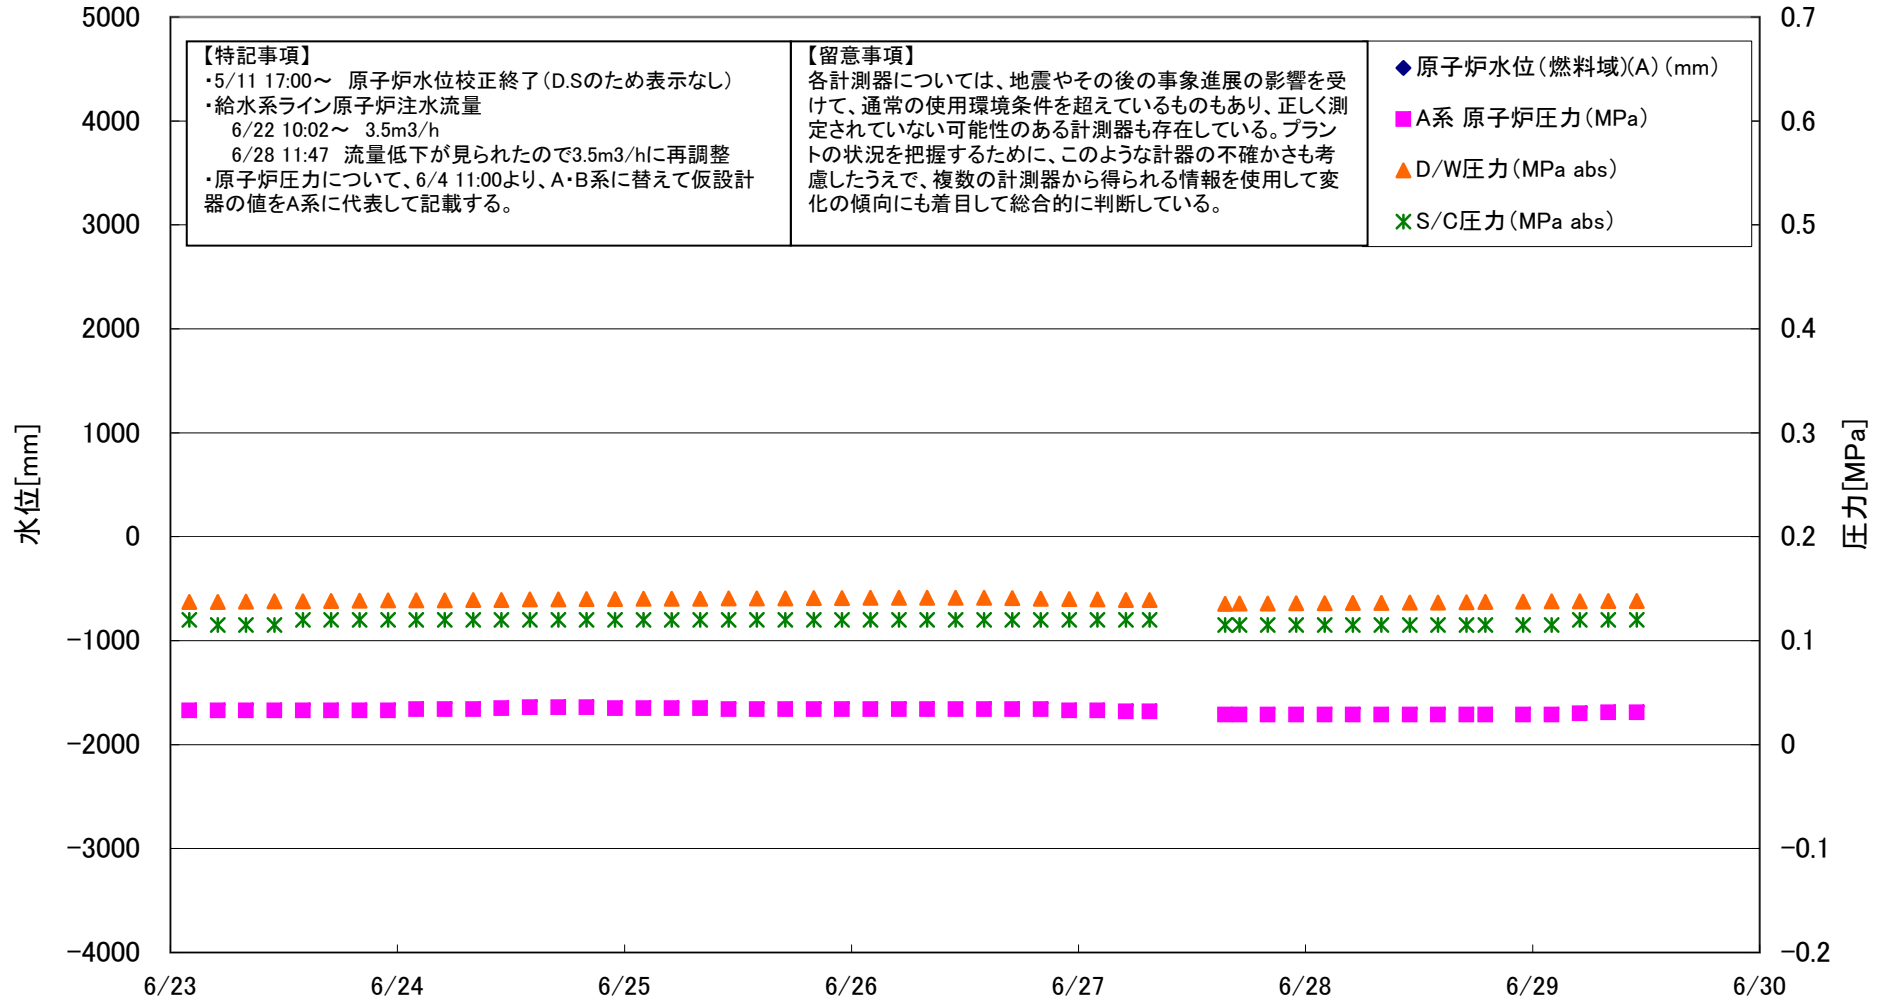

福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力 (MPa) | B系 原子炉 圧力 (MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 6/23 2:00 | | -1550 | 0.033 | - | 0.1372 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.75E+01 | 7.77E-01 | 8.03E-01 | |
| 6/23 5:00 | | -1550 | 0.033 | - | 0.1374 | 0.115 | 0.00E+00 | 5.43E+01 | 7.77E-01 | 8.03E-01 | |
| 6/23 8:00 | | -1600 | 0.033 | - | 0.1375 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.56E+01 | 7.77E-01 | 8.04E-01 | |
| 6/23 11:00 | | -1600 | 0.033 | - | 0.1379 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.76E+01 | 7.76E-01 | 8.03E-01 | |
| 6/23 14:00 | | -1600 | 0.033 | - | 0.1380 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.77E+01 | 7.76E-01 | 8.03E-01 | |
| 6/23 17:00 | | -1600 | 0.033 | - | 0.1383 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.95E+01 | 7.75E-01 | 8.02E-01 | |
| 6/23 20:00 | | -1650 | 0.033 | - | 0.1385 | 0.120 | 0.00E+00 | 1.19E+02 | 7.75E-01 | 8.03E-01 | |
| 6/23 23:00 | | -1550 | 0.033 | - | 0.1387 | 0.120 | 0.00E+00 | 8.82E+01 | 7.74E-01 | 8.02E-01 | |
| 6/24 2:00 | | -1550 | 0.034 | - | 0.1388 | 0.120 | 0.00E+00 | 5.00E+01 | 7.74E-01 | 8.01E-01 | |
| 6/24 5:00 | | -1550 | 0.034 | - | 0.1388 | 0.120 | 0.00E+00 | 4.16E+01 | 7.73E-01 | 8.01E-01 | |
| 6/24 8:00 | | -1550 | 0.034 | - | 0.1390 | 0.120 | 0.00E+00 | 4.63E+01 | 7.73E-01 | 8.01E-01 | |
| 6/24 11:00 | | -1550 | 0.035 | - | 0.1392 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.46E+01 | 7.72E-01 | 8.01E-01 | |
| 6/24 14:00 | | -1550 | 0.036 | - | 0.1396 | 0.120 | 0.00E+00 | 2.57E+02 | 7.72E-01 | 8.01E-01 | |
| 6/24 17:00 | | -1550 | 0.036 | - | 0.1397 | 0.120 | 0.00E+00 | 1.76E+02 | 7.72E-01 | 8.01E-01 | |
| 6/24 20:00 | | -1550 | 0.036 | - | 0.1401 | 0.120 | 0.00E+00 | 4.05E+01 | 7.71E-01 | 8.00E-01 | |
| 6/24 23:00 | | -1550 | 0.035 | - | 0.1402 | 0.120 | 0.00E+00 | 4.23E+01 | 7.71E-01 | 8.01E-01 | |
| 6/25 2:00 | | -1650 | 0.035 | - | 0.1404 | 0.120 | 0.00E+00 | 5.68E+01 | 7.71E-01 | 8.00E-01 | |
| 6/25 5:00 | | -1650 | 0.035 | - | 0.1404 | 0.120 | 0.00E+00 | 4.26E+01 | 7.70E-01 | 7.99E-01 | |
| 6/25 8:00 | | -1650 | 0.035 | - | 0.1404 | 0.120 | 0.00E+00 | 2.98E+01 | 7.70E-01 | 7.98E-01 | |
| 6/25 11:00 | | -1700 | 0.034 | - | 0.1406 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.44E+01 | 7.70E-01 | 7.98E-01 | |
| 6/25 14:00 | | -1700 | 0.034 | - | 0.1407 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.22E+01 | 7.70E-01 | 7.98E-01 | |
| 6/25 17:00 | | -1700 | 0.034 | - | 0.1408 | 0.120 | 0.00E+00 | 4.50E+01 | 7.69E-01 | 7.98E-01 | |
| 6/25 20:00 | | -1700 | 0.034 | - | 0.1410 | 0.120 | 0.00E+00 | 2.82E+02 | 7.69E-01 | 7.98E-01 | |
| 6/25 23:00 | | -1700 | 0.034 | - | 0.1411 | 0.120 | 0.00E+00 | 4.31E+01 | 7.69E-01 | 7.98E-01 | |
| 6/26 2:00 | | -1700 | 0.034 | - | 0.1412 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.60E+01 | 7.68E-01 | 7.98E-01 | |
| 6/26 5:00 | | -1700 | 0.034 | - | 0.1412 | 0.120 | 0.00E+00 | 1.98E+02 | 7.68E-01 | 7.99E-01 | |
| 6/26 8:00 | | -1700 | 0.034 | - | 0.1413 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.94E+01 | 7.68E-01 | 7.98E-01 | |
| 6/26 11:00 | | -1700 | 0.034 | - | 0.1412 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.50E+01 | 7.68E-01 | 7.98E-01 | |
| 6/26 14:00 | | -1700 | 0.034 | - | 0.1413 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.58E+01 | 7.68E-01 | 7.97E-01 | |
| 6/26 17:00 | | -1700 | 0.034 | - | 0.1411 | 0.120 | 0.00E+00 | 2.63E+02 | 7.67E-01 | 7.97E-01 | |
| 6/26 20:00 | | -1700 | 0.034 | - | 0.1403 | 0.120 | 0.00E+00 | 2.53E+02 | 7.67E-01 | 7.96E-01 | |
| 6/26 23:00 | | -1700 | 0.033 | - | 0.1399 | 0.120 | 0.00E+00 | 2.84E+01 | 7.66E-01 | 7.96E-01 | |
| 6/27 2:00 | | -1700 | 0.033 | - | 0.1396 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.48E+01 | 7.66E-01 | 7.95E-01 | |
| 6/27 5:00 | | -1700 | 0.032 | - | 0.1391 | 0.120 | 0.00E+00 | 7.92E+01 | 7.65E-01 | 7.94E-01 | |
| 6/27 7:30 | | -1700 | 0.032 | - | 0.1390 | 0.120 | 0.00E+00 | 5.10E+01 | 7.65E-01 | 7.93E-01 | |
| 6/27 8:00 | | | | | | | | | | | 所内電源切替に伴うデータ欠測 |
| 6/27 11:00 | | | | | | | | | | | 所内電源切替に伴うデータ欠測 |
| 6/27 14:00 | | | | | | | | | | | 所内電源切替に伴うデータ欠測 |
| 6/27 15:30 | | -1700 | 0.029 | - | 0.1355 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.44E+01 | 7.06E-01 | 7.26E-01 | |
| 6/27 17:00 | | -1600 | 0.029 | - | 0.1357 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.70E+01 | 7.19E-01 | 7.39E-01 | |
| 6/27 20:00 | | -1600 | 0.029 | - | 0.1358 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.90E+01 | 7.30E-01 | 7.51E-01 | |
| 6/27 23:00 | | -1600 | 0.029 | - | 0.1359 | 0.115 | 0.00E+00 | 5.88E+01 | 7.36E-01 | 7.57E-01 | |
| 6/28 2:00 | | -1650 | 0.029 | - | 0.1361 | 0.115 | 0.00E+00 | 6.00E+01 | 7.40E-01 | 7.61E-01 | |
| 6/28 5:00 | | -1650 | 0.029 | - | 0.1363 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.54E+01 | 7.43E-01 | 7.64E-01 | |
| 6/28 8:00 | | -1650 | 0.029 | - | 0.1363 | 0.115 | 0.00E+00 | 5.18E+01 | 7.46E-01 | 7.67E-01 | |
| 6/28 11:00 | | -1650 | 0.029 | - | 0.1365 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.22E+01 | 7.48E-01 | 7.69E-01 | |
| 6/28 14:00 | | -1650 | 0.029 | - | 0.1367 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.56E+01 | 7.49E-01 | 7.72E-01 | |
| 6/28 17:00 | | -1650 | 0.029 | - | 0.1371 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.20E+01 | 7.50E-01 | 7.72E-01 | |
| 6/28 19:00 | | -1650 | 0.029 | - | 0.1372 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.16E+01 | 7.51E-01 | 7.74E-01 | |
| 6/28 23:00 | | -1650 | 0.029 | - | 0.1375 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.10E+01 | 7.52E-01 | 7.75E-01 | |
| 6/29 2:00 | | -1650 | 0.029 | - | 0.1378 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.27E+01 | 7.52E-01 | 7.75E-01 | |
| 6/29 5:00 | | -1650 | 0.030 | - | 0.1379 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.38E+01 | 7.53E-01 | 7.75E-01 | |
| 6/29 8:00 | | -1650 | 0.031 | - | 0.1381 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.10E+01 | 7.54E-01 | 7.75E-01 | |
| 6/29 11:00 | | -1650 | 0.031 | - | 0.1383 | 0.120 | 0.00E+00 | 2.93E+01 | 7.54E-01 | 7.75E-01 | |

DS

計器不良 計器不良