


## 福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

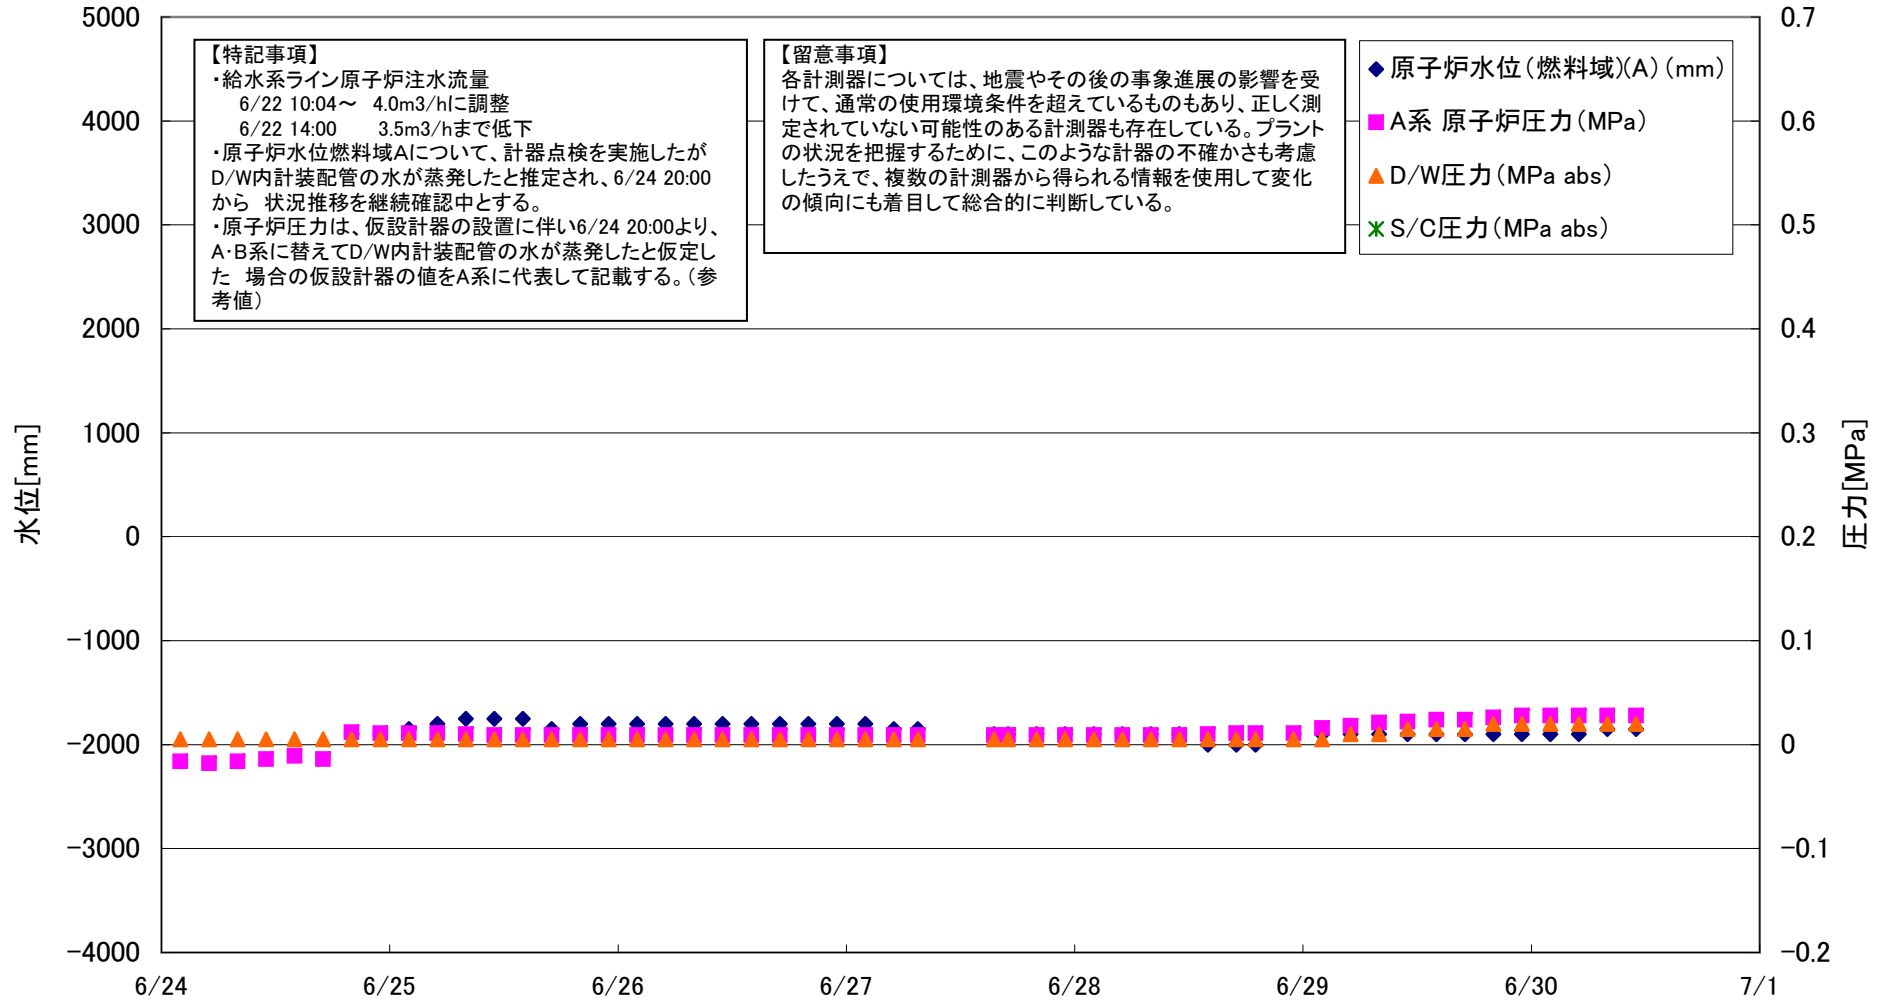

福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
6/24 2:00		-2150	-0.016	-0.005	0.005		1.40E+01	1.54E+01	2.39E-01	1.83E+01	0.012	計器点検中(原子炉水位燃料域A系)
6/24 5:00		-2150	-0.018	-0.007	0.005		1.40E+01	1.54E+01	2.39E-01	1.83E+01	0.011	計器点検中(原子炉水位燃料域A系)
6/24 8:00		-2150	-0.016	-0.005	0.005		1.40E+01	1.54E+01	2.39E-01	1.82E+01	0.011	計器点検中(原子炉水位燃料域A系)
6/24 11:00		-2150	-0.014	-0.005	0.005		1.40E+01	1.54E+01	2.39E-01	1.82E+01	0.014	計器点検中(原子炉水位燃料域A系)
6/24 14:00		-2150	-0.011	-0.002	0.005		1.40E+01	1.54E+01	2.39E-01	1.82E+01	0.014	計器点検中(原子炉水位燃料域A系)
6/24 17:00		-2150	-0.014	-0.002	0.005		1.40E+01	1.54E+01	2.38E-01	1.82E+01	0.013	計器点検中(原子炉水位燃料域A系)
6/24 20:00	-1900	-2150	0.012	-	0.005		1.40E+01	1.54E+01	2.38E-01	1.83E+01	0.012	
6/24 23:00	-1900	-2150	0.011	-	0.005		1.40E+01	1.54E+01	2.38E-01	1.85E+01	0.013	
6/25 2:00	-1850	-2150	0.011	-	0.005		1.40E+01	1.54E+01	2.37E-01	1.82E+01	0.013	
6/25 5:00	-1800	-2150	0.011	-	0.005		1.40E+01	1.53E+01	2.37E-01	1.81E+01	0.012	
6/25 8:00	-1750	-2150	0.010	-	0.005		1.40E+01	1.53E+01	2.36E-01	1.79E+01	0.015	
6/25 11:00	-1750	-2150	0.009	-	0.005		1.40E+01	1.53E+01	2.36E-01	1.77E+01	0.012	
6/25 14:00	-1750	-2150	0.009	-	0.005		1.40E+01	1.53E+01	2.35E-01	1.76E+01	0.012	
6/25 17:00	-1850	-2150	0.009	-	0.005		1.40E+01	1.53E+01	2.35E-01	1.77E+01	0.014	
6/25 20:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.40E+01	1.53E+01	2.34E-01	1.76E+01	0.012	
6/25 23:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.40E+01	1.53E+01	2.34E-01	1.75E+01	0.012	
6/26 2:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.40E+01	1.53E+01	2.33E-01	1.74E+01	0.011	
6/26 5:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.33E-01	1.74E+01	0.011	
6/26 8:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.32E-01	1.74E+01	0.012	
6/26 11:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.32E-01	1.74E+01	0.012	
6/26 14:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.31E-01	1.73E+01	0.011	
6/26 17:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.31E-01	1.69E+01	0.011	
6/26 20:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.31E-01	1.69E+01	0.013	
6/26 23:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.30E-01	1.68E+01	0.012	
6/27 2:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.30E-01	1.67E+01	0.012	
6/27 5:00	-1850	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.30E-01	1.66E+01	0.012	
6/27 7:30	-1850	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.29E-01	1.65E+01	0.012	
6/27 8:00												所内電源切替に伴うデータ欠測
6/27 11:00												所内電源切替に伴うデータ欠測
6/27 14:00												所内電源切替に伴うデータ欠測
6/27 15:30	-1900	-2150	0.009	-	0.005		1.34E+01	1.52E+01	2.28E-01	3.40E+01	0.010	
6/27 17:00	-1900	-2150	0.009	-	0.005		1.35E+01	1.52E+01	2.29E-01	2.02E+01	0.012	
6/27 20:00	-1900	-2150	0.009	-	0.005		1.36E+01	1.52E+01	2.29E-01	1.78E+01	0.012	
6/27 23:00	-1900	-2150	0.009	-	0.005		1.37E+01	1.52E+01	2.28E-01	1.72E+01	0.010	
6/28 2:00	-1900	-2150	0.009	-	0.005		1.37E+01	1.52E+01	2.28E-01	1.53E+01	0.010	
6/28 5:00	-1900	-2150	0.009	-	0.005		1.37E+01	1.52E+01	2.27E-01	1.63E+01	0.010	
6/28 8:00	-1900	-2150	0.009	-	0.005		1.37E+01	1.52E+01	2.27E-01	1.60E+01	0.010	
6/28 11:00	-1900	-2150	0.009	-	0.005		1.38E+01	1.52E+01	2.26E-01	1.64E+01	0.010	
6/28 14:00	-2000	-2150	0.010	-	0.005		1.38E+01	1.52E+01	2.26E-01	1.66E+01	0.010	
6/28 17:00	-2000	-2150	0.011	-	0.005		1.38E+01	1.52E+01	2.25E-01	1.54E+01	0.010	
6/28 19:00	-2000	-2150	0.011	-	0.005		1.38E+01	1.52E+01	2.25E-01	1.54E+01	0.012	
6/28 23:00	-1900	-2150	0.011	-	0.005		1.37E+01	1.52E+01	2.25E-01	1.62E+01	0.010	
6/29 2:00	-1900	-2150	0.016	-	0.005		1.37E+01	1.51E+01	2.24E-01	1.63E+00	0.011	
6/29 5:00	-1900	-2150	0.018	-	0.010		1.37E+01	1.51E+01	2.23E-01	1.62E+01	0.010	
6/29 8:00	-1900	-2150	0.021	-	0.010		1.37E+01	1.51E+01	2.22E-01	1.61E+01	0.010	
6/29 11:00	-1900	-2150	0.022	-	0.015		1.36E+01	1.51E+01	2.21E-01	1.60E+01	0.010	
6/29 14:00	-1900	-2150	0.024	-	0.015		1.36E+01	1.50E+01	2.20E-01	1.59E+01	0.010	
6/29 17:00	-1900	-2150	0.024	-	0.015		1.36E+01	1.50E+01	2.20E-01	1.58E+01	0.010	
6/29 20:00	-1900	-2150	0.026	-	0.020		1.36E+01	1.50E+01	2.21E-01	1.56E+01	0.010	
6/29 23:00	-1900	-2150	0.028	-	0.020		1.36E+01	1.50E+01	2.20E-01	1.55E+01	0.010	
6/30 2:00	-1900	-2150	0.028	-	0.020		1.36E+01	1.50E+01	2.19E-01	1.54E+01	0.010	
6/30 5:00	-1900	-2150	0.028	-	0.020		1.36E+01	1.50E+01	2.16E-01	1.52E+01	0.010	
6/30 8:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.36E+01	1.50E+01	2.14E-01	1.51E+01	0.010	
6/30 11:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.36E+01	1.50E+01	2.13E-01	1.50E+01	0.010	

計器不良

計器不良