
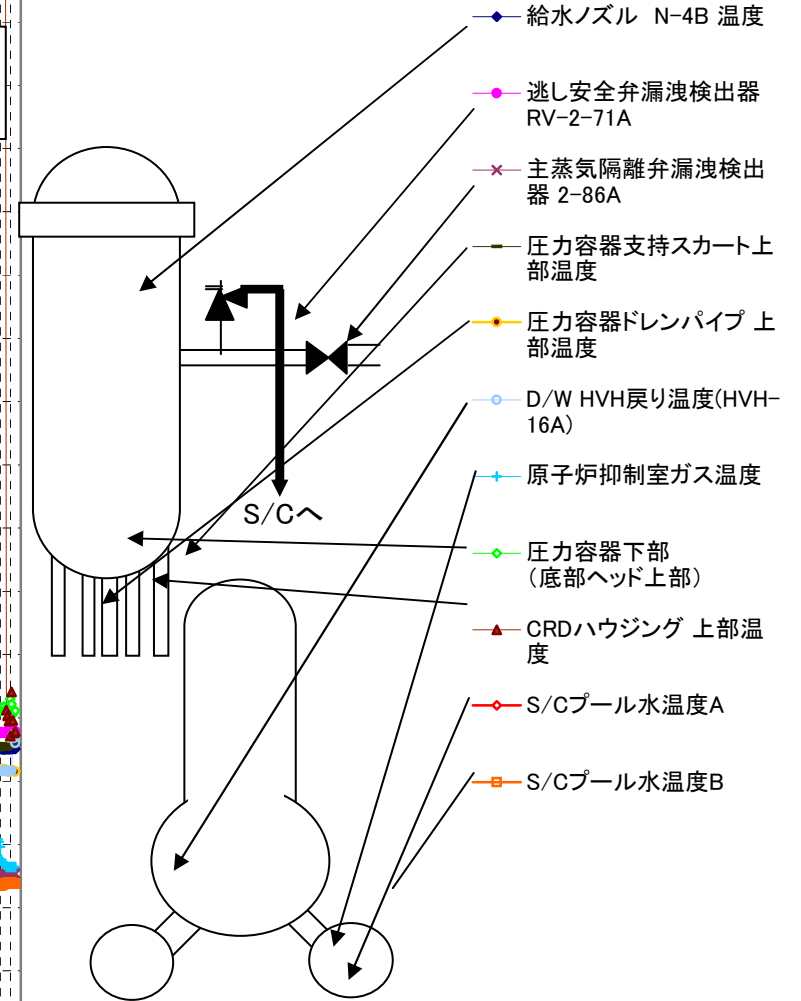


福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ(代表点)

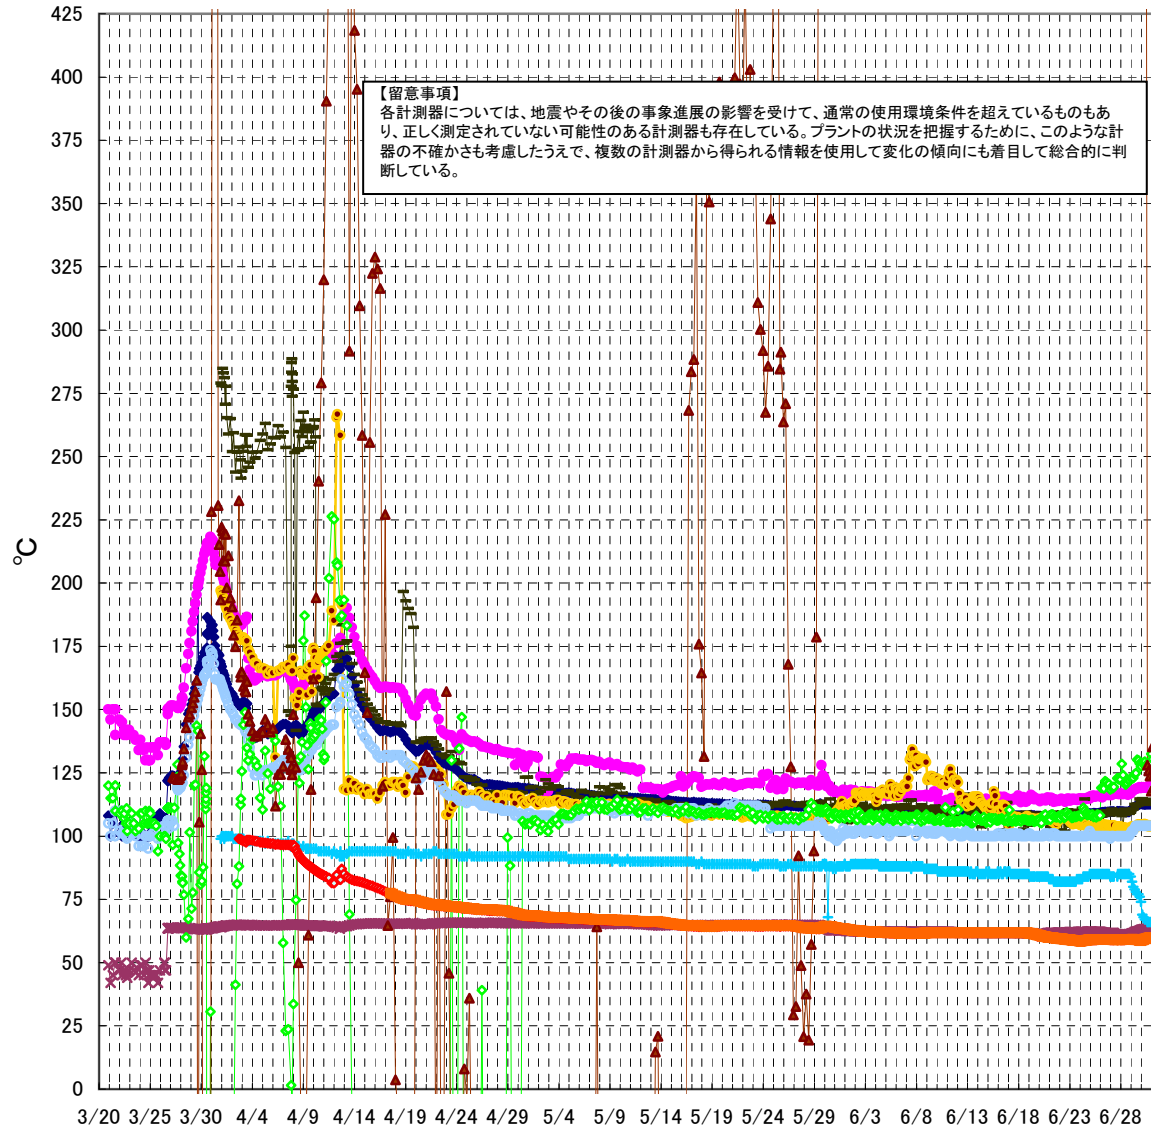

福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	逃し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A	主蒸気隔離弁漏洩 検出器 2-86A	給水ノズル 温度	N-4B CRDハウジング 上部温度	圧力容器下部 (底部ヘッド上部)	圧力容器支持ス カート上部温度	圧力容器ドレンパ イプ 上部温度	D/W HVH戻り温 度(HVH-16A)	RPVベロー シール	原子炉抑制室 ガス温度	S/Cプール 水温度A	S/Cプール 水温度B	備考
6/25 2:00	115.8	62.4	108.8	566.0	108.3	109.2	102.8	101.0		85.0	58.9	59.0	
6/25 5:00	115.4	62.3	109.0	565.9	108.6	100.5	102.6	100.0		85.0	59.0	59.0	
6/25 8:00	116.0	62.3	109.1	565.9	107.6	107.1	104.3	100.0		85.0	59.0	59.0	
6/25 11:00	115.5	62.2	109.1	565.9	107.9	106.9	104.3	100.0		85.0	59.0	59.1	
6/25 14:00	115.6	62.2	109.0	565.8	107.4	106.9	104.0	100.0		85.0	59.0	59.1	
6/25 17:00	115.9	62.2	109.0	565.8	108.6	109.8	103.6	100.0		85.0	59.1	59.1	
6/25 20:00	115.9	62.2	109.1	565.8	107.9	107.5	104.1	100.0		85.0	59.1	59.1	
6/25 23:00	115.6	62.2	109.2	565.8	108.2	109.2	103.9	100.0		85.0	59.1	59.1	
6/26 2:00	115.9	62.1	109.3	565.7	119.1	107.9	104.3	100.0		85.0	59.1	59.1	
6/26 5:00	115.3	62.0	109.4	565.7	119.1	108.1	104.1	100.0		85.0	59.1	59.1	
6/26 8:00	116.4	61.9	109.4	565.7	118.8	110.0	104.7	100.0		85.0	59.1	59.1	
6/26 11:00	116.3	61.9	109.6	565.7	121.7	108.4	104.4	100.0		85.0	59.1	59.1	
6/26 14:00	116.6	61.8	109.5	565.6	121.4	108.7	103.7	100.0		85.0	59.1	59.1	
6/26 17:00	116.5	61.8	109.6	565.6	120.3	109.7	104.4	100.0		85.0	59.1	59.1	
6/26 20:00	116.2	61.8	109.6	565.6	120.6	109.4	104.0	100.0		85.0	59.1	59.1	
6/26 23:00	116.7	61.8	109.7	565.6	118.4	108.3	104.1	99.0		84.0	59.0	59.1	
6/27 2:00	116.2	61.8	109.7	565.6	119.4	110.6	104.2	100.0		84.0	59.0	59.1	
6/27 5:00	116.5	61.7	109.7	565.6	118.9	110.5	103.9	100.0		84.0	59.0	59.0	
6/27 7:30	116.5	61.7	109.7	565.6	119.5	108.9	104.2	100.0		84.0	59.0	59.0	
6/27 8:00													所内電源切替に伴うデータ欠測
6/27 11:00													所内電源切替に伴うデータ欠測
6/27 14:00													所内電源切替に伴うデータ欠測
6/27 15:30	116.7	60.3	109.8	565.3	122.9	110.2	103.7	100.0		84.0	58.9	58.9	
6/27 17:00	117.0	60.6	109.7	565.5	122.8	109.6	103.8	100.0		85.0	59.0	58.9	
6/27 20:00	116.5	61.0	109.8	565.6	122.3	108.5	103.7	100.0		85.0	59.2	59.0	
6/27 23:00	116.8	61.2	109.7	565.6	122.3	109.4	103.8	100.0		85.0	59.0	59.0	
6/28 2:00	116.7	61.3	109.7	565.6	128.6	108.0	103.6	100.0		85.0	59.0	59.0	
6/28 5:00	116.5	61.4	109.7	565.5	124.1	103.4	103.5	100.0		85.0	59.0	59.1	
6/28 8:00	116.7	61.3	109.6	565.5	121.1	110.6	103.4	100.0		85.0	59.0	59.1	
6/28 11:00	116.6	61.3	109.6	565.5	120.3	108.5	103.3	100.0		85.0	59.1	59.1	
6/28 14:00	116.6	61.3	109.6	565.5	121.0	109.1	103.1	100.0		85.0	59.1	59.1	
6/28 17:00	116.3	61.2	109.6	565.5	122.1	109.9	102.9	100.0		85.0	59.1	59.1	
6/28 19:00	116.8	61.3	109.6	565.5	122.1	109.0	103.2	100.0		85.0	59.1	59.1	
6/28 23:00	116.8	61.4	110.2	565.5	122.8	109.5	103.3	101.0		84.0	59.1	59.1	
6/29 2:00	117.6	61.6	110.8	565.5	122.7	110.5	103.8	102.0		82.0	59.2	59.2	
6/29 5:00	118.1	61.8	111.2	565.5	123.0	110.7	103.9	102.0		80.0	59.1	59.2	
6/29 8:00	118.3	62.1	111.5	565.5	124.4	112.5	103.7	103.0		79.0	59.0	59.1	
6/29 11:00	118.5	62.3	111.9	565.5	124.9	111.9	103.3	104.0		78.0	58.9	59.0	
6/29 14:00	118.8	62.4	112.2	565.5	130.2	112.6	103.7	104.0		77.0	58.8	58.9	6/29 14:00までのベローシール 温度は計器不良値
6/29 17:00	118.9	62.5	112.4	565.5	130.0	112.4	104.6	104.0	152.0	77.0	58.8	58.9	6/29 17:00以降ベローシール温 度の記載計器を変更
6/29 20:00	119.3	62.7	112.6	565.5	128.7	114.6	104.3	104.0	152.0	76.0	58.7	58.7	
6/29 23:00	118.9	63.0	112.8	565.5	127.6	113.7	104.7	104.0	152.0	74.0	58.7	58.6	
6/30 2:00	119.1	63.1	112.6	565.5	128.8	114.7	104.5	104.0	152.0	69.0	58.8	58.8	
6/30 5:00	119.3	63.2	112.6	565.5	129.1	112.6	104.7	104.0	152.0	68.0	59.0	59.0	
6/30 8:00	119.1	63.2	112.5	565.5	129.4	114.3	104.8	104.0	152.0	67.0	59.2	59.3	
6/30 11:00	119.0	63.3	112.6	565.5	128.2	112.5	104.4	104.0	151.0	67.0	59.4	59.4	
6/30 14:00	119.5	63.5	112.6	128.0	127.7	113.6	104.4	104.0	151.0	66.0	59.6	59.6	
6/30 17:00	119.6	63.4	112.6	125.8	127.7	113.1	103.8	104.0	150.0	66.0	59.6	59.7	
6/30 20:00	119.9	63.5	112.6	123.7	128.7	114.5	104.3	104.0	150.0	66.0	59.7	59.8	
6/30 23:00	119.5	63.7	112.6	117.8	132.5	114.3	103.7	104.0	149.0	66.0	59.7	59.7	
7/1 2:00	119.4	63.7	112.7	135.2	130.5	114.2	103.9	104.0	149.0	66.0	59.7	59.7	
7/1 5:00	119.4	63.7	112.7	124.0	126.4	113.7	104.1	118.0	148.0	66.0	59.6	59.6	
7/1 8:00	119.5	63.8	112.7	119.1	127.8	114.2	104.0	117.0	148.0	66.0	59.6	59.6	
7/1 11:00	119.7	63.4	112.7	119.6	127.8	114.8	103.8	115.0	148.0	66.0	59.5	59.5	

計器不良