
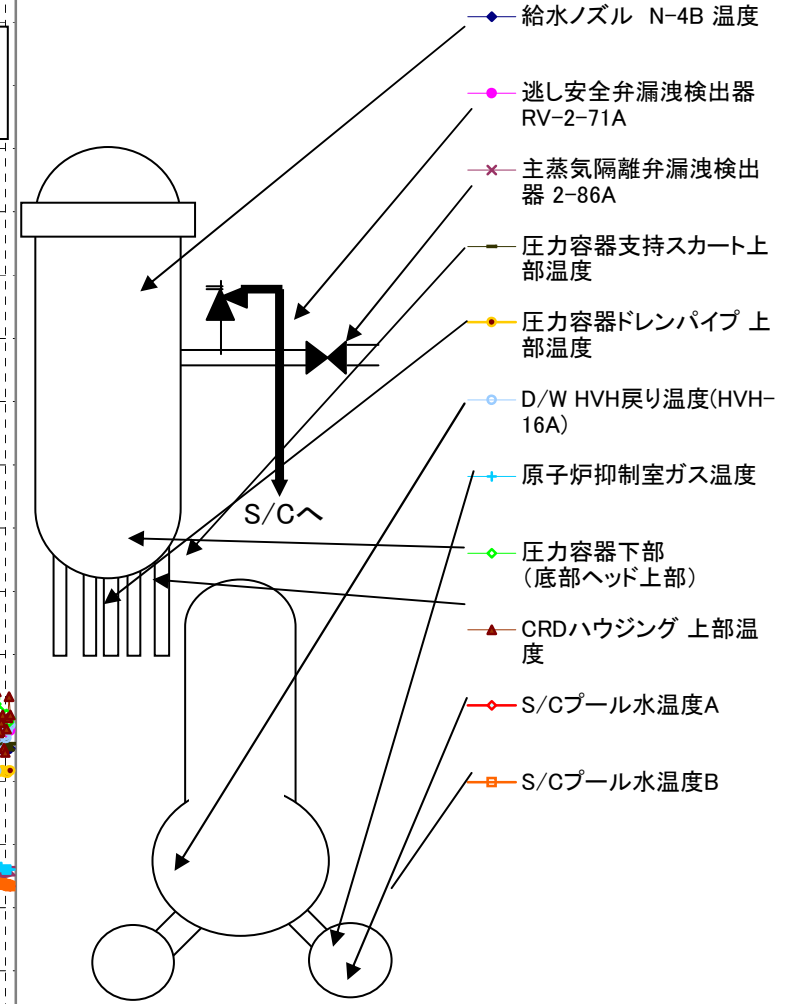


福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ(代表点)

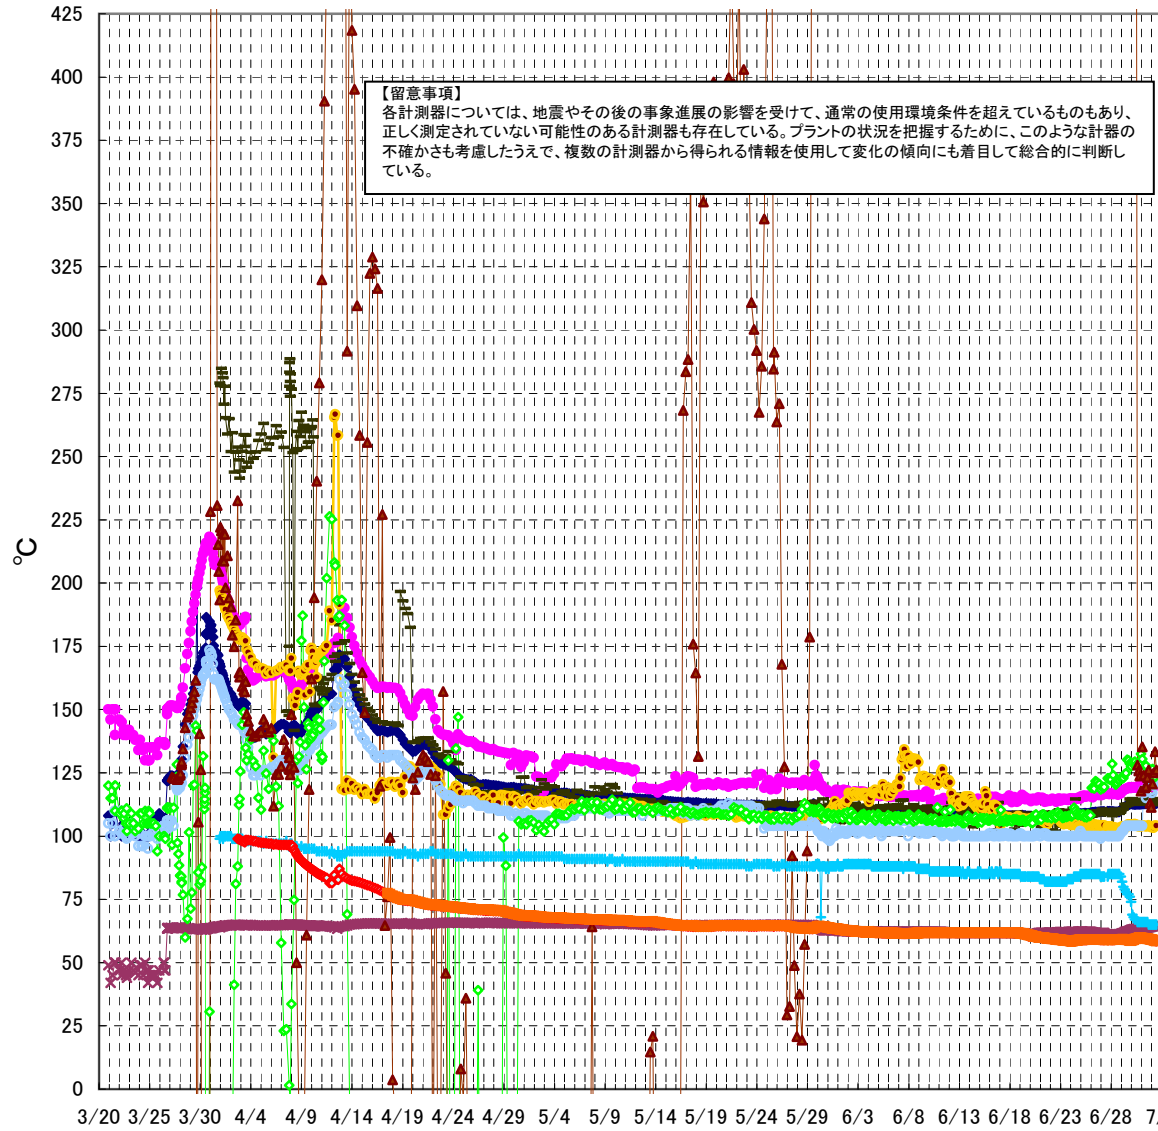

福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 逃し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A | 主蒸気隔離弁漏洩 検出器 2-86A | 給水ノズル 温度 N-4B | GRDハウジング 上部温度 | 圧力容器下部 (底部ヘッド上部) | 圧力容器支持ス カート上部温度 | 圧力容器ドレンパ イプ 上部温度 | D/W HVH戻り温 度(HVH-16A) | RPVペロー シール | 原子炉抑制室 ガス温度 | S/Cプールの 水温度A | S/Cプールの 水温度B | 備考 |
|------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| 6/26 2:00 | 115.9 | 62.1 | 109.3 | 565.7 | 119.1 | 107.9 | 104.3 | 100.0 | | 85.0 | 59.1 | 59.1 | |
| 6/26 5:00 | 115.3 | 62.0 | 109.4 | 565.7 | 119.1 | 108.1 | 104.1 | 100.0 | | 85.0 | 59.1 | 59.1 | |
| 6/26 8:00 | 116.4 | 61.9 | 109.4 | 565.7 | 118.8 | 110.0 | 104.7 | 100.0 | | 85.0 | 59.1 | 59.1 | |
| 6/26 11:00 | 116.3 | 61.9 | 109.6 | 565.7 | 121.7 | 108.4 | 104.4 | 100.0 | | 85.0 | 59.1 | 59.1 | |
| 6/26 14:00 | 116.6 | 61.8 | 109.5 | 565.6 | 121.4 | 108.7 | 103.7 | 100.0 | | 85.0 | 59.1 | 59.1 | |
| 6/26 17:00 | 116.5 | 61.8 | 109.6 | 565.6 | 120.3 | 109.7 | 104.4 | 100.0 | | 85.0 | 59.1 | 59.1 | |
| 6/26 20:00 | 116.2 | 61.8 | 109.6 | 565.6 | 120.6 | 109.4 | 104.0 | 100.0 | | 85.0 | 59.1 | 59.1 | |
| 6/26 23:00 | 116.7 | 61.8 | 109.7 | 565.6 | 118.4 | 108.3 | 104.1 | 99.0 | | 84.0 | 59.0 | 59.1 | |
| 6/27 2:00 | 116.2 | 61.8 | 109.7 | 565.6 | 119.4 | 110.6 | 104.2 | 100.0 | | 84.0 | 59.0 | 59.1 | |
| 6/27 5:00 | 116.5 | 61.7 | 109.7 | 565.6 | 118.9 | 110.5 | 103.9 | 100.0 | | 84.0 | 59.0 | 59.0 | |
| 6/27 7:30 | 116.5 | 61.7 | 109.7 | 565.6 | 119.5 | 108.9 | 104.2 | 100.0 | | 84.0 | 59.0 | 59.0 | |
| 6/27 8:00 | | | | | | | | | | | | | 所内電源切替に伴うデータ欠測 |
| 6/27 11:00 | | | | | | | | | | | | | 所内電源切替に伴うデータ欠測 |
| 6/27 14:00 | | | | | | | | | | | | | 所内電源切替に伴うデータ欠測 |
| 6/27 15:30 | 116.7 | 60.3 | 109.8 | 565.3 | 122.9 | 110.2 | 103.7 | 100.0 | | 84.0 | 58.9 | 58.9 | |
| 6/27 17:00 | 117.0 | 60.6 | 109.7 | 565.5 | 122.8 | 109.6 | 103.8 | 100.0 | | 85.0 | 59.0 | 58.9 | |
| 6/27 20:00 | 116.5 | 61.0 | 109.8 | 565.6 | 122.3 | 108.5 | 103.7 | 100.0 | | 85.0 | 59.2 | 59.0 | |
| 6/27 23:00 | 116.8 | 61.2 | 109.7 | 565.6 | 122.3 | 109.4 | 103.8 | 100.0 | | 85.0 | 59.0 | 59.0 | |
| 6/28 2:00 | 116.7 | 61.3 | 109.7 | 565.6 | 128.6 | 108.0 | 103.6 | 100.0 | | 85.0 | 59.0 | 59.0 | |
| 6/28 5:00 | 116.5 | 61.4 | 109.7 | 565.5 | 124.1 | 103.4 | 103.5 | 100.0 | | 85.0 | 59.0 | 59.1 | |
| 6/28 8:00 | 116.7 | 61.3 | 109.6 | 565.5 | 121.1 | 110.6 | 103.4 | 100.0 | | 85.0 | 59.0 | 59.1 | |
| 6/28 11:00 | 116.6 | 61.3 | 109.6 | 565.5 | 120.3 | 108.5 | 103.3 | 100.0 | | 85.0 | 59.1 | 59.1 | |
| 6/28 14:00 | 116.6 | 61.3 | 109.6 | 565.5 | 121.0 | 109.1 | 103.1 | 100.0 | | 85.0 | 59.1 | 59.1 | |
| 6/28 17:00 | 116.3 | 61.2 | 109.6 | 565.5 | 122.1 | 109.9 | 102.9 | 100.0 | | 85.0 | 59.1 | 59.1 | |
| 6/28 19:00 | 116.8 | 61.3 | 109.6 | 565.5 | 122.1 | 109.0 | 103.2 | 100.0 | | 85.0 | 59.1 | 59.1 | |
| 6/28 23:00 | 116.8 | 61.4 | 110.2 | 565.5 | 122.8 | 109.5 | 103.3 | 101.0 | | 84.0 | 59.1 | 59.1 | |
| 6/29 2:00 | 117.6 | 61.6 | 110.8 | 565.5 | 122.7 | 110.5 | 103.8 | 102.0 | | 82.0 | 59.2 | 59.2 | |
| 6/29 5:00 | 118.1 | 61.8 | 111.2 | 565.5 | 123.0 | 110.7 | 103.9 | 102.0 | | 80.0 | 59.1 | 59.2 | |
| 6/29 8:00 | 118.3 | 62.1 | 111.5 | 565.5 | 124.4 | 112.5 | 103.7 | 103.0 | | 79.0 | 59.0 | 59.1 | |
| 6/29 11:00 | 118.5 | 62.3 | 111.9 | 565.5 | 124.9 | 111.9 | 103.3 | 104.0 | | 78.0 | 58.9 | 59.0 | |
| 6/29 14:00 | 118.8 | 62.4 | 112.2 | 565.5 | 130.2 | 112.6 | 103.7 | 104.0 | | 77.0 | 58.8 | 58.9 | 6/29 14:00までのペローシール 温度は計器不良値 |
| 6/29 17:00 | 118.9 | 62.5 | 112.4 | 565.5 | 130.0 | 112.4 | 104.6 | 104.0 | 152.0 | 77.0 | 58.8 | 58.9 | 6/29 17:00以降ペローシール温 度の記載計器を変更 |
| 6/29 20:00 | 119.3 | 62.7 | 112.6 | 565.5 | 128.7 | 114.6 | 104.3 | 104.0 | 152.0 | 76.0 | 58.7 | 58.7 | |
| 6/29 23:00 | 118.9 | 63.0 | 112.8 | 565.5 | 127.6 | 113.7 | 104.7 | 104.0 | 152.0 | 74.0 | 58.7 | 58.6 | |
| 6/30 2:00 | 119.1 | 63.1 | 112.6 | 565.5 | 128.8 | 114.7 | 104.5 | 104.0 | 152.0 | 69.0 | 58.8 | 58.8 | |
| 6/30 5:00 | 119.3 | 63.2 | 112.6 | 565.5 | 129.1 | 112.6 | 104.7 | 104.0 | 152.0 | 68.0 | 59.0 | 59.0 | |
| 6/30 8:00 | 119.1 | 63.2 | 112.5 | 565.5 | 129.4 | 114.3 | 104.8 | 104.0 | 152.0 | 67.0 | 59.2 | 59.3 | |
| 6/30 11:00 | 119.0 | 63.3 | 112.6 | 565.5 | 128.2 | 112.5 | 104.4 | 104.0 | 151.0 | 67.0 | 59.4 | 59.4 | |
| 6/30 14:00 | 119.5 | 63.5 | 112.6 | 128.0 | 127.7 | 113.6 | 104.4 | 104.0 | 151.0 | 66.0 | 59.6 | 59.6 | |
| 6/30 17:00 | 119.6 | 63.4 | 112.6 | 125.8 | 127.7 | 113.1 | 103.8 | 104.0 | 150.0 | 66.0 | 59.6 | 59.7 | |
| 6/30 20:00 | 119.9 | 63.5 | 112.6 | 123.7 | 128.7 | 114.5 | 104.3 | 104.0 | 150.0 | 66.0 | 59.7 | 59.8 | |
| 6/30 23:00 | 119.5 | 63.7 | 112.6 | 117.8 | 132.5 | 114.3 | 103.7 | 104.0 | 149.0 | 66.0 | 59.7 | 59.7 | |
| 7/1 2:00 | 119.4 | 63.7 | 112.7 | 135.2 | 130.5 | 114.2 | 103.9 | 104.0 | 149.0 | 66.0 | 59.7 | 59.7 | |
| 7/1 5:00 | 119.4 | 63.7 | 112.7 | 124.0 | 126.4 | 113.7 | 104.1 | 118.0 | 148.0 | 66.0 | 59.6 | 59.6 | |
| 7/1 8:00 | 119.5 | 63.8 | 112.7 | 119.1 | 127.8 | 114.2 | 104.0 | 117.0 | 148.0 | 66.0 | 59.6 | 59.6 | |
| 7/1 11:00 | 119.7 | 63.4 | 112.7 | 119.6 | 127.8 | 114.8 | 103.8 | 115.0 | 148.0 | 66.0 | 59.5 | 59.5 | |
| 7/1 14:00 | 119.7 | 63.3 | 112.8 | 123.1 | 124.4 | 112.5 | 103.9 | 119.0 | 148.0 | 66.0 | 59.5 | 59.4 | |
| 7/1 17:00 | 119.7 | 63.9 | 112.9 | 126.1 | 125.6 | 114.0 | 104.3 | 120.0 | 148.0 | 65.0 | 59.4 | 59.4 | |
| 7/1 20:00 | 120.1 | 64.0 | 112.9 | 113.0 | 124.7 | 115.6 | 103.9 | 120.0 | 148.0 | 65.0 | 59.2 | 59.2 | |
| 7/1 23:00 | 119.5 | 64.2 | 112.8 | 111.3 | 124.7 | 113.1 | 103.5 | 118.0 | 148.0 | 65.0 | 59.1 | 59.1 | |
| 7/2 2:00 | 119.8 | 64.3 | 112.9 | 120.6 | 126.5 | 112.6 | 103.5 | 117.0 | 148.0 | 65.0 | 58.9 | 58.9 | |
| 7/2 5:00 | 119.7 | 64.4 | 112.9 | 125.0 | 123.5 | 113.8 | 103.3 | 120.0 | 148.0 | 65.0 | 58.8 | 58.8 | |
| 7/2 8:00 | 119.9 | 64.4 | 112.8 | 133.3 | 123.4 | 112.4 | 104.1 | 123.0 | 149.0 | 65.0 | 58.6 | 58.6 | |
| 7/2 11:00 | 119.9 | 64.4 | 112.8 | 126.2 | 124.9 | 114.7 | 104.1 | 122.0 | 149.0 | 65.0 | 58.5 | 58.4 | |

計器不良