


## 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

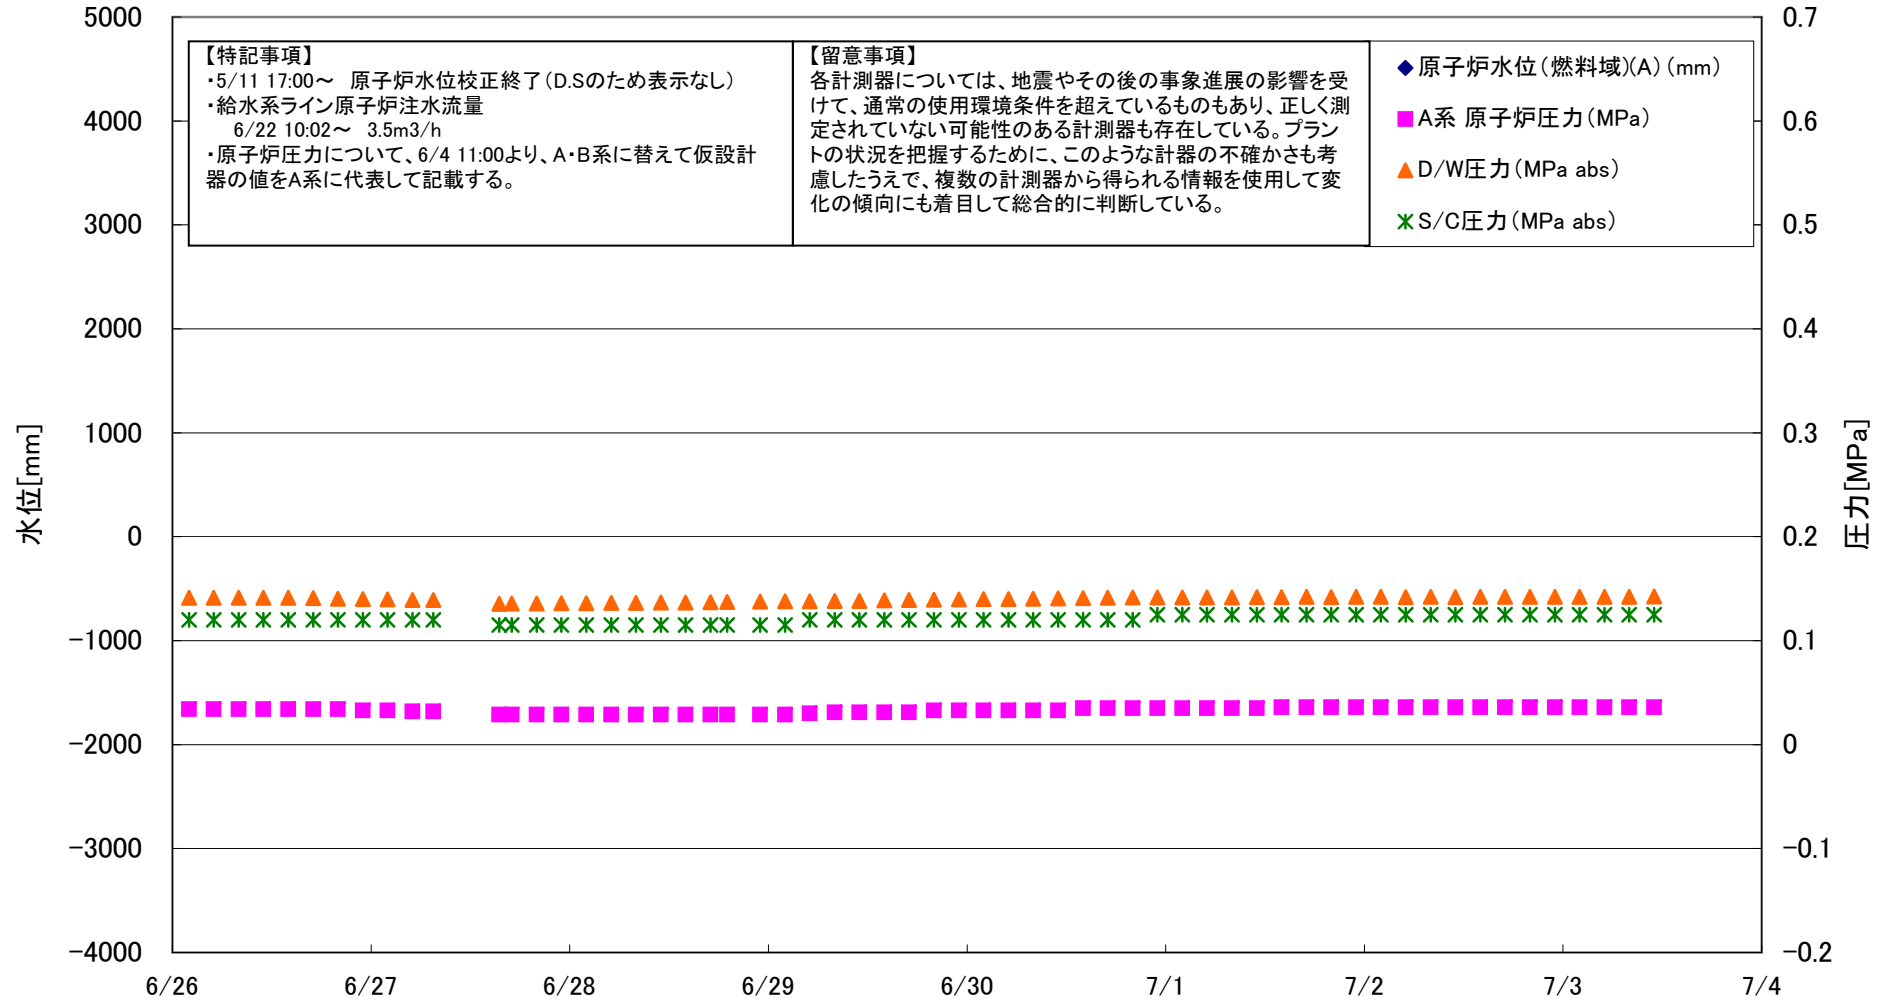

福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
6/26 2:00		-1700	0.034	--	0.1412	0.120	0.00E+00	3.60E+01	7.68E-01	7.98E-01	
6/26 5:00		-1700	0.034	--	0.1412	0.120	0.00E+00	1.98E+02	7.68E-01	7.99E-01	
6/26 8:00		-1700	0.034	--	0.1413	0.120	0.00E+00	3.94E+01	7.68E-01	7.98E-01	
6/26 11:00		-1700	0.034	--	0.1412	0.120	0.00E+00	3.50E+01	7.68E-01	7.98E-01	
6/26 14:00		-1700	0.034	--	0.1413	0.120	0.00E+00	3.58E+01	7.68E-01	7.97E-01	
6/26 17:00		-1700	0.034	--	0.1411	0.120	0.00E+00	2.63E+02	7.67E-01	7.97E-01	
6/26 20:00		-1700	0.034	--	0.1403	0.120	0.00E+00	2.53E+02	7.67E-01	7.96E-01	
6/26 23:00		-1700	0.033	--	0.1399	0.120	0.00E+00	2.84E+01	7.66E-01	7.96E-01	
6/27 2:00		-1700	0.033	--	0.1396	0.120	0.00E+00	3.48E+01	7.66E-01	7.95E-01	
6/27 5:00		-1700	0.032	--	0.1391	0.120	0.00E+00	7.92E+01	7.65E-01	7.94E-01	
6/27 7:30		-1700	0.032	--	0.1390	0.120	0.00E+00	5.10E+01	7.65E-01	7.93E-01	
6/27 8:00											所内電源切替に伴うデータ欠測
6/27 11:00											所内電源切替に伴うデータ欠測
6/27 14:00											所内電源切替に伴うデータ欠測
6/27 15:30		-1700	0.029	--	0.1355	0.115	0.00E+00	3.44E+01	7.06E-01	7.26E-01	
6/27 17:00		-1600	0.029	--	0.1357	0.115	0.00E+00	3.70E+01	7.19E-01	7.39E-01	
6/27 20:00		-1600	0.029	--	0.1358	0.115	0.00E+00	3.90E+01	7.30E-01	7.51E-01	
6/27 23:00		-1600	0.029	--	0.1359	0.115	0.00E+00	5.88E+01	7.36E-01	7.57E-01	
6/28 2:00		-1650	0.029	--	0.1361	0.115	0.00E+00	6.00E+01	7.40E-01	7.61E-01	
6/28 5:00		-1650	0.029	--	0.1363	0.115	0.00E+00	3.54E+01	7.43E-01	7.64E-01	
6/28 8:00		-1650	0.029	--	0.1363	0.115	0.00E+00	5.18E+01	7.46E-01	7.67E-01	
6/28 11:00		-1650	0.029	--	0.1365	0.115	0.00E+00	3.22E+01	7.48E-01	7.69E-01	
6/28 14:00		-1650	0.029	--	0.1367	0.115	0.00E+00	3.56E+01	7.49E-01	7.72E-01	
6/28 17:00		-1650	0.029	--	0.1371	0.115	0.00E+00	3.20E+01	7.50E-01	7.72E-01	
6/28 19:00		-1650	0.029	--	0.1372	0.115	0.00E+00	3.16E+01	7.51E-01	7.74E-01	
6/28 23:00		-1650	0.029	--	0.1375	0.115	0.00E+00	3.10E+01	7.52E-01	7.75E-01	
6/29 2:00		-1650	0.029	--	0.1378	0.115	0.00E+00	3.27E+01	7.52E-01	7.75E-01	
6/29 5:00		-1650	0.030	--	0.1379	0.120	0.00E+00	3.38E+01	7.53E-01	7.75E-01	
6/29 8:00		-1650	0.031	--	0.1381	0.120	0.00E+00	3.10E+01	7.54E-01	7.75E-01	
6/29 11:00		-1650	0.031	--	0.1383	0.120	0.00E+00	2.93E+01	7.54E-01	7.75E-01	
6/29 14:00		-1600	0.031	--	0.1387	0.120	0.00E+00	3.28E+01	7.54E-01	7.73E-01	
6/29 17:00		-1600	0.031	--	0.1392	0.120	0.00E+00	3.38E+01	7.54E-01	7.75E-01	
6/29 20:00		-1600	0.033	--	0.1395	0.120	0.00E+00	3.12E+01	7.55E-01	7.76E-01	
6/29 23:00		-1600	0.033	--	0.1396	0.120	0.00E+00	3.75E+01	7.55E-01	7.76E-01	
6/30 2:00		-1600	0.033	--	0.1399	0.120	0.00E+00	3.62E+01	7.55E-01	7.75E-01	
6/30 5:00		-1600	0.033	--	0.1402	0.120	0.00E+00	3.73E+01	7.55E-01	7.76E-01	
6/30 8:00		-1600	0.033	--	0.1405	0.120	0.00E+00	3.42E+01	7.55E-01	7.75E-01	
6/30 11:00		-1600	0.033	--	0.1406	0.120	0.00E+00	4.32E+01	7.55E-01	7.75E-01	
6/30 14:00		-1600	0.035	--	0.1411	0.120	0.00E+00	3.63E+01	7.55E-01	7.75E-01	
6/30 17:00		-1600	0.035	--	0.1413	0.120	0.00E+00	4.10E+01	7.55E-01	7.75E-01	
6/30 20:00		-1600	0.035	--	0.1416	0.120	0.00E+00	5.30E+01	7.55E-01	7.75E-01	
6/30 23:00		-1600	0.035	--	0.1417	0.125	0.00E+00	1.97E+02	7.55E-01	7.75E-01	
7/1 2:00		-1600	0.035	--	0.1417	0.125	0.00E+00	3.92E+01	7.54E-01	7.74E-01	
7/1 5:00		-1600	0.035	--	0.1417	0.125	0.00E+00	2.10E+02	7.54E-01	7.74E-01	
7/1 8:00		-1600	0.035	--	0.1417	0.125	0.00E+00	4.20E+01	7.54E-01	7.74E-01	
7/1 11:00		-1600	0.035	--	0.1418	0.125	0.00E+00	3.42E+01	7.53E-01	7.73E-01	
7/1 14:00		-1600	0.036	--	0.1420	0.125	0.00E+00	3.68E+01	7.53E-01	7.71E-01	
7/1 17:00		-1550	0.036	--	0.1421	0.125	0.00E+00	3.61E+01	7.53E-01	7.71E-01	
7/1 20:00		-1550	0.036	--	0.1420	0.125	0.00E+00	2.14E+02	7.53E-01	7.72E-01	
7/1 23:00		-1600	0.036	--	0.1421	0.125	0.00E+00	1.03E+02	7.52E-01	7.71E-01	
7/2 2:00		-1650	0.036	--	0.1421	0.125	0.00E+00	2.28E+02	7.52E-01	7.72E-01	
7/2 5:00		-1650	0.036	--	0.1420	0.125	0.00E+00	2.24E+02	7.52E-01	7.72E-01	
7/2 8:00		-1650	0.036	--	0.1421	0.125	0.00E+00	1.30E+02	7.52E-01	7.71E-01	
7/2 11:00		-1650	0.036	--	0.1419	0.125	0.00E+00	4.20E+01	7.51E-01	7.70E-01	
7/2 14:00		-1650	0.036	--	0.1421	0.125	0.00E+00	2.30E+02	7.51E-01	7.70E-01	
7/2 17:00		-1650	0.036	--	0.1421	0.125	0.00E+00	2.22E+02	7.51E-01	7.70E-01	
7/2 20:00		-1650	0.036	--	0.1422	0.125	0.00E+00	1.22E+02	7.50E-01	7.70E-01	
7/2 23:00		-1650	0.036	--	0.1423	0.125	0.00E+00	2.25E+02	7.50E-01	7.69E-01	
7/3 2:00		-1650	0.036	--	0.1423	0.125	0.00E+00	4.87E+01	7.50E-01	7.69E-01	
7/3 5:00		-1700	0.036	--	0.1423	0.125	0.00E+00	6.00E+01	7.50E-01	7.69E-01	
7/3 8:00		-1650	0.036	--	0.1423	0.125	0.00E+00	2.57E+02	7.49E-01	7.69E-01	
7/3 11:00		-1650	0.036	--	0.1425	0.125	0.00E+00	2.66E+02	7.49E-01	7.69E-01	

DS

計器不良 計器不良