


## 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

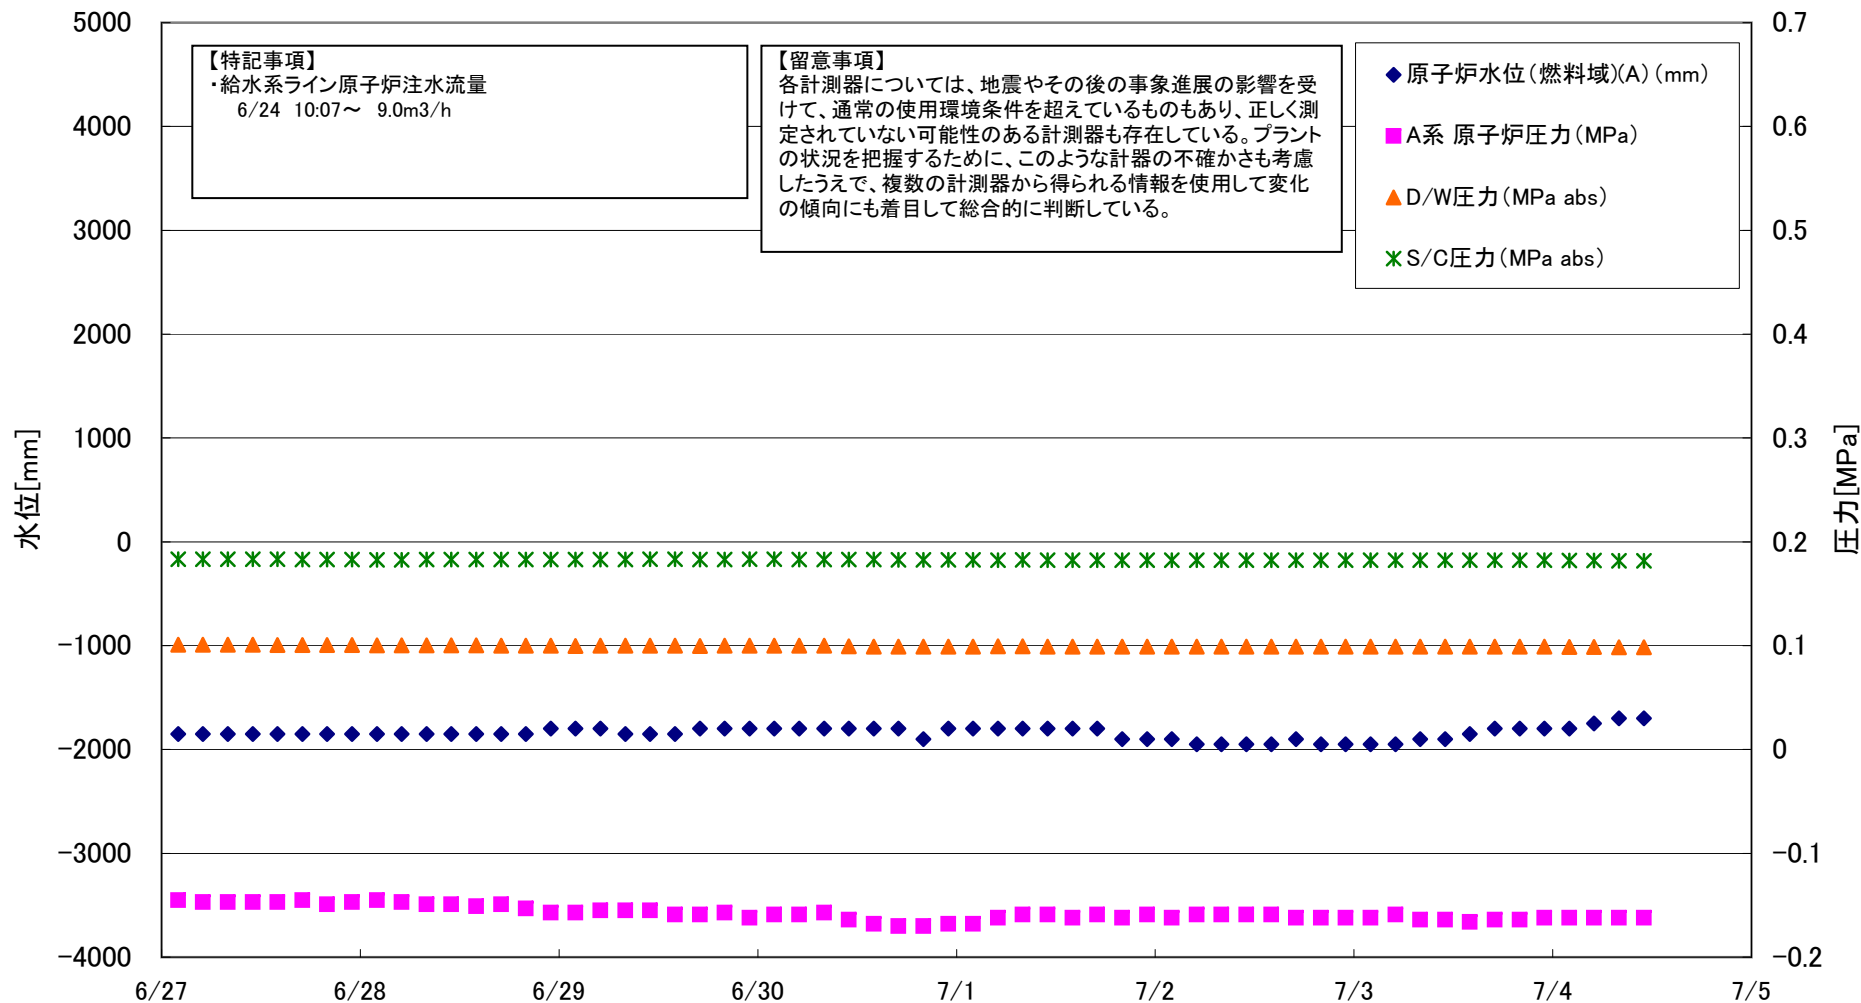

福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域A) (mm)	原子炉水位 (燃料域B) (mm)	A系 原子炉圧 力 (MPa)	B系 原子炉圧 力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
6/27 2:00	-1850	-2250	-0.145	-0.106	0.1010	0.1832	4.93E+00	2.98E+00	3.30E-01	3.07E-01	0.028	
6/27 5:00	-1850	-2250	-0.147	-0.106	0.1010	0.1832	4.93E+00	2.97E+00	3.30E-01	3.06E-01	0.025	
6/27 8:00	-1850	-2250	-0.147	-0.104	0.1010	0.1832	4.92E+00	2.97E+00	3.30E-01	3.06E-01	0.027	
6/27 11:00	-1850	-2250	-0.147	-0.106	0.1008	0.1832	4.92E+00	2.97E+00	3.30E-01	3.06E-01	0.027	
6/27 14:00	-1850	-2200	-0.147	-0.106	0.1006	0.1831	4.91E+00	2.97E+00	3.29E-01	3.06E-01	0.026	
6/27 17:00	-1850	-2200	-0.145	-0.106	0.1006	0.1829	4.91E+00	2.97E+00	3.29E-01	3.06E-01	0.026	
6/27 20:00	-1850	-2200	-0.149	-0.104	0.1006	0.1829	4.90E+00	2.97E+00	3.29E-01	3.06E-01	0.026	
6/27 23:00	-1850	-2200	-0.147	-0.104	0.1005	0.1829	4.90E+00	2.97E+00	3.29E-01	3.06E-01	0.026	
6/28 2:00	-1850	-2200	-0.145	-0.104	0.1003	0.1827	4.89E+00	2.97E+00	3.29E-01	3.06E-01	0.027	
6/28 5:00	-1850	-2200	-0.147	-0.102	0.1003	0.1827	4.89E+00	2.97E+00	3.29E-01	3.06E-01	0.027	
6/28 8:00	-1850	-2200	-0.149	-0.104	0.1003	0.1829	4.89E+00	2.97E+00	3.29E-01	3.06E-01	0.027	
6/28 11:00	-1850	-2200	-0.149	-0.102	0.1003	0.1829	4.88E+00	2.96E+00	3.29E-01	3.06E-01	0.027	
6/28 14:00	-1850	-2150	-0.151	-0.100	0.1003	0.1829	4.88E+00	2.96E+00	3.29E-01	3.06E-01	0.026	
6/28 17:00	-1850	-2150	-0.149	-0.100	0.0999	0.1829	4.87E+00	2.96E+00	3.28E-01	3.05E-01	0.027	
6/28 20:00	-1850	-2150	-0.153	-0.098	0.0999	0.1829	4.86E+00	2.96E+00	3.28E-01	3.05E-01	0.026	
6/28 23:00	-1800	-2150	-0.157	-0.100	0.0999	0.1829	4.86E+00	2.96E+00	3.28E-01	3.05E-01	0.026	
6/29 2:00	-1800	-2150	-0.157	-0.102	0.0998	0.1829	4.85E+00	2.95E+00	3.28E-01	3.05E-01	0.027	
6/29 5:00	-1800	-2150	-0.155	-0.100	0.1001	0.1829	8.50E+00	2.95E+00	3.27E-01	3.04E-01	0.027	
6/29 8:00	-1850	-2200	-0.155	-0.102	0.1001	0.1829	4.84E+00	2.95E+00	3.27E-01	3.04E-01	0.027	
6/29 11:00	-1850	-2200	-0.155	-0.100	0.1001	0.1831	4.84E+00	2.95E+00	3.27E-01	3.04E-01	0.027	
6/29 14:00	-1850	-2200	-0.159	-0.100	0.0999	0.1831	4.83E+00	2.95E+00	3.27E-01	3.04E-01	0.026	
6/29 17:00	-1800	-2200	-0.159	-0.102	0.0998	0.1829	4.82E+00	2.95E+00	3.27E-01	3.03E-01	0.027	
6/29 20:00	-1800	-2150	-0.157	-0.102	0.0999	0.1829	4.82E+00	2.94E+00	3.26E-01	3.03E-01	0.027	
6/29 23:00	-1800	-2150	-0.162	-0.102	0.0999	0.1831	4.81E+00	2.94E+00	3.26E-01	3.03E-01	0.027	
6/30 2:00	-1800	-2150	-0.159	-0.102	0.0999	0.1831	4.81E+00	2.94E+00	3.26E-01	3.03E-01	0.027	
6/30 5:00	-1800	-2150	-0.159	-0.102	0.0999	0.1829	4.80E+00	2.93E+00	3.26E-01	3.03E-01	0.027	
6/30 8:00	-1800	-2150	-0.157	-0.102	0.1001	0.1829	4.80E+00	2.93E+00	3.26E-01	3.03E-01	0.027	
6/30 11:00	-1800	-2150	-0.164	-0.102	0.0994	0.1829	4.79E+00	2.93E+00	3.25E-01	3.02E-01	0.028	
6/30 14:00	-1800	-2150	-0.168	-0.102	0.0991	0.1829	4.79E+00	2.93E+00	3.25E-01	3.02E-01	0.027	
6/30 17:00	-1800	-2150	-0.170	-0.102	0.0991	0.1827	4.78E+00	2.92E+00	3.25E-01	3.02E-01	0.026	
6/30 20:00	-1900	-2250	-0.170	-0.100	0.0992	0.1827	4.78E+00	2.93E+00	3.25E-01	3.01E-01	0.025	
6/30 23:00	-1800	-2250	-0.168	-0.100	0.0991	0.1827	4.77E+00	2.93E+00	3.25E-01	3.01E-01	0.027	
7/1 2:00	-1800	-2250	-0.168	-0.100	0.0992	0.1825	1.15E+01	2.93E+00	3.25E-01	3.01E-01	0.027	
7/1 5:00	-1800	-2250	-0.162	-0.098	0.0994	0.1824	4.76E+00	2.93E+00	3.25E-01	3.01E-01	0.026	
7/1 8:00	-1800	-2250	-0.159	-0.100	0.0994	0.1825	4.76E+00	2.93E+00	3.25E-01	3.01E-01	0.025	
7/1 11:00	-1800	-2250	-0.159	-0.098	0.0992	0.1824	4.75E+00	2.93E+00	3.25E-01	3.01E-01	0.027	
7/1 14:00	-1800	-2250	-0.162	-0.098	0.0991	0.1824	4.74E+00	2.93E+00	3.25E-01	3.01E-01	0.027	
7/1 17:00	-1800	-2250	-0.159	-0.100	0.0991	0.1822	4.74E+00	2.93E+00	3.25E-01	3.01E-01	0.027	
7/1 20:00	-1900	-2250	-0.162	-0.100	0.0992	0.1824	4.73E+00	2.92E+00	3.25E-01	3.01E-01	0.027	
7/1 23:00	-1900	-2250	-0.159	-0.100	0.0992	0.1824	4.73E+00	2.92E+00	3.25E-01	3.02E-01	0.027	
7/2 2:00	-1900	-2250	-0.162	-0.098	0.0992	0.1822	5.20E+00	2.93E+00	3.25E-01	3.02E-01	0.027	
7/2 5:00	-1950	-2300	-0.159	-0.100	0.0992	0.1824	5.20E+00	2.93E+00	3.25E-01	3.02E-01	0.027	
7/2 8:00	-1950	-2250	-0.159	-0.100	0.0992	0.1824	4.73E+00	2.93E+00	3.25E-01	3.02E-01	0.027	
7/2 11:00	-1950	-2250	-0.159	-0.102	0.0992	0.1824	5.30E+00	2.93E+00	3.25E-01	3.02E-01	0.027	
7/2 14:00	-1950	-2250	-0.159	-0.100	0.0992	0.1824	7.00E+00	2.93E+00	3.25E-01	3.02E-01	0.027	
7/2 17:00	-1900	-2250	-0.162	-0.100	0.0992	0.1822	4.69E+00	2.93E+00	3.25E-01	3.02E-01	0.027	
7/2 20:00	-1950	-2250	-0.162	-0.102	0.0992	0.1822	4.68E+00	2.92E+00	3.26E-01	3.03E-01	0.026	
7/2 23:00	-1950	-2250	-0.162	-0.102	0.0992	0.1822	4.90E+00	2.92E+00	3.26E-01	3.03E-01	0.027	
7/3 2:00	-1950	-2250	-0.162	-0.102	0.0992	0.1824	4.67E+00	2.92E+00	3.26E-01	3.03E-01	0.027	
7/3 5:00	-1950	-2250	-0.159	-0.104	0.0992	0.1822	4.67E+00	2.92E+00	3.26E-01	3.03E-01	0.027	
7/3 8:00	-1900	-2250	-0.164	-0.102	0.0992	0.1824	4.66E+00	2.91E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/3 11:00	-1900	-2200	-0.164	-0.102	0.0992	0.1824	4.66E+00	2.91E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/3 14:00	-1850	-2150	-0.166	-0.104	0.0991	0.1822	4.65E+00	2.91E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.028	
7/3 17:00	-1800	-2150	-0.164	-0.102	0.0992	0.1824	4.65E+00	2.91E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/3 20:00	-1800	-2150	-0.164	-0.102	0.0992	0.1822	4.64E+00	2.91E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/3 23:00	-1800	-2150	-0.162	-0.104	0.0991	0.1824	4.63E+00	2.90E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/4 2:00	-1800	-2100	-0.162	-0.104	0.0989	0.1820	4.63E+00	2.90E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/4 5:00	-1750	-2050	-0.162	-0.102	0.0989	0.1820	4.62E+00	2.90E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/4 8:00	-1700	-2050	-0.162	-0.102	0.0985	0.1818	4.61E+00	2.90E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/4 11:00	-1700	-2050	-0.162	-0.102	0.0984	0.1818	4.61E+00	2.89E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	