


## 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

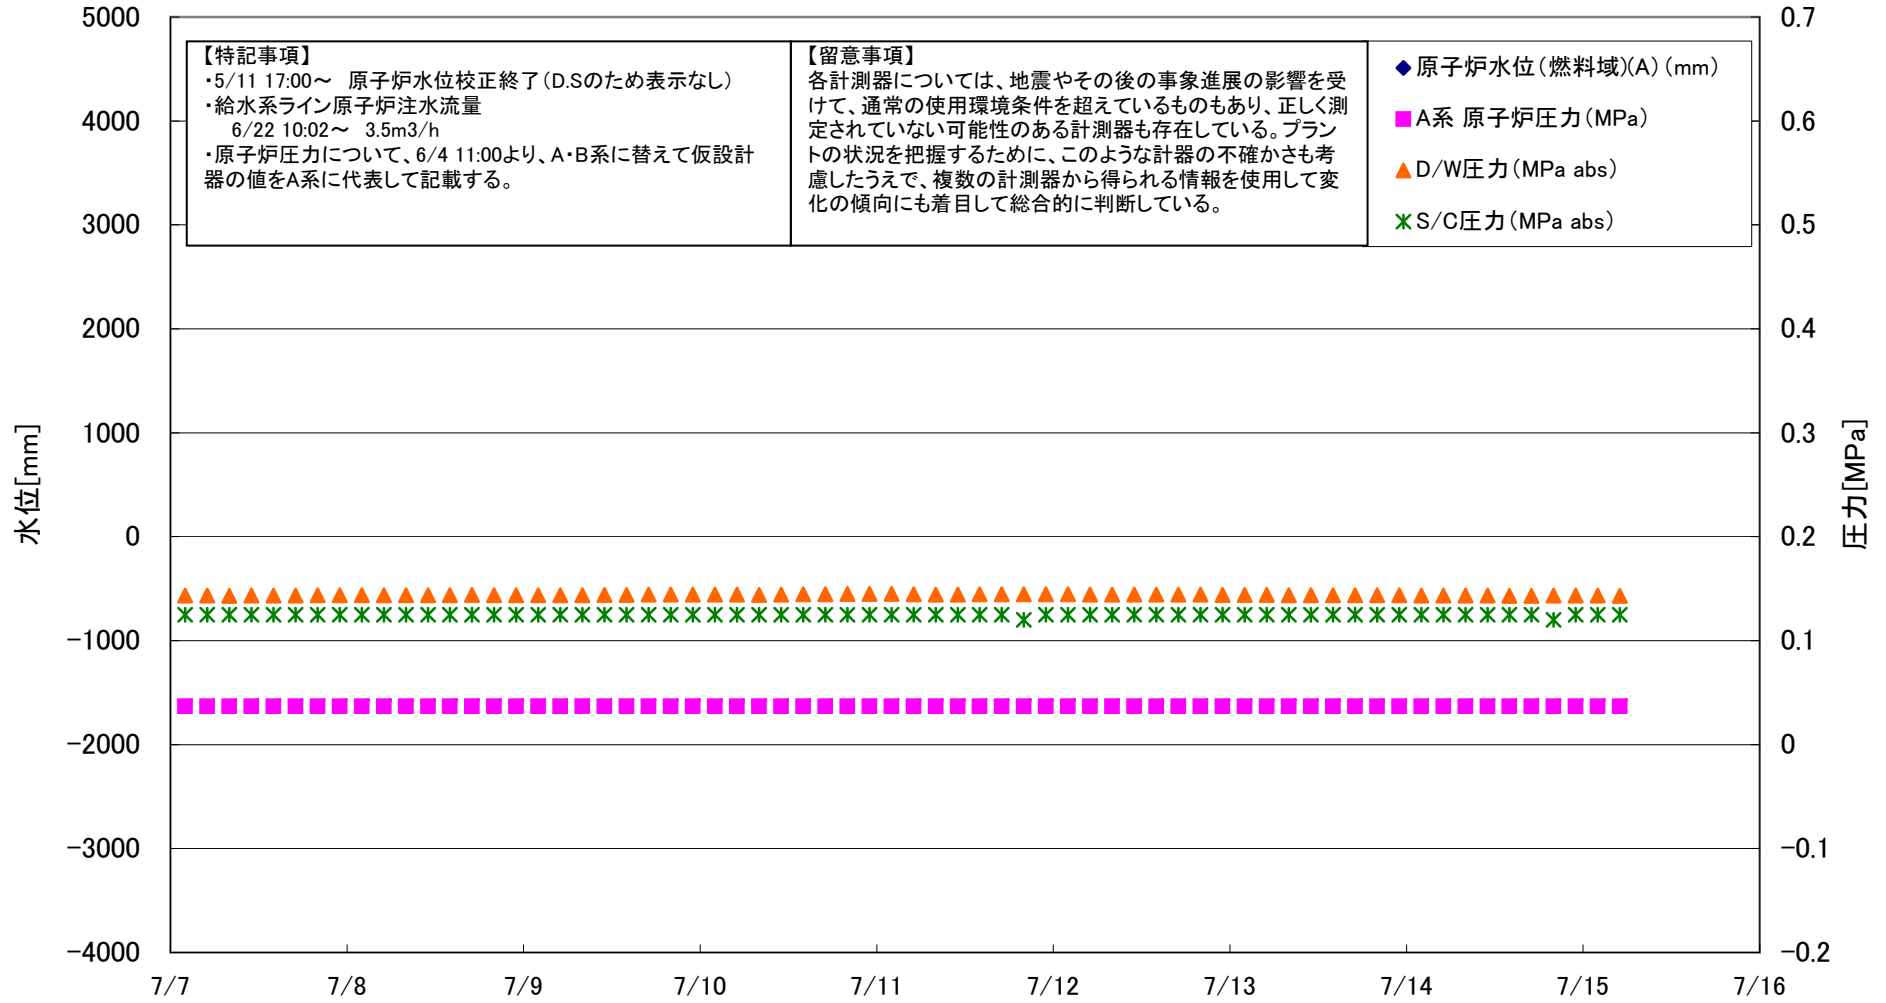

福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
7/7 2:00		-1700	0.037	-	0.1435	0.125	0.00E+00	3.50E+01	7.42E-01	7.64E-01	
7/7 5:00		-1700	0.037	-	0.1434	0.125	0.00E+00	3.34E+01	7.41E-01	7.64E-01	
7/7 8:00		-1700	0.037	-	0.1433	0.125	0.00E+00	3.22E+01	7.41E-01	7.63E-01	
7/7 11:00		-1700	0.037	-	0.1434	0.125	0.00E+00	3.19E+01	7.41E-01	7.63E-01	
7/7 14:00		-1700	0.037	-	0.1436	0.125	0.00E+00	3.73E+01	7.41E-01	7.63E-01	
7/7 17:00		-1700	0.037	-	0.1436	0.125	0.00E+00	3.30E+01	7.40E-01	7.63E-01	
7/7 20:00		-1700	0.037	-	0.1438	0.125	0.00E+00	3.46E+01	7.40E-01	7.63E-01	
7/7 23:00		-1700	0.037	-	0.1438	0.125	0.00E+00	3.24E+01	7.40E-01	7.62E-01	
7/8 2:00		-1700	0.037	-	0.1438	0.125	0.00E+00	3.31E+01	7.40E-01	7.62E-01	
7/8 5:00		-1700	0.037	-	0.1438	0.125	0.00E+00	4.22E+01	7.40E-01	7.63E-01	
7/8 8:00		-1700	0.037	-	0.1438	0.125	0.00E+00	3.71E+01	7.40E-01	7.63E-01	
7/8 11:00		-1700	0.037	-	0.1438	0.125	0.00E+00	3.35E+01	7.39E-01	7.64E-01	
7/8 14:00		-1700	0.037	-	0.1438	0.125	0.00E+00	4.45E+01	7.39E-01	7.63E-01	
7/8 17:00		-1650	0.037	-	0.1440	0.125	0.00E+00	3.12E+01	7.39E-01	7.63E-01	
7/8 20:00		-1650	0.037	-	0.1438	0.125	0.00E+00	3.54E+01	7.39E-01	7.63E-01	
7/8 23:00		-1650	0.037	-	0.1437	0.125	0.00E+00	3.59E+01	7.38E-01	7.63E-01	
7/9 2:00		-1650	0.037	-	0.1438	0.125	0.00E+00	3.35E+01	7.38E-01	7.63E-01	
7/9 5:00		-1650	0.037	-	0.1437	0.125	0.00E+00	3.55E+01	7.38E-01	7.63E-01	
7/9 8:00		-1650	0.037	-	0.1439	0.125	0.00E+00	5.66E+01	7.38E-01	7.62E-01	
7/9 11:00		-1650	0.037	-	0.1441	0.125	0.00E+00	3.47E+01	7.37E-01	7.62E-01	
7/9 14:00		-1650	0.037	-	0.1441	0.125	0.00E+00	7.00E+01	7.37E-01	7.62E-01	
7/9 17:00		-1650	0.037	-	0.1443	0.125	0.00E+00	5.55E+01	7.37E-01	7.62E-01	
7/9 20:00		-1650	0.037	-	0.1443	0.125	0.00E+00	3.80E+01	7.37E-01	7.62E-01	
7/9 23:00		-1600	0.037	-	0.1444	0.125	0.00E+00	3.85E+01	7.37E-01	7.61E-01	
7/10 2:00		-1600	0.037	-	0.1443	0.125	0.00E+00	3.49E+01	7.37E-01	7.62E-01	
7/10 5:00		-1600	0.037	-	0.1443	0.125	0.00E+00	3.72E+01	7.37E-01	7.61E-01	
7/10 8:00		-1600	0.037	-	0.1442	0.125	0.00E+00	3.13E+01	7.36E-01	7.61E-01	
7/10 11:00		-1600	0.037	-	0.1444	0.125	0.00E+00	4.33E+01	7.37E-01	7.63E-01	
7/10 14:00		-1600	0.037	-	0.1446	0.125	0.00E+00	3.60E+01	7.37E-01	7.62E-01	
7/10 17:00		-1600	0.037	-	0.1447	0.125	0.00E+00	2.20E+02	7.37E-01	7.61E-01	
7/10 20:00		-1600	0.037	-	0.1450	0.125	0.00E+00	3.63E+01	7.36E-01	7.61E-01	
7/10 23:00		-1600	0.037	-	0.1449	0.125	0.00E+00	3.37E+01	7.36E-01	7.61E-01	
7/11 2:00		-1600	0.037	-	0.1449	0.125	0.00E+00	4.21E+01	7.36E-01	7.60E-01	
7/11 5:00		-1600	0.037	-	0.1447	0.125	0.00E+00	4.29E+01	7.35E-01	7.61E-01	
7/11 8:00		-1600	0.037	-	0.1445	0.125	0.00E+00	4.08E+01	7.35E-01	7.60E-01	
7/11 11:00		-1600	0.037	-	0.1444	0.125	0.00E+00	3.83E+01	7.35E-01	7.60E-01	
7/11 14:00		-1600	0.037	-	0.1446	0.125	0.00E+00	2.53E+02	7.35E-01	7.60E-01	
7/11 17:00		-1600	0.037	-	0.1447	0.125	0.00E+00	2.39E+02	7.35E-01	7.60E-01	
7/11 20:00		-1700	0.037	-	0.1446	0.120	0.00E+00	8.76E+01	7.35E-01	7.60E-01	
7/11 23:00		-1650	0.037	-	0.1446	0.125	0.00E+00	3.86E+01	7.34E-01	7.60E-01	
7/12 2:00		-1650	0.037	-	0.1446	0.125	0.00E+00	3.88E+01	7.34E-01	7.59E-01	
7/12 5:00		-1700	0.037	-	0.1444	0.125	0.00E+00	4.60E+01	7.34E-01	7.59E-01	
7/12 8:00		-1650	0.037	-	0.1444	0.125	0.00E+00	4.21E+01	7.34E-01	7.58E-01	
7/12 11:00		-1650	0.037	-	0.1444	0.125	0.00E+00	4.30E+01	7.33E-01	7.58E-01	
7/12 14:00		-1650	0.037	-	0.1445	0.125	0.00E+00	4.32E+01	7.33E-01	7.58E-01	
7/12 17:00		-1600	0.037	-	0.1444	0.125	0.00E+00	3.90E+01	7.33E-01	7.58E-01	
7/12 20:00		-1650	0.037	-	0.1443	0.125	0.00E+00	3.73E+01	7.33E-01	7.58E-01	
7/12 23:00		-1650	0.037	-	0.1442	0.125	0.00E+00	6.50E+01	7.33E-01	7.58E-01	
7/13 2:00		-1600	0.037	-	0.1442	0.125	0.00E+00	4.22E+01	7.32E-01	7.58E-01	
7/13 5:00		-1650	0.037	-	0.1441	0.125	0.00E+00	4.14E+01	7.32E-01	7.57E-01	
7/13 8:00		-1650	0.037	-	0.1439	0.125	0.00E+00	3.85E+01	7.32E-01	7.58E-01	
7/13 11:00		-1650	0.037	-	0.1437	0.125	0.00E+00	3.74E+01	7.32E-01	7.57E-01	
7/13 14:00		-1650	0.037	-	0.1437	0.125	0.00E+00	3.63E+01	7.31E-01	7.57E-01	
7/13 17:00		-1600	0.037	-	0.1438	0.125	0.00E+00	3.82E+01	7.31E-01	7.56E-01	
7/13 20:00		-1600	0.037	-	0.1438	0.125	0.00E+00	4.32E+01	7.31E-01	7.57E-01	
7/13 23:00		-1600	0.037	-	0.1437	0.125	0.00E+00	3.96E+01	7.31E-01	7.57E-01	
7/14 2:00		-1650	0.037	-	0.1436	0.125	0.00E+00	4.28E+01	7.31E-01	7.56E-01	
7/14 5:00		-1650	0.037	-	0.1436	0.125	0.00E+00	9.50E+01	7.31E-01	7.56E-01	
7/14 8:00		-1650	0.037	-	0.1436	0.125	0.00E+00	4.42E+01	7.31E-01	7.56E-01	
7/14 11:00		-1650	0.037	-	0.1436	0.125	0.00E+00	4.18E+01	7.30E-01	7.56E-01	
7/14 14:00		-1650	0.037	-	0.1433	0.125	0.00E+00	4.97E+01	7.30E-01	7.56E-01	
7/14 17:00		-1650	0.037	-	0.1431	0.125	0.00E+00	4.10E+01	7.30E-01	7.55E-01	
7/14 20:00		-1650	0.037	-	0.1434	0.120	0.00E+00	4.08E+01	7.30E-01	7.55E-01	
7/14 23:00		-1650	0.037	-	0.1436	0.125	0.00E+00	3.97E+01	7.30E-01	7.54E-01	
7/15 2:00		-1650	0.037	-	0.1435	0.125	0.00E+00	3.84E+01	7.30E-01	7.54E-01	
7/15 5:00		-1650	0.037	-	0.1430	0.125	0.00E+00	4.12E+01	7.29E-01	7.54E-01	

DS

計器不良 計器不良