福島第一原子力発電所 3号機　水位・圧力に関するパラメータ

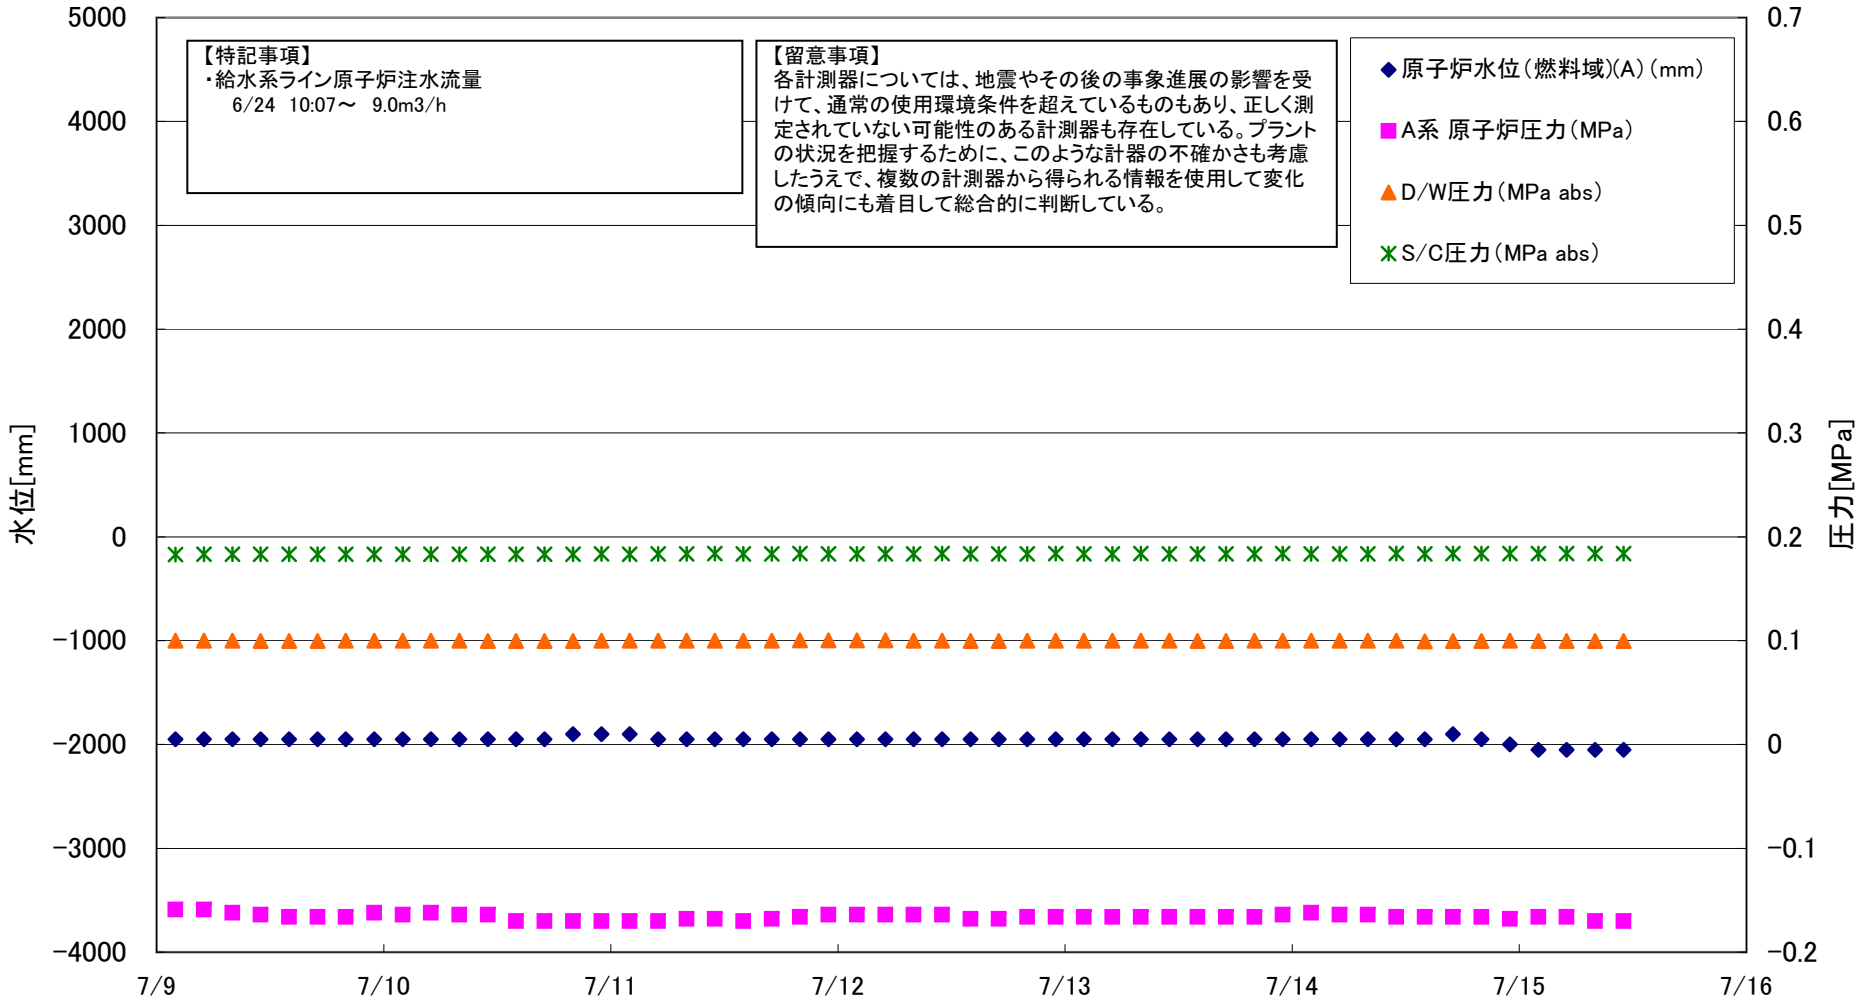

福島第一原子力発電所 3号機　水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位（燃料域)(A)（mm）	原子炉水位（燃料域B）（mm）	A系 原子炉圧力（MPa）	B系　原子炉圧力（MPa）	D/W圧力（MPa abs）	S/C圧力（MPa abs）	CAMS D/W(A)（Sv/h）	CAMS D/W(B)（Sv/h）	CAMS S/C(A)（Sv/h）	CAMS S/C(B)（Sv/h）	中央制御室線量（mSv/h）	備考
7/9 2:00	-1950	-2250	-0.159	-0.106	0.0999	0.1829	4.43E+00	2.82E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.026	
7/9 5:00	-1950	-2250	-0.159	-0.106	0.0999	0.1831	4.42E+00	2.82E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.026	
7/9 8:00	-1950	-2250	-0.162	-0.104	0.0999	0.1832	4.42E+00	2.82E+00	3.25E-01	3.04E-01	0.024	
7/9 11:00	-1950	-2250	-0.164	-0.106	0.0998	0.1832	4.42E+00	2.82E+00	3.25E-01	3.03E-01	0.024	
7/9 14:00	-1950	-2200	-0.166	-0.106	0.0996	0.1831	4.41E+00	2.82E+00	3.25E-01	3.03E-01	0.024	
7/9 17:00	-1950	-2200	-0.166	-0.106	0.0998	0.1831	4.41E+00	2.82E+00	3.25E-01	3.03E-01	0.022	
7/9 20:00	-1950	-2200	-0.166	-0.106	0.1001	0.1832	4.40E+00	2.81E+00	3.25E-01	3.03E-01	0.022	
7/9 23:00	-1950	-2200	-0.162	-0.104	0.0999	0.1831	4.40E+00	2.81E+00	3.25E-01	3.03E-01	0.023	
7/10 2:00	-1950	-2200	-0.164	-0.104	0.0999	0.1831	4.40E+00	2.81E+00	3.25E-01	3.02E-01	0.022	
7/10 5:00	-1950	-2200	-0.162	-0.104	0.1001	0.1832	4.39E+00	2.81E+00	3.24E-01	3.02E-01	0.021	
7/10 8:00	-1950	-2200	-0.164	-0.104	0.0999	0.1832	4.38E+00	2.81E+00	3.24E-01	3.02E-01	0.021	
7/10 11:00	-1950	-2200	-0.164	-0.104	0.0998	0.1832	4.38E+00	2.80E+00	3.24E-01	3.02E-01	0.022	
7/10 14:00	-1950	-2200	-0.170	-0.106	0.0996	0.1832	4.38E+00	2.80E+00	3.24E-01	3.02E-01	0.022	
7/10 17:00	-1950	-2200	-0.170	-0.108	0.0996	0.1834	4.38E+00	2.80E+00	3.24E-01	3.02E-01	0.022	
7/10 20:00	-1900	-2200	-0.170	-0.106	0.0998	0.1834	4.37E+00	2.80E+00	3.24E-01	3.01E-01	0.022	
7/10 23:00	-1900	-2200	-0.170	-0.108	0.0999	0.1836	4.37E+00	2.80E+00	3.24E-01	3.01E-01	0.022	
7/11 2:00	-1900	-2200	-0.170	-0.106	0.0999	0.1834	4.37E+00	2.79E+00	3.24E-01	3.01E-01	0.022	
7/11 5:00	-1950	-2200	-0.170	-0.106	0.1001	0.1836	4.36E+00	2.79E+00	3.24E-01	3.01E-01	0.022	
7/11 8:00	-1950	-2200	-0.168	-0.106	0.1001	0.1836	4.90E+00	2.79E+00	3.24E-01	3.01E-01	0.023	
7/11 11:00	-1950	-2200	-0.168	-0.104	0.1001	0.1838	4.36E+00	2.79E+00	3.23E-01	3.01E-01	0.023	
7/11 14:00	-1950	-2200	-0.170	-0.106	0.0999	0.1836	4.35E+00	2.79E+00	3.23E-01	3.01E-01	0.023	
7/11 17:00	-1950	-2200	-0.168	-0.106	0.1001	0.1836	4.35E+00	2.79E+00	3.23E-01	3.01E-01	0.022	
7/11 20:00	-1950	-2200	-0.166	-0.102	0.1003	0.1838	4.35E+00	2.78E+00	3.23E-01	3.01E-01	0.022	
7/11 23:00	-1950	-2200	-0.164	-0.102	0.1003	0.1836	4.34E+00	2.78E+00	3.23E-01	3.01E-01	0.023	
7/12 2:00	-1950	-2250	-0.164	-0.102	0.1003	0.1836	4.34E+00	2.78E+00	3.23E-01	3.01E-01	0.021	
7/12 5:00	-1950	-2250	-0.164	-0.102	0.1003	0.1836	4.34E+00	2.78E+00	3.23E-01	3.01E-01	0.023	
7/12 8:00	-1950	-2250	-0.164	-0.102	0.1001	0.1836	4.34E+00	2.78E+00	3.23E-01	3.01E-01	0.023	
7/12 11:00	-1950	-2250	-0.164	-0.104	0.0999	0.1838	4.33E+00	2.78E+00	3.23E-01	3.00E-01	0.023	
7/12 14:00	-1950	-2250	-0.168	-0.104	0.0998	0.1836	4.34E+00	2.77E+00	3.23E-01	3.00E-01	0.023	
7/12 17:00	-1950	-2200	-0.168	-0.104	0.0998	0.1836	4.32E+00	2.77E+00	3.22E-01	3.00E-01	0.023	
7/12 20:00	-1950	-2200	-0.166	-0.104	0.0999	0.1836	4.32E+00	2.77E+00	3.22E-01	3.00E-01	0.023	
7/12 23:00	-1950	-2200	-0.166	-0.102	0.0999	0.1838	4.32E+00	2.77E+00	3.22E-01	3.00E-01	0.023	
7/13 2:00	-1950	-2200	-0.166	-0.104	0.0999	0.1836	4.32E+00	2.77E+00	3.22E-01	3.00E-01	0.023	
7/13 5:00	-1950	-2250	-0.166	-0.104	0.1001	0.1836	4.32E+00	2.77E+00	3.22E-01	3.00E-01	0.023	
7/13 8:00	-1950	-2250	-0.166	-0.102	0.1001	0.1838	4.31E+00	2.76E+00	3.22E-01	3.00E-01	0.023	
7/13 11:00	-1950	-2250	-0.166	-0.104	0.0999	0.1836	4.31E+00	2.76E+00	3.22E-01	3.00E-01	0.023	
7/13 14:00	-1950	-2200	-0.166	-0.102	0.0998	0.1836	4.31E+00	2.76E+00	3.22E-01	2.99E-01	0.023	
7/13 17:00	-1950	-2200	-0.166	-0.104	0.0998	0.1836	4.30E+00	2.76E+00	3.22E-01	2.99E-01	0.024	
7/13 20:00	-1950	-2200	-0.166	-0.106	0.0999	0.1836	4.30E+00	2.76E+00	3.22E-01	2.99E-01	0.024	
7/13 23:00	-1950	-2200	-0.164	-0.104	0.1001	0.1838	4.30E+00	2.76E+00	3.22E-01	2.99E-01	0.024	
7/14 2:00	-1950	-2200	-0.162	-0.104	0.0999	0.1836	4.30E+00	2.76E+00	3.22E-01	2.99E-01	0.025	
7/14 5:00	-1950	-2250	-0.164	-0.104	0.1001	0.1836	4.29E+00	2.75E+00	3.21E-01	2.99E-01	0.025	
7/14 8:00	-1950	-2250	-0.164	-0.106	0.0999	0.1836	4.29E+00	2.75E+00	3.21E-01	2.99E-01	0.025	
7/14 11:00	-1950	-2250	-0.166	-0.106	0.0999	0.1838	4.29E+00	2.75E+00	3.21E-01	2.99E-01	0.023	
7/14 14:00	-1950	-2200	-0.166	-0.106	0.0994	0.1836	4.28E+00	2.75E+00	3.21E-01	2.99E-01	0.021	
7/14 17:00	-1900	-2200	-0.166	-0.106	0.0996	0.1838	4.28E+00	2.75E+00	3.21E-01	2.99E-01	0.023	
7/14 20:00	-1950	-2200	-0.166	-0.106	0.0998	0.1838	4.28E+00	2.75E+00	3.21E-01	2.99E-01	0.023	
7/14 23:00	-2000	-2250	-0.168	-0.106	0.0999	0.1839	4.28E+00	2.74E+00	3.21E-01	2.99E-01	0.024	
7/15 2:00	-2050	-2300	-0.166	-0.106	0.0998	0.1838	4.27E+00	2.74E+00	3.21E-01	2.99E-01	0.021	
7/15 5:00	-2050	-2300	-0.166	-0.104	0.0998	0.1839	4.27E+00	2.74E+00	3.21E-01	2.99E-01	0.024	
7/15 8:00	-2050	-2300	-0.170	-0.106	0.0996	0.1839	4.27E+00	2.74E+00	3.21E-01	2.98E-01	0.023	
7/15 11:00	-2050	-2300	-0.170	-0.106	0.0996	0.1839	4.27E+00	2.74E+00	3.21E-01	2.98E-01	0.024	