


福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

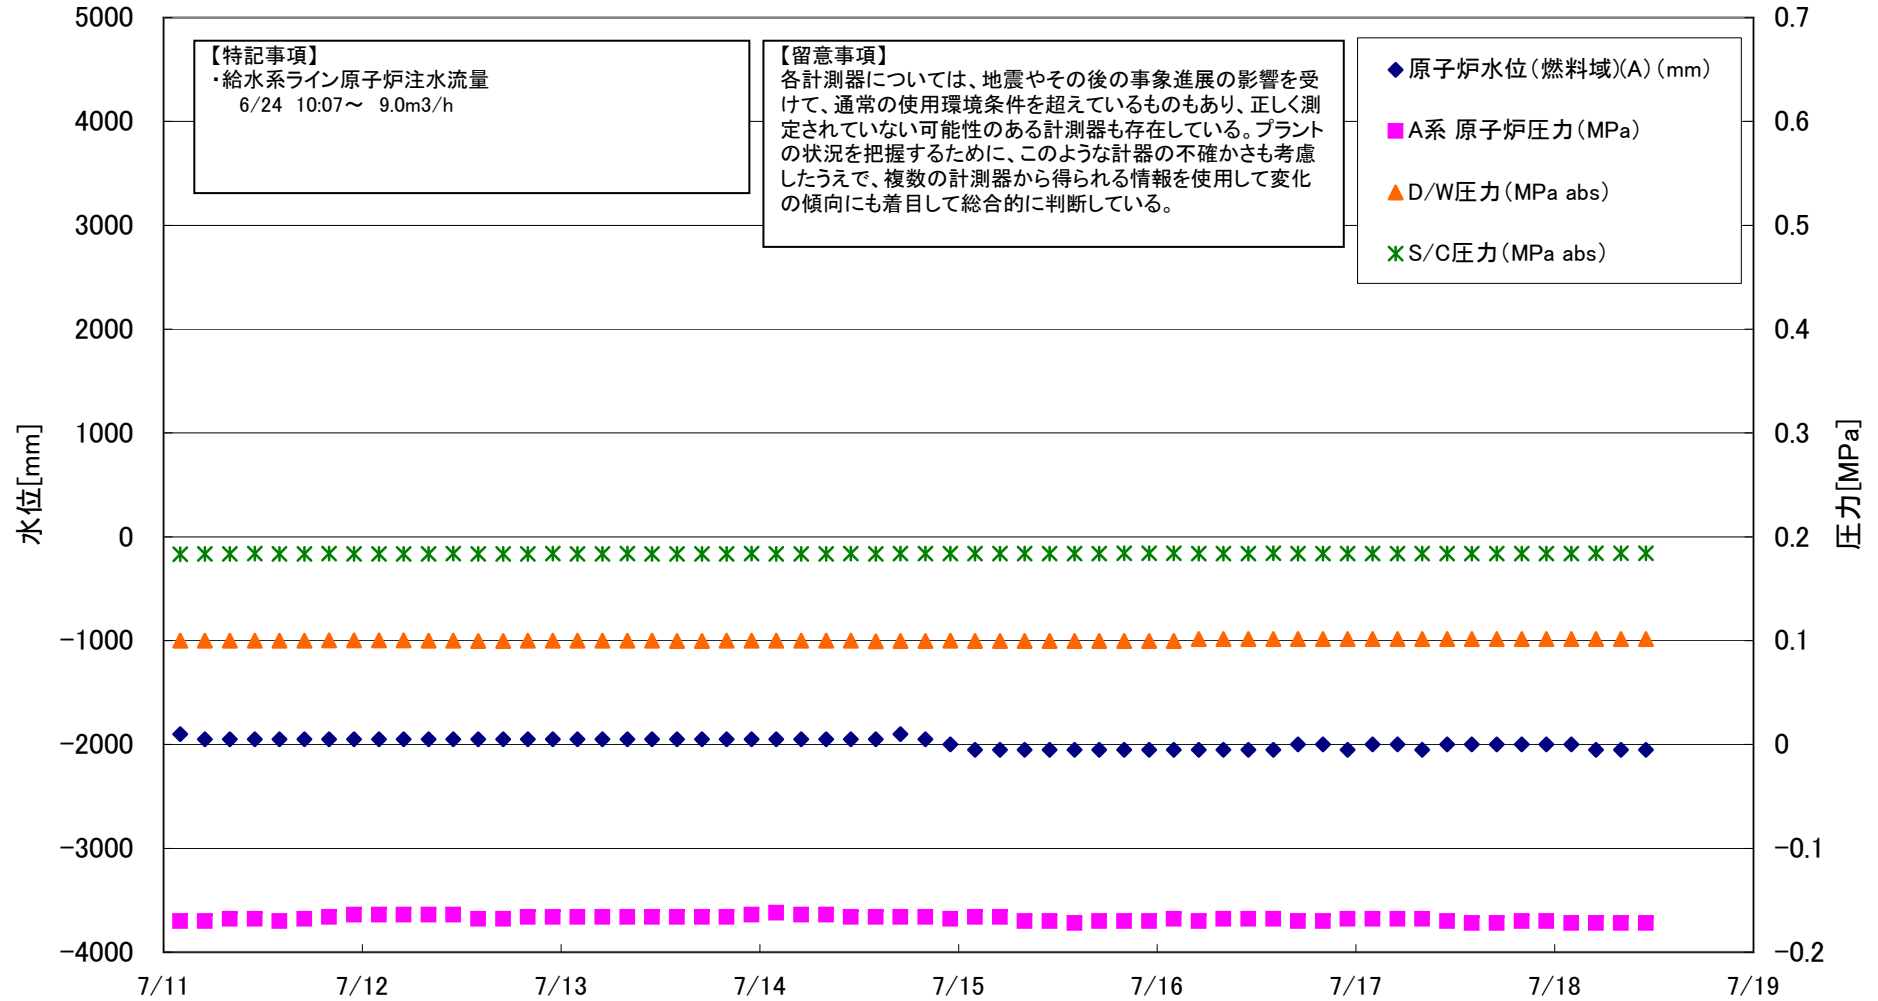

福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧力 (MPa)	B系 原子炉圧 力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
7/11 2:00	-1900	-2200	-0.170	-0.106	0.0999	0.1834	4.37E+00	2.79E+00	3.24E-01	3.01E-01	0.022	
7/11 5:00	-1950	-2200	-0.170	-0.106	0.1001	0.1836	4.36E+00	2.79E+00	3.24E-01	3.01E-01	0.022	
7/11 8:00	-1950	-2200	-0.168	-0.106	0.1001	0.1836	4.90E+00	2.79E+00	3.24E-01	3.01E-01	0.023	
7/11 11:00	-1950	-2200	-0.168	-0.104	0.1001	0.1838	4.36E+00	2.79E+00	3.23E-01	3.01E-01	0.023	
7/11 14:00	-1950	-2200	-0.170	-0.106	0.0999	0.1836	4.35E+00	2.79E+00	3.23E-01	3.01E-01	0.023	
7/11 17:00	-1950	-2200	-0.168	-0.106	0.1001	0.1836	4.35E+00	2.79E+00	3.23E-01	3.01E-01	0.022	
7/11 20:00	-1950	-2200	-0.166	-0.102	0.1003	0.1838	4.35E+00	2.78E+00	3.23E-01	3.01E-01	0.022	
7/11 23:00	-1950	-2200	-0.164	-0.102	0.1003	0.1836	4.34E+00	2.78E+00	3.23E-01	3.01E-01	0.023	
7/12 2:00	-1950	-2250	-0.164	-0.102	0.1003	0.1836	4.34E+00	2.78E+00	3.23E-01	3.01E-01	0.021	
7/12 5:00	-1950	-2250	-0.164	-0.102	0.1003	0.1836	4.34E+00	2.78E+00	3.23E-01	3.01E-01	0.023	
7/12 8:00	-1950	-2250	-0.164	-0.102	0.1001	0.1836	4.34E+00	2.78E+00	3.23E-01	3.01E-01	0.023	
7/12 11:00	-1950	-2250	-0.164	-0.104	0.0999	0.1838	4.33E+00	2.78E+00	3.23E-01	3.00E-01	0.023	
7/12 14:00	-1950	-2250	-0.168	-0.104	0.0998	0.1836	4.34E+00	2.77E+00	3.23E-01	3.00E-01	0.023	
7/12 17:00	-1950	-2200	-0.168	-0.104	0.0998	0.1836	4.32E+00	2.77E+00	3.22E-01	3.00E-01	0.023	
7/12 20:00	-1950	-2200	-0.166	-0.104	0.0999	0.1836	4.32E+00	2.77E+00	3.22E-01	3.00E-01	0.023	
7/12 23:00	-1950	-2200	-0.166	-0.102	0.0999	0.1838	4.32E+00	2.77E+00	3.22E-01	3.00E-01	0.023	
7/13 2:00	-1950	-2200	-0.166	-0.104	0.0999	0.1836	4.32E+00	2.77E+00	3.22E-01	3.00E-01	0.023	
7/13 5:00	-1950	-2250	-0.166	-0.104	0.1001	0.1836	4.32E+00	2.77E+00	3.22E-01	3.00E-01	0.023	
7/13 8:00	-1950	-2250	-0.166	-0.102	0.1001	0.1838	4.31E+00	2.76E+00	3.22E-01	3.00E-01	0.023	
7/13 11:00	-1950	-2250	-0.166	-0.104	0.0999	0.1836	4.31E+00	2.76E+00	3.22E-01	3.00E-01	0.023	
7/13 14:00	-1950	-2200	-0.166	-0.102	0.0998	0.1836	4.31E+00	2.76E+00	3.22E-01	2.99E-01	0.023	
7/13 17:00	-1950	-2200	-0.166	-0.104	0.0998	0.1836	4.30E+00	2.76E+00	3.22E-01	2.99E-01	0.024	
7/13 20:00	-1950	-2200	-0.166	-0.106	0.0999	0.1836	4.30E+00	2.76E+00	3.22E-01	2.99E-01	0.024	
7/13 23:00	-1950	-2200	-0.164	-0.104	0.1001	0.1838	4.30E+00	2.76E+00	3.22E-01	2.99E-01	0.024	
7/14 2:00	-1950	-2200	-0.162	-0.104	0.0999	0.1836	4.30E+00	2.76E+00	3.22E-01	2.99E-01	0.025	
7/14 5:00	-1950	-2250	-0.164	-0.104	0.1001	0.1836	4.29E+00	2.75E+00	3.21E-01	2.99E-01	0.025	
7/14 8:00	-1950	-2250	-0.164	-0.106	0.0999	0.1836	4.29E+00	2.75E+00	3.21E-01	2.99E-01	0.025	
7/14 11:00	-1950	-2250	-0.166	-0.106	0.0999	0.1838	4.29E+00	2.75E+00	3.21E-01	2.99E-01	0.023	
7/14 14:00	-1950	-2200	-0.166	-0.106	0.0994	0.1836	4.28E+00	2.75E+00	3.21E-01	2.99E-01	0.021	
7/14 17:00	-1900	-2200	-0.166	-0.106	0.0996	0.1838	4.28E+00	2.75E+00	3.21E-01	2.99E-01	0.023	
7/14 20:00	-1950	-2200	-0.166	-0.106	0.0998	0.1838	4.28E+00	2.75E+00	3.21E-01	2.99E-01	0.023	
7/14 23:00	-2000	-2250	-0.168	-0.106	0.0999	0.1839	4.28E+00	2.74E+00	3.21E-01	2.99E-01	0.024	
7/15 2:00	-2050	-2300	-0.166	-0.106	0.0998	0.1838	4.27E+00	2.74E+00	3.21E-01	2.99E-01	0.021	
7/15 5:00	-2050	-2300	-0.166	-0.104	0.0998	0.1839	4.27E+00	2.74E+00	3.21E-01	2.99E-01	0.024	
7/15 8:00	-2050	-2300	-0.170	-0.106	0.0996	0.1839	4.27E+00	2.74E+00	3.21E-01	2.98E-01	0.023	
7/15 11:00	-2050	-2300	-0.170	-0.106	0.0996	0.1839	4.27E+00	2.74E+00	3.21E-01	2.98E-01	0.024	
7/15 14:00	-2050	-2300	-0.172	-0.108	0.0996	0.1839	4.27E+00	2.74E+00	3.20E-01	2.98E-01	0.024	
7/15 17:00	-2050	-2300	-0.170	-0.108	0.0996	0.1839	4.26E+00	2.74E+00	3.20E-01	2.98E-01	0.024	
7/15 20:00	-2050	-2300	-0.170	-0.106	0.0996	0.1841	4.26E+00	2.74E+00	3.20E-01	2.98E-01	0.025	
7/15 23:00	-2050	-2300	-0.170	-0.106	0.0998	0.1841	4.26E+00	2.74E+00	3.20E-01	2.98E-01	0.023	
7/16 2:00	-2050	-2300	-0.168	-0.104	0.0998	0.1841	6.20E+00	2.73E+00	3.20E-01	2.97E-01	0.024	
7/16 5:00	-2050	-2300	-0.170	-0.106	0.1016	0.1839	4.25E+00	2.73E+00	3.20E-01	2.97E-01	0.024	7/16 5:00以降D/W圧力の記載計器を変更(gageからabsへ変換)
7/16 8:00	-2050	-2300	-0.168	-0.106	0.1016	0.1839	4.25E+00	2.73E+00	3.20E-01	2.97E-01	0.024	
7/16 11:00	-2050	-2300	-0.168	-0.108	0.1016	0.1839	4.25E+00	2.73E+00	3.19E-01	2.97E-01	0.026	
7/16 14:00	-2050	-2250	-0.168	-0.108	0.1016	0.1841	4.25E+00	2.73E+00	3.19E-01	2.97E-01	0.022	
7/16 17:00	-2000	-2250	-0.170	-0.108	0.1016	0.1839	4.25E+00	2.73E+00	3.19E-01	2.97E-01	0.024	
7/16 20:00	-2000	-2250	-0.170	-0.108	0.1016	0.1839	4.24E+00	2.73E+00	3.19E-01	2.97E-01	0.022	
7/16 23:00	-2050	-2300	-0.168	-0.106	0.1016	0.1839	4.24E+00	2.73E+00	3.19E-01	2.96E-01	0.026	
7/17 2:00	-2000	-2250	-0.168	-0.106	0.1016	0.1839	4.24E+00	2.73E+00	3.19E-01	2.96E-01	0.023	
7/17 5:00	-2000	-2250	-0.168	-0.106	0.1016	0.1839	4.24E+00	2.72E+00	3.19E-01	2.96E-01	0.022	
7/17 8:00	-2050	-2250	-0.168	-0.106	0.1016	0.1839	4.23E+00	2.72E+00	3.18E-01	2.96E-01	0.022	
7/17 11:00	-2000	-2250	-0.170	-0.108	0.1016	0.1839	4.23E+00	2.72E+00	3.18E-01	2.96E-01	0.023	
7/17 14:00	-2000	-2250	-0.172	-0.108	0.1016	0.1839	4.23E+00	2.72E+00	3.18E-01	2.96E-01	0.024	
7/17 17:00	-2000	-2250	-0.172	-0.106	0.1016	0.1839	4.23E+00	2.72E+00	3.18E-01	2.96E-01	0.025	
7/17 20:00	-2000	-2250	-0.170	-0.108	0.1016	0.1839	4.22E+00	2.72E+00	3.18E-01	2.96E-01	0.022	
7/17 23:00	-2000	-2300	-0.170	-0.108	0.1016	0.1839	4.22E+00	2.72E+00	3.18E-01	2.96E-01	0.022	
7/18 2:00	-2000	-2300	-0.172	-0.111	0.1016	0.1839	4.22E+00	2.72E+00	3.18E-01	2.96E-01	0.025	
7/18 5:00	-2050	-2300	-0.172	-0.108	0.1016	0.1841	4.22E+00	2.71E+00	3.18E-01	2.96E-01	0.025	
7/18 8:00	-2050	-2300	-0.172	-0.108	0.1016	0.1841	4.21E+00	2.71E+00	3.18E-01	2.96E-01	0.022	
7/18 11:00	-2050	-2300	-0.172	-0.106	0.1016	0.1841	4.21E+00	2.71E+00	3.18E-01	2.95E-01	0.023	