


## 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

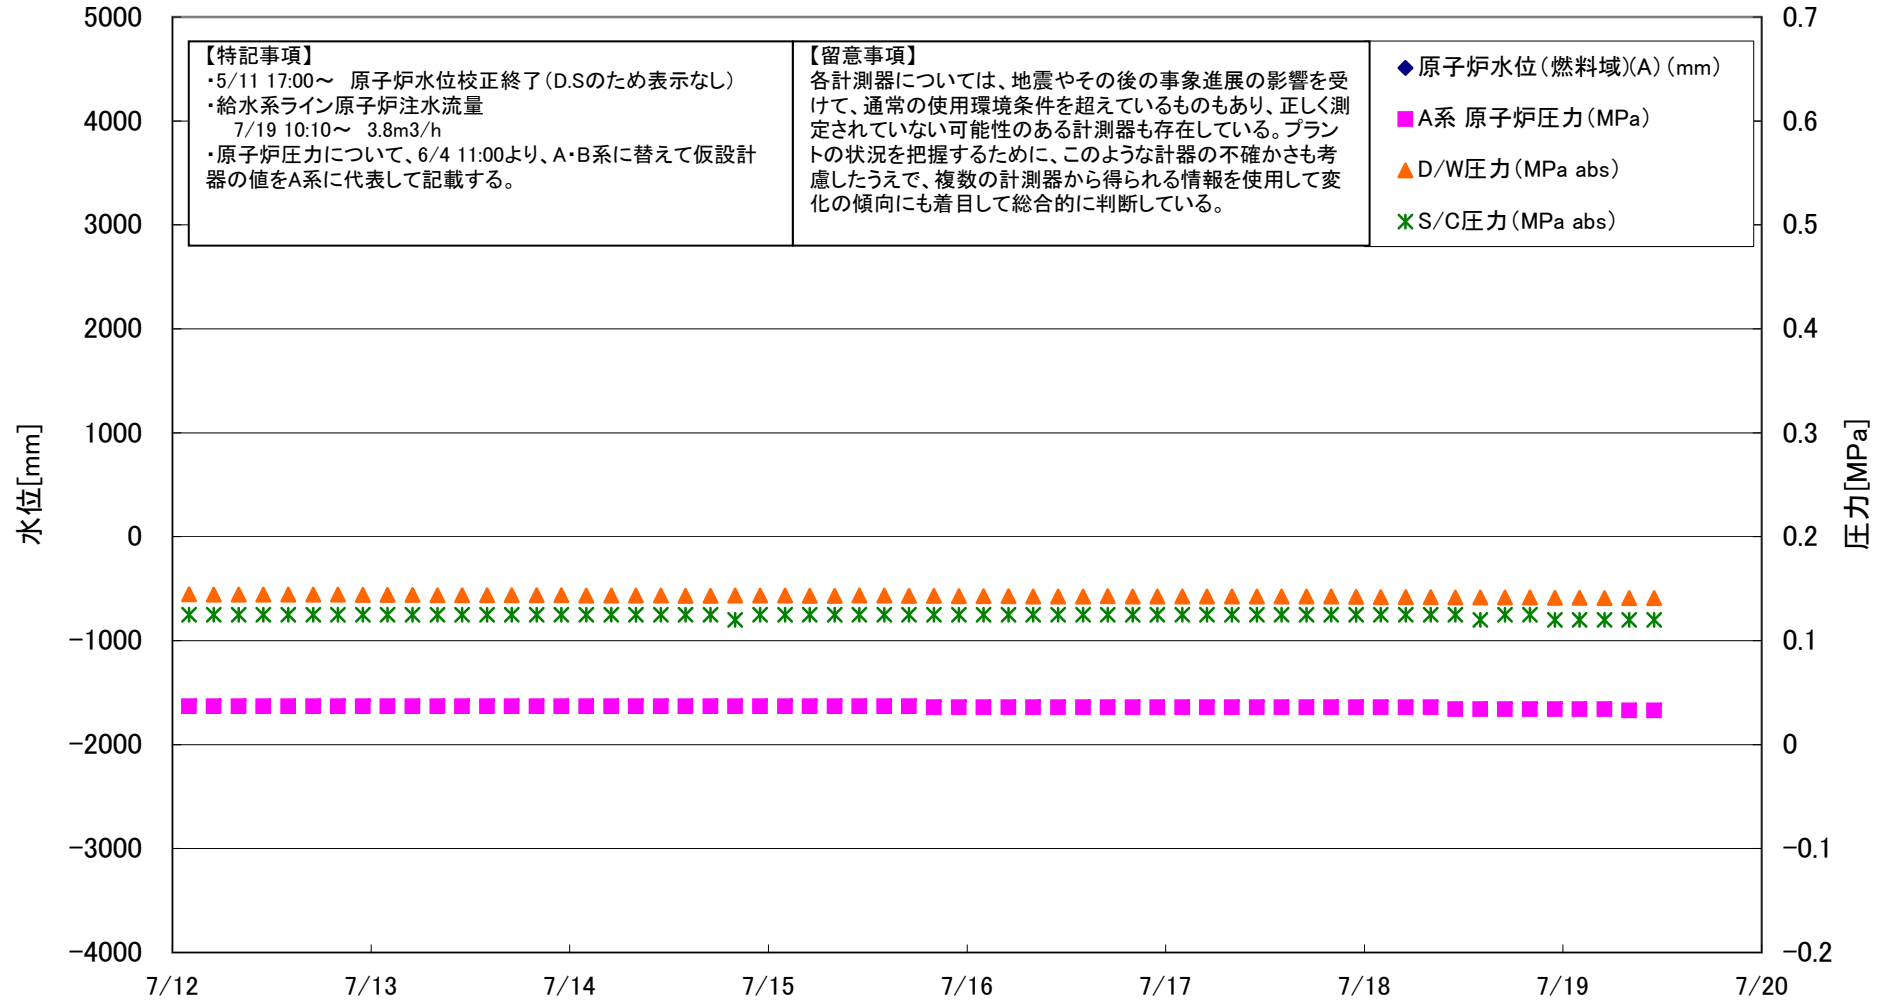

福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
7/12 2:00		-1650	0.037	-	0.1446	0.125	0.00E+00	3.88E+01	7.34E-01	7.59E-01	
7/12 5:00		-1700	0.037	-	0.1444	0.125	0.00E+00	4.60E+01	7.34E-01	7.59E-01	
7/12 8:00		-1650	0.037	-	0.1444	0.125	0.00E+00	4.21E+01	7.34E-01	7.58E-01	
7/12 11:00		-1650	0.037	-	0.1444	0.125	0.00E+00	4.30E+01	7.33E-01	7.58E-01	
7/12 14:00		-1650	0.037	-	0.1445	0.125	0.00E+00	4.32E+01	7.33E-01	7.58E-01	
7/12 17:00		-1600	0.037	-	0.1444	0.125	0.00E+00	3.90E+01	7.33E-01	7.58E-01	
7/12 20:00		-1650	0.037	-	0.1443	0.125	0.00E+00	3.73E+01	7.33E-01	7.58E-01	
7/12 23:00		-1650	0.037	-	0.1442	0.125	0.00E+00	6.50E+01	7.33E-01	7.58E-01	
7/13 2:00		-1600	0.037	-	0.1442	0.125	0.00E+00	4.22E+01	7.32E-01	7.58E-01	
7/13 5:00		-1650	0.037	-	0.1441	0.125	0.00E+00	4.14E+01	7.32E-01	7.57E-01	
7/13 8:00		-1650	0.037	-	0.1439	0.125	0.00E+00	3.85E+01	7.32E-01	7.58E-01	
7/13 11:00		-1650	0.037	-	0.1437	0.125	0.00E+00	3.74E+01	7.32E-01	7.57E-01	
7/13 14:00		-1650	0.037	-	0.1437	0.125	0.00E+00	3.63E+01	7.31E-01	7.57E-01	
7/13 17:00		-1600	0.037	-	0.1438	0.125	0.00E+00	3.82E+01	7.31E-01	7.56E-01	
7/13 20:00		-1600	0.037	-	0.1438	0.125	0.00E+00	4.32E+01	7.31E-01	7.57E-01	
7/13 23:00		-1600	0.037	-	0.1437	0.125	0.00E+00	3.96E+01	7.31E-01	7.57E-01	
7/14 2:00		-1650	0.037	-	0.1436	0.125	0.00E+00	4.28E+01	7.31E-01	7.56E-01	
7/14 5:00		-1650	0.037	-	0.1436	0.125	0.00E+00	9.50E+01	7.31E-01	7.56E-01	
7/14 8:00		-1650	0.037	-	0.1436	0.125	0.00E+00	4.42E+01	7.31E-01	7.56E-01	
7/14 11:00		-1650	0.037	-	0.1436	0.125	0.00E+00	4.18E+01	7.30E-01	7.56E-01	
7/14 14:00		-1650	0.037	-	0.1433	0.125	0.00E+00	4.97E+01	7.30E-01	7.56E-01	
7/14 17:00		-1650	0.037	-	0.1431	0.125	0.00E+00	4.10E+01	7.30E-01	7.55E-01	
7/14 20:00		-1650	0.037	-	0.1434	0.120	0.00E+00	4.08E+01	7.30E-01	7.55E-01	
7/14 23:00		-1650	0.037	-	0.1436	0.125	0.00E+00	3.97E+01	7.30E-01	7.54E-01	
7/15 2:00		-1650	0.037	-	0.1435	0.125	0.00E+00	3.84E+01	7.30E-01	7.54E-01	
7/15 5:00		-1650	0.037	-	0.1430	0.125	0.00E+00	4.12E+01	7.29E-01	7.54E-01	
7/15 8:00		-1650	0.037	-	0.1430	0.125	0.00E+00	4.24E+01	7.29E-01	7.54E-01	
7/15 11:00		-1650	0.037	-	0.1434	0.125	0.00E+00	4.70E+01	7.29E-01	7.54E-01	
7/15 14:00		-1650	0.037	-	0.1434	0.125	0.00E+00	7.30E+01	7.29E-01	7.54E-01	
7/15 17:00		-1650	0.037	-	0.1433	0.125	0.00E+00	7.72E+01	7.29E-01	7.54E-01	
7/15 20:00		-1650	0.036	-	0.1430	0.125	0.00E+00	7.01E+01	7.28E-01	7.54E-01	
7/15 23:00		-1650	0.036	-	0.1429	0.125	0.00E+00	8.15E+01	7.28E-01	7.54E-01	
7/16 2:00		-1650	0.036	-	0.1429	0.125	0.00E+00	7.19E+01	7.28E-01	7.54E-01	
7/16 5:00		-1700	0.036	-	0.1428	0.125	0.00E+00	6.40E+01	7.28E-01	7.53E-01	
7/16 8:00		-1700	0.036	-	0.1424	0.125	0.00E+00	4.45E+01	7.28E-01	7.53E-01	
7/16 11:00		-1700	0.036	-	0.1424	0.125	0.00E+00	4.63E+01	7.28E-01	7.53E-01	
7/16 14:00		-1700	0.036	-	0.1424	0.125	0.00E+00	4.82E+01	7.27E-01	7.52E-01	
7/16 17:00		-1700	0.036	-	0.1427	0.125	0.00E+00	4.60E+01	7.28E-01	7.52E-01	
7/16 20:00		-1700	0.036	-	0.1426	0.125	0.00E+00	4.44E+01	7.27E-01	7.52E-01	
7/16 23:00		-1700	0.036	-	0.1424	0.125	0.00E+00	4.36E+01	7.27E-01	7.52E-01	
7/17 2:00		-1700	0.036	-	0.1424	0.125	0.00E+00	4.29E+01	7.27E-01	7.51E-01	
7/17 5:00		-1700	0.036	-	0.1424	0.125	0.00E+00	5.16E+01	7.27E-01	7.51E-01	
7/17 8:00		-1700	0.036	-	0.1425	0.125	0.00E+00	5.24E+01	7.27E-01	7.50E-01	
7/17 11:00		-1700	0.036	-	0.1424	0.125	0.00E+00	4.66E+01	7.26E-01	7.50E-01	
7/17 14:00		-1600	0.036	-	0.1424	0.125	0.00E+00	5.20E+01	7.26E-01	7.51E-01	
7/17 17:00		-1600	0.036	-	0.1425	0.125	0.00E+00	5.75E+01	7.26E-01	7.52E-01	
7/17 20:00		-1700	0.036	-	0.1425	0.125	0.00E+00	5.23E+01	7.26E-01	7.52E-01	
7/17 23:00		-1700	0.036	-	0.1422	0.125	0.00E+00	5.05E+01	7.26E-01	7.52E-01	
7/18 2:00		-1700	0.036	-	0.1420	0.125	0.00E+00	4.06E+01	7.26E-01	7.52E-01	
7/18 5:00		-1700	0.036	-	0.1419	0.125	0.00E+00	4.20E+01	7.25E-01	7.52E-01	
7/18 8:00		-1700	0.036	-	0.1419	0.125	0.00E+00	4.52E+01	7.25E-01	7.52E-01	
7/18 11:00		-1650	0.034	-	0.1416	0.125	0.00E+00	4.35E+01	7.25E-01	7.52E-01	
7/18 14:00		-1650	0.034	-	0.1417	0.120	0.00E+00	4.35E+01	7.25E-01	7.52E-01	
7/18 17:00		-1650	0.034	-	0.1416	0.125	0.00E+00	1.75E+02	7.25E-01	7.52E-01	
7/18 20:00		-1650	0.034	-	0.1416	0.125	0.00E+00	4.38E+01	7.25E-01	7.52E-01	
7/18 23:00		-1650	0.034	-	0.1414	0.120	0.00E+00	3.33E+01	7.24E-01	7.52E-01	
7/19 2:00		-1650	0.034	-	0.1412	0.120	0.00E+00	3.85E+01	7.24E-01	7.52E-01	
7/19 5:00		-1700	0.034	-	0.1410	0.120	0.00E+00	4.59E+01	7.24E-01	7.52E-01	
7/19 8:00		-1700	0.033	-	0.1410	0.120	0.00E+00	3.90E+01	7.24E-01	7.52E-01	
7/19 11:00		-1650	0.033	-	0.1410	0.120	0.00E+00	3.55E+01	7.24E-01	7.52E-01	

DS

計器不良 計器不良