


## 福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

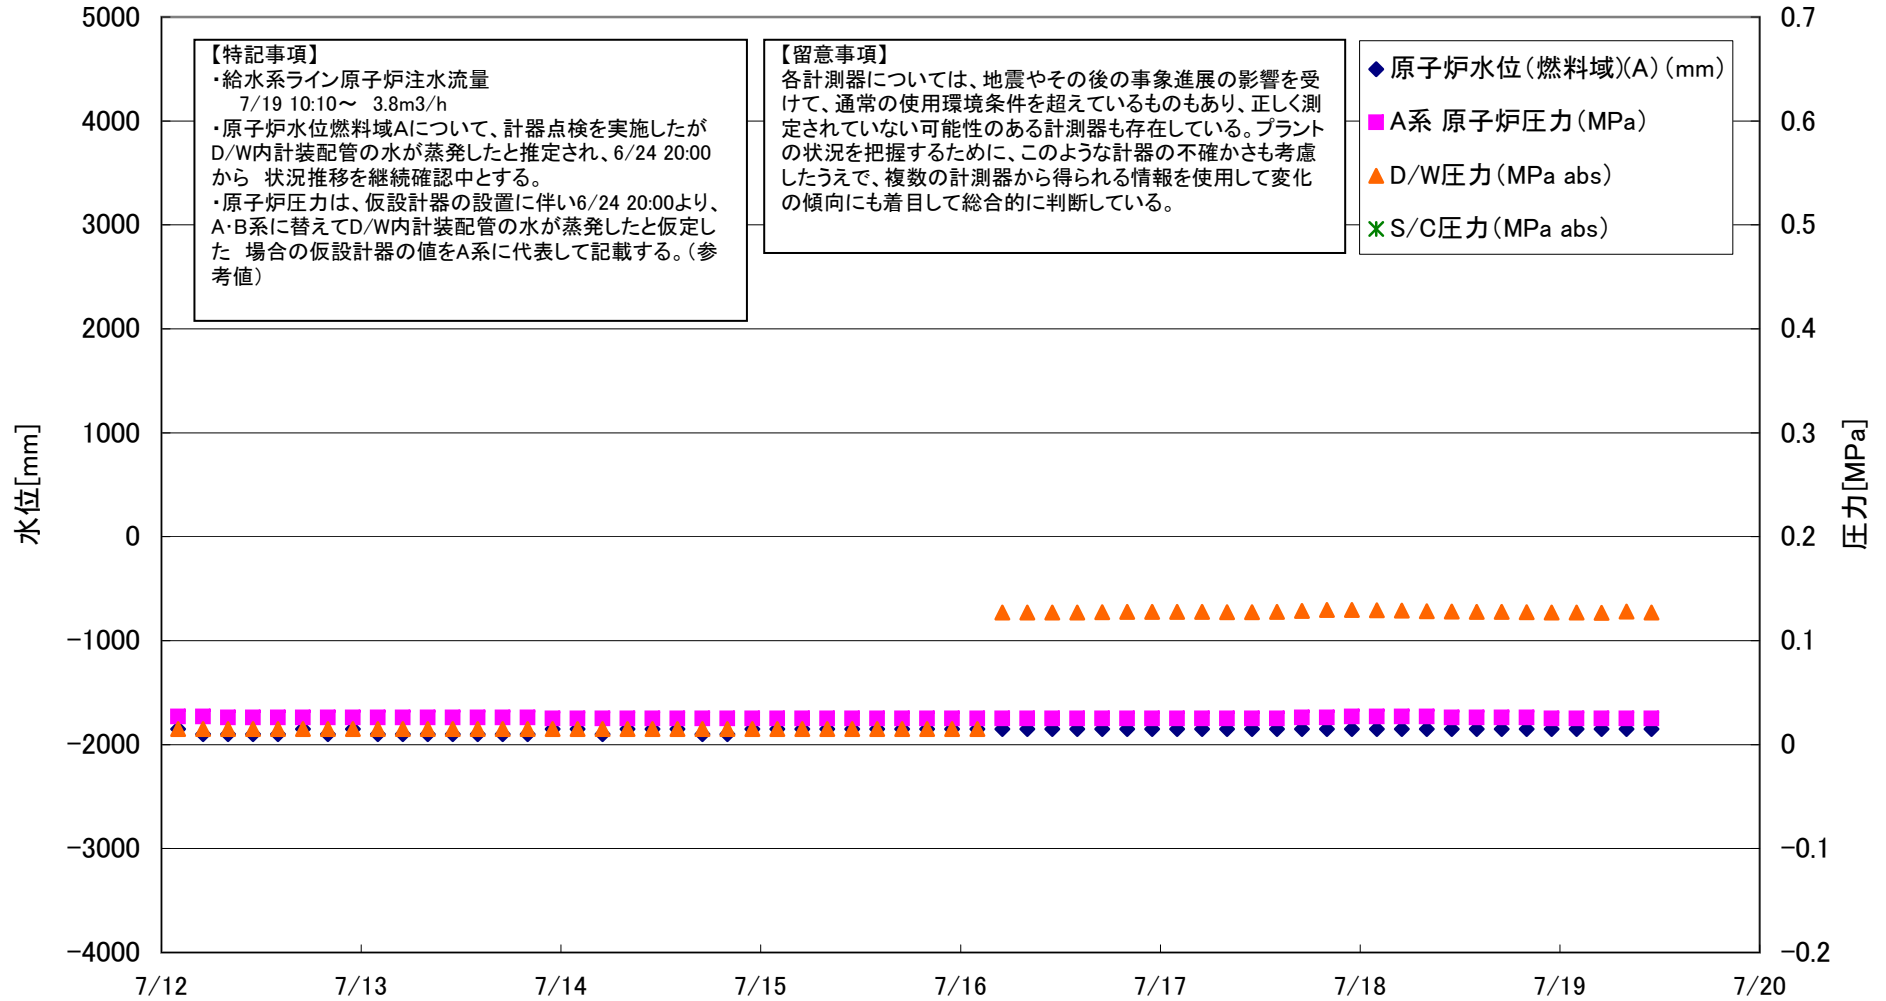

福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
7/12 2:00	-1850	-2150	0.027	-	0.015	-	1.29E+01	1.45E+01	1.76E-01	8.76E+00	0.011	
7/12 5:00	-1900	-2150	0.027	-	0.015	-	1.29E+01	1.45E+01	1.76E-01	8.64E+00	0.013	
7/12 8:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015	-	1.29E+01	1.45E+01	1.76E-01	8.57E+00	0.012	
7/12 11:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015	-	1.29E+01	1.45E+01	1.76E-01	8.51E+00	0.010	
7/12 14:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015	-	1.29E+01	1.45E+01	1.76E-01	8.45E+00	0.010	
7/12 17:00	-1850	-2150	0.026	-	0.015	-	1.29E+01	1.45E+01	1.76E-01	8.38E+00	0.010	
7/12 20:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015	-	1.29E+01	1.45E+01	1.76E-01	8.35E+00	0.011	
7/12 23:00	-1850	-2150	0.026	-	0.015	-	1.29E+01	1.45E+01	1.75E-01	8.35E+00	0.012	
7/13 2:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015	-	1.29E+01	1.45E+01	1.75E-01	8.36E+00	0.010	
7/13 5:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015	-	1.28E+01	1.45E+01	1.75E-01	8.35E+00	0.011	
7/13 8:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015	-	1.28E+01	1.45E+01	1.75E-01	8.34E+00	0.012	
7/13 11:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015	-	1.28E+01	1.45E+01	1.75E-01	8.30E+00	0.011	
7/13 14:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015	-	1.28E+01	1.44E+01	1.75E-01	8.27E+00	0.011	
7/13 17:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015	-	1.28E+01	1.44E+01	1.74E-01	8.25E+00	0.011	
7/13 20:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015	-	1.28E+01	1.45E+01	1.74E-01	8.25E+00	0.013	
7/13 23:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015	-	1.28E+01	1.45E+01	1.74E-01	8.25E+00	0.012	
7/14 2:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015	-	1.28E+01	1.45E+01	1.73E-01	8.26E+00	0.011	
7/14 5:00	-1900	-2150	0.025	-	0.015	-	1.28E+01	1.44E+01	1.73E-01	8.25E+00	0.012	
7/14 8:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015	-	1.28E+01	1.44E+01	1.73E-01	8.22E+00	0.011	
7/14 11:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015	-	1.28E+01	1.44E+01	1.73E-01	8.18E+00	0.011	
7/14 14:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015	-	1.28E+01	1.44E+01	1.72E-01	8.18E+00	0.010	
7/14 17:00	-1900	-2150	0.025	-	0.015	-	1.28E+01	1.44E+01	1.72E-01	8.15E+00	0.010	
7/14 20:00	-1900	-2150	0.025	-	0.015	-	1.27E+01	1.44E+01	1.72E-01	8.13E+00	0.011	
7/14 23:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015	-	1.27E+01	1.44E+01	1.72E-01	8.12E+00	0.011	
7/15 2:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015	-	1.27E+01	1.44E+01	1.72E-01	8.11E+00	0.011	
7/15 5:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015	-	1.27E+01	1.44E+01	1.71E-01	8.07E+00	0.012	
7/15 8:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015	-	1.27E+01	1.44E+01	1.71E-01	8.05E+00	0.012	
7/15 11:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015	-	1.27E+01	1.44E+01	1.71E-01	8.06E+00	0.011	
7/15 14:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015	-	1.27E+01	1.44E+01	1.71E-01	8.17E+00	0.012	
7/15 17:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015	-	1.27E+01	1.44E+01	1.72E-01	8.15E+00	0.011	
7/15 20:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015	-	1.27E+01	1.44E+01	1.72E-01	8.12E+00	0.011	
7/15 23:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015	-	1.27E+01	1.44E+01	1.72E-01	8.10E+00	0.011	
7/16 2:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015	-	1.27E+01	1.44E+01	1.72E-01	8.06E+00	0.011	
7/16 5:00	-1850	-2150	0.025	-	0.127	-	1.27E+01	1.44E+01	1.72E-01	8.06E+00	0.012	7/16 5:00以降D/W圧力の記載計器を変更(gageからabsへ変換)
7/16 8:00	-1850	-2150	0.025	-	0.127	-	1.27E+01	1.44E+01	1.72E-01	7.96E+00	0.011	
7/16 11:00	-1850	-2150	0.025	-	0.127	-	1.27E+01	1.44E+01	1.72E-01	7.94E+00	0.011	
7/16 14:00	-1850	-2150	0.025	-	0.127	-	1.27E+01	1.44E+01	1.72E-01	7.95E+00	0.011	
7/16 17:00	-1850	-2150	0.025	-	0.128	-	1.27E+01	1.44E+01	1.72E-01	7.92E+00	0.011	
7/16 20:00	-1850	-2150	0.025	-	0.128	-	1.27E+01	1.44E+01	1.71E-01	7.88E+00	0.010	
7/16 23:00	-1850	-2150	0.025	-	0.128	-	1.27E+01	1.44E+01	1.71E-01	7.89E+00	0.010	
7/17 2:00	-1850	-2150	0.025	-	0.128	-	1.27E+01	1.44E+01	1.71E-01	7.90E+00	0.010	
7/17 5:00	-1850	-2150	0.025	-	0.128	-	1.27E+01	1.44E+01	1.70E-01	7.92E+00	0.010	
7/17 8:00	-1850	-2150	0.025	-	0.127	-	1.26E+01	1.44E+01	1.70E-01	7.93E+00	0.010	
7/17 11:00	-1850	-2150	0.025	-	0.127	-	1.26E+01	1.44E+01	1.70E-01	7.91E+00	0.010	
7/17 14:00	-1850	-2150	0.025	-	0.128	-	1.26E+01	1.44E+01	1.69E-01	7.89E+00	0.010	
7/17 17:00	-1850	-2150	0.026	-	0.129	-	1.26E+01	1.44E+01	1.69E-01	7.91E+00	0.010	
7/17 20:00	-1850	-2150	0.026	-	0.130	-	1.26E+01	1.44E+01	1.68E-01	7.93E+00	0.010	
7/17 23:00	-1850	-2150	0.027	-	0.130	-	1.26E+01	1.44E+01	1.68E-01	7.96E+00	0.010	
7/18 2:00	-1850	-2150	0.027	-	0.129	-	1.26E+01	1.44E+01	1.68E-01	7.98E+00	0.010	
7/18 5:00	-1850	-2150	0.027	-	0.129	-	1.26E+01	1.44E+01	1.68E-01	8.02E+00	0.009	
7/18 8:00	-1850	-2150	0.027	-	0.128	-	1.26E+01	1.44E+01	1.68E-01	8.05E+00	0.009	
7/18 11:00	-1850	-2150	0.026	-	0.128	-	1.26E+01	1.44E+01	1.68E-01	8.09E+00	0.009	
7/18 14:00	-1850	-2150	0.026	-	0.128	-	1.26E+01	1.43E+01	1.68E-01	8.11E+00	0.010	
7/18 17:00	-1850	-2150	0.026	-	0.128	-	1.26E+01	1.43E+01	1.68E-01	8.15E+00	0.010	
7/18 20:00	-1850	-2150	0.026	-	0.127	-	1.26E+01	1.43E+01	1.68E-01	8.22E+00	0.011	
7/18 23:00	-1850	-2150	0.025	-	0.127	-	1.26E+01	1.43E+01	1.67E-01	8.20E+00	0.011	
7/19 2:00	-1850	-2150	0.025	-	0.127	-	1.26E+01	1.43E+01	1.67E-01	8.20E+00	0.011	
7/19 5:00	-1850	-2150	0.025	-	0.127	-	1.26E+01	1.43E+01	1.67E-01	8.22E+00	0.010	
7/19 8:00	-1850	-2150	0.025	-	0.128	-	1.26E+01	1.43E+01	1.67E-01	8.20E+00	0.010	
7/19 11:00	-1850	-2150	0.025	-	0.127	-	1.25E+01	1.43E+01	1.67E-01	8.16E+00	0.010	

計器不良

計器不良