
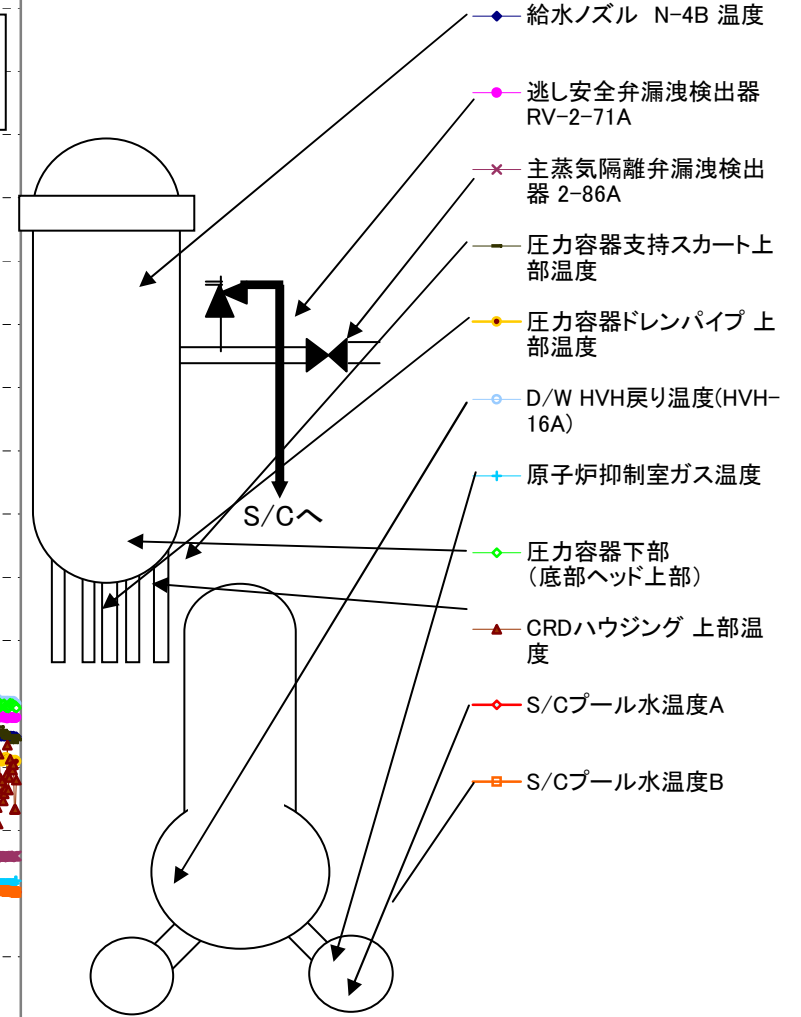


# 福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ(代表点)

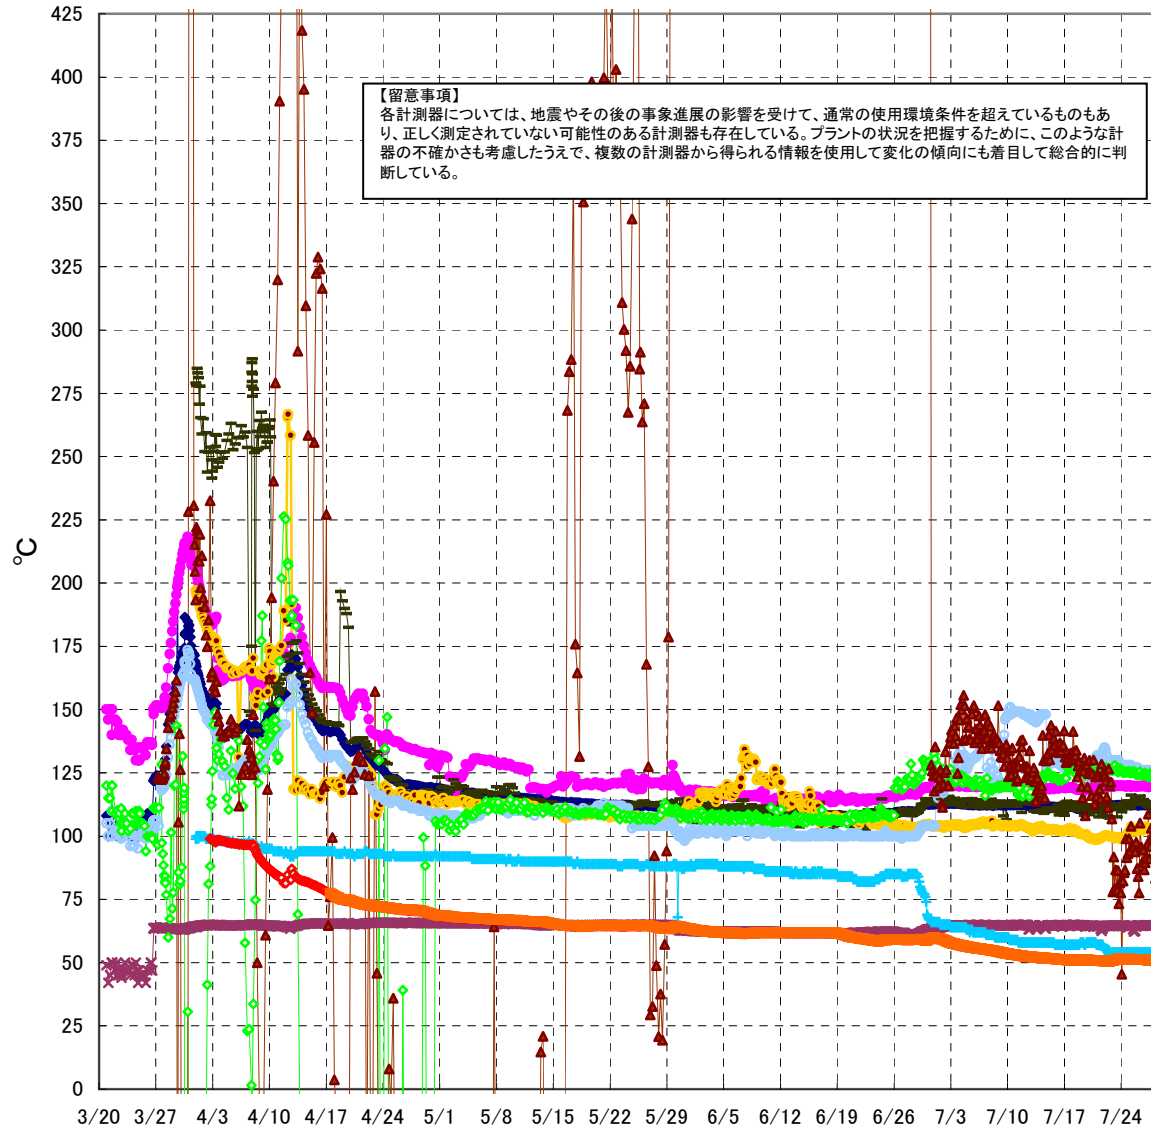

福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	逃し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A	主蒸気隔離弁漏洩 検出器 2-86A	給水ノズル N-4B 温度	CRDハウジング 上部温度	圧力容器下部 (底部ヘッド上部)	圧力容器支持ス カート上部温度	圧力容器ドレンバ イ上部温度	D/W HVH戻り温 度(HVH-16A)	RPVベロー シール	原子炉抑制 室ガス温度	S/Cプール 水温度A	S/Cプール 水温度B	備考
7/22 2:00	119.7	64.5	112.0	121.6	127.0	113.3	100.2	134.0	122.0	55.0	50.5	50.5	
7/22 5:00	119.8	64.5	112.0	115.4	127.0	107.9	100.1	132.0	122.0	55.0	50.5	50.4	
7/22 8:00	119.3	64.5	112.0	111.2	126.0	112.5	100.2	130.0	122.0	54.0	50.6	50.4	
7/22 11:00	119.5	64.6	111.8	126.5	126.1	112.6	99.9	129.0	122.0	55.0	50.7	50.5	
7/22 14:00	121.3	64.4	112.1	120.0	126.8	107.1	99.9	130.0	122.0	54.0	50.5	50.5	
7/22 17:00	119.5	64.6	112.1	121.4	126.0	111.7	99.7	130.0	122.0	54.0	50.7	50.6	
7/22 20:00	119.5	64.6	112.2	106.8	126.0	110.7	99.9	130.0	126.0	54.0	50.7	50.7	
7/22 23:00	119.5	64.6	111.9	77.9	126.0	110.5	99.7	129.0	127.0	54.0	50.9	50.8	
7/23 2:00	119.5	64.7	112.0	91.7	126.0	111.2	99.4	130.0	126.0	54.0	50.9	50.8	
7/23 5:00	119.8	64.6	112.0	79.3	128.0	111.4	99.1	130.0	127.0	54.0	51.1	51.0	
7/23 8:00	119.8	64.5	112.2	86.7	126.0	111.7	99.2	130.0	126.0	54.0	51.2	51.2	
7/23 11:00	119.9	64.5	112.1	78.7	126.5	107.6	99.5	129.0	124.0	54.0	51.2	51.2	
7/23 14:00	119.8	64.6	112.2	86.4	125.2	111.3	99.4	129.0	123.0	54.0	51.5	51.4	
7/23 17:00	120.0	64.5	112.2	73.2	125.9	112.7	99.4	130.0	123.0	54.0	51.6	51.5	
7/23 20:00	119.9	64.5	112.2	81.5	126.6	110.9	98.9	128.0	123.0	54.0	51.5	51.5	
7/23 23:00	119.9	64.5	112.2	77.6	126.6	112.5	98.9	128.0	123.0	54.0	51.5	51.4	
7/24 2:00	119.8	64.4	111.8	45.4	125.9	109.6	98.8	127.0	121.0	54.0	51.4	51.3	
7/24 5:00	119.8	64.5	112.1	82.2	125.0	112.3	99.0	128.0	122.0	54.0	51.4	51.3	
7/24 8:00	119.8	64.6	112.1	85.5	125.1	111.8	99.4	127.0	122.0	54.0	51.3	51.2	
7/24 11:00	119.8	64.7	112.1	86.5	125.4	113.2	99.2	127.0	122.0	54.0	51.2	51.1	
7/24 14:00	119.6	64.4	112.3	99.0	125.1	110.8	99.4	128.0	122.0	54.0	51.3	51.2	
7/24 17:00	119.6	64.5	112.3	91.5	125.5	113.9	100.1	128.0	122.0	54.0	51.4	51.3	
7/24 20:00	120.0	63.9	112.3	93.0	125.2	112.3	101.1	127.0	121.0	54.0	51.4	51.3	
7/24 23:00	120.1	64.5	112.3	98.9	125.6	113.0	100.7	128.0	121.0	54.0	51.4	51.4	
7/25 2:00	120.0	64.6	112.3	94.0	124.9	111.2	102.0	128.0	121.0	54.0	51.4	51.3	
7/25 5:00	119.5	64.6	112.4	103.9	125.3	116.1	103.6	128.0	113.0	54.0	51.5	51.4	
7/25 8:00	119.7	64.7	112.2	95.8	125.4	112.6	103.1	127.0	114.0	54.0	51.4	51.3	
7/25 11:00	119.7	63.1	112.3	95.8	125.0	113.0	102.0	127.0	113.0	54.0	51.3	51.3	
7/25 14:00	119.8	62.3	112.3	96.2	125.6	113.8	102.3	127.0	114.0	54.0	51.3	51.2	
7/25 17:00	119.7	62.5	112.3	93.8	125.2	114.7	102.0	127.0	114.0	54.0	51.3	51.2	
7/25 20:00	119.6	64.1	112.3	97.5	124.3	112.6	101.8	127.0	114.0	54.0	51.3	51.2	
7/25 23:00	119.6	64.6	112.2	87.2	124.3	112.5	101.8	127.0	114.0	54.0	51.3	51.2	
7/26 2:00	119.8	64.7	112.2	84.0	124.7	112.5	102.3	127.0	114.0	54.0	51.3	51.2	
7/26 5:00	119.6	64.7	112.1	77.5	124.5	113.4	102.5	126.0	114.0	54.0	51.3	51.1	
7/26 8:00	119.7	64.7	112.3	105.1	125.5	115.8	102.7	126.0	112.0	54.0	51.3	51.2	
7/26 11:00	119.7	64.7	112.3	95.7	123.7	113.6	102.8	126.0	114.0	54.0	51.2	51.1	
7/26 14:00	119.8	64.5	112.2	89.6	124.5	113.5	103.0	126.0	114.0	54.0	51.2	51.1	
7/26 17:00	119.8	64.7	112.3	94.5	124.6	114.4	102.2	126.0	115.0	54.0	51.2	51.1	
7/26 20:00	120.0	64.7	112.3	86.7	124.4	113.9	102.7	126.0	116.0	54.0	51.2	51.1	
7/26 23:00	119.6	64.8	112.2	89.5	125.0	113.3	103.3	126.0	117.0	54.0	51.1	51.1	
7/27 2:00	119.8	64.8	112.3	91.3	124.0	113.4	103.8	126.0	118.0	54.0	51.1	51.0	
7/27 5:00	119.8	64.8	112.3	96.8	123.5	111.7	103.7	126.0	118.0	54.0	51.1	51.0	
7/27 8:00	119.3	64.8	112.3	108.7	123.6	111.9	102.7	126.0	116.0	54.0	51.0	50.9	
7/27 11:00	119.7	64.7	112.1	91.0	123.4	111.3	102.5	126.0	115.0	54.0	50.9	50.8	
7/27 14:00	119.8	64.5	112.2	95.9	124.0	111.4	102.8	126.0	115.0	54.0	50.9	50.8	
7/27 17:00	119.7	64.5	112.2	103.1	125.2	112.1	102.7	125.0	116.0	54.0	50.9	50.8	
7/27 20:00	119.7	64.7	112.2	100.2	124.4	112.4	102.8	126.0	118.0	54.0	50.8	50.7	
7/27 23:00	119.5	64.8	112.1	98.8	125.0	111.3	102.8	125.0	119.0	54.0	50.8	50.7	
7/28 2:00	119.6	64.8	112.2	101.0	124.5	109.7	102.3	126.0	120.0	54.0	50.8	50.7	
7/28 5:00	119.6	64.8	112.0	83.2	123.7	112.4	102.4	125.0	120.0	54.0	50.7	50.6	
7/28 8:00	119.5	64.8	111.9	83.4	124.3	111.7	102.7	125.0	124.0	55.0	50.7	50.6	
7/28 11:00	119.6	64.9	112.0	94.9	123.4	110.8	102.2	125.0	123.0	55.0	50.6	50.5	

計器不良