福島第一原子力発電所 3号機　水位・圧力に関するパラメータ

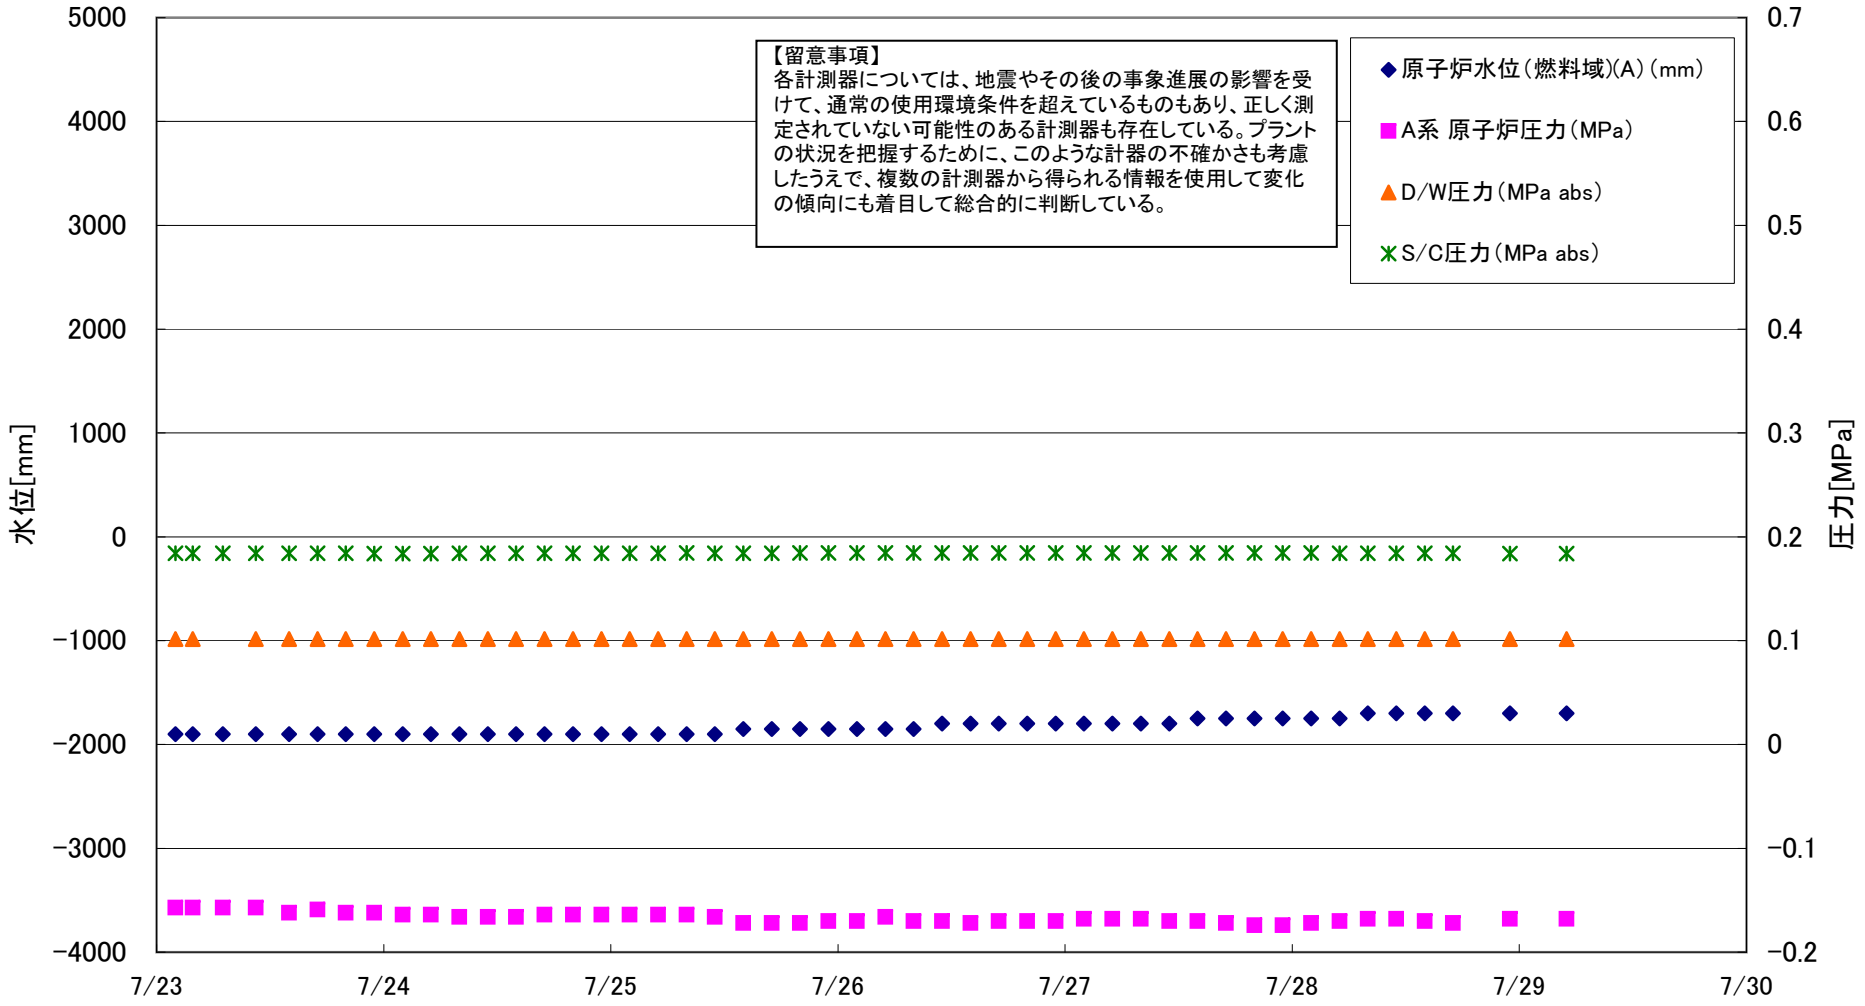

福島第一原子力発電所 3号機　水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位（燃料域)(A)（mm）	原子炉水位（燃料域B）（mm）	A系 原子炉圧力（MPa）	B系　原子炉圧力（MPa）	D/W圧力（MPa abs）	S/C圧力（MPa abs）	CAMS D/W(A)（Sv/h）	CAMS D/W(B)（Sv/h）	CAMS S/C(A)（Sv/h）	CAMS S/C(B)（Sv/h）	中央制御室線量（mSv/h）	備考
7/23 2:00	−1900	−2300	−0.157	−0.104	0.1016	0.1841	4.11E+00	2.97E+00	3.42E−01	3.33E−01	0.023	
7/23 3:50	−1900	−2300	−0.157	−0.106	0.1016	0.1841	4.11E+00	2.97E+00	3.44E−01	3.35E−01	0.023	
7/23 5:00												所内電源切替に伴うデータ欠測
7/23 7:00	−1900	−2300	−0.157	−0.106		0.1841					0.022	〃
7/23 8:00												〃
7/23 10:30	−1900	−2300	−0.157	−0.104	0.1016	0.1841	3.92E+00	2.96E+00	3.35E−01	3.39E−01	0.023	
7/23 14:00	−1900	−2300	−0.162	−0.104	0.1016	0.1841	4.02E+00	2.96E+00	3.44E−01	3.42E−01	0.023	
7/23 17:00	−1900	−2300	−0.159	−0.102	0.1016	0.1841	4.04E+00	2.96E+00	3.47E−01	3.44E−01	0.023	
7/23 20:00	−1900	−2300	−0.162	−0.102	0.1016	0.1841	4.06E+00	2.95E+00	3.50E−01	3.46E−01	0.023	
7/23 23:00	−1900	−2300	−0.162	−0.102	0.1016	0.1839	4.07E+00	2.95E+00	3.52E−01	3.47E−01	0.023	
7/24 2:00	−1900	−2300	−0.164	−0.102	0.1016	0.1839	4.07E+00	2.95E+00	3.54E−01	3.49E−01	0.023	
7/24 5:00	−1900	−2300	−0.164	−0.104	0.1016	0.1839	4.08E+00	2.95E+00	3.56E−01	3.50E−01	0.023	
7/24 8:00	−1900	−2300	−0.166	−0.104	0.1016	0.1841	4.08E+00	2.95E+00	3.57E−01	3.51E−01	0.023	
7/24 11:00	−1900	−2300	−0.166	−0.104	0.1016	0.1841	4.08E+00	2.94E+00	3.59E−01	3.52E−01	0.023	
7/24 14:00	−1900	−2300	−0.166	−0.104	0.1016	0.1841	4.08E+00	2.94E+00	3.60E−01	3.53E−01	0.023	
7/24 17:00	−1900	−2300	−0.164	−0.102	0.1016	0.1841	4.08E+00	2.94E+00	3.61E−01	3.54E−01	0.023	
7/24 20:00	−1900	−2300	−0.164	−0.102	0.1016	0.1841	4.45E+00	2.94E+00	3.62E−01	3.55E−01	0.024	
7/24 23:00	−1900	−2300	−0.164	−0.102	0.1016	0.1843	4.07E+00	2.94E+00	3.63E−01	3.56E−01	0.024	
7/25 2:00	−1900	−2300	−0.164	−0.104	0.1016	0.1843	4.07E+00	2.93E+00	3.63E−01	3.56E−01	0.023	
7/25 5:00	−1900	−2300	−0.164	−0.104	0.1016	0.1843	4.07E+00	2.93E+00	3.64E−01	3.56E−01	0.023	
7/25 8:00	−1900	−2300	−0.164	−0.102	0.1016	0.1845	4.07E+00	2.93E+00	3.64E−01	3.57E−01	0.023	
7/25 11:00	−1900	−2300	−0.166	−0.102	0.1016	0.1843	4.07E+00	2.93E+00	3.64E−01	3.57E−01	0.022	
7/25 14:00	−1850	−2250	−0.172	−0.100	0.1016	0.1843	4.07E+00	2.92E+00	3.65E−01	3.57E−01	0.021	
7/25 17:00	−1850	−2250	−0.172	−0.102	0.1016	0.1843	4.30E+00	2.92E+00	3.65E−01	3.57E−01	0.022	
7/25 20:00	−1850	−2250	−0.172	−0.102	0.1016	0.1845	4.05E+00	2.92E+00	3.65E−01	3.57E−01	0.022	
7/25 23:00	−1850	−2300	−0.170	−0.100	0.1016	0.1845	4.05E+00	2.92E+00	3.65E−01	3.57E−01	0.021	
7/26 2:00	−1850	−2250	−0.170	−0.102	0.1016	0.1845	4.05E+00	2.92E+00	3.65E−01	3.57E−01	0.021	
7/26 5:00	−1850	−2300	−0.166	−0.102	0.1016	0.1845	4.05E+00	2.91E+00	3.65E−01	3.57E−01	0.022	
7/26 8:00	−1850	−2300	−0.170	−0.100	0.1016	0.1845	4.05E+00	2.91E+00	3.65E−01	3.57E−01	0.021	
7/26 11:00	−1800	−2100	−0.170	−0.100	0.1016	0.1846	4.05E+00	2.91E+00	3.65E−01	3.57E−01	0.022	
7/26 14:00	−1800	−2100	−0.172	−0.100	0.1016	0.1846	4.04E+00	2.91E+00	3.65E−01	3.57E−01	0.022	
7/26 17:00	−1800	−2150	−0.170	−0.100	0.1016	0.1845	4.04E+00	2.90E+00	3.65E−01	3.57E−01	0.022	
7/26 20:00	−1800	−2150	−0.170	−0.100	0.1016	0.1846	4.04E+00	2.90E+00	3.65E−01	3.57E−01	0.022	
7/26 23:00	−1800	−2200	−0.170	−0.100	0.1016	0.1846	4.03E+00	2.90E+00	3.65E−01	3.57E−01	0.022	
7/27 2:00	−1800	−2150	−0.168	−0.100	0.1016	0.1846	4.03E+00	2.90E+00	3.65E−01	3.56E−01	0.022	
7/27 5:00	−1800	−2150	−0.168	−0.100	0.1016	0.1846	4.03E+00	2.90E+00	3.65E−01	3.56E−01	0.022	
7/27 8:00	−1800	−2150	−0.168	−0.098	0.1016	0.1846	4.03E+00	2.89E+00	3.65E−01	3.56E−01	0.022	
7/27 11:00	−1800	−2150	−0.170	−0.098	0.1016	0.1846	4.02E+00	2.89E+00	3.65E−01	3.55E−01	0.021	
7/27 14:00	−1750	−2150	−0.170	−0.100	0.1016	0.1845	4.02E+00	2.89E+00	3.65E−01	3.55E−01	0.020	
7/27 17:00	−1750	−2150	−0.172	−0.100	0.1016	0.1845	4.02E+00	2.89E+00	3.64E−01	3.55E−01	0.020	
7/27 20:00	−1750	−2150	−0.174	−0.100	0.1016	0.1845	4.01E+00	2.88E+00	3.64E−01	3.55E−01	0.020	
7/27 23:00	−1750	−2150	−0.174	−0.100	0.1016	0.1845	4.01E+00	2.88E+00	3.64E−01	3.54E−01	0.020	
7/28 2:00	−1750	−2150	−0.172	−0.100	0.1016	0.1845	4.01E+00	2.88E+00	3.63E−01	3.54E−01	0.020	
7/28 5:00	−1750	−2150	−0.170	−0.100	0.1016	0.1843	4.01E+00	2.88E+00	3.63E−01	3.53E−01	0.020	
7/28 8:00	−1700	−2150	−0.168	−0.100	0.1016	0.1841	4.00E+00	2.88E+00	3.63E−01	3.53E−01	0.020	
7/28 11:00	−1700	−2150	−0.168	−0.098	0.1016	0.1841	4.00E+00	2.87E+00	3.63E−01	3.53E−01	0.020	
7/28 14:00	−1700	−2150	−0.170	−0.098	0.1016	0.1841	4.00E+00	2.87E+00	3.62E−01	3.52E−01	0.020	
7/28 17:00	−1700	−2100	−0.172	−0.100	0.1016	0.1841	3.99E+00	2.87E+00	3.62E−01	3.52E−01	0.020	
7/28 23:00	−1700	−2100	−0.168	−0.100	0.1016	0.1839	3.99E+00	2.87E+00	3.62E−01	3.51E−01	0.020	
7/29 5:00	−1700	−2100	−0.168	−0.100	0.1016	0.1839	3.98E+00	2.86E+00	3.61E−01	3.50E−01	0.020	