


福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

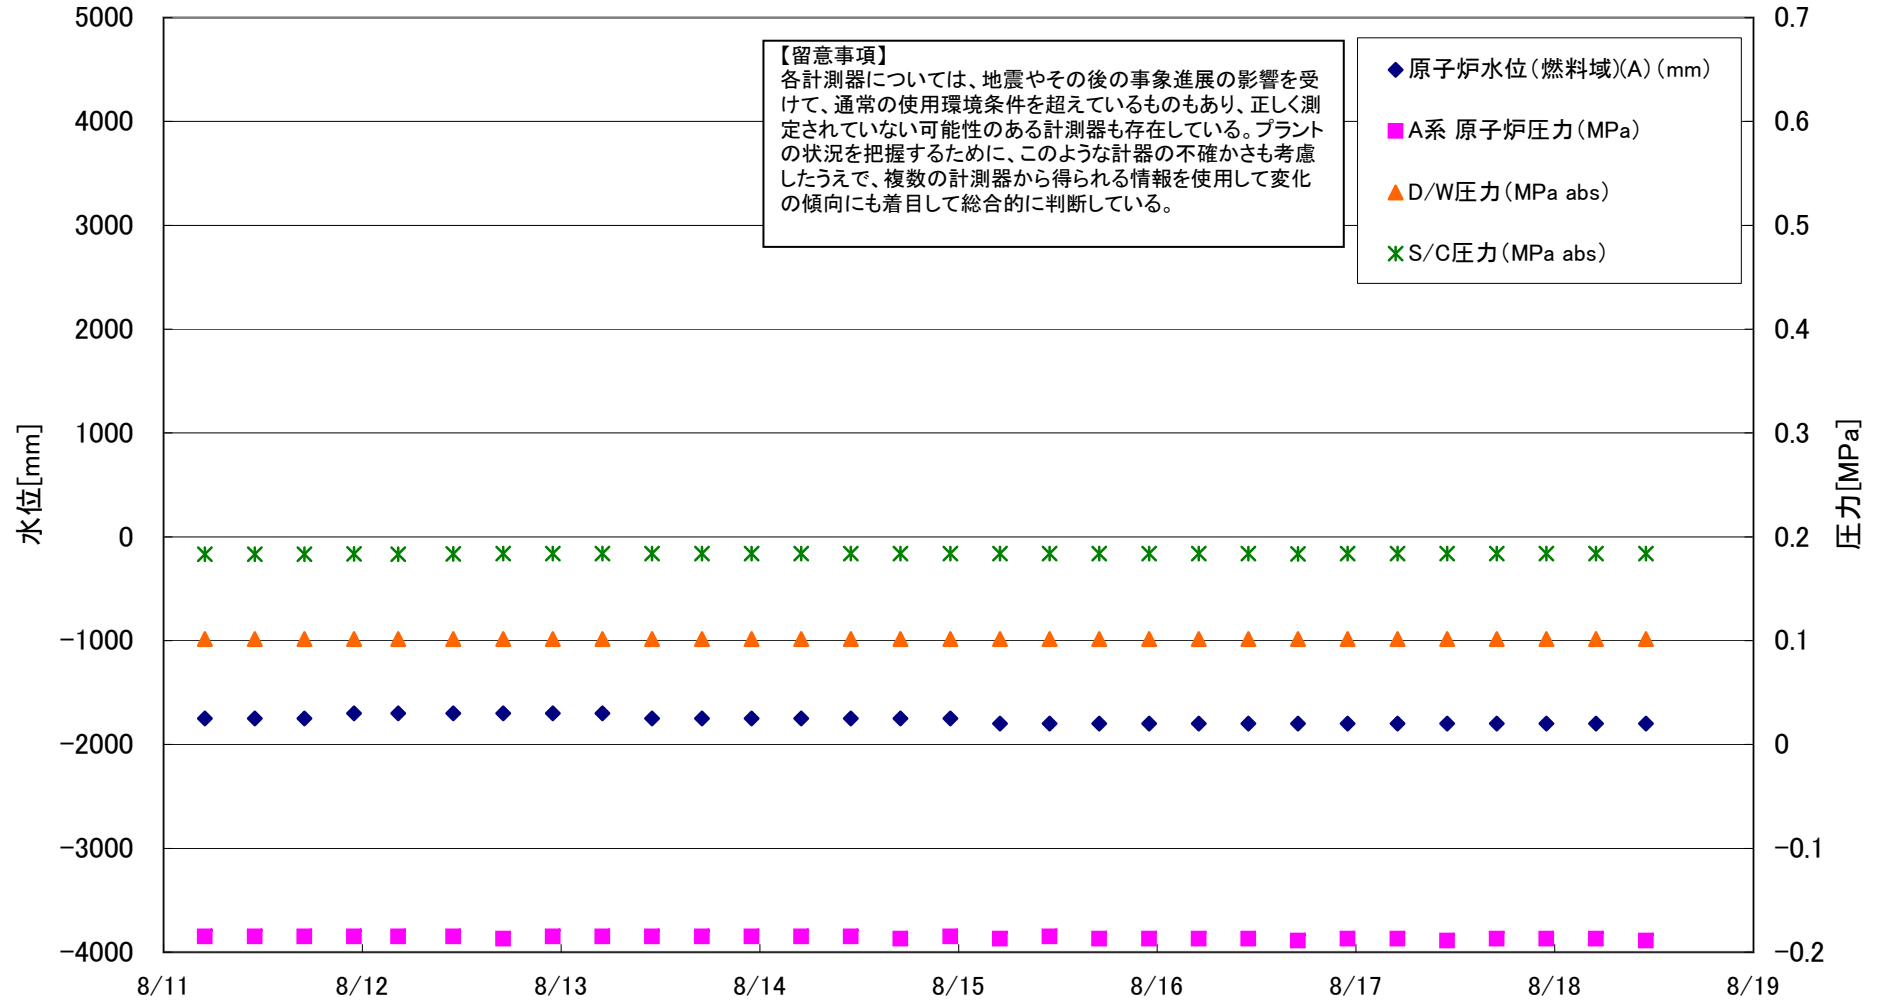

福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
8/11 5:00	-1750	-2150	-0.185	-0.102	0.1015	0.1834	3.76E+00	2.75E+00	3.33E-01	3.14E-01	0.020	
8/11 11:00	-1750	-2150	-0.185	-0.100	0.1015	0.1834	3.76E+00	2.74E+00	3.32E-01	3.14E-01	0.020	
8/11 17:00	-1750	-2150	-0.185	-0.100	0.1015	0.1834	3.76E+00	2.74E+00	3.31E-01	3.13E-01	0.020	
8/11 23:00	-1700	-2200	-0.185	-0.100	0.1015	0.1836	3.75E+00	2.73E+00	3.31E-01	3.13E-01	0.020	
8/12 4:20	-1700	-2150	-0.185	-0.098	0.1015	0.1834	3.75E+00	2.73E+00	3.31E-01	3.12E-01	0.021	
8/12 11:00	-1700	-2100	-0.185	-0.102	0.1015	0.1836	3.75E+00	2.73E+00	3.30E-01	3.11E-01	0.021	
8/12 17:00	-1700	-2100	-0.187	-0.102	0.1015	0.1838	3.74E+00	2.72E+00	3.30E-01	3.11E-01	0.021	
8/12 23:00	-1700	-2150	-0.185	-0.100	0.1015	0.1838	3.74E+00	2.72E+00	3.29E-01	3.11E-01	0.025	
8/13 5:00	-1700	-2150	-0.185	-0.100	0.1015	0.1838	3.74E+00	2.72E+00	3.29E-01	3.10E-01	0.023	
8/13 11:00	-1750	-2200	-0.185	-0.102	0.1015	0.1839	3.73E+00	2.71E+00	3.29E-01	3.10E-01	0.024	
8/13 17:00	-1750	-2150	-0.185	-0.100	0.1015	0.1839	3.73E+00	2.71E+00	3.28E-01	3.09E-01	0.021	
8/13 23:00	-1750	-2150	-0.185	-0.100	0.1015	0.1839	3.73E+00	2.71E+00	3.28E-01	3.09E-01	0.021	
8/14 5:00	-1750	-2150	-0.185	-0.102	0.1015	0.1839	3.72E+00	2.71E+00	3.27E-01	3.08E-01	0.023	
8/14 11:00	-1750	-2150	-0.185	-0.102	0.1015	0.1839	3.72E+00	2.71E+00	3.27E-01	3.08E-01	0.021	
8/14 17:00	-1750	-2150	-0.187	-0.102	0.1015	0.1839	3.72E+00	2.70E+00	3.26E-01	3.07E-01	0.021	
8/14 23:00	-1750	-2150	-0.185	-0.104	0.1015	0.1839	3.72E+00	2.70E+00	3.26E-01	3.07E-01	0.021	
8/15 5:00	-1800	-2200	-0.187	-0.104	0.1015	0.1839	3.72E+00	2.70E+00	3.25E-01	3.07E-01	0.023	
8/15 11:00	-1800	-2200	-0.185	-0.104	0.1015	0.1839	3.71E+00	2.70E+00	3.25E-01	3.06E-01	0.023	
8/15 17:00	-1800	-2200	-0.187	-0.104	0.1015	0.1838	3.71E+00	2.70E+00	3.24E-01	3.06E-01	0.018	
8/15 23:00	-1800	-2200	-0.187	-0.102	0.1015	0.1838	3.71E+00	2.69E+00	3.24E-01	3.05E-01	0.023	
8/16 5:00	-1800	-2200	-0.187	-0.102	0.1015	0.1838	3.71E+00	2.69E+00	3.23E-01	3.05E-01	0.021	
8/16 11:00	-1800	-2200	-0.187	-0.102	0.1015	0.1838	3.70E+00	2.69E+00	3.23E-01	3.04E-01	0.021	
8/16 17:00	-1800	-2200	-0.189	-0.102	0.1015	0.1836	3.70E+00	2.69E+00	3.22E-01	3.03E-01	0.020	
8/16 23:00	-1800	-2200	-0.187	-0.104	0.1015	0.1838	3.70E+00	2.68E+00	3.22E-01	3.03E-01	0.022	
8/17 5:00	-1800	-2200	-0.187	-0.104	0.1015	0.1838	3.70E+00	2.68E+00	3.21E-01	3.02E-01	0.022	
8/17 11:00	-1800	-2200	-0.189	-0.106	0.1015	0.1839	3.69E+00	2.68E+00	3.21E-01	3.02E-01	0.020	
8/17 17:00	-1800	-2200	-0.187	-0.104	0.1015	0.1838	3.69E+00	2.68E+00	3.20E-01	3.01E-01	0.020	
8/17 23:00	-1800	-2200	-0.187	-0.104	0.1015	0.1838	3.69E+00	2.68E+00	3.20E-01	3.01E-01	0.022	
8/18 5:00	-1800	-2200	-0.187	-0.104	0.1015	0.1838	3.69E+00	2.67E+00	3.19E-01	3.00E-01	0.022	
8/18 11:00	-1800	-2200	-0.189	-0.106	0.1015	0.1838	3.68E+00	2.67E+00	3.18E-01	3.00E-01	0.022	