


## 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

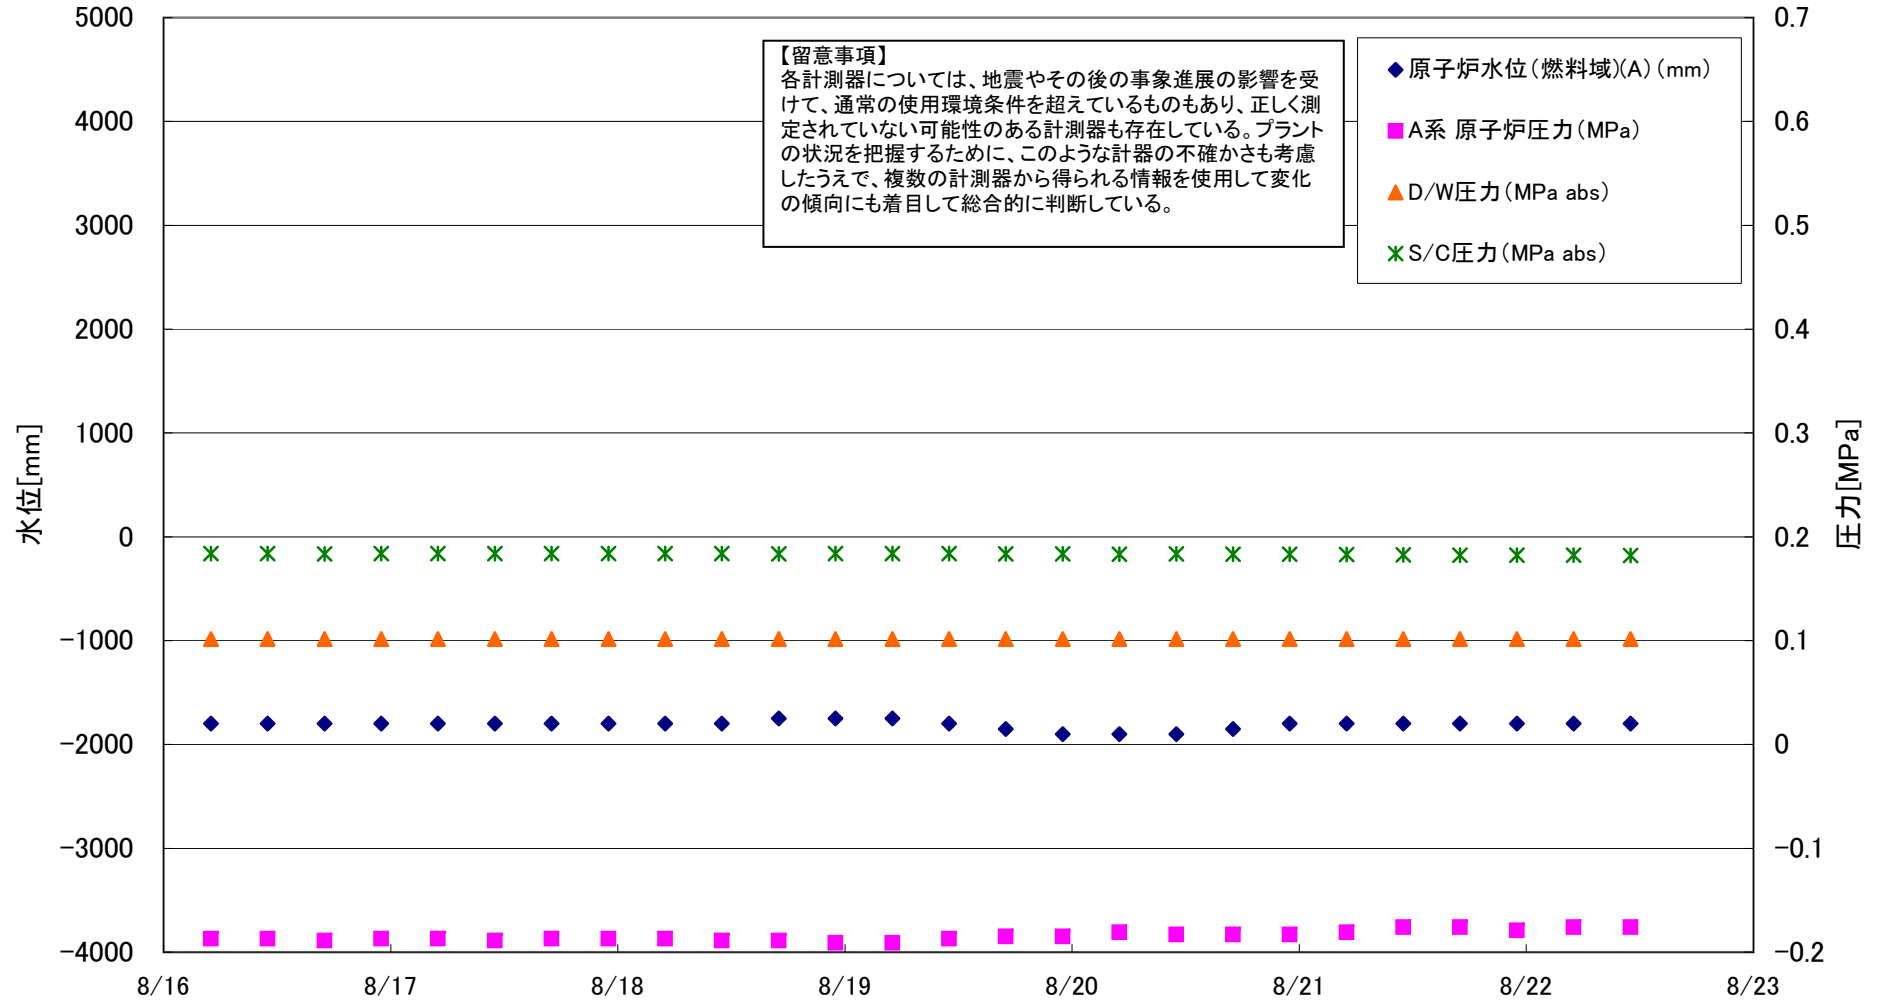

## 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

**【留意事項】**

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
8/16 5:00	-1800	-2200	-0.187	-0.102	0.1015	0.1838	3.71E+00	2.69E+00	3.23E-01	3.05E-01	0.021	
8/16 11:00	-1800	-2200	-0.187	-0.102	0.1015	0.1838	3.70E+00	2.69E+00	3.23E-01	3.04E-01	0.021	
8/16 17:00	-1800	-2200	-0.189	-0.102	0.1015	0.1836	3.70E+00	2.69E+00	3.22E-01	3.03E-01	0.020	
8/16 23:00	-1800	-2200	-0.187	-0.104	0.1015	0.1838	3.70E+00	2.68E+00	3.22E-01	3.03E-01	0.022	
8/17 5:00	-1800	-2200	-0.187	-0.104	0.1015	0.1838	3.70E+00	2.68E+00	3.21E-01	3.02E-01	0.022	
8/17 11:00	-1800	-2200	-0.189	-0.106	0.1015	0.1839	3.69E+00	2.68E+00	3.21E-01	3.02E-01	0.020	
8/17 17:00	-1800	-2200	-0.187	-0.104	0.1015	0.1838	3.69E+00	2.68E+00	3.20E-01	3.01E-01	0.020	
8/17 23:00	-1800	-2200	-0.187	-0.104	0.1015	0.1838	3.69E+00	2.68E+00	3.20E-01	3.01E-01	0.022	
8/18 5:00	-1800	-2200	-0.187	-0.104	0.1015	0.1838	3.69E+00	2.67E+00	3.19E-01	3.00E-01	0.022	
8/18 11:00	-1800	-2200	-0.189	-0.106	0.1015	0.1838	3.68E+00	2.67E+00	3.18E-01	3.00E-01	0.022	
8/18 17:00	-1750	-2150	-0.189	-0.104	0.1015	0.1836	3.68E+00	2.67E+00	3.18E-01	2.99E-01	0.022	
8/18 23:00	-1750	-2150	-0.191	-0.104	0.1015	0.1838	3.68E+00	2.67E+00	3.17E-01	2.99E-01	0.020	
8/19 5:00	-1750	-2150	-0.191	-0.102	0.1015	0.1838	3.67E+00	2.66E+00	3.17E-01	2.98E-01	0.020	
8/19 11:00	-1800	-2200	-0.187	-0.102	0.1015	0.1838	3.67E+00	2.66E+00	3.16E-01	2.98E-01	0.020	
8/19 17:00	-1850	-2200	-0.185	-0.102	0.1015	0.1836	3.67E+00	2.66E+00	3.16E-01	2.98E-01	0.022	
8/19 23:00	-1900	-2250	-0.185	-0.102	0.1015	0.1836	3.67E+00	2.66E+00	3.16E-01	2.97E-01	0.022	
8/20 5:00	-1900	-2250	-0.181	-0.102	0.1015	0.1834	3.66E+00	2.66E+00	3.15E-01	2.97E-01	0.021	
8/20 11:00	-1900	-2250	-0.183	-0.102	0.1015	0.1836	3.66E+00	2.66E+00	3.15E-01	2.97E-01	0.022	
8/20 17:00	-1850	-2200	-0.183	-0.102	0.1015	0.1834	3.66E+00	2.65E+00	3.15E-01	2.97E-01	0.022	
8/20 23:00	-1800	-2200	-0.183	-0.102	0.1015	0.1831	3.66E+00	2.65E+00	3.15E-01	2.97E-01	0.023	
8/21 5:00	-1800	-2200	-0.181	-0.102	0.1015	0.1829	3.66E+00	2.64E+00	3.15E-01	2.96E-01	0.022	
8/21 11:00	-1800	-2200	-0.176	-0.102	0.1015	0.1825	3.65E+00	2.63E+00	3.14E-01	2.96E-01	0.023	
8/21 17:00	-1800	-2200	-0.176	-0.102	0.1015	0.1824	3.65E+00	2.63E+00	3.14E-01	2.96E-01	0.024	
8/21 23:00	-1800	-2200	-0.179	-0.100	0.1015	0.1822	3.65E+00	2.62E+00	3.14E-01	2.96E-01	0.022	
8/22 5:00	-1800	-2200	-0.176	-0.104	0.1015	0.1822	3.65E+00	2.62E+00	3.14E-01	2.97E-01	0.022	
8/22 11:00	-1800	-2200	-0.176	-0.102	0.1015	0.1820	3.65E+00	2.61E+00	3.14E-01	2.97E-01	0.022	