


## 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

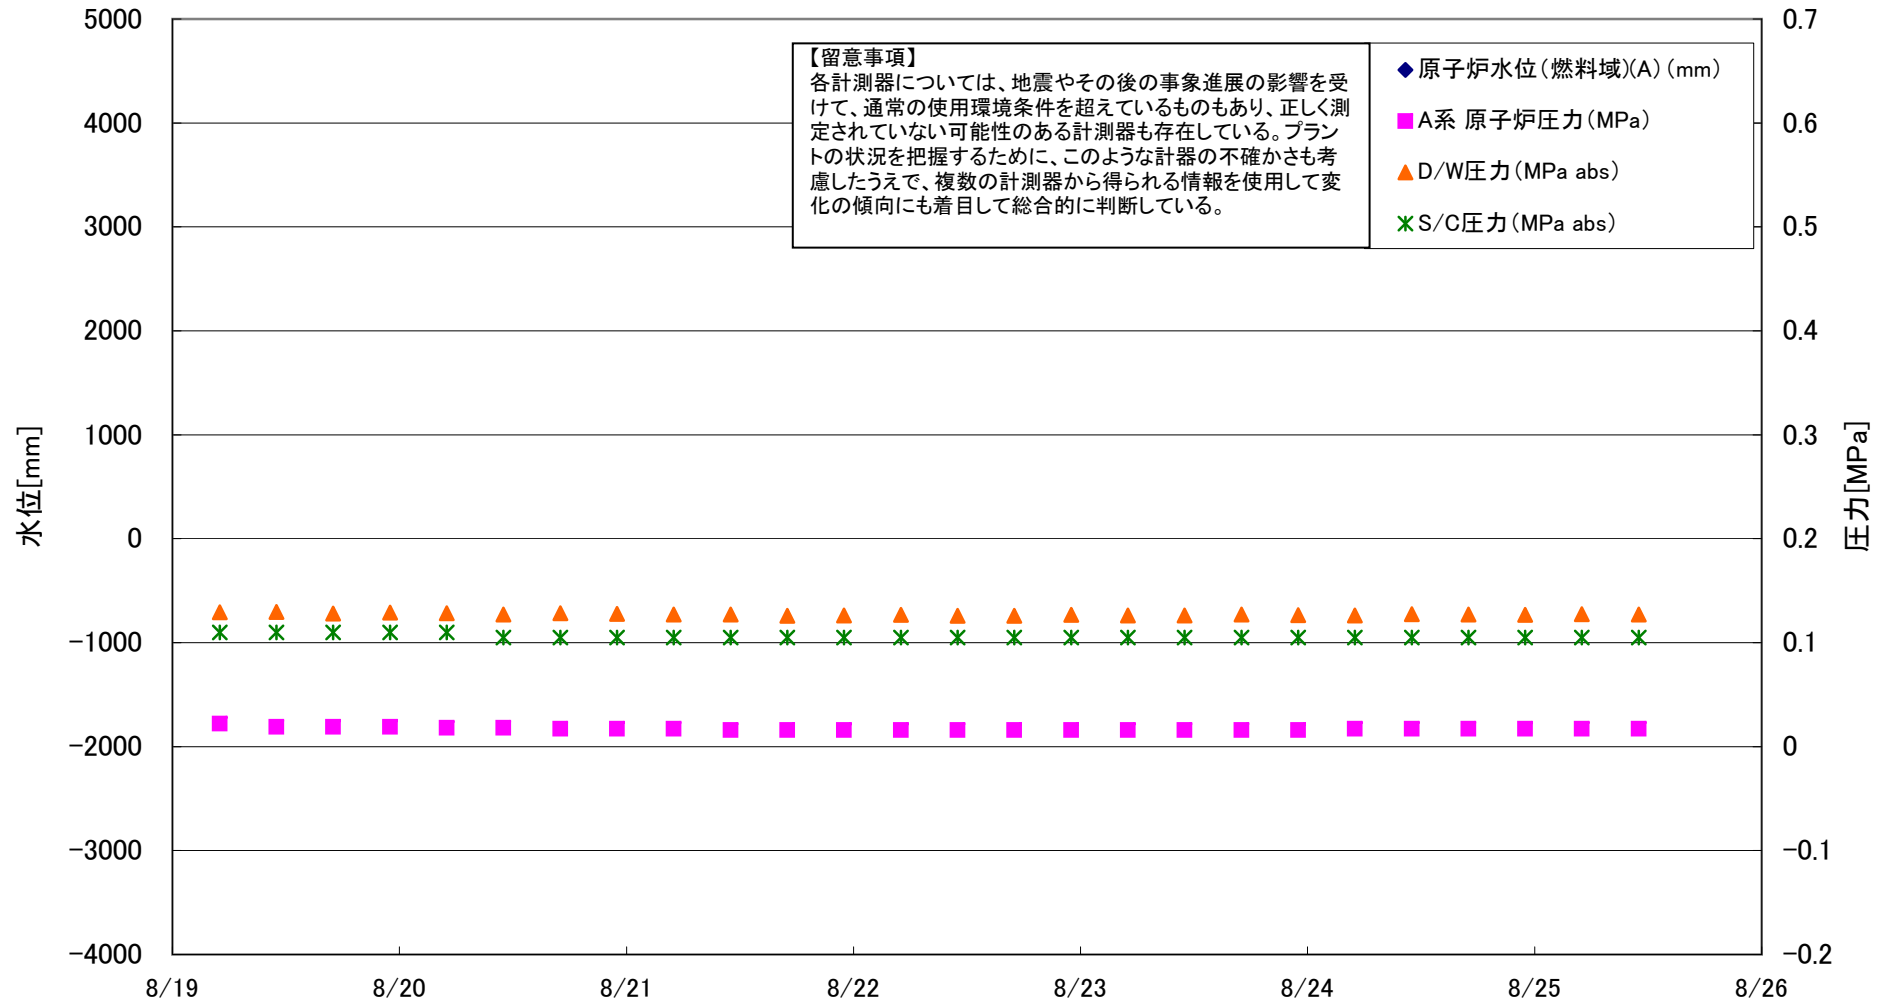

## 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉<br>圧力 (MPa) | B系 原子炉<br>圧力 (MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 8/19 5:00  |                           | -1700                     | 0.022              | -                  | 0.1293             | 0.110              | 0.00E+00                 | 3.06E+01                 | 6.86E-01                 | 6.97E-01                 |    |
| 8/19 11:00 |                           | -1700                     | 0.019              | -                  | 0.1295             | 0.110              | 0.00E+00                 | 7.77E+01                 | 6.87E-01                 | 6.98E-01                 |    |
| 8/19 17:00 |                           | -1700                     | 0.019              | -                  | 0.1280             | 0.110              | 0.00E+00                 | 4.33E+02                 | 6.86E-01                 | 7.01E-01                 |    |
| 8/19 23:00 |                           | -1700                     | 0.019              | -                  | 0.1288             | 0.110              | 0.00E+00                 | 3.35E+02                 | 6.86E-01                 | 6.96E-01                 |    |
| 8/20 5:00  |                           | -1700                     | 0.018              | -                  | 0.1284             | 0.110              | 0.00E+00                 | 1.15E+02                 | 6.86E-01                 | 6.96E-01                 |    |
| 8/20 11:00 |                           | -1650                     | 0.018              | -                  | 0.1273             | 0.105              | 0.00E+00                 | 2.46E+02                 | 6.85E-01                 | 6.96E-01                 |    |
| 8/20 17:00 |                           | -1700                     | 0.017              | -                  | 0.1283             | 0.105              | 0.00E+00                 | 3.01E+02                 | 6.85E-01                 | 6.96E-01                 |    |
| 8/20 23:00 |                           | -1700                     | 0.017              | -                  | 0.1277             | 0.105              | 0.00E+00                 | 2.71E+01                 | 6.85E-01                 | 6.96E-01                 |    |
| 8/21 5:00  |                           | -1700                     | 0.017              | -                  | 0.1273             | 0.105              | 0.00E+00                 | 3.07E+01                 | 6.83E-01                 | 6.95E-01                 |    |
| 8/21 11:00 |                           | -1700                     | 0.016              | -                  | 0.1270             | 0.105              | 0.00E+00                 | 3.80E+01                 | 6.84E-01                 | 6.93E-01                 |    |
| 8/21 17:00 |                           | -1700                     | 0.016              | -                  | 0.1260             | 0.105              | 0.00E+00                 | 3.47E+01                 | 6.83E-01                 | 6.94E-01                 |    |
| 8/21 23:00 |                           | -1700                     | 0.016              | -                  | 0.1263             | 0.105              | 0.00E+00                 | 4.44E+01                 | 6.83E-01                 | 6.92E-01                 |    |
| 8/22 5:00  |                           | -1700                     | 0.016              | -                  | 0.1268             | 0.105              | 0.00E+00                 | 3.75E+02                 | 6.83E-01                 | 6.92E-01                 |    |
| 8/22 11:00 |                           | -1700                     | 0.016              | -                  | 0.1258             | 0.105              | 0.00E+00                 | 2.10E+02                 | 6.82E-01                 | 6.92E-01                 |    |
| 8/22 17:00 |                           | -1700                     | 0.016              | -                  | 0.1260             | 0.105              | 0.00E+00                 | 1.47E+02                 | 6.81E-01                 | 6.91E-01                 |    |
| 8/22 23:00 |                           | -1700                     | 0.016              | -                  | 0.1268             | 0.105              | 0.00E+00                 | 1.65E+02                 | 6.82E-01                 | 6.91E-01                 |    |
| 8/23 5:00  |                           | -1700                     | 0.016              | -                  | 0.1262             | 0.105              | 0.00E+00                 | 9.00E+01                 | 6.81E-01                 | 6.93E-01                 |    |
| 8/23 11:00 |                           | -1700                     | 0.016              | -                  | 0.1262             | 0.105              | 0.00E+00                 | 9.78E+01                 | 6.80E-01                 | 6.90E-01                 |    |
| 8/23 17:00 |                           | -1700                     | 0.016              | -                  | 0.1270             | 0.105              | 0.00E+00                 | 9.07E+01                 | 6.81E-01                 | 6.91E-01                 |    |
| 8/23 23:00 |                           | -1700                     | 0.016              | -                  | 0.1266             | 0.105              | 0.00E+00                 | 2.62E+01                 | 6.81E-01                 | 6.92E-01                 |    |
| 8/24 5:00  |                           | -1700                     | 0.017              | -                  | 0.1263             | 0.105              | 0.00E+00                 | 2.53E+01                 | 6.80E-01                 | 6.91E-01                 |    |
| 8/24 11:00 |                           | -1700                     | 0.017              | -                  | 0.1275             | 0.105              | 0.00E+00                 | 2.42E+01                 | 6.81E-01                 | 6.91E-01                 |    |
| 8/24 17:00 |                           | -1700                     | 0.017              | -                  | 0.1270             | 0.105              | 0.00E+00                 | 3.70E+01                 | 6.80E-01                 | 6.92E-01                 |    |
| 8/24 23:00 |                           | -1650                     | 0.017              | -                  | 0.1267             | 0.105              | 0.00E+00                 | 2.56E+01                 | 6.80E-01                 | 6.93E-01                 |    |
| 8/25 5:00  |                           | -1700                     | 0.017              | -                  | 0.1275             | 0.105              | 0.00E+00                 | 3.38E+01                 | 6.80E-01                 | 6.91E-01                 |    |
| 8/25 11:00 |                           | -1700                     | 0.017              | -                  | 0.1271             | 0.105              | 0.00E+00                 | 3.04E+01                 | 6.79E-01                 | 6.92E-01                 |    |

DS

計器不良 計器不良