


# 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

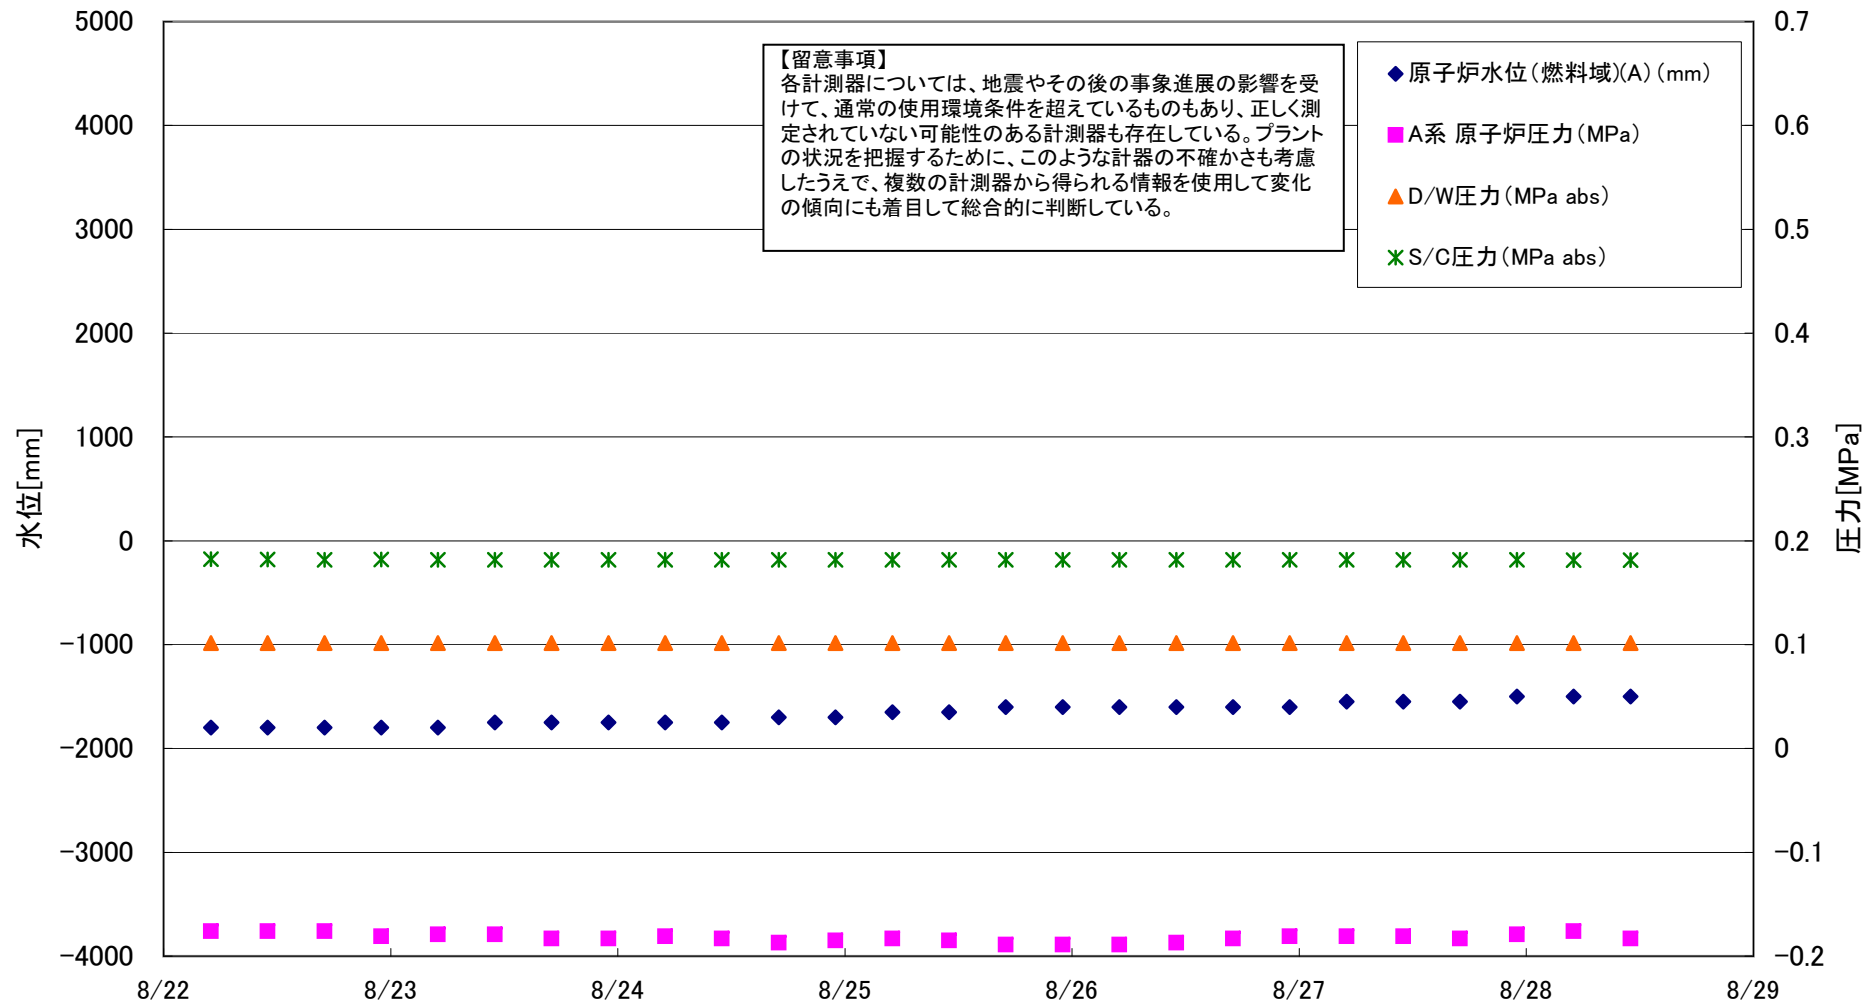

## 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

**【留意事項】**

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
8/22 5:00	-1800	-2200	-0.176	-0.104	0.1015	0.1822	3.65E+00	2.62E+00	3.14E-01	2.97E-01	0.022	
8/22 11:00	-1800	-2200	-0.176	-0.102	0.1015	0.1820	3.65E+00	2.61E+00	3.14E-01	2.97E-01	0.022	
8/22 17:00	-1800	-2200	-0.176	-0.102	0.1015	0.1818	3.64E+00	2.61E+00	3.14E-01	2.97E-01	0.022	
8/22 23:00	-1800	-2200	-0.181	-0.102	0.1015	0.1820	3.64E+00	2.61E+00	3.14E-01	2.97E-01	0.022	
8/23 5:00	-1800	-2200	-0.179	-0.102	0.1015	0.1818	3.63E+00	2.60E+00	3.14E-01	2.97E-01	0.022	
8/23 11:00	-1750	-2150	-0.179	-0.102	0.1015	0.1818	3.63E+00	2.60E+00	3.14E-01	2.97E-01	0.022	
8/23 17:00	-1750	-2150	-0.183	-0.102	0.1015	0.1818	3.63E+00	2.59E+00	3.14E-01	2.97E-01	0.022	
8/23 23:00	-1750	-2150	-0.183	-0.102	0.1015	0.1818	3.62E+00	2.59E+00	3.14E-01	2.98E-01	0.022	
8/24 5:00	-1750	-2150	-0.181	-0.102	0.1015	0.1818	3.62E+00	2.59E+00	3.15E-01	2.98E-01	0.022	
8/24 11:00	-1750	-2100	-0.183	-0.102	0.1015	0.1818	5.50E+00	2.59E+00	3.15E-01	2.98E-01	0.021	
8/24 17:00	-1700	-2100	-0.187	-0.104	0.1015	0.1818	3.61E+00	2.58E+00	3.15E-01	2.98E-01	0.022	
8/24 23:00	-1700	-2100	-0.185	-0.102	0.1015	0.1817	3.60E+00	2.58E+00	3.15E-01	2.98E-01	0.022	
8/25 5:00	-1650	-2050	-0.183	-0.102	0.1015	0.1818	3.60E+00	2.58E+00	3.15E-01	2.98E-01	0.022	
8/25 11:00	-1650	-2050	-0.185	-0.102	0.1015	0.1817	5.50E+00	2.57E+00	3.15E-01	2.98E-01	0.022	
8/25 17:00	-1600	-2000	-0.189	-0.102	0.1015	0.1817	3.59E+00	2.57E+00	3.15E-01	2.99E-01	0.020	
8/25 23:00	-1600	-2000	-0.189	-0.104	0.1015	0.1817	3.59E+00	2.57E+00	3.15E-01	2.99E-01	0.020	
8/26 5:00	-1600	-2000	-0.189	-0.104	0.1015	0.1817	3.59E+00	2.57E+00	3.15E-01	2.99E-01	0.018	
8/26 11:00	-1600	-2000	-0.187	-0.100	0.1015	0.1817	3.59E+00	2.57E+00	3.15E-01	2.99E-01	0.020	
8/26 17:00	-1600	-2000	-0.183	-0.100	0.1015	0.1817	3.58E+00	2.56E+00	3.15E-01	2.99E-01	0.021	
8/26 23:00	-1600	-2000	-0.181	-0.100	0.1015	0.1817	3.58E+00	2.56E+00	3.15E-01	2.99E-01	0.022	
8/27 5:00	-1550	-2000	-0.181	-0.100	0.1015	0.1817	3.58E+00	2.55E+00	3.15E-01	2.99E-01	0.022	
8/27 11:00	-1550	-2000	-0.181	-0.100	0.1015	0.1817	3.57E+00	2.55E+00	3.15E-01	2.99E-01	0.025	
8/27 17:00	-1550	-1950	-0.183	-0.100	0.1015	0.1817	3.57E+00	2.55E+00	3.15E-01	2.99E-01	0.024	
8/27 23:00	-1500	-1950	-0.179	-0.100	0.1015	0.1818	3.57E+00	2.55E+00	3.15E-01	2.99E-01	0.022	
8/28 5:00	-1500	-1950	-0.176	-0.098	0.1015	0.1815	3.56E+00	2.54E+00	3.15E-01	2.99E-01	0.022	
8/28 11:00	-1500	-1950	-0.183	-0.100	0.1015	0.1815	3.56E+00	2.54E+00	3.14E-01	2.98E-01	0.022	