


福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

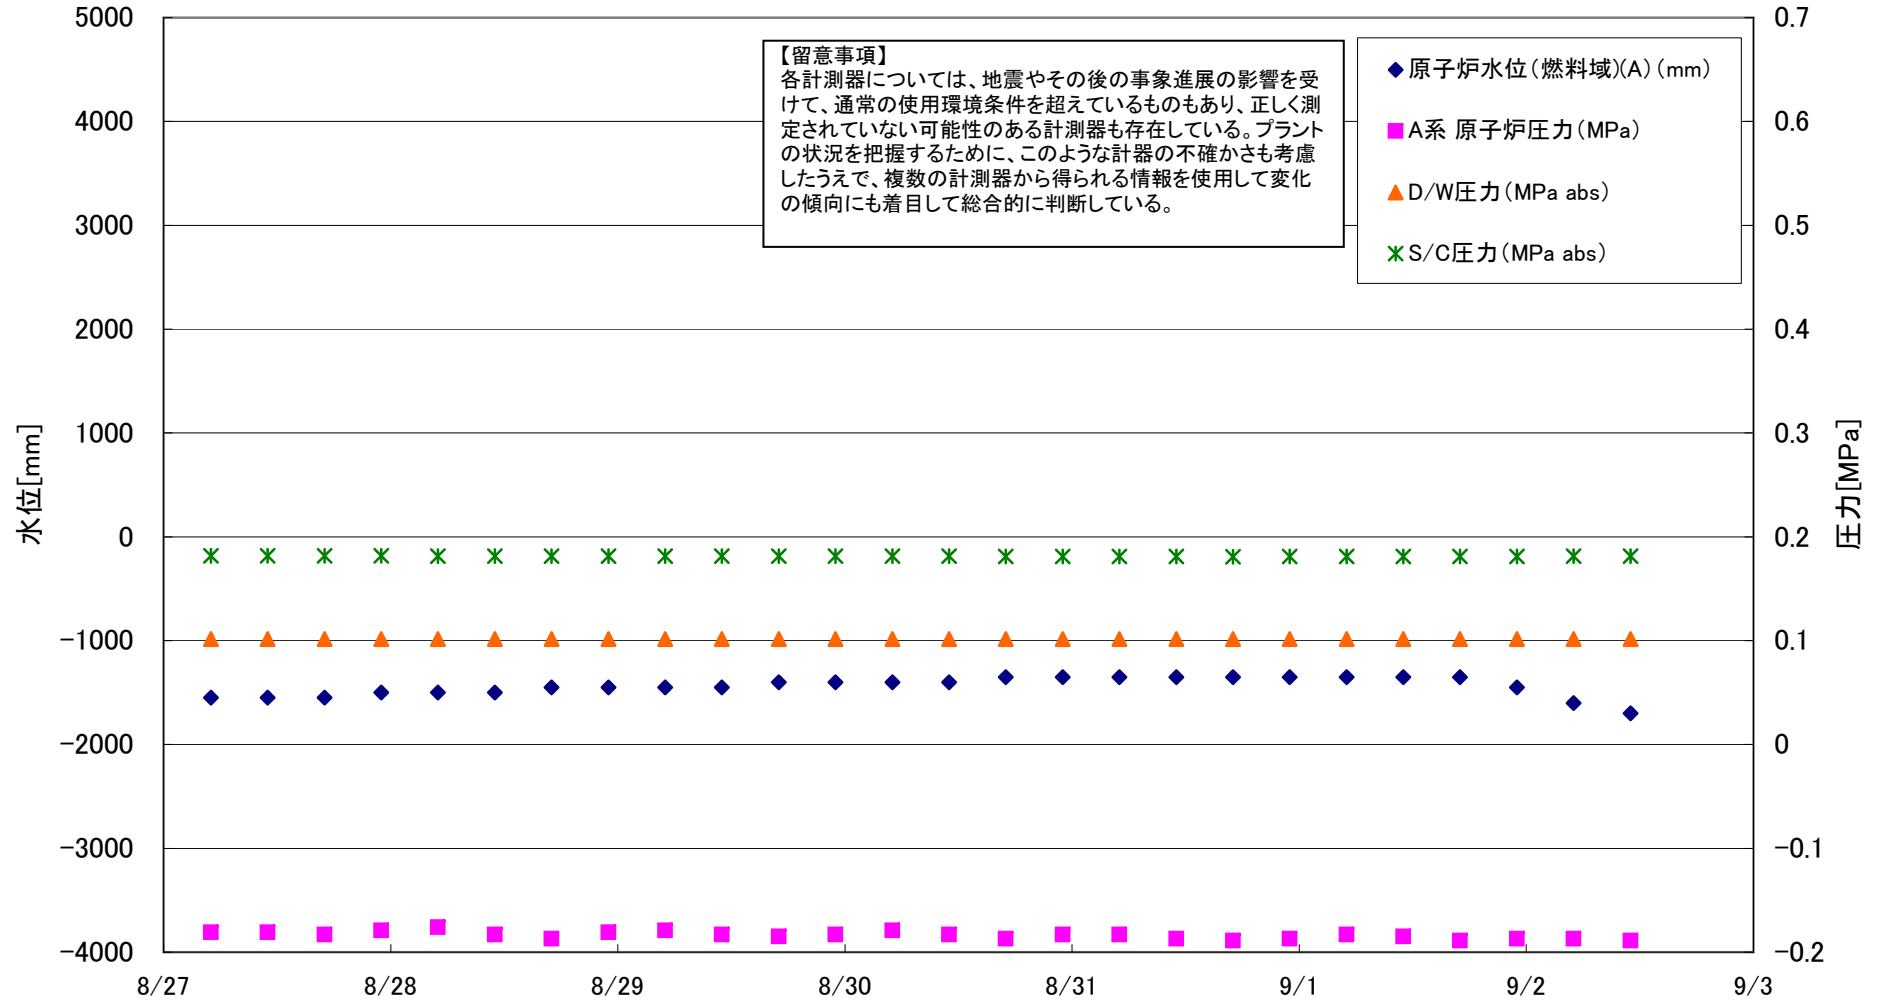

福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
8/27 5:00	-1550	-2000	-0.181	-0.100	0.1015	0.1817	3.58E+00	2.55E+00	3.15E-01	2.99E-01	0.022	
8/27 11:00	-1550	-2000	-0.181	-0.100	0.1015	0.1817	3.57E+00	2.55E+00	3.15E-01	2.99E-01	0.025	
8/27 17:00	-1550	-1950	-0.183	-0.100	0.1015	0.1817	3.57E+00	2.55E+00	3.15E-01	2.99E-01	0.024	
8/27 23:00	-1500	-1950	-0.179	-0.100	0.1015	0.1818	3.57E+00	2.55E+00	3.15E-01	2.99E-01	0.022	
8/28 5:00	-1500	-1950	-0.176	-0.098	0.1015	0.1815	3.56E+00	2.54E+00	3.15E-01	2.99E-01	0.022	
8/28 11:00	-1500	-1950	-0.183	-0.100	0.1015	0.1815	3.56E+00	2.54E+00	3.14E-01	2.98E-01	0.022	
8/28 17:00	-1450	-1900	-0.187	-0.098	0.1015	0.1815	3.56E+00	2.54E+00	3.14E-01	2.98E-01	0.022	
8/28 23:00	-1450	-1900	-0.181	-0.100	0.1015	0.1815	3.55E+00	2.54E+00	3.14E-01	2.98E-01	0.022	
8/29 5:00	-1450	-1950	-0.179	-0.098	0.1015	0.1813	3.55E+00	2.54E+00	3.14E-01	2.98E-01	0.022	
8/29 11:00	-1450	-1950	-0.183	-0.100	0.1015	0.1815	3.55E+00	2.53E+00	3.14E-01	2.98E-01	0.022	
8/29 17:00	-1400	-1900	-0.185	-0.100	0.1015	0.1815	3.54E+00	2.53E+00	3.14E-01	2.98E-01	0.022	
8/29 23:00	-1400	-1900	-0.183	-0.100	0.1015	0.1815	3.54E+00	2.52E+00	3.14E-01	2.97E-01	0.022	
8/30 5:00	-1400	-1900	-0.179	-0.100	0.1015	0.1813	3.54E+00	2.52E+00	3.14E-01	2.97E-01	0.020	
8/30 11:00	-1400	-1900	-0.183	-0.100	0.1015	0.1813	3.54E+00	2.52E+00	3.13E-01	2.97E-01	0.020	
8/30 17:00	-1350	-1850	-0.187	-0.102	0.1015	0.1811	3.53E+00	2.52E+00	3.13E-01	2.97E-01	0.020	
8/30 23:00	-1350	-1900	-0.183	-0.100	0.1015	0.1811	3.53E+00	2.51E+00	3.13E-01	2.97E-01	0.020	
8/31 5:00	-1350	-1850	-0.183	-0.098	0.1015	0.1810	3.53E+00	2.51E+00	3.12E-01	2.96E-01	0.022	
8/31 11:00	-1350	-1850	-0.187	-0.100	0.1015	0.1810	3.53E+00	2.51E+00	3.12E-01	2.96E-01	0.019	
8/31 17:00	-1350	-1850	-0.189	-0.102	0.1015	0.1808	3.52E+00	2.51E+00	3.12E-01	2.96E-01	0.019	
8/31 23:00	-1350	-1850	-0.187	-0.102	0.1015	0.1810	3.52E+00	2.51E+00	3.12E-01	2.96E-01	0.020	
9/1 5:00	-1350	-1850	-0.183	-0.102	0.1015	0.1810	3.52E+00	2.51E+00	3.12E-01	2.95E-01	0.020	
9/1 11:00	-1350	-1850	-0.185	-0.102	0.1015	0.1810	3.51E+00	2.50E+00	3.12E-01	2.95E-01	0.022	
9/1 17:00	-1350	-1850	-0.189	-0.102	0.1015	0.1810	3.51E+00	2.50E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.020	
9/1 23:00	-1450	-1950	-0.187	-0.102	0.1015	0.1811	3.51E+00	2.50E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.020	
9/2 5:00	-1600	-2100	-0.187	-0.102	0.1015	0.1813	3.51E+00	2.50E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.020	
9/2 11:00	-1700	-2200	-0.189	-0.102	0.1015	0.1813	3.51E+00	2.50E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.021	