


# 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

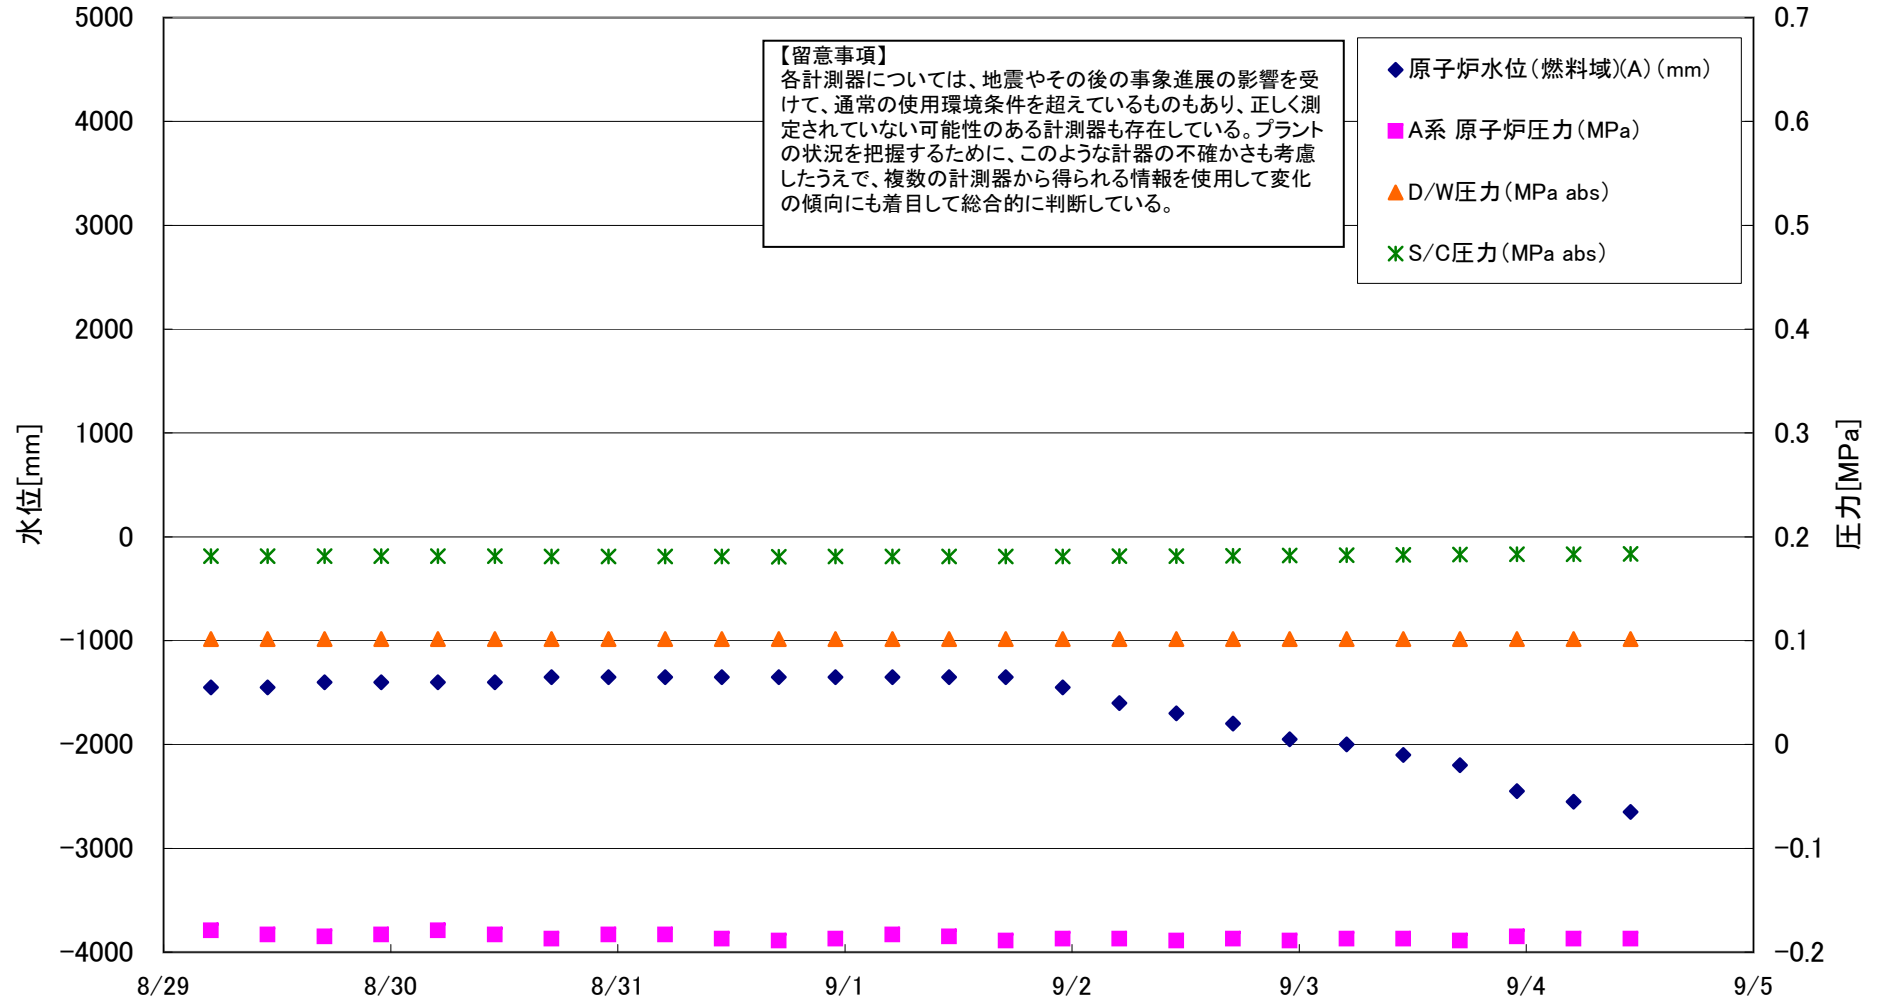

## 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

**【留意事項】**

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
8/29 5:00	-1450	-1950	-0.179	-0.098	0.1015	0.1813	3.55E+00	2.54E+00	3.14E-01	2.98E-01	0.022	
8/29 11:00	-1450	-1950	-0.183	-0.100	0.1015	0.1815	3.55E+00	2.53E+00	3.14E-01	2.98E-01	0.022	
8/29 17:00	-1400	-1900	-0.185	-0.100	0.1015	0.1815	3.54E+00	2.53E+00	3.14E-01	2.98E-01	0.022	
8/29 23:00	-1400	-1900	-0.183	-0.100	0.1015	0.1815	3.54E+00	2.52E+00	3.14E-01	2.97E-01	0.022	
8/30 5:00	-1400	-1900	-0.179	-0.100	0.1015	0.1813	3.54E+00	2.52E+00	3.14E-01	2.97E-01	0.020	
8/30 11:00	-1400	-1900	-0.183	-0.100	0.1015	0.1813	3.54E+00	2.52E+00	3.13E-01	2.97E-01	0.020	
8/30 17:00	-1350	-1850	-0.187	-0.102	0.1015	0.1811	3.53E+00	2.52E+00	3.13E-01	2.97E-01	0.020	
8/30 23:00	-1350	-1900	-0.183	-0.100	0.1015	0.1811	3.53E+00	2.51E+00	3.13E-01	2.97E-01	0.020	
8/31 5:00	-1350	-1850	-0.183	-0.098	0.1015	0.1810	3.53E+00	2.51E+00	3.12E-01	2.96E-01	0.022	
8/31 11:00	-1350	-1850	-0.187	-0.100	0.1015	0.1810	3.53E+00	2.51E+00	3.12E-01	2.96E-01	0.019	
8/31 17:00	-1350	-1850	-0.189	-0.102	0.1015	0.1808	3.52E+00	2.51E+00	3.12E-01	2.96E-01	0.019	
8/31 23:00	-1350	-1850	-0.187	-0.102	0.1015	0.1810	3.52E+00	2.51E+00	3.12E-01	2.96E-01	0.020	
9/1 5:00	-1350	-1850	-0.183	-0.102	0.1015	0.1810	3.52E+00	2.51E+00	3.12E-01	2.95E-01	0.020	
9/1 11:00	-1350	-1850	-0.185	-0.102	0.1015	0.1810	3.51E+00	2.50E+00	3.12E-01	2.95E-01	0.022	
9/1 17:00	-1350	-1850	-0.189	-0.102	0.1015	0.1810	3.51E+00	2.50E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.020	
9/1 23:00	-1450	-1950	-0.187	-0.102	0.1015	0.1811	3.51E+00	2.50E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.020	
9/2 5:00	-1600	-2100	-0.187	-0.102	0.1015	0.1813	3.51E+00	2.50E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.020	
9/2 11:00	-1700	-2200	-0.189	-0.102	0.1015	0.1813	3.51E+00	2.50E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.021	
9/2 17:00	-1800	-2250	-0.187	-0.100	0.1015	0.1817	3.50E+00	2.49E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.021	
9/2 23:00	-1950	-2300	-0.189	-0.100	0.1015	0.1820	3.50E+00	2.49E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.020	
9/3 5:00	-2000	-2300	-0.187	-0.100	0.1015	0.1822	6.00E+00	2.49E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.020	
9/3 11:00	-2100	-2300	-0.187	-0.100	0.1015	0.1825	3.50E+00	2.49E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.021	
9/3 17:00	-2200	-2300	-0.189	-0.102	0.1015	0.1829	3.50E+00	2.48E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.022	
9/3 23:00	-2450	-2300	-0.185	-0.100	0.1015	0.1832	3.50E+00	2.48E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.019	
9/4 5:00	-2550	-2300	-0.187	-0.100	0.1015	0.1834	3.50E+00	2.48E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.018	
9/4 11:00	-2650	-2250	-0.187	-0.100	0.1015	0.1836	3.50E+00	2.48E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.019	