


# 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

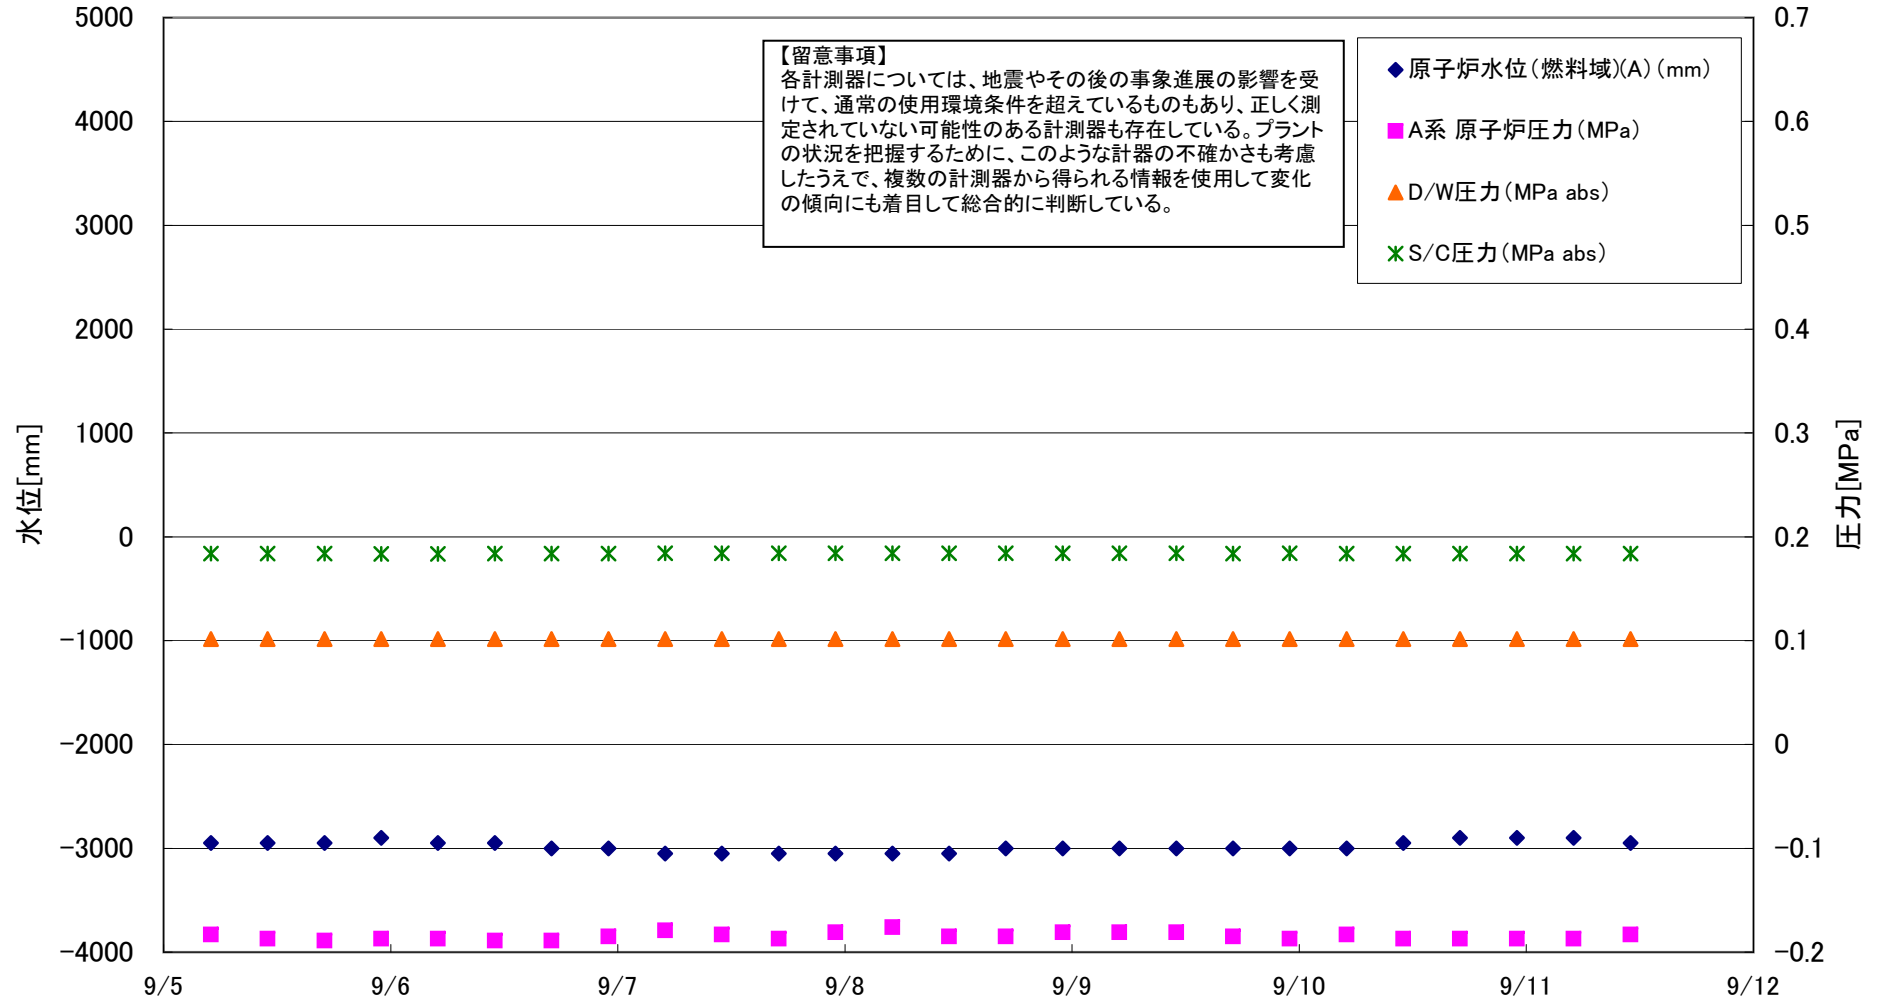

## 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

**【留意事項】**

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
9/5 5:00	-2950	-2300	-0.183	-0.100	0.1015	0.1838	3.50E+00	2.47E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.022	
9/5 11:00	-2950	-2300	-0.187	-0.102	0.1015	0.1838	3.50E+00	2.47E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.021	
9/5 17:00	-2950	-2300	-0.189	-0.100	0.1015	0.1838	3.50E+00	2.47E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.022	
9/5 23:00	-2900	-2300	-0.187	-0.102	0.1015	0.1836	3.50E+00	2.47E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.023	
9/6 5:00	-2950	-2300	-0.187	-0.102	0.1015	0.1836	3.50E+00	2.46E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.021	
9/6 11:00	-2950	-2300	-0.189	-0.102	0.1015	0.1838	3.49E+00	2.46E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.021	
9/6 17:00	-3000	-2300	-0.189	-0.102	0.1015	0.1839	3.49E+00	2.46E+00	3.11E-01	2.95E-01	0.021	
9/6 23:00	-3000	-2300	-0.185	-0.102	0.1015	0.1839	3.49E+00	2.46E+00	3.11E-01	2.94E-01	0.021	
9/7 5:00	-3050	-2300	-0.179	-0.102	0.1015	0.1841	3.49E+00	2.46E+00	3.10E-01	2.94E-01	0.022	
9/7 11:00	-3050	-2300	-0.183	-0.100	0.1015	0.1841	3.49E+00	2.46E+00	3.10E-01	2.94E-01	0.022	
9/7 17:00	-3050	-2250	-0.187	-0.100	0.1015	0.1841	3.49E+00	2.46E+00	3.10E-01	2.94E-01	0.021	
9/7 23:00	-3050	-2250	-0.181	-0.100	0.1015	0.1841	3.48E+00	2.45E+00	3.10E-01	2.94E-01	0.022	
9/8 5:00	-3050	-2250	-0.176	-0.102	0.1015	0.1843	3.48E+00	2.45E+00	3.10E-01	2.94E-01	0.022	
9/8 11:00	-3050	-2250	-0.185	-0.102	0.1015	0.1843	3.48E+00	2.45E+00	3.10E-01	2.94E-01	0.022	
9/8 17:00	-3000	-2200	-0.185	-0.100	0.1015	0.1843	3.48E+00	2.45E+00	3.09E-01	2.93E-01	0.021	
9/8 23:00	-3000	-2200	-0.181	-0.100	0.1015	0.1843	3.48E+00	2.45E+00	3.09E-01	2.93E-01	0.021	
9/9 5:00	-3000	-2200	-0.181	-0.100	0.1015	0.1843	3.48E+00	2.44E+00	3.09E-01	2.93E-01	0.021	
9/9 11:00	-3000	-2200	-0.181	-0.100	0.1015	0.1841	3.47E+00	2.44E+00	3.09E-01	2.93E-01	0.020	
9/9 17:00	-3000	-2200	-0.185	-0.102	0.1015	0.1839	3.47E+00	2.44E+00	3.09E-01	2.93E-01	0.020	
9/9 23:00	-3000	-2200	-0.187	-0.104	0.1015	0.1841	3.47E+00	2.44E+00	3.09E-01	2.93E-01	0.020	
9/10 5:00	-3000	-2200	-0.183	-0.104	0.1015	0.1839	3.47E+00	2.44E+00	3.09E-01	2.93E-01	0.020	
9/10 11:00	-2950	-2200	-0.187	-0.102	0.1015	0.1839	3.47E+00	2.44E+00	3.08E-01	2.92E-01	0.021	
9/10 17:00	-2900	-2150	-0.187	-0.104	0.1015	0.1839	3.46E+00	2.43E+00	3.08E-01	2.92E-01	0.021	
9/10 23:00	-2900	-2150	-0.187	-0.104	0.1015	0.1839	3.46E+00	2.43E+00	3.08E-01	2.92E-01	0.020	
9/11 5:00	-2900	-2150	-0.187	-0.104	0.1015	0.1839	3.46E+00	2.43E+00	3.08E-01	2.92E-01	0.020	
9/11 11:00	-2950	-2200	-0.183	-0.108	0.1015	0.1839	3.45E+00	2.43E+00	3.08E-01	2.92E-01	0.020	