


# 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

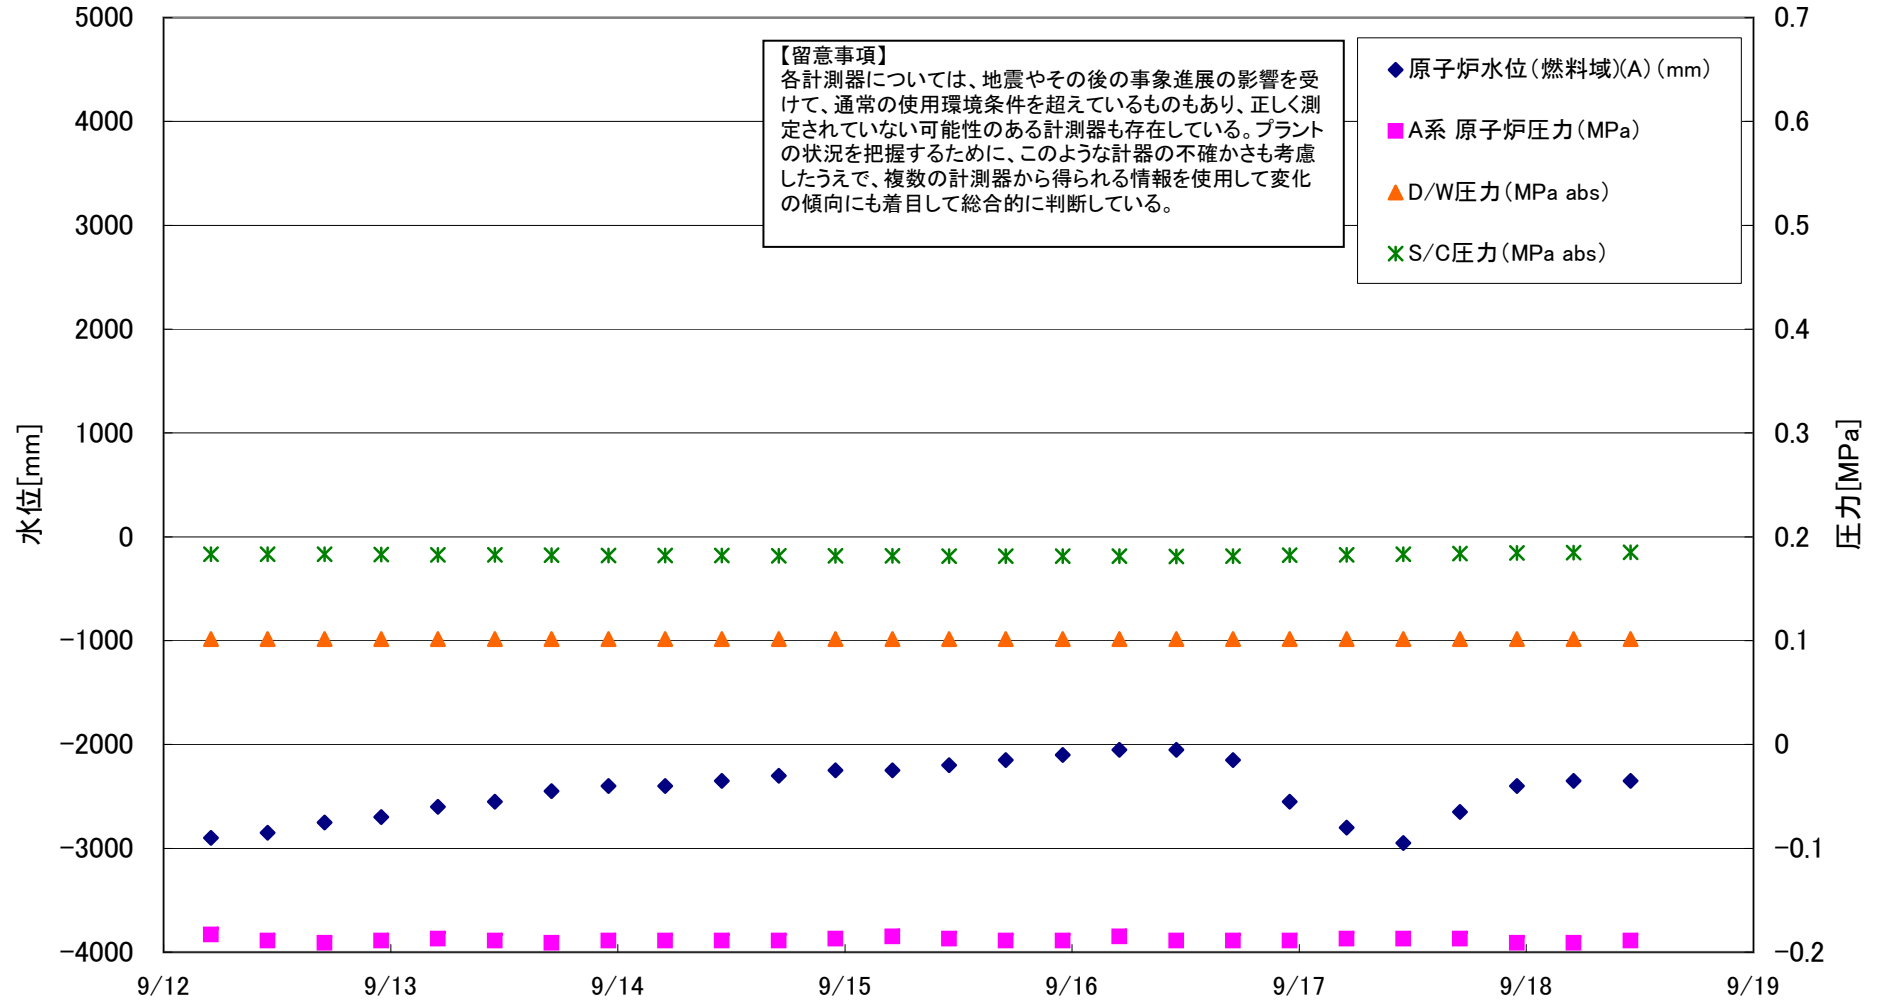

## 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

**【留意事項】**

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
9/12 5:00	-2900	-2200	-0.183	-0.106	0.1015	0.1834	3.45E+00	2.43E+00	3.07E-01	2.91E-01	0.020	
9/12 11:00	-2850	-2150	-0.189	-0.106	0.1015	0.1834	3.45E+00	2.42E+00	3.07E-01	2.91E-01	0.021	
9/12 17:00	-2750	-2100	-0.191	-0.106	0.1015	0.1832	3.45E+00	2.42E+00	3.06E-01	2.91E-01	0.022	
9/12 23:00	-2700	-2050	-0.189	-0.104	0.1015	0.1829	3.45E+00	2.42E+00	3.06E-01	2.90E-01	0.021	
9/13 5:00	-2600	-2000	-0.187	-0.104	0.1015	0.1827	3.44E+00	2.42E+00	3.06E-01	2.90E-01	0.021	
9/13 11:00	-2550	-1950	-0.189	-0.104	0.1015	0.1825	3.44E+00	2.42E+00	3.05E-01	2.90E-01	0.020	
9/13 17:00	-2450	-1900	-0.191	-0.108	0.1015	0.1822	3.44E+00	2.42E+00	3.05E-01	2.89E-01	0.022	
9/13 23:00	-2400	-1900	-0.189	-0.106	0.1015	0.1820	3.43E+00	2.42E+00	3.05E-01	2.89E-01	0.020	
9/14 5:00	-2400	-1900	-0.189	-0.104	0.1015	0.1820	3.43E+00	2.42E+00	3.05E-01	2.89E-01	0.020	
9/14 11:00	-2350	-1850	-0.189	-0.106	0.1015	0.1820	3.43E+00	2.41E+00	3.04E-01	2.89E-01	0.020	
9/14 17:00	-2300	-1950	-0.189	-0.106	0.1015	0.1818	3.42E+00	2.41E+00	3.04E-01	2.89E-01	0.019	
9/14 23:00	-2250	-2000	-0.187	-0.106	0.1015	0.1818	3.42E+00	2.41E+00	3.04E-01	2.89E-01	0.020	
9/15 5:00	-2250	-2000	-0.185	-0.106	0.1015	0.1817	3.41E+00	2.41E+00	3.04E-01	2.89E-01	0.022	
9/15 11:00	-2200	-1950	-0.187	-0.106	0.1015	0.1815	3.41E+00	2.41E+00	3.04E-01	2.88E-01	0.021	
9/15 17:00	-2150	-1900	-0.189	-0.106	0.1015	0.1815	3.41E+00	2.41E+00	3.03E-01	2.88E-01	0.021	
9/15 23:00	-2100	-1950	-0.189	-0.108	0.1015	0.1815	3.40E+00	2.41E+00	3.03E-01	2.88E-01	0.020	
9/16 5:00	-2050	-2000	-0.185	-0.106	0.1015	0.1813	3.40E+00	2.41E+00	3.03E-01	2.88E-01	0.020	
9/16 11:00	-2050	-2000	-0.189	-0.108	0.1015	0.1811	3.40E+00	2.41E+00	3.03E-01	2.88E-01	0.020	
9/16 17:00	-2150	-2050	-0.189	-0.108	0.1015	0.1813	3.39E+00	2.40E+00	3.03E-01	2.88E-01	0.019	
9/16 23:00	-2550	-2250	-0.189	-0.108	0.1015	0.1822	3.40E+00	2.40E+00	3.03E-01	2.88E-01	0.019	
9/17 5:00	-2800	-2250	-0.187	-0.108	0.1015	0.1827	3.40E+00	2.40E+00	3.03E-01	2.88E-01	0.019	
9/17 11:00	-2950	-2250	-0.187	-0.108	0.1015	0.1834	3.40E+00	2.40E+00	3.03E-01	2.88E-01	0.018	
9/17 17:00	-2650	-2250	-0.187	-0.108	0.1015	0.1839	3.40E+00	2.40E+00	3.03E-01	2.88E-01	0.018	
9/17 23:00	-2400	-2250	-0.191	-0.108	0.1015	0.1845	3.40E+00	2.40E+00	3.03E-01	2.88E-01	0.018	
9/18 5:00	-2350	-2250	-0.191	-0.108	0.1015	0.1848	3.40E+00	2.40E+00	3.03E-01	2.88E-01	0.018	
9/18 11:00	-2350	-2250	-0.189	-0.108	0.1015	0.1852	3.40E+00	2.40E+00	3.03E-01	2.88E-01	0.018	