


# 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

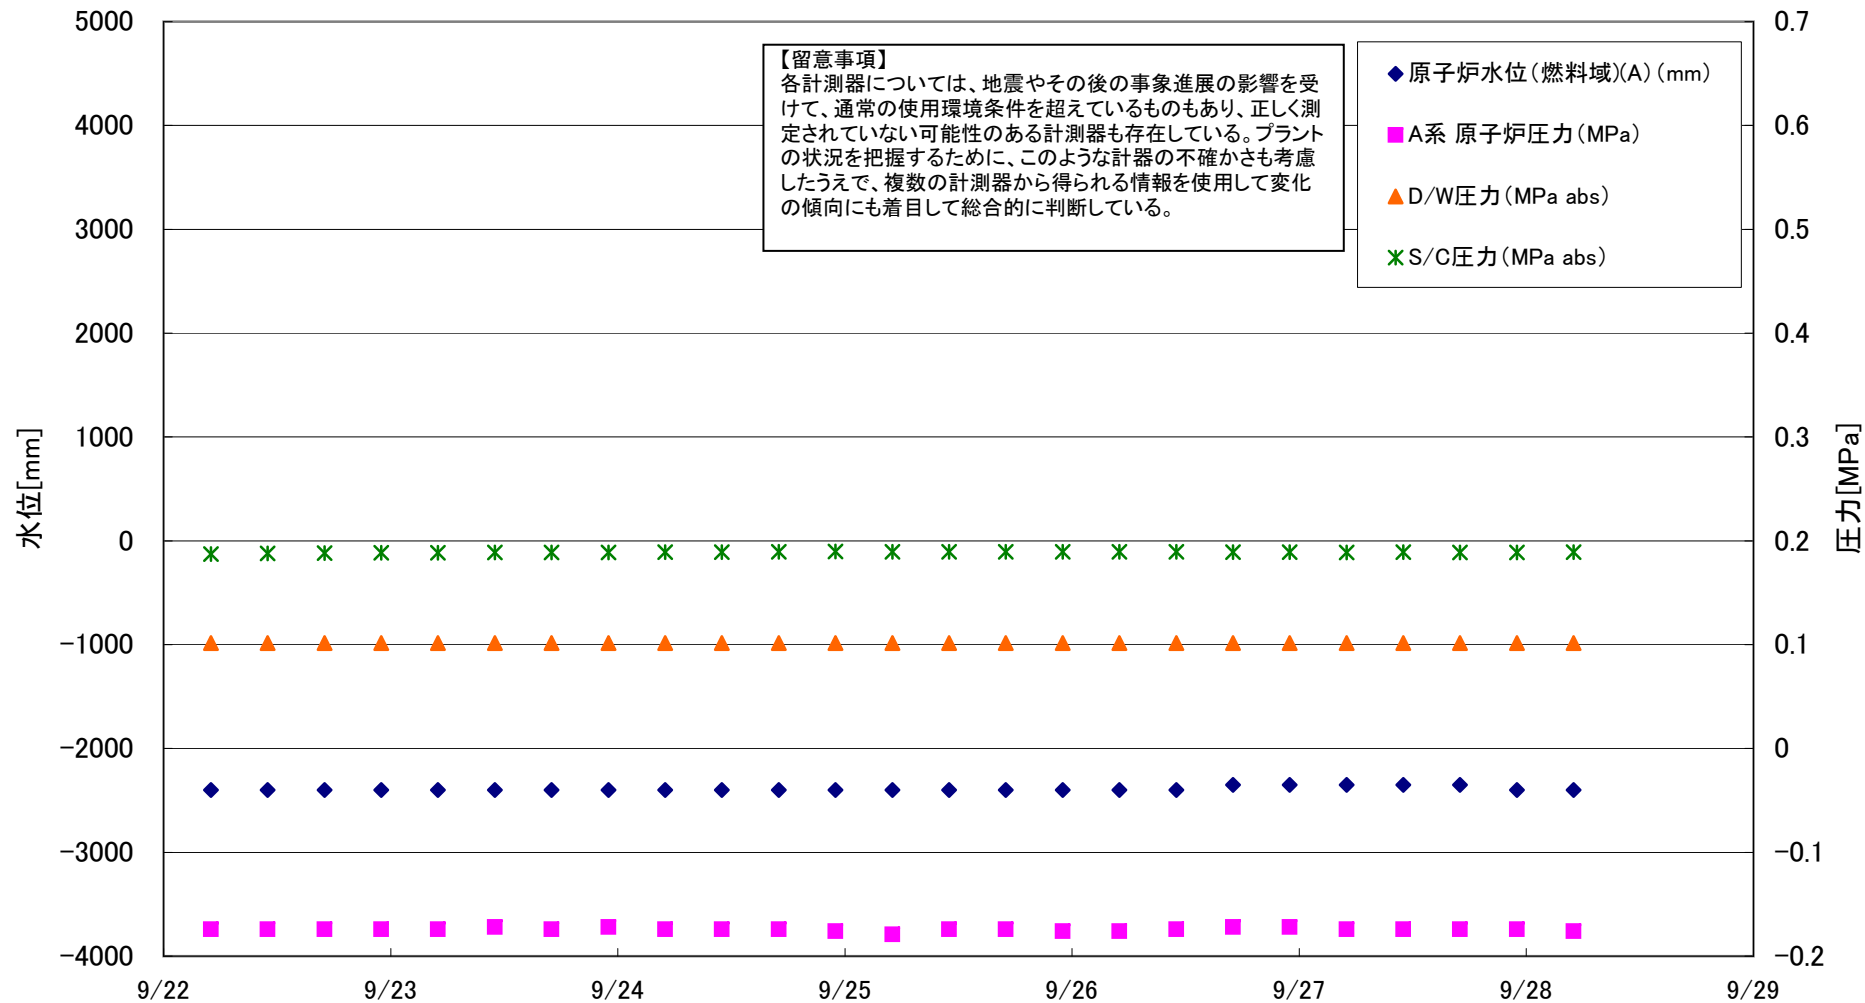

## 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

**【留意事項】**

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉<br>圧力(MPa) | B系 原子炉<br>圧力(MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 中央制御<br>室線量<br>(mSv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----|
| 9/22 5:00  | -2400                     | -2300                     | -0.174            | -0.111            | 0.1015             | 0.1874             | 3.42E+00                 | 2.38E+00                 | 3.02E-01                 | 2.85E-01                 | 0.020                  |    |
| 9/22 11:00 | -2400                     | -2300                     | -0.174            | -0.111            | 0.1015             | 0.1880             | 3.42E+00                 | 2.38E+00                 | 3.02E-01                 | 2.85E-01                 | 0.019                  |    |
| 9/22 17:00 | -2400                     | -2300                     | -0.174            | -0.113            | 0.1015             | 0.1883             | 3.55E+00                 | 2.38E+00                 | 3.02E-01                 | 2.85E-01                 | 0.019                  |    |
| 9/22 23:00 | -2400                     | -2300                     | -0.174            | -0.117            | 0.1015             | 0.1885             | 3.60E+00                 | 2.38E+00                 | 3.01E-01                 | 2.85E-01                 | 0.019                  |    |
| 9/23 5:00  | -2400                     | -2300                     | -0.174            | -0.121            | 0.1015             | 0.1885             | 3.59E+00                 | 2.37E+00                 | 3.01E-01                 | 2.85E-01                 | 0.020                  |    |
| 9/23 11:00 | -2400                     | -2300                     | -0.172            | -0.117            | 0.1015             | 0.1887             | 3.50E+00                 | 2.37E+00                 | 3.01E-01                 | 2.84E-01                 | 0.020                  |    |
| 9/23 17:00 | -2400                     | -2300                     | -0.174            | -0.115            | 0.1015             | 0.1888             | 3.43E+00                 | 2.37E+00                 | 3.01E-01                 | 2.84E-01                 | 0.019                  |    |
| 9/23 23:00 | -2400                     | -2300                     | -0.172            | -0.117            | 0.1015             | 0.1888             | 3.42E+00                 | 2.37E+00                 | 3.01E-01                 | 2.84E-01                 | 0.020                  |    |
| 9/24 5:00  | -2400                     | -2300                     | -0.174            | -0.121            | 0.1015             | 0.1890             | 4.00E+00                 | 2.37E+00                 | 3.01E-01                 | 2.84E-01                 | 0.021                  |    |
| 9/24 11:00 | -2400                     | -2300                     | -0.174            | -0.119            | 0.1015             | 0.1892             | 3.39E+00                 | 2.37E+00                 | 3.01E-01                 | 2.84E-01                 | 0.021                  |    |
| 9/24 17:00 | -2400                     | -2300                     | -0.174            | -0.115            | 0.1015             | 0.1894             | 3.39E+00                 | 2.37E+00                 | 3.01E-01                 | 2.84E-01                 | 0.021                  |    |
| 9/24 23:00 | -2400                     | -2300                     | -0.176            | -0.121            | 0.1015             | 0.1897             | 3.40E+00                 | 2.36E+00                 | 3.01E-01                 | 2.84E-01                 | 0.019                  |    |
| 9/25 5:00  | -2400                     | -2300                     | -0.179            | -0.125            | 0.1015             | 0.1895             | 3.40E+00                 | 2.36E+00                 | 3.00E-01                 | 2.84E-01                 | 0.019                  |    |
| 9/25 11:00 | -2400                     | -2300                     | -0.174            | -0.119            | 0.1015             | 0.1895             | 3.40E+00                 | 2.36E+00                 | 3.00E-01                 | 2.83E-01                 | 0.020                  |    |
| 9/25 17:00 | -2400                     | -2300                     | -0.174            | -0.117            | 0.1015             | 0.1895             | 3.40E+00                 | 2.36E+00                 | 3.00E-01                 | 2.83E-01                 | 0.020                  |    |
| 9/25 23:00 | -2400                     | -2300                     | -0.176            | -0.119            | 0.1015             | 0.1894             | 3.40E+00                 | 2.36E+00                 | 3.00E-01                 | 2.83E-01                 | 0.020                  |    |
| 9/26 5:00  | -2400                     | -2300                     | -0.176            | -0.123            | 0.1015             | 0.1894             | 3.40E+00                 | 2.36E+00                 | 3.00E-01                 | 2.83E-01                 | 0.019                  |    |
| 9/26 11:00 | -2400                     | -2250                     | -0.174            | -0.119            | 0.1015             | 0.1894             | 3.40E+00                 | 2.36E+00                 | 3.00E-01                 | 2.83E-01                 | 0.018                  |    |
| 9/26 17:00 | -2350                     | -2250                     | -0.172            | -0.117            | 0.1015             | 0.1892             | 3.40E+00                 | 2.36E+00                 | 3.00E-01                 | 2.83E-01                 | 0.018                  |    |
| 9/26 23:00 | -2350                     | -2300                     | -0.172            | -0.119            | 0.1015             | 0.1890             | 3.40E+00                 | 2.35E+00                 | 2.99E-01                 | 2.83E-01                 | 0.020                  |    |
| 9/27 5:00  | -2350                     | -2300                     | -0.174            | -0.121            | 0.1015             | 0.1888             | 3.40E+00                 | 2.35E+00                 | 2.99E-01                 | 2.82E-01                 | 0.020                  |    |
| 9/27 11:00 | -2350                     | -2300                     | -0.174            | -0.117            | 0.1015             | 0.1890             | 3.40E+00                 | 2.35E+00                 | 2.99E-01                 | 2.82E-01                 | 0.018                  |    |
| 9/27 17:00 | -2350                     | -2300                     | -0.174            | -0.115            | 0.1015             | 0.1888             | 3.40E+00                 | 2.35E+00                 | 2.99E-01                 | 2.82E-01                 | 0.017                  |    |
| 9/27 23:00 | -2400                     | -2300                     | -0.174            | -0.123            | 0.1015             | 0.1888             | 3.40E+00                 | 2.35E+00                 | 2.99E-01                 | 2.82E-01                 | 0.020                  |    |
| 9/28 5:00  | -2400                     | -2300                     | -0.176            | -0.125            | 0.1015             | 0.1890             | 3.40E+00                 | 2.35E+00                 | 2.98E-01                 | 2.82E-01                 | 0.019                  |    |