


# 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

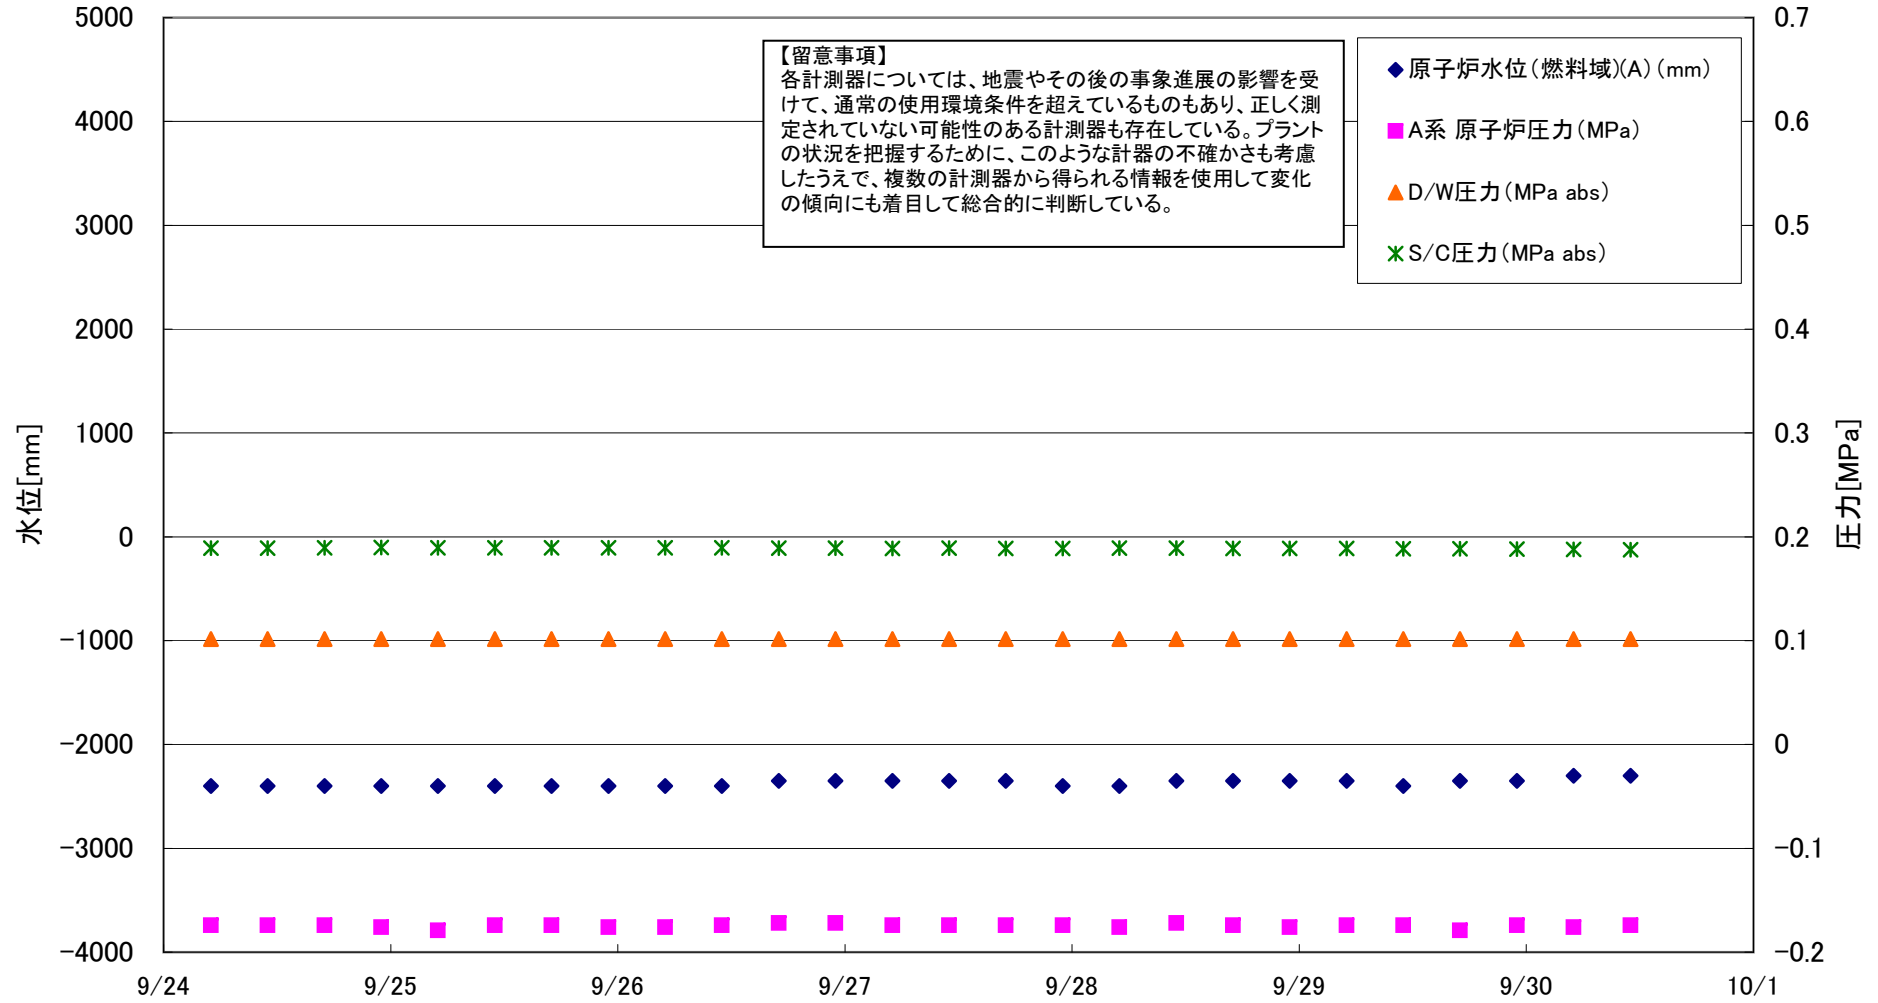

## 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

**【留意事項】**

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
9/24 5:00	-2400	-2300	-0.174	-0.121	0.1015	0.1890	4.00E+00	2.37E+00	3.01E-01	2.84E-01	0.021	
9/24 11:00	-2400	-2300	-0.174	-0.119	0.1015	0.1892	3.39E+00	2.37E+00	3.01E-01	2.84E-01	0.021	
9/24 17:00	-2400	-2300	-0.174	-0.115	0.1015	0.1894	3.39E+00	2.37E+00	3.01E-01	2.84E-01	0.021	
9/24 23:00	-2400	-2300	-0.176	-0.121	0.1015	0.1897	3.40E+00	2.36E+00	3.01E-01	2.84E-01	0.019	
9/25 5:00	-2400	-2300	-0.179	-0.125	0.1015	0.1895	3.40E+00	2.36E+00	3.00E-01	2.84E-01	0.019	
9/25 11:00	-2400	-2300	-0.174	-0.119	0.1015	0.1895	3.40E+00	2.36E+00	3.00E-01	2.83E-01	0.020	
9/25 17:00	-2400	-2300	-0.174	-0.117	0.1015	0.1895	3.40E+00	2.36E+00	3.00E-01	2.83E-01	0.020	
9/25 23:00	-2400	-2300	-0.176	-0.119	0.1015	0.1894	3.40E+00	2.36E+00	3.00E-01	2.83E-01	0.020	
9/26 5:00	-2400	-2300	-0.176	-0.123	0.1015	0.1894	3.40E+00	2.36E+00	3.00E-01	2.83E-01	0.019	
9/26 11:00	-2400	-2250	-0.174	-0.119	0.1015	0.1894	3.40E+00	2.36E+00	3.00E-01	2.83E-01	0.018	
9/26 17:00	-2350	-2250	-0.172	-0.117	0.1015	0.1892	3.40E+00	2.36E+00	3.00E-01	2.83E-01	0.018	
9/26 23:00	-2350	-2300	-0.172	-0.119	0.1015	0.1890	3.40E+00	2.35E+00	2.99E-01	2.83E-01	0.020	
9/27 5:00	-2350	-2300	-0.174	-0.121	0.1015	0.1888	3.40E+00	2.35E+00	2.99E-01	2.82E-01	0.020	
9/27 11:00	-2350	-2300	-0.174	-0.117	0.1015	0.1890	3.40E+00	2.35E+00	2.99E-01	2.82E-01	0.018	
9/27 17:00	-2350	-2300	-0.174	-0.115	0.1015	0.1888	3.40E+00	2.35E+00	2.99E-01	2.82E-01	0.017	
9/27 23:00	-2400	-2300	-0.174	-0.123	0.1015	0.1888	3.40E+00	2.35E+00	2.99E-01	2.82E-01	0.020	
9/28 5:00	-2400	-2300	-0.176	-0.125	0.1015	0.1890	3.40E+00	2.35E+00	2.98E-01	2.82E-01	0.019	
9/28 11:00	-2350	-2250	-0.172	-0.121	0.1015	0.1890	3.40E+00	2.35E+00	2.98E-01	2.81E-01	0.021	
9/28 17:00	-2350	-2250	-0.174	-0.113	0.1015	0.1888	3.39E+00	2.35E+00	2.98E-01	2.81E-01	0.021	
9/28 23:00	-2350	-2250	-0.176	-0.117	0.1015	0.1888	3.39E+00	2.35E+00	2.98E-01	2.81E-01	0.018	
9/29 5:00	-2350	-2300	-0.174	-0.121	0.1015	0.1887	3.39E+00	2.34E+00	2.98E-01	2.81E-01	0.018	
9/29 11:00	-2400	-2300	-0.174	-0.115	0.1015	0.1885	3.39E+00	2.34E+00	2.97E-01	2.81E-01	0.020	
9/29 17:00	-2350	-2250	-0.179	-0.113	0.1015	0.1885	3.39E+00	2.34E+00	2.97E-01	2.80E-01	0.020	
9/29 23:00	-2350	-2250	-0.174	-0.117	0.1015	0.1883	3.39E+00	2.34E+00	2.97E-01	2.80E-01	0.019	
9/30 5:00	-2300	-2250	-0.176	-0.117	0.1015	0.1880	3.39E+00	2.34E+00	2.97E-01	2.80E-01	0.019	
9/30 11:00	-2300	-2250	-0.174	-0.115	0.1015	0.1876	3.39E+00	2.34E+00	2.96E-01	2.80E-01	0.019	