


# 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

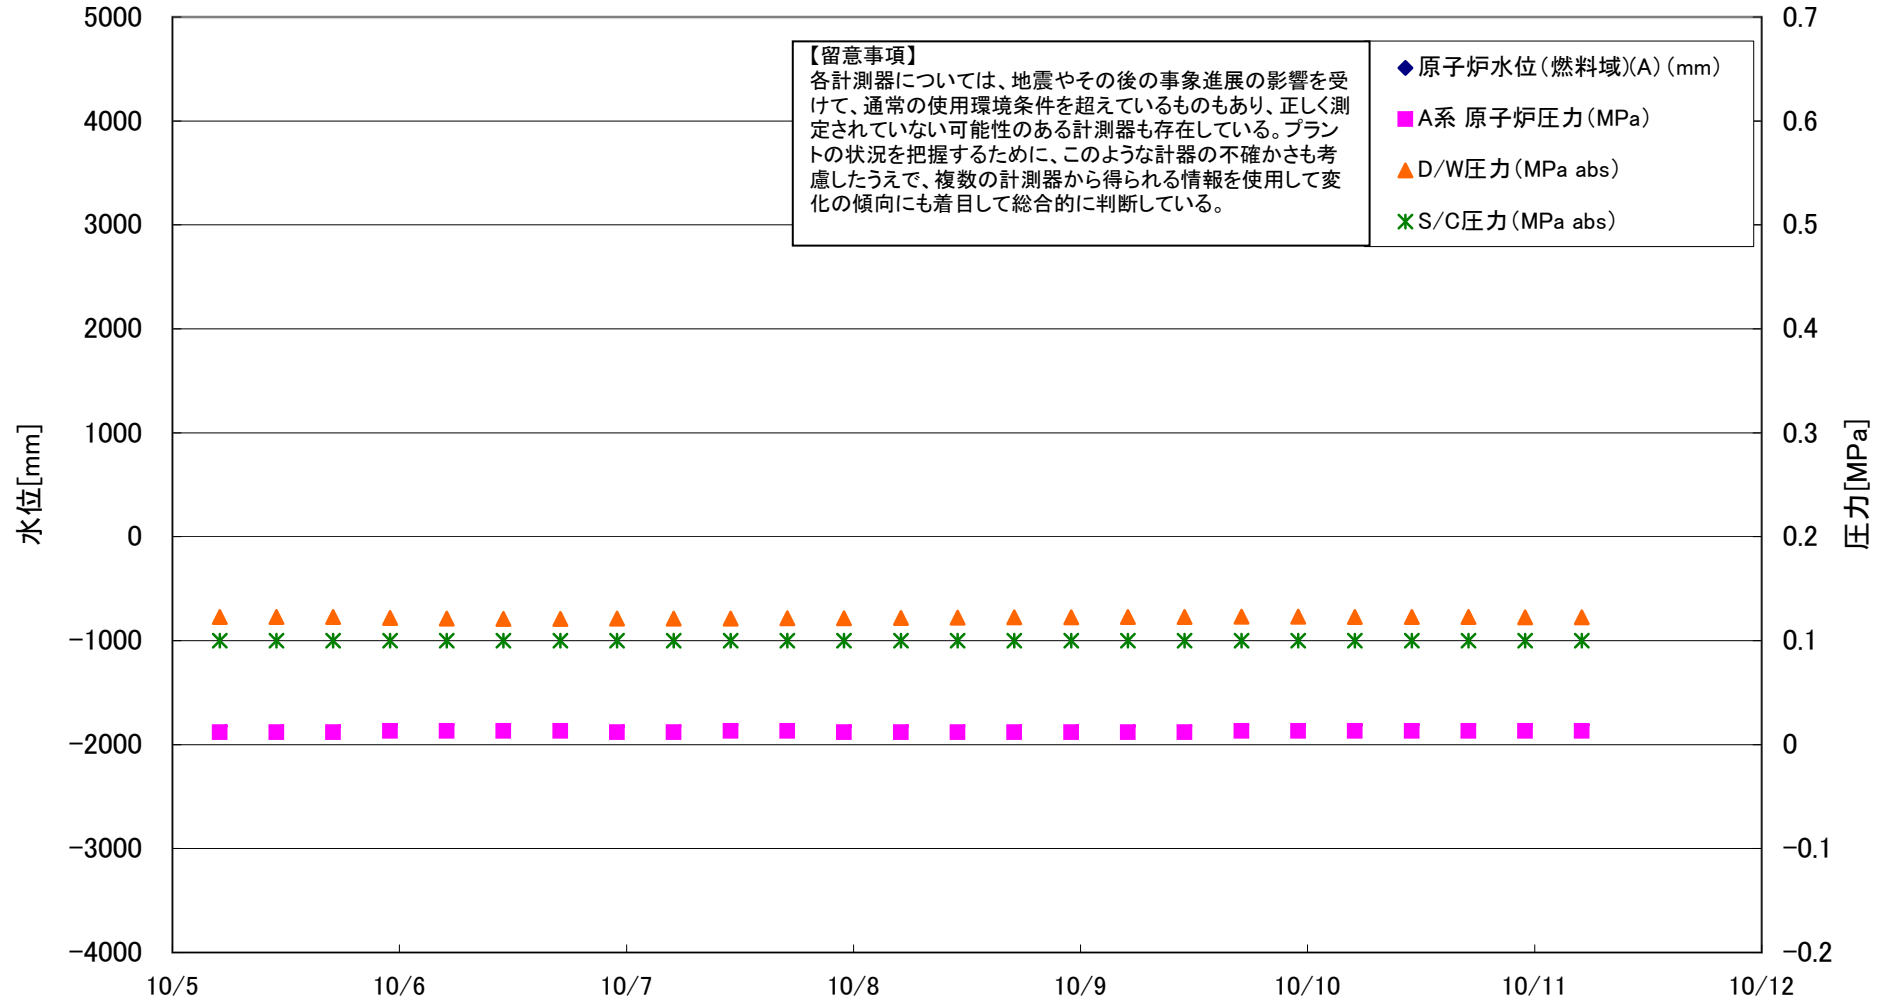

## 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時          | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉<br>圧力 (MPa) | B系 原子炉<br>圧力 (MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 10/5 5:00   |                           | -1750                     | 0.012              | -                  | 0.1229             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.85E+01                 | 6.73E-01                 | 6.77E-01                 |    |
| 10/5 11:00  |                           | -1700                     | 0.012              | -                  | 0.1228             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.72E+01                 | 6.73E-01                 | 6.76E-01                 |    |
| 10/5 17:00  |                           | -1700                     | 0.012              | -                  | 0.1227             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.66E+01                 | 6.73E-01                 | 6.79E-01                 |    |
| 10/5 23:00  |                           | -1700                     | 0.013              | -                  | 0.1220             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.64E+01                 | 6.70E-01                 | 6.81E-01                 |    |
| 10/6 5:00   |                           | -1700                     | 0.013              | -                  | 0.1214             | 0.100              | 0.00E+00                 | 4.06E+01                 | 6.70E-01                 | 6.80E-01                 |    |
| 10/6 11:00  |                           | -1700                     | 0.013              | -                  | 0.1209             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.67E+01                 | 6.69E-01                 | 6.79E-01                 |    |
| 10/6 17:00  |                           | -1700                     | 0.013              | -                  | 0.1210             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.63E+01                 | 6.68E-01                 | 6.77E-01                 |    |
| 10/6 23:00  |                           | -1700                     | 0.012              | -                  | 0.1212             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.96E+01                 | 6.69E-01                 | 6.77E-01                 |    |
| 10/7 5:00   |                           | -1700                     | 0.012              | -                  | 0.1213             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.49E+01                 | 6.69E-01                 | 6.77E-01                 |    |
| 10/7 11:00  |                           | -1700                     | 0.013              | -                  | 0.1214             | 0.100              | 0.00E+00                 | 4.00E+01                 | 6.70E-01                 | 6.77E-01                 |    |
| 10/7 17:00  |                           | -1700                     | 0.013              | -                  | 0.1216             | 0.100              | 0.00E+00                 | 4.22E+02                 | 6.69E-01                 | 6.77E-01                 |    |
| 10/7 23:00  |                           | -1700                     | 0.012              | -                  | 0.1216             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.65E+01                 | 6.70E-01                 | 6.77E-01                 |    |
| 10/8 5:00   |                           | -1700                     | 0.012              | -                  | 0.1218             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.95E+01                 | 6.71E-01                 | 6.76E-01                 |    |
| 10/8 11:00  |                           | -1750                     | 0.012              | -                  | 0.1221             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.62E+01                 | 6.71E-01                 | 6.76E-01                 |    |
| 10/8 17:00  |                           | -1750                     | 0.012              | -                  | 0.1225             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.75E+01                 | 6.70E-01                 | 6.76E-01                 |    |
| 10/8 23:00  |                           | -1750                     | 0.012              | -                  | 0.1226             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.89E+01                 | 6.70E-01                 | 6.77E-01                 |    |
| 10/9 5:00   |                           | -1750                     | 0.012              | -                  | 0.1228             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.65E+01                 | 6.72E-01                 | 6.78E-01                 |    |
| 10/9 11:00  |                           | -1750                     | 0.012              | -                  | 0.1229             | 0.100              | 0.00E+00                 | 3.28E+01                 | 6.70E-01                 | 6.77E-01                 |    |
| 10/9 17:00  |                           | -1700                     | 0.013              | -                  | 0.1230             | 0.100              | 0.00E+00                 | 4.31E+02                 | 6.72E-01                 | 6.79E-01                 |    |
| 10/9 23:00  |                           | -1750                     | 0.013              | -                  | 0.1230             | 0.100              | 0.00E+00                 | 5.60E+01                 | 6.70E-01                 | 6.78E-01                 |    |
| 10/10 5:00  |                           | -1750                     | 0.013              | -                  | 0.1228             | 0.100              | 0.00E+00                 | 5.60E+01                 | 6.70E-01                 | 6.80E-01                 |    |
| 10/10 11:00 |                           | -1750                     | 0.013              | -                  | 0.1229             | 0.100              | 0.00E+00                 | 3.42E+01                 | 6.71E-01                 | 6.79E-01                 |    |
| 10/10 17:00 |                           | -1750                     | 0.013              | -                  | 0.1227             | 0.100              | 0.00E+00                 | 3.07E+02                 | 6.70E-01                 | 6.79E-01                 |    |
| 10/10 23:00 |                           | -1700                     | 0.013              | -                  | 0.1225             | 0.100              | 0.00E+00                 | 4.17E+01                 | 6.70E-01                 | 6.77E-01                 |    |
| 10/11 5:00  |                           | -1750                     | 0.013              | -                  | 0.1224             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.80E+01                 | 6.70E-01                 | 6.77E-01                 |    |

DS

計器不良 計器不良