


福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

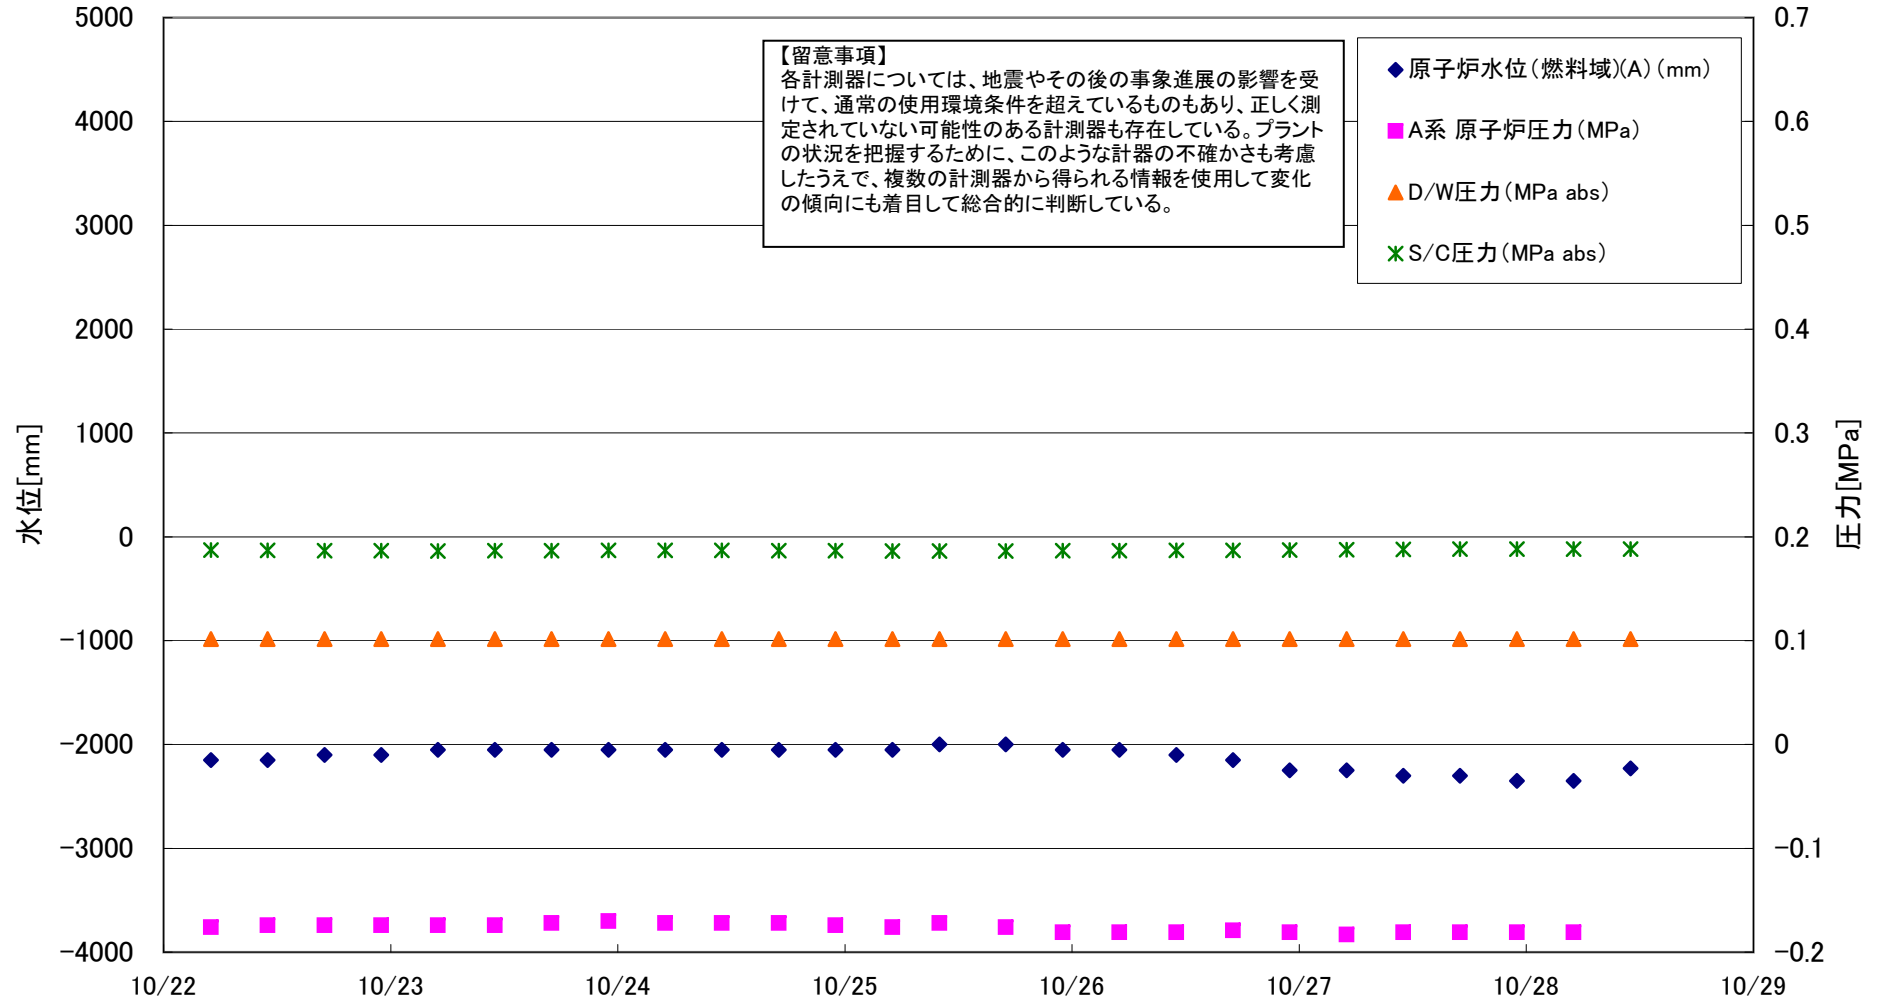

福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉 圧力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御 室線量 (mSv/h) | 備考 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 10/22 5:00 | -2150 | -2300 | -0.176 | -0.130 | 0.1015 | 0.1873 | 3.32E+00 | 2.26E+00 | 2.83E-01 | 2.68E-01 | 0.015 | |
| 10/22 11:00 | -2150 | -2300 | -0.174 | -0.125 | 0.1015 | 0.1869 | 3.32E+00 | 2.26E+00 | 2.83E-01 | 2.67E-01 | 0.015 | |
| 10/22 17:00 | -2100 | -2250 | -0.174 | -0.125 | 0.1015 | 0.1867 | 3.31E+00 | 2.26E+00 | 2.82E-01 | 2.67E-01 | 0.015 | |
| 10/22 23:00 | -2100 | -2250 | -0.174 | -0.125 | 0.1015 | 0.1866 | 3.31E+00 | 2.26E+00 | 2.82E-01 | 2.67E-01 | 0.015 | |
| 10/23 5:00 | -2050 | -2250 | -0.174 | -0.121 | 0.1015 | 0.1864 | 3.31E+00 | 2.26E+00 | 2.82E-01 | 2.67E-01 | 0.014 | |
| 10/23 11:00 | -2050 | -2250 | -0.174 | -0.123 | 0.1015 | 0.1866 | 3.31E+00 | 2.26E+00 | 2.82E-01 | 2.67E-01 | 0.014 | |
| 10/23 17:00 | -2050 | -2250 | -0.172 | -0.119 | 0.1015 | 0.1866 | 3.31E+00 | 2.26E+00 | 2.82E-01 | 2.66E-01 | 0.014 | |
| 10/23 23:00 | -2050 | -2300 | -0.170 | -0.121 | 0.1015 | 0.1869 | 3.31E+00 | 2.26E+00 | 2.82E-01 | 2.66E-01 | 0.014 | |
| 10/24 5:00 | -2050 | -2300 | -0.172 | -0.125 | 0.1015 | 0.1871 | 3.31E+00 | 2.26E+00 | 2.82E-01 | 2.66E-01 | 0.014 | |
| 10/24 11:00 | -2050 | -2300 | -0.172 | -0.130 | 0.1015 | 0.1869 | 3.31E+00 | 2.26E+00 | 2.82E-01 | 2.66E-01 | 0.014 | |
| 10/24 17:00 | -2050 | -2300 | -0.172 | -0.128 | 0.1015 | 0.1867 | 3.31E+00 | 2.26E+00 | 2.82E-01 | 2.66E-01 | 0.014 | |
| 10/24 23:00 | -2050 | -2300 | -0.174 | -0.130 | 0.1015 | 0.1867 | 3.31E+00 | 2.26E+00 | 2.81E-01 | 2.66E-01 | 0.014 | |
| 10/25 5:00 | -2050 | -2350 | -0.176 | -0.134 | 0.1015 | 0.1864 | 3.31E+00 | 2.26E+00 | 2.81E-01 | 2.66E-01 | 0.014 | |
| 10/25 10:00 | -2000 | -2300 | -0.172 | -0.134 | 0.1015 | 0.1864 | 3.31E+00 | 2.26E+00 | 2.81E-01 | 2.66E-01 | 0.015 | |
| 10/25 17:00 | -2000 | -2300 | -0.176 | -0.128 | 0.1015 | 0.1864 | 3.30E+00 | 2.25E+00 | 2.81E-01 | 2.66E-01 | 0.015 | |
| 10/25 23:00 | -2050 | -2350 | -0.181 | -0.130 | 0.1015 | 0.1866 | 3.30E+00 | 2.25E+00 | 2.81E-01 | 2.66E-01 | 0.016 | |
| 10/26 5:00 | -2050 | -2300 | -0.181 | -0.134 | 0.1015 | 0.1867 | 3.30E+00 | 2.25E+00 | 2.81E-01 | 2.66E-01 | 0.015 | |
| 10/26 11:00 | -2100 | -2300 | -0.181 | -0.134 | 0.1015 | 0.1869 | 3.30E+00 | 2.25E+00 | 2.80E-01 | 2.66E-01 | 0.015 | |
| 10/26 17:00 | -2150 | -2350 | -0.179 | -0.132 | 0.1015 | 0.1871 | 3.30E+00 | 2.25E+00 | 2.81E-01 | 2.66E-01 | 0.015 | |
| 10/26 23:00 | -2250 | -2350 | -0.181 | -0.132 | 0.1015 | 0.1874 | 3.30E+00 | 2.25E+00 | 2.80E-01 | 2.66E-01 | 0.015 | |
| 10/27 5:00 | -2250 | -2350 | -0.183 | -0.130 | 0.1015 | 0.1876 | 3.30E+00 | 2.25E+00 | 2.80E-01 | 2.65E-01 | 0.015 | |
| 10/27 11:00 | -2300 | -2350 | -0.181 | -0.132 | 0.1015 | 0.1880 | 3.30E+00 | 2.25E+00 | 2.80E-01 | 2.65E-01 | 0.015 | |
| 10/27 17:00 | -2300 | -2350 | -0.181 | -0.132 | 0.1015 | 0.1881 | 3.30E+00 | 2.25E+00 | 2.80E-01 | 2.65E-01 | 0.015 | |
| 10/27 23:00 | -2350 | -2350 | -0.181 | -0.130 | 0.1015 | 0.1883 | 3.30E+00 | 2.25E+00 | 2.80E-01 | 2.65E-01 | 0.015 | |
| 10/28 5:00 | -2350 | -2350 | -0.181 | -0.130 | 0.1015 | 0.1883 | 3.30E+00 | 2.25E+00 | 2.79E-01 | 2.65E-01 | 0.015 | |
| 10/28 11:00 | -2229 | -2198 | | | 0.1015 | 0.1882 | 3.27E+00 | 2.24E+00 | 2.77E-01 | 2.63E-01 | 0.028 | A系 原子炉圧力 DS、 B系 原子炉圧力 DS |