


福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

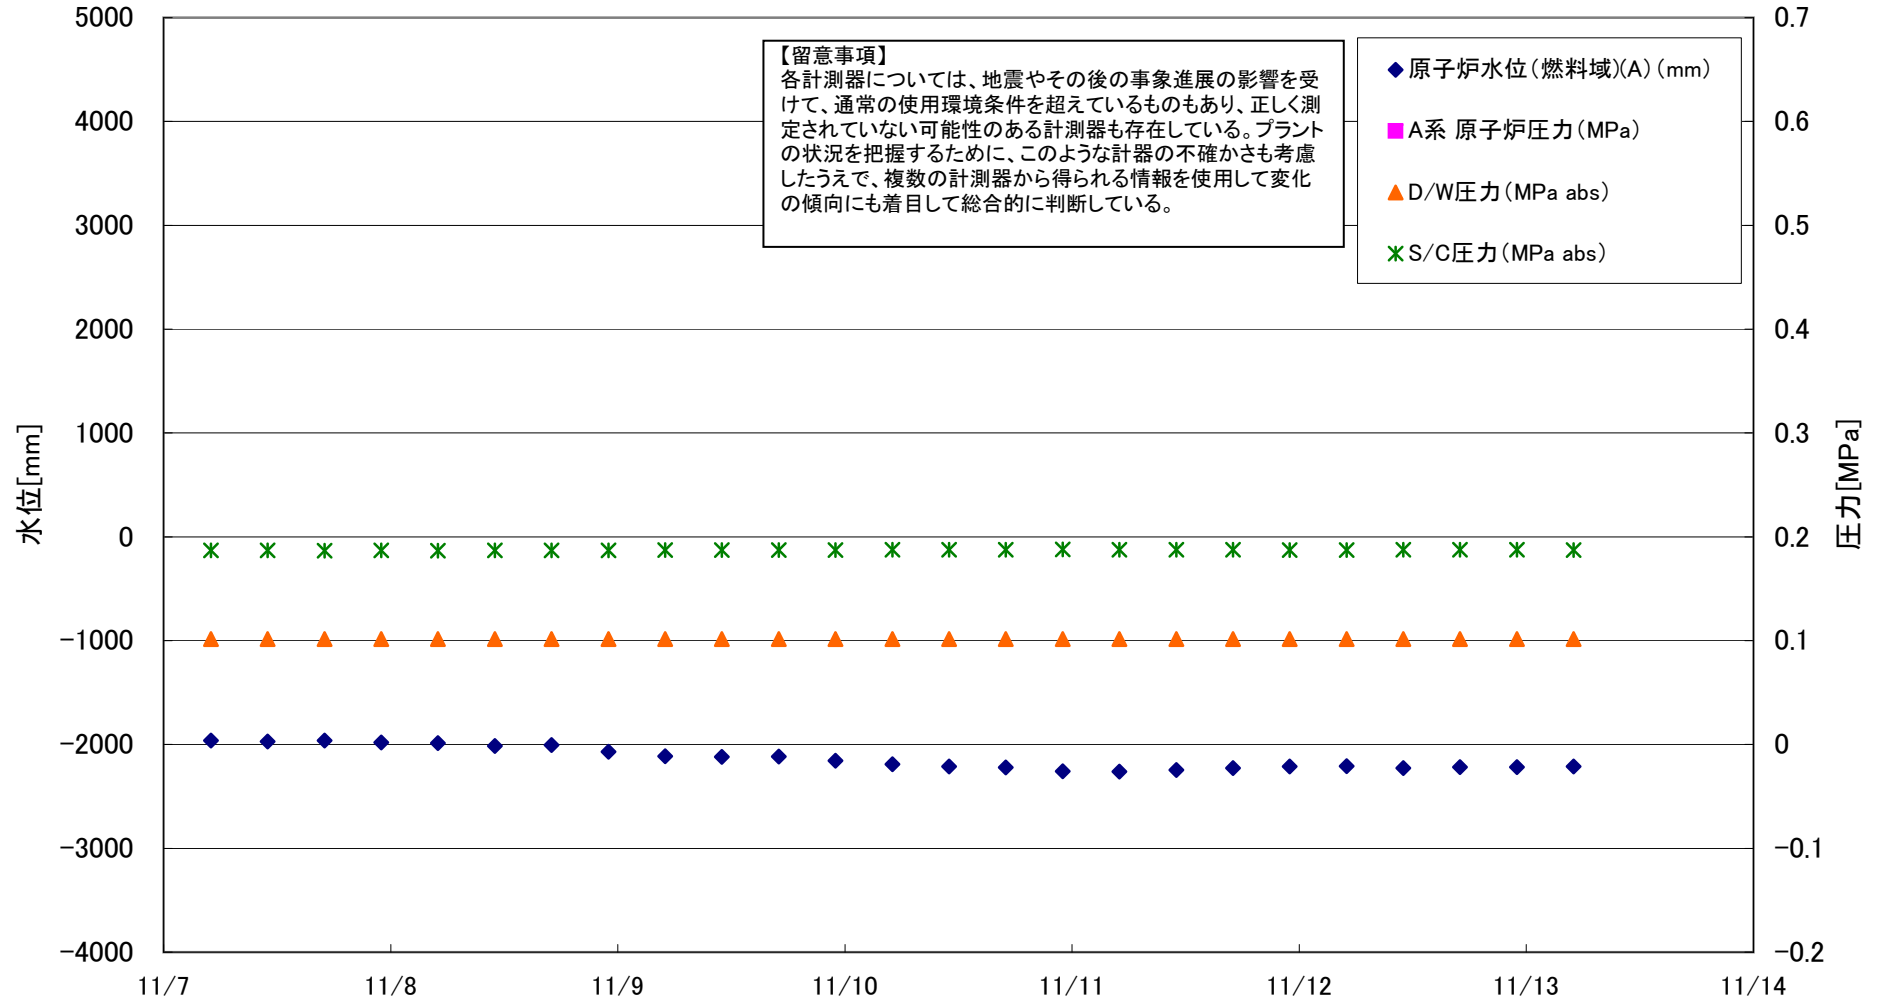

福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉 圧力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御 室線量 (mSv/h) | 備考 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----|
| 11/7 5:00 | -1961 | -2139 | | | 0.1015 | 0.1869 | 3.25E+00 | 2.21E+00 | 2.72E-01 | 2.57E-01 | 0.026 | |
| 11/7 11:00 | -1971 | -2144 | | | 0.1015 | 0.1869 | 3.25E+00 | 2.21E+00 | 2.72E-01 | 2.56E-01 | 0.025 | |
| 11/7 17:00 | -1961 | -2143 | | | 0.1015 | 0.1867 | 3.25E+00 | 2.21E+00 | 2.72E-01 | 2.56E-01 | 0.024 | |
| 11/7 23:00 | -1981 | -2162 | | | 0.1015 | 0.1868 | 3.25E+00 | 2.21E+00 | 2.72E-01 | 2.56E-01 | 0.029 | |
| 11/8 5:00 | -1988 | -2174 | | | 0.1015 | 0.1867 | 3.25E+00 | 2.21E+00 | 2.72E-01 | 2.56E-01 | 0.028 | |
| 11/8 11:00 | -2015 | -2182 | | | 0.1015 | 0.1868 | 3.25E+00 | 2.21E+00 | 2.72E-01 | 2.56E-01 | 0.022 | |
| 11/8 17:00 | -2006 | -2188 | | | 0.1015 | 0.1868 | 3.25E+00 | 2.21E+00 | 2.72E-01 | 2.56E-01 | 0.030 | |
| 11/8 23:00 | -2069 | -2231 | | | 0.1015 | 0.1871 | 3.25E+00 | 2.21E+00 | 2.71E-01 | 2.56E-01 | 0.028 | |
| 11/9 5:00 | -2112 | -2228 | | | 0.1015 | 0.1873 | 3.25E+00 | 2.21E+00 | 2.71E-01 | 2.56E-01 | 0.028 | |
| 11/9 11:00 | -2120 | -2210 | | | 0.1015 | 0.1873 | 3.25E+00 | 2.20E+00 | 2.71E-01 | 2.56E-01 | 0.029 | |
| 11/9 17:00 | -2115 | -2220 | | | 0.1015 | 0.1874 | 3.25E+00 | 2.19E+00 | 2.71E-01 | 2.56E-01 | 0.023 | |
| 11/9 23:00 | -2156 | -2227 | | | 0.1015 | 0.1874 | 3.25E+00 | 2.19E+00 | 2.71E-01 | 2.55E-01 | 0.032 | |
| 11/10 5:00 | -2190 | -2234 | | | 0.1015 | 0.1875 | 3.25E+00 | 2.19E+00 | 2.71E-01 | 2.55E-01 | 0.025 | |
| 11/10 11:00 | -2213 | -2216 | | | 0.1015 | 0.1876 | 3.25E+00 | 2.19E+00 | 2.71E-01 | 2.55E-01 | 0.028 | |
| 11/10 17:00 | -2220 | -2225 | | | 0.1015 | 0.1877 | 3.25E+00 | 2.19E+00 | 2.69E-01 | 2.55E-01 | 0.027 | |
| 11/10 23:00 | -2257 | -2233 | | | 0.1015 | 0.1878 | 3.25E+00 | 2.19E+00 | 2.69E-01 | 2.55E-01 | 0.027 | |
| 11/11 5:00 | -2261 | -2228 | | | 0.1015 | 0.1877 | 3.25E+00 | 2.19E+00 | 2.69E-01 | 2.55E-01 | 0.035 | |
| 11/11 11:00 | -2247 | -2206 | | | 0.1015 | 0.1876 | 3.25E+00 | 2.19E+00 | 2.69E-01 | 2.55E-01 | 0.026 | |
| 11/11 17:00 | -2228 | -2203 | | | 0.1015 | 0.1875 | 3.25E+00 | 2.19E+00 | 2.69E-01 | 2.55E-01 | 0.026 | |
| 11/11 23:00 | -2212 | -2203 | | | 0.1015 | 0.1874 | 3.25E+00 | 2.19E+00 | 2.68E-01 | 2.55E-01 | 0.025 | |
| 11/12 5:00 | -2209 | -2208 | | | 0.1015 | 0.1874 | 3.25E+00 | 2.19E+00 | 2.69E-01 | 2.55E-01 | 0.026 | |
| 11/12 11:00 | -2227 | -2212 | | | 0.1015 | 0.1875 | 3.25E+00 | 2.19E+00 | 2.68E-01 | 2.53E-01 | 0.028 | |
| 11/12 17:00 | -2218 | -2212 | | | 0.1015 | 0.1875 | 3.25E+00 | 2.19E+00 | 2.69E-01 | 2.53E-01 | 0.032 | |
| 11/12 23:00 | -2219 | -2220 | | | 0.1015 | 0.1875 | 3.25E+00 | 2.19E+00 | 2.69E-01 | 2.53E-01 | 0.030 | |
| 11/13 5:00 | -2211 | -2218 | | | 0.1015 | 0.1874 | 3.24E+00 | 2.19E+00 | 2.69E-01 | 2.53E-01 | 0.029 | |

DS

DS