


福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

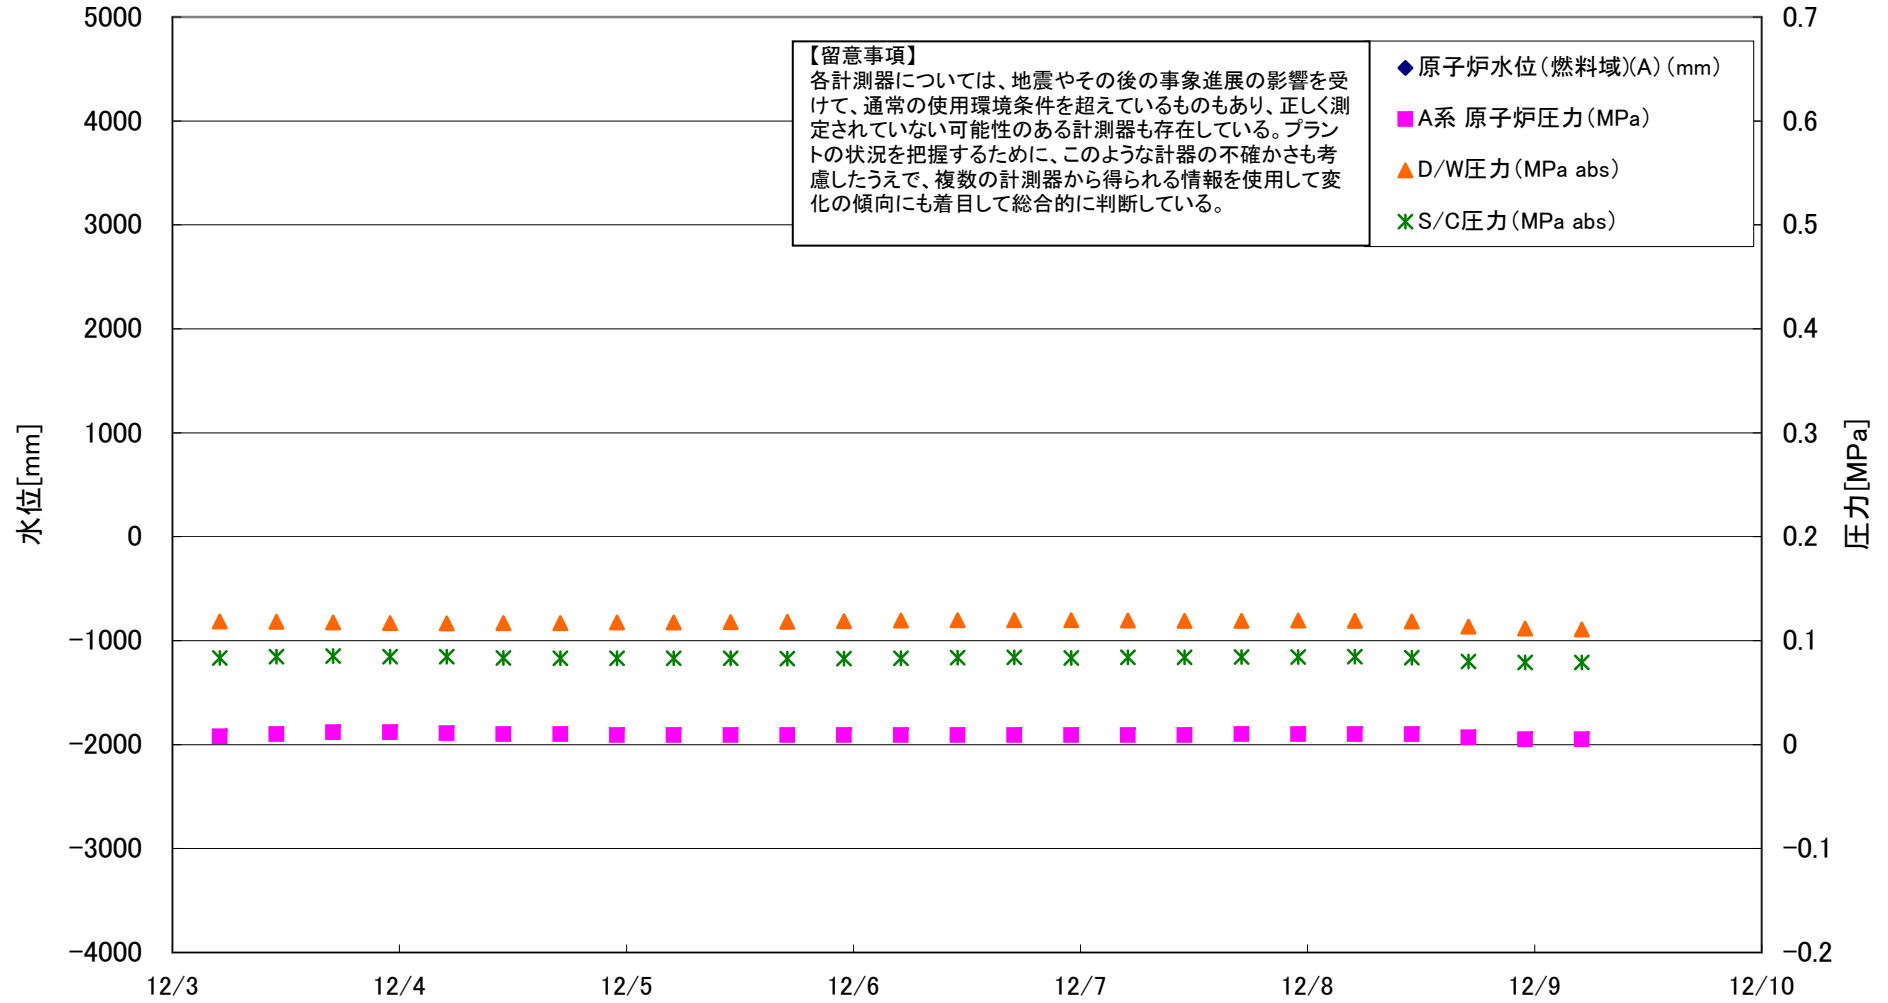

福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉 圧力 (MPa) | B系 原子炉 圧力 (MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 12/3 5:00 | | -1480 | 0.008 | - | 0.1186 | 0.083 | 1.00E-02 | 1.15E+01 | 6.60E-01 | 6.80E-01 | |
| 12/3 11:00 | | -1430 | 0.010 | - | 0.1182 | 0.085 | 1.00E-02 | 1.13E+01 | 6.60E-01 | 6.80E-01 | |
| 12/3 17:00 | | -1370 | 0.012 | - | 0.1175 | 0.085 | 1.00E-02 | 1.44E+01 | 6.60E-01 | 6.80E-01 | |
| 12/3 23:00 | | -1330 | 0.012 | - | 0.1169 | 0.085 | 1.00E-02 | 1.35E+01 | 6.60E-01 | 6.80E-01 | |
| 12/4 5:00 | | -1310 | 0.011 | - | 0.1165 | 0.085 | 1.00E-02 | 1.27E+01 | 6.60E-01 | 6.80E-01 | |
| 12/4 11:00 | | -1320 | 0.010 | - | 0.1168 | 0.083 | 1.00E-02 | 1.40E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 12/4 17:00 | | -1320 | 0.010 | - | 0.1169 | 0.083 | 1.00E-02 | 1.31E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 12/4 23:00 | | -1360 | 0.009 | - | 0.1174 | 0.083 | 1.00E-02 | 2.04E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 12/5 5:00 | | -1380 | 0.009 | - | 0.1175 | 0.083 | 1.00E-02 | 1.54E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 12/5 11:00 | | -1400 | 0.009 | - | 0.1179 | 0.083 | 1.00E-02 | 1.71E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 12/5 17:00 | | -1410 | 0.009 | - | 0.1181 | 0.083 | 1.00E-02 | 1.57E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 12/5 23:00 | | -1470 | 0.009 | - | 0.1187 | 0.083 | 1.00E-02 | 1.68E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 12/6 5:00 | | -1520 | 0.009 | - | 0.1193 | 0.083 | 1.00E-02 | 2.13E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 12/6 11:00 | | -1530 | 0.009 | - | 0.1197 | 0.084 | 1.00E-02 | 2.02E+01 | 6.60E-01 | 6.80E-01 | |
| 12/6 17:00 | | -1520 | 0.009 | - | 0.1196 | 0.084 | 1.00E-02 | 1.50E+01 | 6.60E-01 | 6.80E-01 | |
| 12/6 23:00 | | -1530 | 0.009 | - | 0.1196 | 0.083 | 1.00E-02 | 1.42E+01 | 6.60E-01 | 6.80E-01 | |
| 12/7 5:00 | | -1520 | 0.009 | - | 0.1193 | 0.084 | 1.00E-02 | 1.42E+01 | 6.60E-01 | 6.80E-01 | |
| 12/7 11:00 | | -1510 | 0.009 | - | 0.1192 | 0.084 | 1.00E-02 | 1.43E+01 | 6.60E-01 | 6.80E-01 | |
| 12/7 17:00 | | -1500 | 0.010 | - | 0.1192 | 0.084 | 1.00E-02 | 1.43E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 12/7 23:00 | | -1510 | 0.010 | - | 0.1193 | 0.084 | 1.00E-02 | 1.43E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 12/8 5:00 | | -1510 | 0.010 | - | 0.1192 | 0.085 | 1.00E-02 | 1.42E+01 | 6.60E-01 | 6.80E-01 | |
| 12/8 11:00 | | -1470 | 0.010 | - | 0.1185 | 0.084 | 1.00E-02 | 1.42E+01 | 6.60E-01 | 6.80E-01 | |
| 12/8 17:00 | | -1330 | 0.007 | - | 0.1137 | 0.080 | 1.00E-02 | 1.51E+01 | 6.60E-01 | 6.80E-01 | |
| 12/8 23:00 | | -1340 | 0.005 | - | 0.1116 | 0.079 | 1.00E-02 | 1.51E+01 | 6.60E-01 | 6.80E-01 | |
| 12/9 5:00 | | -1300 | 0.005 | - | 0.1107 | 0.079 | 1.00E-02 | 1.86E+01 | 6.60E-01 | 6.80E-01 | |

DS

計器不良 計器不良