


## 福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

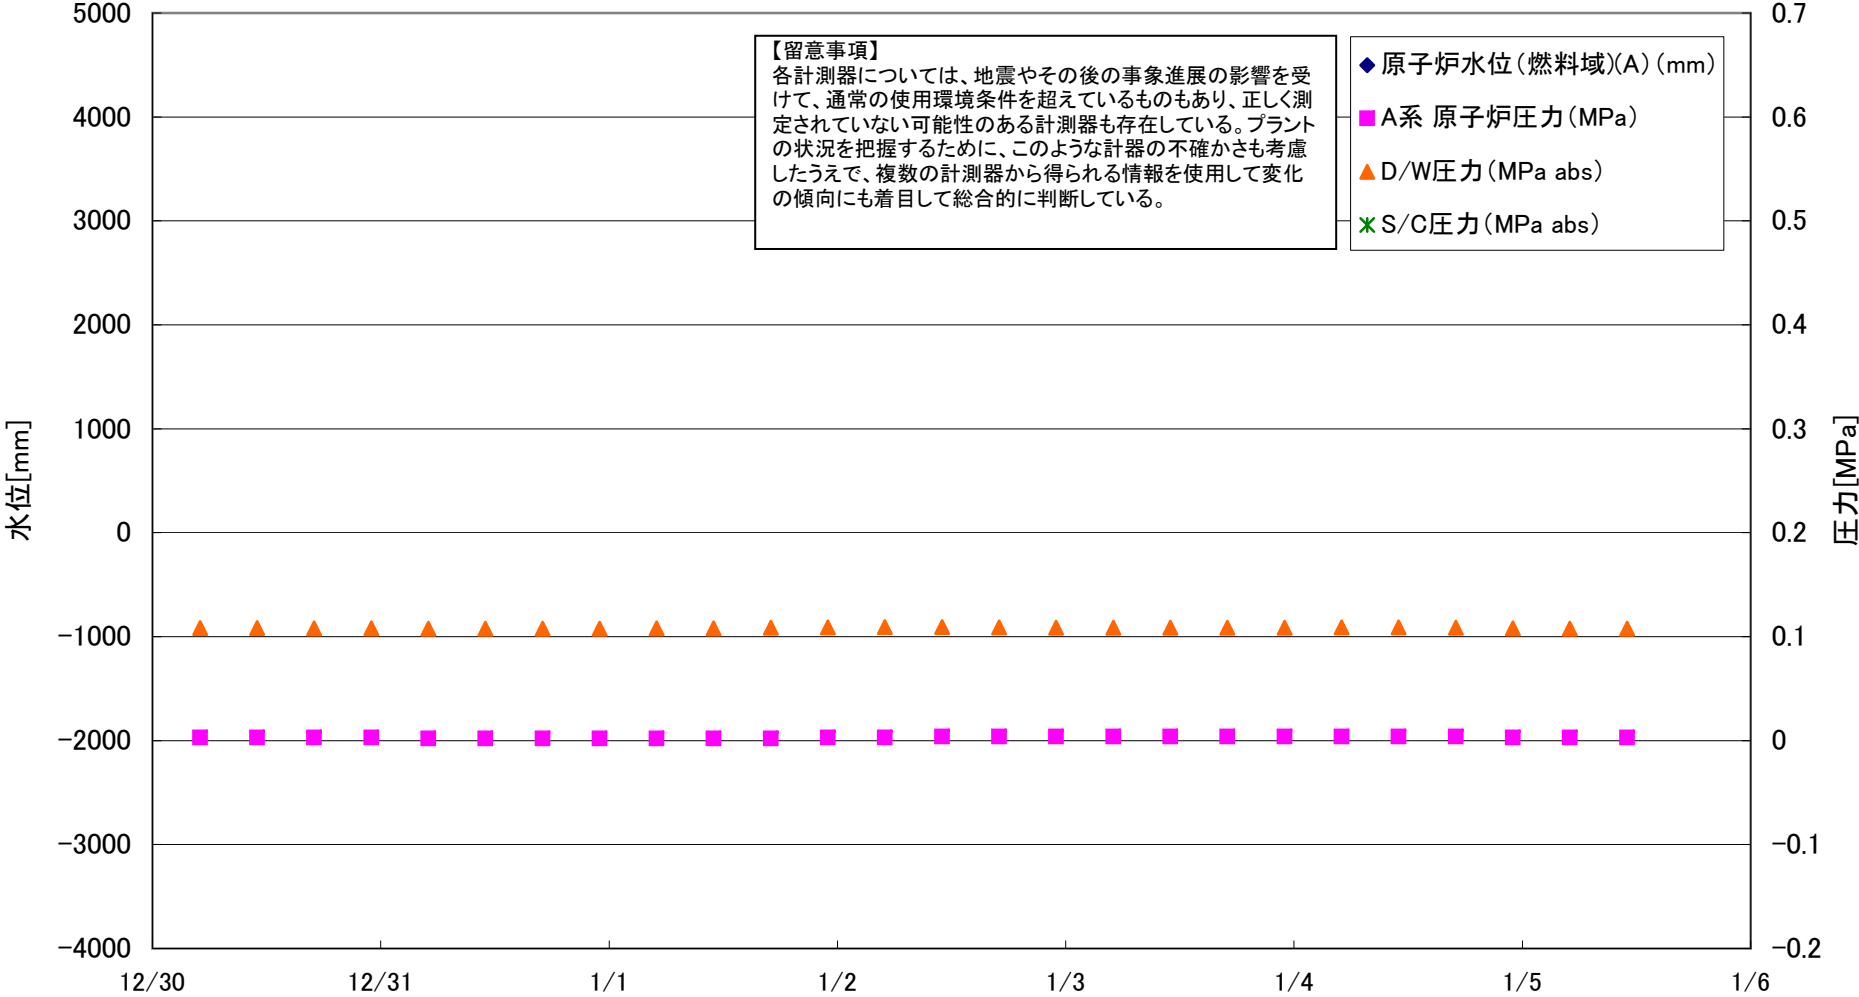

# 福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

**【留意事項】**  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時          | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉<br>圧力 (MPa) | B系 原子炉<br>圧力 (MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W (A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 1・2号中央<br>制御室線量<br>(mSv/h) | 備考 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----|
| 12/30 5:00  |                           | -2124                     | 0.003              | -                  | 0.108              |                    | 6.87E+00                  | 2.55E+00                 | 6.00E-02                 | 1.85E+00                 | 0.004                      |    |
| 12/30 11:00 |                           | -2123                     | 0.003              | -                  | 0.108              |                    | 6.87E+00                  | 2.53E+00                 | 6.00E-02                 | 1.84E+00                 | 0.004                      |    |
| 12/30 17:00 |                           | -2122                     | 0.003              | -                  | 0.108              |                    | 6.86E+00                  | 2.55E+00                 | 6.00E-02                 | 1.84E+00                 | 0.004                      |    |
| 12/30 23:00 |                           | -2122                     | 0.003              | -                  | 0.108              |                    | 6.86E+00                  | 2.55E+00                 | 6.00E-02                 | 1.81E+00                 | 0.004                      |    |
| 12/31 5:00  |                           | -2125                     | 0.002              | -                  | 0.108              |                    | 6.87E+00                  | 2.53E+00                 | 6.00E-02                 | 1.79E+00                 | 0.004                      |    |
| 12/31 11:00 |                           | -2122                     | 0.002              | -                  | 0.108              |                    | 6.86E+00                  | 2.53E+00                 | 5.00E-02                 | 1.77E+00                 | 0.004                      |    |
| 12/31 17:00 |                           | -2120                     | 0.002              | -                  | 0.108              |                    | 6.87E+00                  | 2.53E+00                 | 5.00E-02                 | 1.79E+00                 | 0.004                      |    |
| 12/31 23:00 |                           | -2125                     | 0.002              | -                  | 0.108              |                    | 6.86E+00                  | 2.53E+00                 | 5.00E-02                 | 1.77E+00                 | 0.004                      |    |
| 1/1 5:00    |                           | -2126                     | 0.002              | -                  | 0.108              |                    | 6.84E+00                  | 2.53E+00                 | 5.00E-02                 | 1.75E+00                 | 0.004                      |    |
| 1/1 11:00   |                           | -2122                     | 0.002              | -                  | 0.108              |                    | 6.84E+00                  | 2.53E+00                 | 5.00E-02                 | 1.74E+00                 | 0.004                      |    |
| 1/1 17:00   |                           | -2120                     | 0.002              | -                  | 0.109              |                    | 6.84E+00                  | 2.53E+00                 | 5.00E-02                 | 1.72E+00                 | 0.004                      |    |
| 1/1 23:00   |                           | -2123                     | 0.003              | -                  | 0.109              |                    | 6.83E+00                  | 2.55E+00                 | 5.00E-02                 | 1.68E+00                 | 0.004                      |    |
| 1/2 5:00    |                           | -2124                     | 0.003              | -                  | 0.109              |                    | 6.84E+00                  | 2.53E+00                 | 5.00E-02                 | 1.65E+00                 | 0.004                      |    |
| 1/2 11:00   |                           | -2120                     | 0.004              | -                  | 0.109              |                    | 6.83E+00                  | 2.53E+00                 | 5.00E-02                 | 1.67E+00                 | 0.004                      |    |
| 1/2 17:00   |                           | -2119                     | 0.004              | -                  | 0.109              |                    | 6.84E+00                  | 2.55E+00                 | 5.00E-02                 | 1.67E+00                 | 0.004                      |    |
| 1/2 23:00   |                           | -2122                     | 0.004              | -                  | 0.109              |                    | 6.84E+00                  | 2.55E+00                 | 5.00E-02                 | 1.66E+00                 | 0.004                      |    |
| 1/3 5:00    |                           | -2122                     | 0.004              | -                  | 0.109              |                    | 6.84E+00                  | 2.55E+00                 | 5.00E-02                 | 1.66E+00                 | 0.004                      |    |
| 1/3 11:00   |                           | -2121                     | 0.004              | -                  | 0.109              |                    | 6.83E+00                  | 2.55E+00                 | 5.00E-02                 | 1.65E+00                 | 0.004                      |    |
| 1/3 17:00   |                           | -2119                     | 0.004              | -                  | 0.108              |                    | 6.84E+00                  | 2.55E+00                 | 5.00E-02                 | 1.65E+00                 | 0.004                      |    |
| 1/3 23:00   |                           | -2122                     | 0.004              | -                  | 0.109              |                    | 6.81E+00                  | 2.55E+00                 | 5.00E-02                 | 1.65E+00                 | 0.004                      |    |
| 1/4 5:00    |                           | -2122                     | 0.004              | -                  | 0.109              |                    | 6.81E+00                  | 2.55E+00                 | 5.00E-02                 | 1.63E+00                 | 0.004                      |    |
| 1/4 11:00   |                           | -2121                     | 0.004              | -                  | 0.109              |                    | 6.81E+00                  | 2.55E+00                 | 5.00E-02                 | 1.63E+00                 | 0.004                      |    |
| 1/4 17:00   |                           | -2121                     | 0.004              | -                  | 0.109              |                    | 6.81E+00                  | 2.56E+00                 | 5.00E-02                 | 1.60E+00                 | 0.004                      |    |
| 1/4 23:00   |                           | -2122                     | 0.003              | -                  | 0.108              |                    | 6.81E+00                  | 2.55E+00                 | 5.00E-02                 | 1.59E+00                 | 0.004                      |    |
| 1/5 5:00    |                           | -2124                     | 0.003              | -                  | 0.108              |                    | 6.81E+00                  | 2.53E+00                 | 5.00E-02                 | 1.57E+00                 | 0.004                      |    |
| 1/5 11:00   |                           | -2122                     | 0.003              | -                  | 0.108              |                    | 6.82E+00                  | 2.53E+00                 | 5.00E-02                 | 1.57E+00                 | 0.004                      |    |

DS

計器不良

計器不良

計器不良