


福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

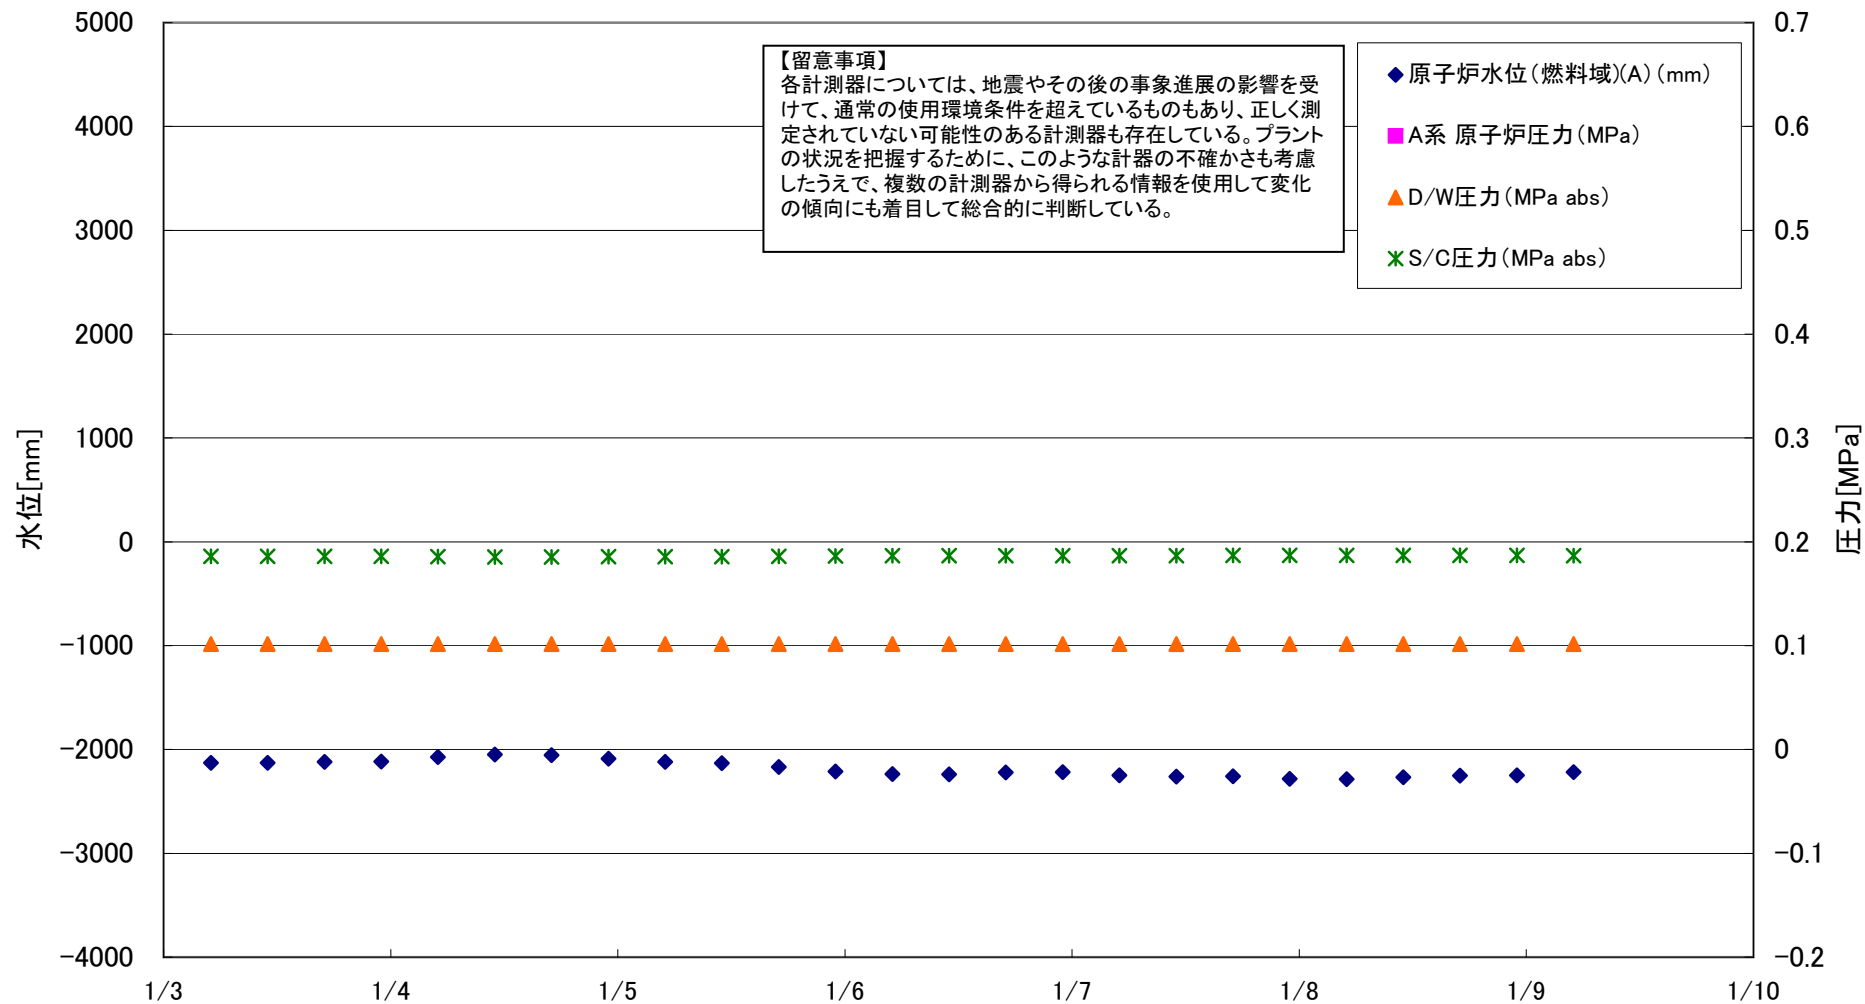

福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉 圧力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御 室線量 (mSv/h) | 備考 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 1/3 5:00 | -2127 | -2197 | | | 0.1016 | 0.1861 | 3.05E+00 | 2.03E+00 | 2.45E-01 | 2.34E-01 | 0.027 | |
| 1/3 11:00 | -2129 | -2190 | | | 0.1016 | 0.1861 | 3.05E+00 | 2.03E+00 | 2.45E-01 | 2.33E-01 | 0.025 | |
| 1/3 17:00 | -2120 | -2191 | | | 0.1016 | 0.1861 | 3.05E+00 | 2.03E+00 | 2.45E-01 | 2.33E-01 | 0.028 | |
| 1/3 23:00 | -2115 | -2191 | | | 0.1016 | 0.1859 | 3.05E+00 | 2.03E+00 | 2.45E-01 | 2.33E-01 | 0.030 | |
| 1/4 5:00 | -2074 | -2173 | | | 0.1016 | 0.1856 | 3.04E+00 | 2.03E+00 | 2.45E-01 | 2.33E-01 | 0.028 | |
| 1/4 11:00 | -2049 | -2160 | | | 0.1016 | 0.1854 | 3.04E+00 | 2.03E+00 | 2.45E-01 | 2.33E-01 | 0.027 | |
| 1/4 17:00 | -2056 | -2171 | | | 0.1016 | 0.1854 | 3.04E+00 | 2.03E+00 | 2.45E-01 | 2.34E-01 | 0.027 | |
| 1/4 23:00 | -2089 | -2193 | | | 0.1016 | 0.1856 | 3.04E+00 | 2.03E+00 | 2.45E-01 | 2.33E-01 | 0.031 | |
| 1/5 5:00 | -2118 | -2216 | | | 0.1016 | 0.1857 | 3.03E+00 | 2.03E+00 | 2.45E-01 | 2.34E-01 | 0.029 | |
| 1/5 11:00 | -2132 | -2221 | | | 0.1016 | 0.1858 | 3.04E+00 | 2.03E+00 | 2.45E-01 | 2.33E-01 | 0.023 | |
| 1/5 17:00 | -2169 | -2247 | | | 0.1016 | 0.1861 | 3.04E+00 | 2.03E+00 | 2.45E-01 | 2.33E-01 | 0.029 | |
| 1/5 23:00 | -2211 | -2253 | | | 0.1016 | 0.1864 | 3.04E+00 | 2.03E+00 | 2.45E-01 | 2.34E-01 | 0.025 | |
| 1/6 5:00 | -2236 | -2261 | | | 0.1016 | 0.1865 | 3.04E+00 | 2.03E+00 | 2.45E-01 | 2.34E-01 | 0.028 | |
| 1/6 11:00 | -2238 | -2238 | | | 0.1016 | 0.1865 | 3.04E+00 | 2.03E+00 | 2.45E-01 | 2.33E-01 | 0.028 | |
| 1/6 17:00 | -2220 | -2228 | | | 0.1016 | 0.1865 | 3.04E+00 | 2.01E+00 | 2.44E-01 | 2.33E-01 | 0.029 | |
| 1/6 23:00 | -2219 | -2237 | | | 0.1016 | 0.1866 | 3.04E+00 | 2.01E+00 | 2.44E-01 | 2.33E-01 | 0.027 | |
| 1/7 5:00 | -2250 | -2254 | | | 0.1016 | 0.1867 | 3.04E+00 | 2.01E+00 | 2.44E-01 | 2.32E-01 | 0.034 | |
| 1/7 11:00 | -2260 | -2244 | | | 0.1016 | 0.1867 | 3.04E+00 | 2.01E+00 | 2.44E-01 | 2.33E-01 | 0.025 | |
| 1/7 17:00 | -2259 | -2246 | | | 0.1016 | 0.1869 | 3.04E+00 | 2.01E+00 | 2.44E-01 | 2.32E-01 | 0.028 | |
| 1/7 23:00 | -2284 | -2263 | | | 0.1016 | 0.1870 | 3.04E+00 | 2.01E+00 | 2.44E-01 | 2.34E-01 | 0.029 | |
| 1/8 5:00 | -2286 | | | | 0.1016 | 0.1869 | 3.04E+00 | 2.01E+00 | 2.44E-01 | 2.32E-01 | 0.026 | 原子炉水位(燃料域)(B) OS |
| 1/8 11:00 | -2268 | -2167 | | | 0.1016 | 0.1870 | 3.04E+00 | 2.01E+00 | 2.44E-01 | 2.32E-01 | 0.027 | |
| 1/8 17:00 | -2251 | -2240 | | | 0.1016 | 0.1871 | 3.04E+00 | 2.01E+00 | 2.44E-01 | 2.32E-01 | 0.023 | |
| 1/8 23:00 | -2248 | -2242 | | | 0.1016 | 0.1869 | 3.04E+00 | 2.01E+00 | 2.44E-01 | 2.32E-01 | 0.031 | |
| 1/9 5:00 | -2218 | -2226 | | | 0.1016 | 0.1866 | 3.04E+00 | 2.01E+00 | 2.44E-01 | 2.32E-01 | 0.029 | |

DS

DS