


# 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

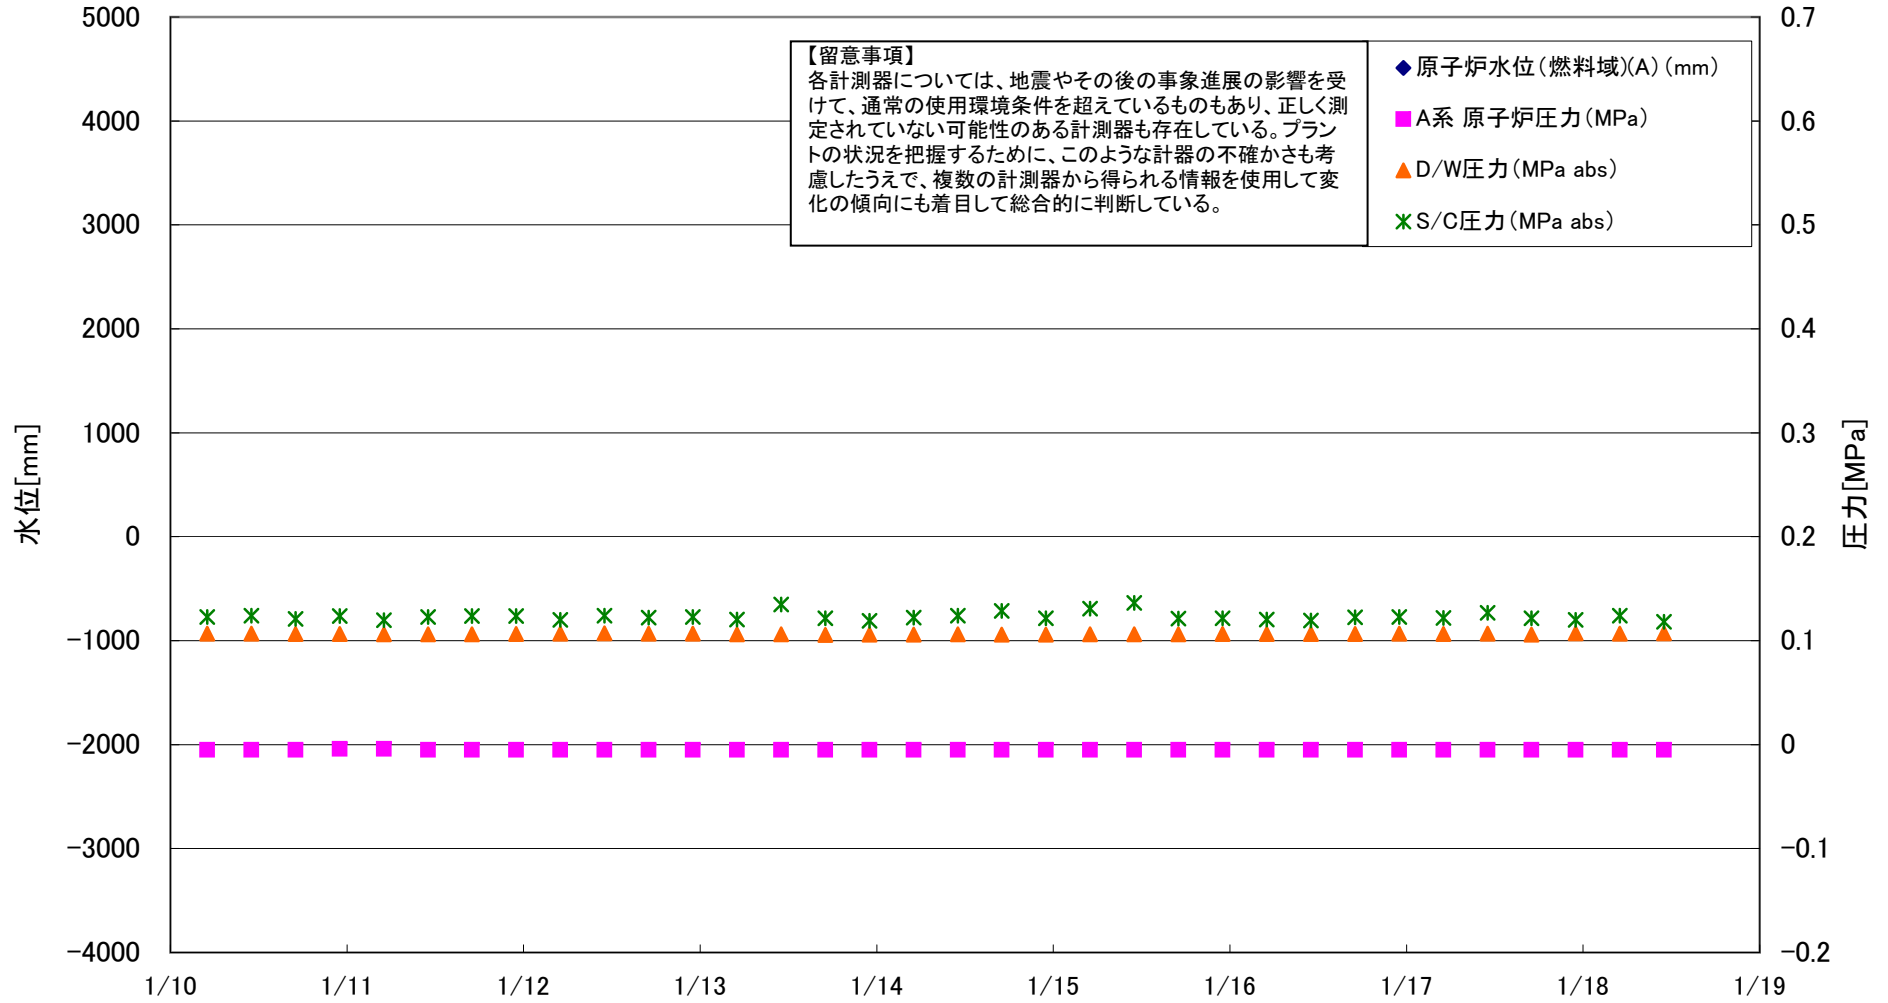

## 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

**【留意事項】**  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) ※3	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs) ※3	CAMS D/W(A) (Sv/h) ※1	CAMS D/W(B) (Sv/h) ※1	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考 ※1: 計器不良 ※3: 状況推移を継続確認中
1/10 5:00		-1800	-0.005	-	0.1069	0.123	1.00E-02	6.21E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/10 11:00		-1800	-0.005	-	0.1069	0.124	1.00E-02	6.56E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/10 17:00		-1760	-0.005	-	0.1066	0.121	1.00E-02	7.04E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/10 23:00		-1770	-0.004	-	0.1066	0.124	1.00E-02	6.89E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/11 5:00		-1740	-0.004	-	0.1060	0.120	1.00E-02	6.83E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/11 11:00		-1750	-0.005	-	0.1060	0.123	1.00E-02	6.81E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/11 17:00		-1740	-0.005	-	0.1060	0.124	1.00E-02	6.81E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/11 23:00		-1800	-0.005	-	0.1065	0.124	1.00E-02	8.57E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/12 5:00		-1840	-0.005	-	0.1067	0.120	1.00E-02	6.53E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/12 11:00		-1860	-0.005	-	0.1070	0.124	1.00E-02	6.39E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/12 17:00		-1830	-0.005	-	0.1068	0.122	1.00E-02	7.33E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/12 23:00		-1830	-0.005	-	0.1067	0.123	1.00E-02	7.21E+00	6.50E-01	6.80E-01	
1/13 5:00		-1780	-0.005	-	0.1061	0.120	1.00E-02	7.15E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/13 11:00		-1750	-0.005	-	0.1060	0.135	1.00E-02	7.06E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/13 17:00		-1710	-0.005	-	0.1056	0.122	1.00E-02	6.98E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/13 23:00		-1750	-0.005	-	0.1059	0.119	1.00E-02	6.95E+00	6.50E-01	6.80E-01	
1/14 5:00		-1760	-0.005	-	0.1058	0.122	1.00E-02	6.93E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/14 11:00		-1770	-0.005	-	0.1060	0.124	1.00E-02	6.93E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/14 17:00		-1750	-0.005	-	0.1059	0.129	1.00E-02	6.89E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/14 23:00		-1770	-0.005	-	0.1059	0.122	1.00E-02	6.89E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/15 5:00		-1780	-0.005	-	0.1060	0.131	1.00E-02	6.88E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/15 11:00		-1770	-0.005	-	0.1060	0.136	1.00E-02	6.89E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/15 17:00		-1740	-0.005	-	0.1060	0.121	1.00E-02	6.92E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/15 23:00		-1780	-0.005	-	0.1063	0.122	1.00E-02	6.95E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/16 5:00		-1810	-0.005	-	0.1065	0.120	1.00E-02	6.95E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/16 11:00		-1810	-0.005	-	0.1066	0.119	1.00E-02	6.98E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/16 17:00		-1780	-0.005	-	0.1065	0.123	1.00E-02	6.98E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/16 23:00		-1790	-0.005	-	0.1067	0.123	1.00E-02	7.04E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/17 5:00		-1790	-0.005	-	0.1066	0.122	1.00E-02	7.34E+00	6.50E-01	6.80E-01	
1/17 11:00		-1800	-0.005	-	0.1067	0.127	1.00E-02	6.72E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/17 17:00		-1720	-0.005	-	0.1059	0.122	1.00E-02	9.88E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/17 23:00		-1810	-0.005	-	0.1070	0.120	1.00E-02	8.01E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/18 5:00		-1810	-0.005	-	0.1069	0.124	1.00E-02	8.07E+00	6.50E-01	6.70E-01	
1/18 11:00		-1820	-0.005	-	0.1072	0.118	1.00E-02	7.25E+00	6.50E-01	6.70E-01	

DS