


福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

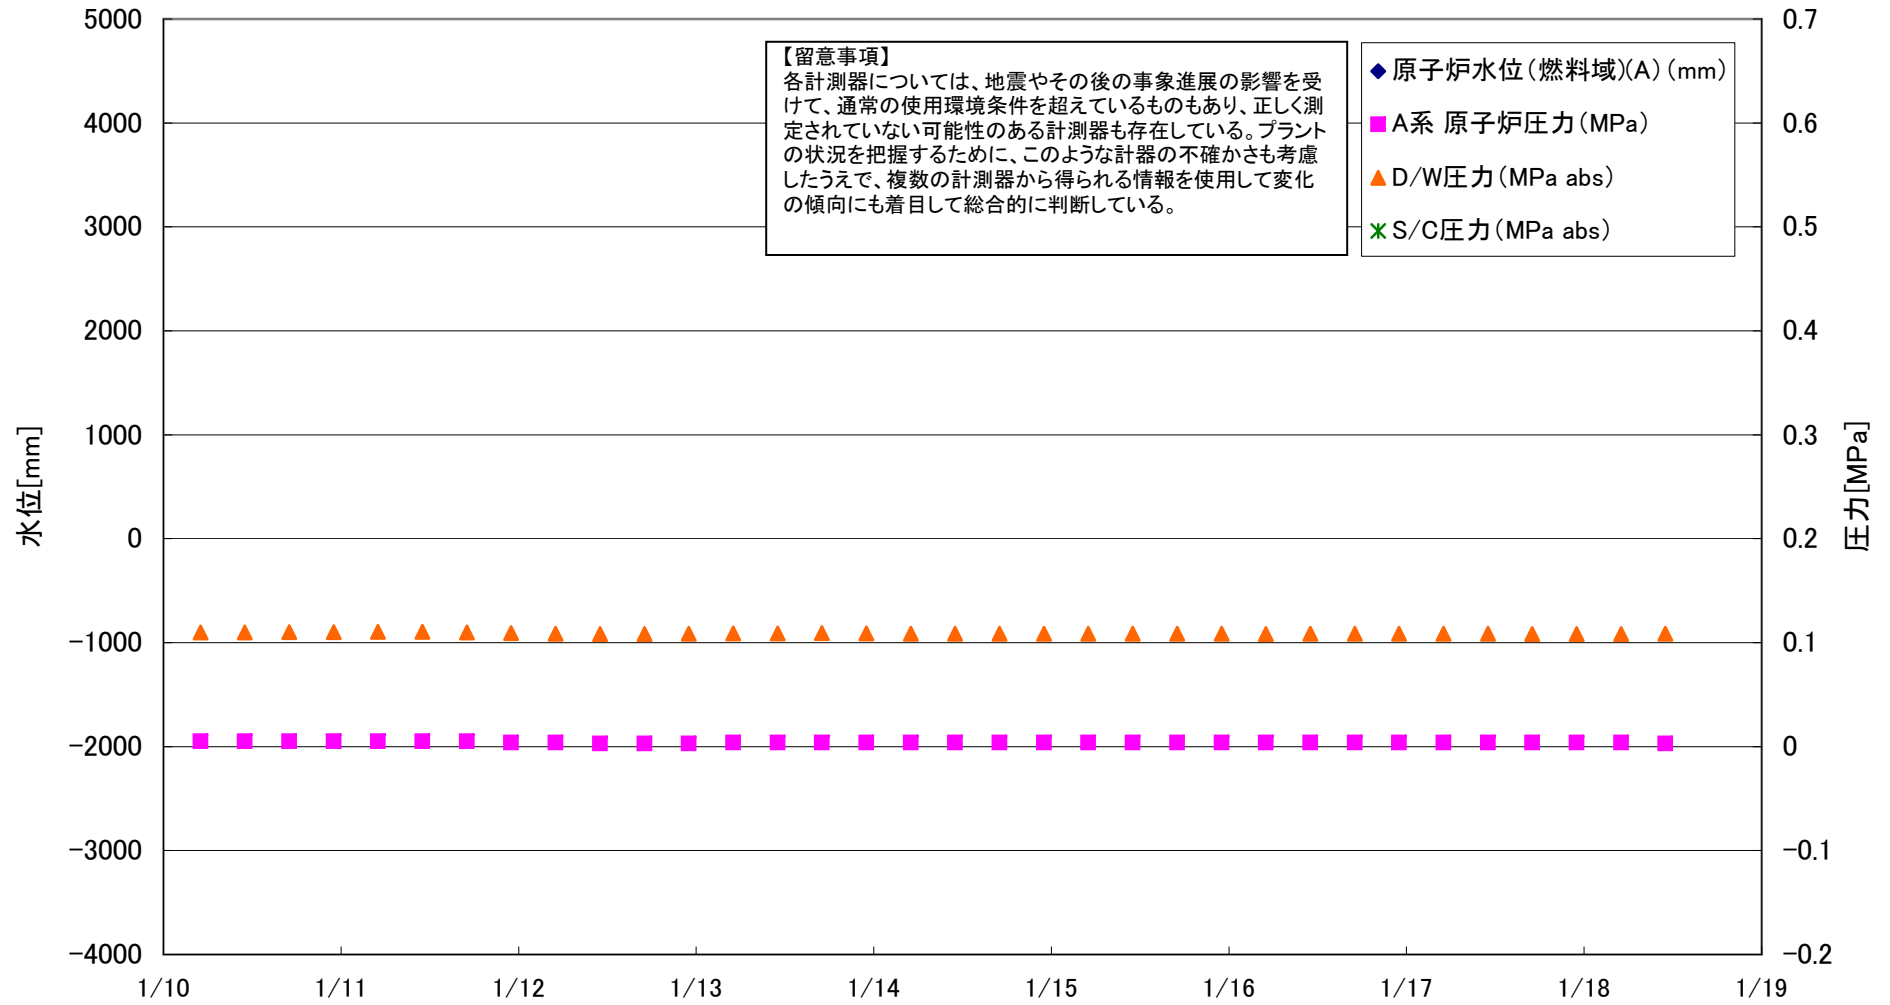

福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) ※3	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) ※3	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs) ※1	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h) ※1	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h) ※1	1・2号中央 制御室線量 (mSv/h)	備考 ※1: 計器不良 ※3: 状況推移を継続確認中
1/10 5:00		-2121	0.005	-	0.110		6.78E+00	2.52E+00	5.00E-02	1.43E+00	0.004	
1/10 11:00		-2120	0.005	-	0.110		6.78E+00	2.52E+00	5.00E-02	1.45E+00	0.004	
1/10 17:00		-2118	0.005	-	0.110		6.75E+00	2.53E+00	5.00E-02	1.45E+00	0.004	
1/10 23:00		-2121	0.005	-	0.110		6.75E+00	2.52E+00	5.00E-02	1.43E+00	0.004	
1/11 5:00		-2120	0.005	-	0.111		6.75E+00	2.52E+00	5.00E-02	1.45E+00	0.004	
1/11 11:00		-2122	0.005	-	0.110		6.75E+00	2.52E+00	5.00E-02	1.43E+00	0.004	
1/11 17:00		-2122	0.005	-	0.110		6.75E+00	2.52E+00	5.00E-02	1.42E+00	0.004	
1/11 23:00		-2124	0.004	-	0.109		6.75E+00	2.52E+00	5.00E-02	1.42E+00	0.004	
1/12 5:00		-2126	0.004	-	0.109		6.75E+00	2.52E+00	5.00E-02	1.42E+00	0.004	
1/12 11:00		-2123	0.003	-	0.108		6.75E+00	2.52E+00	5.00E-02	1.40E+00	0.004	
1/12 17:00		-2120	0.003	-	0.108		6.76E+00	2.52E+00	5.00E-02	1.40E+00	0.004	
1/12 23:00		-2124	0.003	-	0.108		6.75E+00	2.53E+00	5.00E-02	1.39E+00	0.005	
1/13 5:00		-2121	0.004	-	0.109		6.75E+00	2.53E+00	5.00E-02	1.38E+00	0.005	
1/13 11:00		-2120	0.004	-	0.109		6.75E+00	2.53E+00	5.00E-02	1.38E+00	0.004	
1/13 17:00		-2120	0.004	-	0.109		6.73E+00	2.52E+00	5.00E-02	1.39E+00	0.004	
1/13 23:00		-2122	0.004	-	0.109		6.72E+00	2.53E+00	5.00E-02	1.38E+00	0.004	
1/14 5:00		-2123	0.004	-	0.109		6.72E+00	2.52E+00	5.00E-02	1.40E+00	0.004	
1/14 11:00		-2122	0.004	-	0.109		6.73E+00	2.53E+00	5.00E-02	1.40E+00	0.004	
1/14 17:00		-2120	0.004	-	0.109		6.73E+00	2.52E+00	5.00E-02	1.40E+00	0.004	
1/14 23:00		-2124	0.004	-	0.109		6.72E+00	2.52E+00	5.00E-02	1.40E+00	0.004	
1/15 5:00		-2124	0.004	-	0.109		6.72E+00	2.53E+00	5.00E-02	1.38E+00	0.004	
1/15 11:00		-2121	0.004	-	0.109		6.73E+00	2.52E+00	5.00E-02	1.35E+00	0.004	
1/15 17:00		-2120	0.004	-	0.109		6.73E+00	2.52E+00	5.00E-02	1.35E+00	0.004	
1/15 23:00		-2122	0.004	-	0.109		6.73E+00	2.52E+00	5.00E-02	1.40E+00	0.004	
1/16 5:00		-2124	0.004	-	0.108		6.72E+00	2.53E+00	5.00E-02	1.36E+00	0.004	
1/16 11:00		-2121	0.004	-	0.109		6.70E+00	2.52E+00	5.00E-02	1.36E+00	0.004	
1/16 17:00		-2119	0.004	-	0.109		6.70E+00	2.53E+00	5.00E-02	1.36E+00	0.004	
1/16 23:00		-2122	0.004	-	0.109		6.70E+00	2.53E+00	5.00E-02	1.35E+00	0.004	
1/17 5:00		-2123	0.004	-	0.109		6.70E+00	2.53E+00	5.00E-02	1.33E+00	0.004	
1/17 11:00		-2121	0.004	-	0.109		6.70E+00	2.53E+00	5.00E-02	1.33E+00	0.004	
1/17 17:00		-2121	0.004	-	0.108		6.70E+00	2.53E+00	5.00E-02	1.48E+00	0.004	
1/17 23:00		-2124	0.004	-	0.108		6.70E+00	2.53E+00	5.00E-02	1.67E+00	0.004	
1/18 5:00		-2124	0.004	-	0.108		6.70E+00	2.53E+00	5.00E-02	1.76E+00	0.004	
1/18 11:00		-2120	0.003	-	0.109		6.70E+00	2.53E+00	5.00E-02	1.71E+00	0.004	

DS

DS