


福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

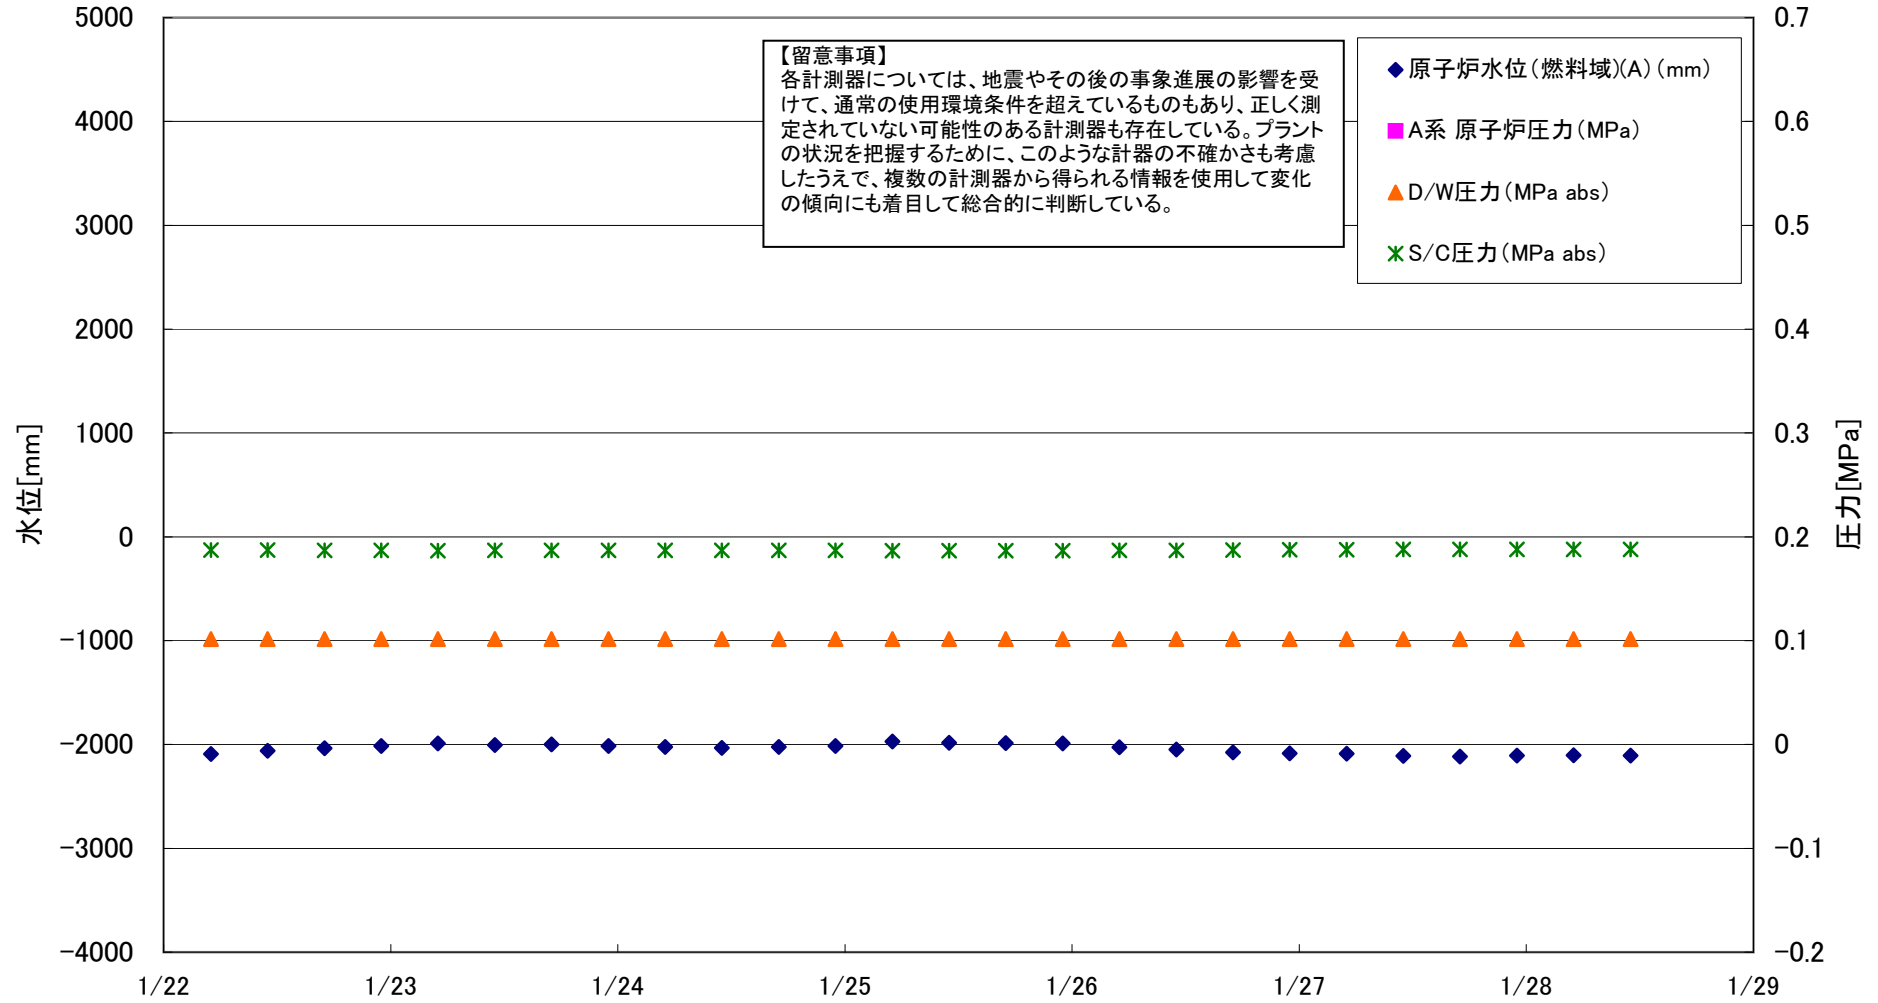

福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) ※3 | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) ※3 | A系 原子炉 圧力 (MPa) ※3 | B系 原子炉 圧力 (MPa) ※3 | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) ※3 | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御 室線量 (mSv/h) | 備考 ※1: 計器不良 ※3: 状況推移を継続確認中 |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1/22 5:00 | -2092 | -2169 | | | 0.1016 | 0.1874 | 2.98E+00 | 1.95E+00 | 2.39E-01 | 2.30E-01 | 0.027 | |
| 1/22 11:00 | -2062 | -2151 | | | 0.1016 | 0.1872 | 2.98E+00 | 1.95E+00 | 2.39E-01 | 2.30E-01 | 0.029 | |
| 1/22 17:00 | -2036 | -2146 | | | 0.1016 | 0.1869 | 2.99E+00 | 1.94E+00 | 2.39E-01 | 2.30E-01 | 0.022 | |
| 1/22 23:00 | -2013 | -2144 | | | 0.1016 | 0.1868 | 2.98E+00 | 1.94E+00 | 2.39E-01 | 2.30E-01 | 0.028 | |
| 1/23 5:00 | -1991 | -2141 | | | 0.1016 | 0.1866 | 2.98E+00 | 1.95E+00 | 2.39E-01 | 2.31E-01 | 0.027 | |
| 1/23 11:00 | -2006 | -2145 | | | 0.1016 | 0.1869 | 2.98E+00 | 1.95E+00 | 2.39E-01 | 2.30E-01 | 0.025 | |
| 1/23 17:00 | -2000 | -2150 | | | 0.1016 | 0.1868 | 2.98E+00 | 1.95E+00 | 2.39E-01 | 2.30E-01 | 0.025 | |
| 1/23 23:00 | -2013 | -2158 | | | 0.1016 | 0.1868 | 2.99E+00 | 1.94E+00 | 2.39E-01 | 2.30E-01 | 0.024 | |
| 1/24 5:00 | -2025 | -2170 | | | 0.1016 | 0.1868 | 2.98E+00 | 1.94E+00 | 2.39E-01 | 2.30E-01 | 0.028 | |
| 1/24 11:00 | -2034 | -2168 | | | 0.1016 | 0.1869 | 2.98E+00 | 1.94E+00 | 2.39E-01 | 2.30E-01 | 0.032 | |
| 1/24 17:00 | -2025 | -2171 | | | 0.1016 | 0.1869 | 2.98E+00 | 1.95E+00 | 2.39E-01 | 2.30E-01 | 0.027 | |
| 1/24 23:00 | -2013 | -2170 | | | 0.1016 | 0.1868 | 2.99E+00 | 1.94E+00 | 2.39E-01 | 2.30E-01 | 0.028 | |
| 1/25 5:00 | -1972 | -2157 | | | 0.1016 | 0.1865 | 2.97E+00 | 1.94E+00 | 2.39E-01 | 2.30E-01 | 0.024 | |
| 1/25 11:00 | -1985 | -2158 | | | 0.1016 | 0.1866 | 2.97E+00 | 1.94E+00 | 2.39E-01 | 2.31E-01 | 0.025 | |
| 1/25 17:00 | -1987 | -2165 | | | 0.1016 | 0.1866 | 2.97E+00 | 1.94E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.029 | |
| 1/25 23:00 | -1989 | -2176 | | | 0.1016 | 0.1866 | 2.97E+00 | 1.93E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.028 | |
| 1/26 5:00 | -2028 | -2199 | | | 0.1016 | 0.1869 | 2.97E+00 | 1.94E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.026 | |
| 1/26 11:00 | -2047 | -2206 | | | 0.1016 | 0.1871 | 2.97E+00 | 1.94E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.026 | |
| 1/26 17:00 | -2077 | -2232 | | | 0.1016 | 0.1874 | 2.97E+00 | 1.94E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.028 | |
| 1/26 23:00 | -2084 | -2231 | | | 0.1016 | 0.1875 | 2.97E+00 | 1.94E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.025 | |
| 1/27 5:00 | -2087 | -2237 | | | 0.1016 | 0.1875 | 2.97E+00 | 1.93E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.026 | |
| 1/27 11:00 | -2109 | -2229 | | | 0.1016 | 0.1878 | 2.97E+00 | 1.93E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.025 | |
| 1/27 17:00 | -2117 | -2226 | | | 0.1016 | 0.1879 | 2.97E+00 | 1.93E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.024 | |
| 1/27 23:00 | -2108 | -2229 | | | 0.1016 | 0.1879 | 2.97E+00 | 1.93E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.027 | |
| 1/28 5:00 | -2105 | -2233 | | | 0.1016 | 0.1879 | 2.97E+00 | 1.93E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.026 | |
| 1/28 11:00 | -2106 | -2221 | | | 0.1016 | 0.1880 | 2.97E+00 | 1.93E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.022 | |

DS

DS