


福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

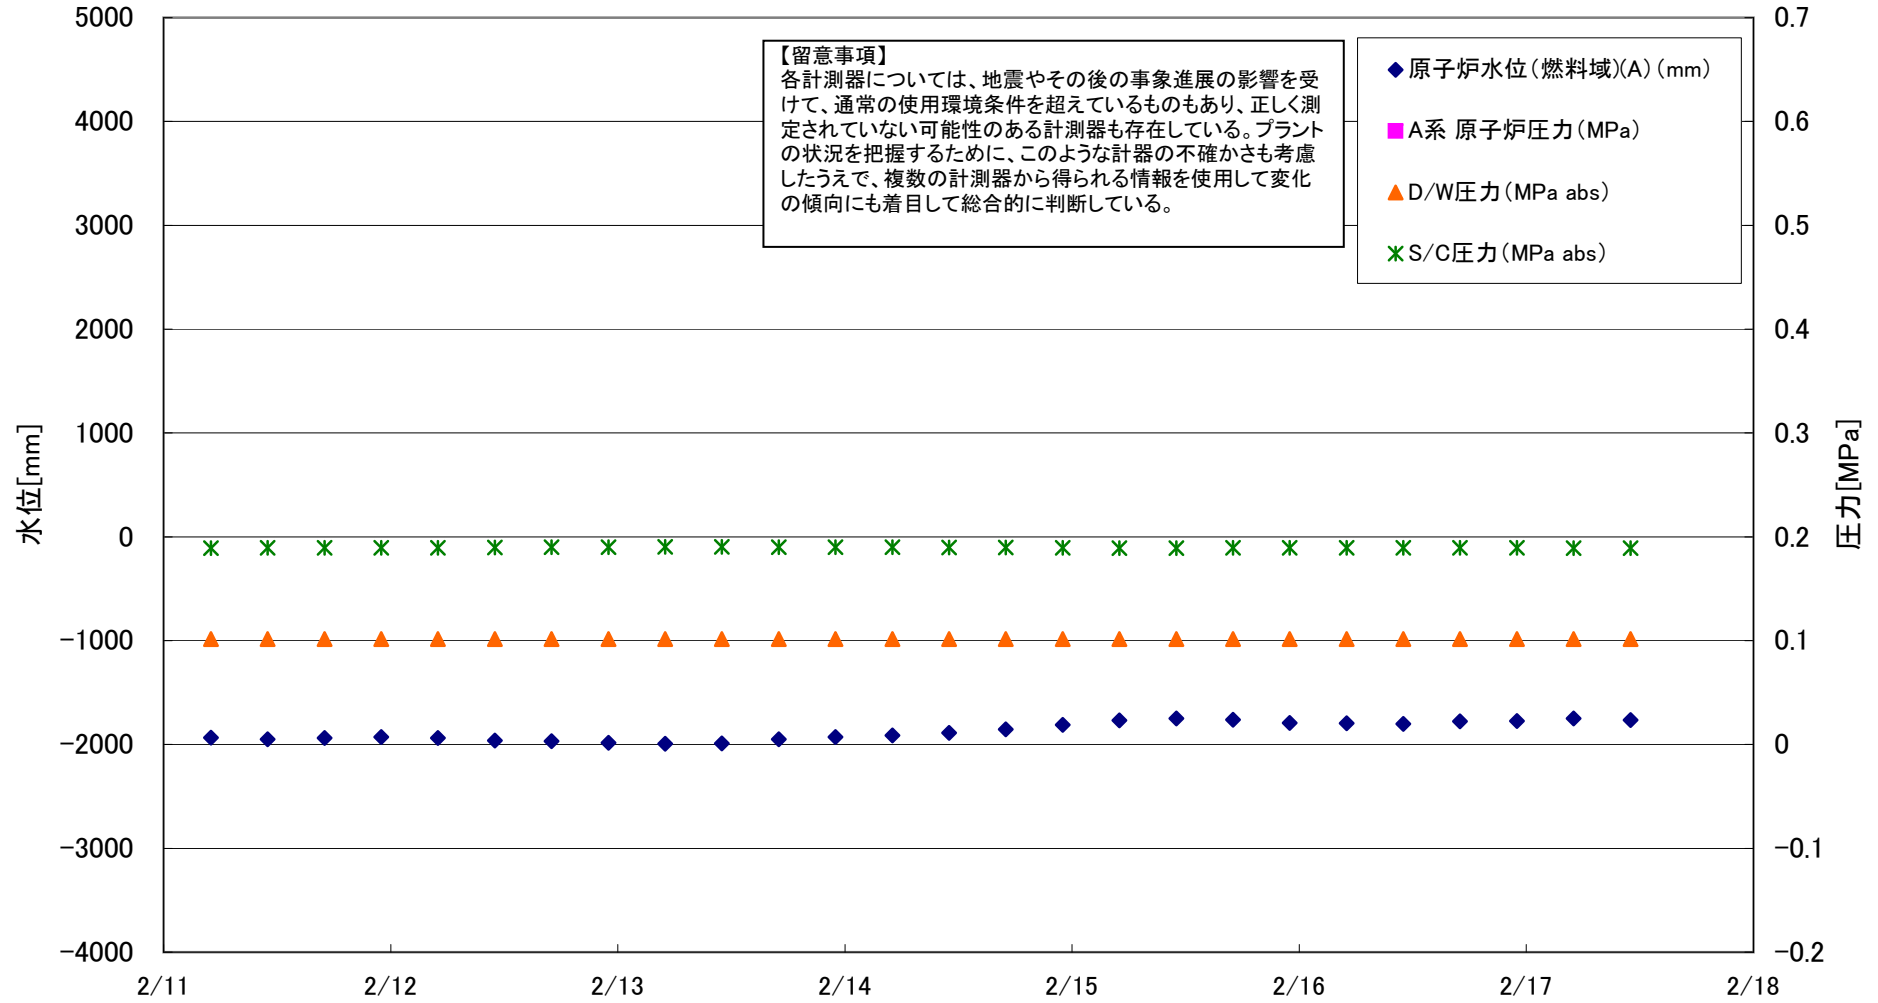

福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) ※3 | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) ※3 | A系 原子炉 圧力 (MPa) ※3 | B系 原子炉 圧力 (MPa) ※3 | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) ※3 | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御 室線量 (mSv/h) | 備考 ※1: 計器不良 ※3: 状況推移を継続確認中 |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 2/11 5:00 | -1933 | -2231 | | | 0.1016 | 0.1890 | 2.95E+00 | 1.88E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.031 | |
| 2/11 11:00 | -1951 | -2232 | | | 0.1016 | 0.1893 | 2.95E+00 | 1.88E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.030 | |
| 2/11 17:00 | -1936 | -2225 | | | 0.1016 | 0.1894 | 2.95E+00 | 1.88E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.030 | |
| 2/11 23:00 | -1927 | -2222 | | | 0.1016 | 0.1893 | 2.95E+00 | 1.88E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.025 | |
| 2/12 5:00 | -1936 | -2231 | | | 0.1016 | 0.1894 | 2.92E+00 | 1.88E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.025 | |
| 2/12 11:00 | -1961 | -2226 | | | 0.1016 | 0.1897 | 2.92E+00 | 1.88E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.033 | |
| 2/12 17:00 | -1967 | -2225 | | | 0.1016 | 0.1899 | 2.92E+00 | 1.88E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.027 | |
| 2/12 23:00 | -1984 | -2229 | | | 0.1016 | 0.1900 | 2.92E+00 | 1.88E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.031 | |
| 2/13 5:00 | -1994 | -2222 | | | 0.1016 | 0.1902 | 2.92E+00 | 1.88E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.026 | |
| 2/13 11:00 | -1990 | -2207 | | | 0.1016 | 0.1903 | 2.92E+00 | 1.88E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.027 | |
| 2/13 17:00 | -1951 | -2193 | | | 0.1016 | 0.1901 | 2.92E+00 | 1.88E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.023 | |
| 2/13 23:00 | -1927 | -2183 | | | 0.1016 | 0.1900 | 2.92E+00 | 1.88E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.025 | |
| 2/14 5:00 | -1914 | -2179 | | | 0.1016 | 0.1900 | 2.92E+00 | 1.88E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.025 | |
| 2/14 11:00 | -1887 | -2167 | | | 0.1016 | 0.1898 | 2.92E+00 | 1.88E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.026 | |
| 2/14 17:00 | -1855 | -2156 | | | 0.1016 | 0.1897 | 2.92E+00 | 1.88E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.024 | |
| 2/14 23:00 | -1810 | -2143 | | | 0.1016 | 0.1894 | 2.92E+00 | 1.88E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.025 | |
| 2/15 5:00 | -1767 | -2132 | | | 0.1016 | 0.1891 | 2.92E+00 | 1.88E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.028 | |
| 2/15 11:00 | -1748 | -2130 | | | 0.1016 | 0.1892 | 2.92E+00 | 1.88E+00 | 2.30E-01 | 2.30E-01 | 0.025 | |
| 2/15 17:00 | -1762 | -2133 | | | 0.1016 | 0.1893 | 2.92E+00 | 1.88E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.025 | |
| 2/15 23:00 | -1791 | -2149 | | | 0.1016 | 0.1895 | 2.92E+00 | 1.88E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.029 | |
| 2/16 5:00 | -1795 | -2148 | | | 0.1016 | 0.1895 | 2.92E+00 | 1.87E+00 | 2.30E-01 | 2.30E-01 | 0.029 | |
| 2/16 11:00 | -1802 | -2145 | | | 0.1016 | 0.1895 | 2.92E+00 | 1.87E+00 | 2.40E-01 | 2.30E-01 | 0.023 | |
| 2/16 17:00 | -1778 | -2146 | | | 0.1016 | 0.1894 | 2.92E+00 | 1.87E+00 | 2.30E-01 | 2.30E-01 | 0.026 | |
| 2/16 23:00 | -1775 | -2152 | | | 0.1016 | 0.1894 | 2.92E+00 | 1.87E+00 | 2.30E-01 | 2.30E-01 | 0.025 | |
| 2/17 5:00 | -1748 | -2148 | | | 0.1016 | 0.1891 | 2.92E+00 | 1.87E+00 | 2.30E-01 | 2.30E-01 | 0.025 | |
| 2/17 11:00 | -1765 | -2146 | | | 0.1016 | 0.1892 | 2.92E+00 | 1.87E+00 | 2.30E-01 | 2.30E-01 | 0.025 | |

DS

DS